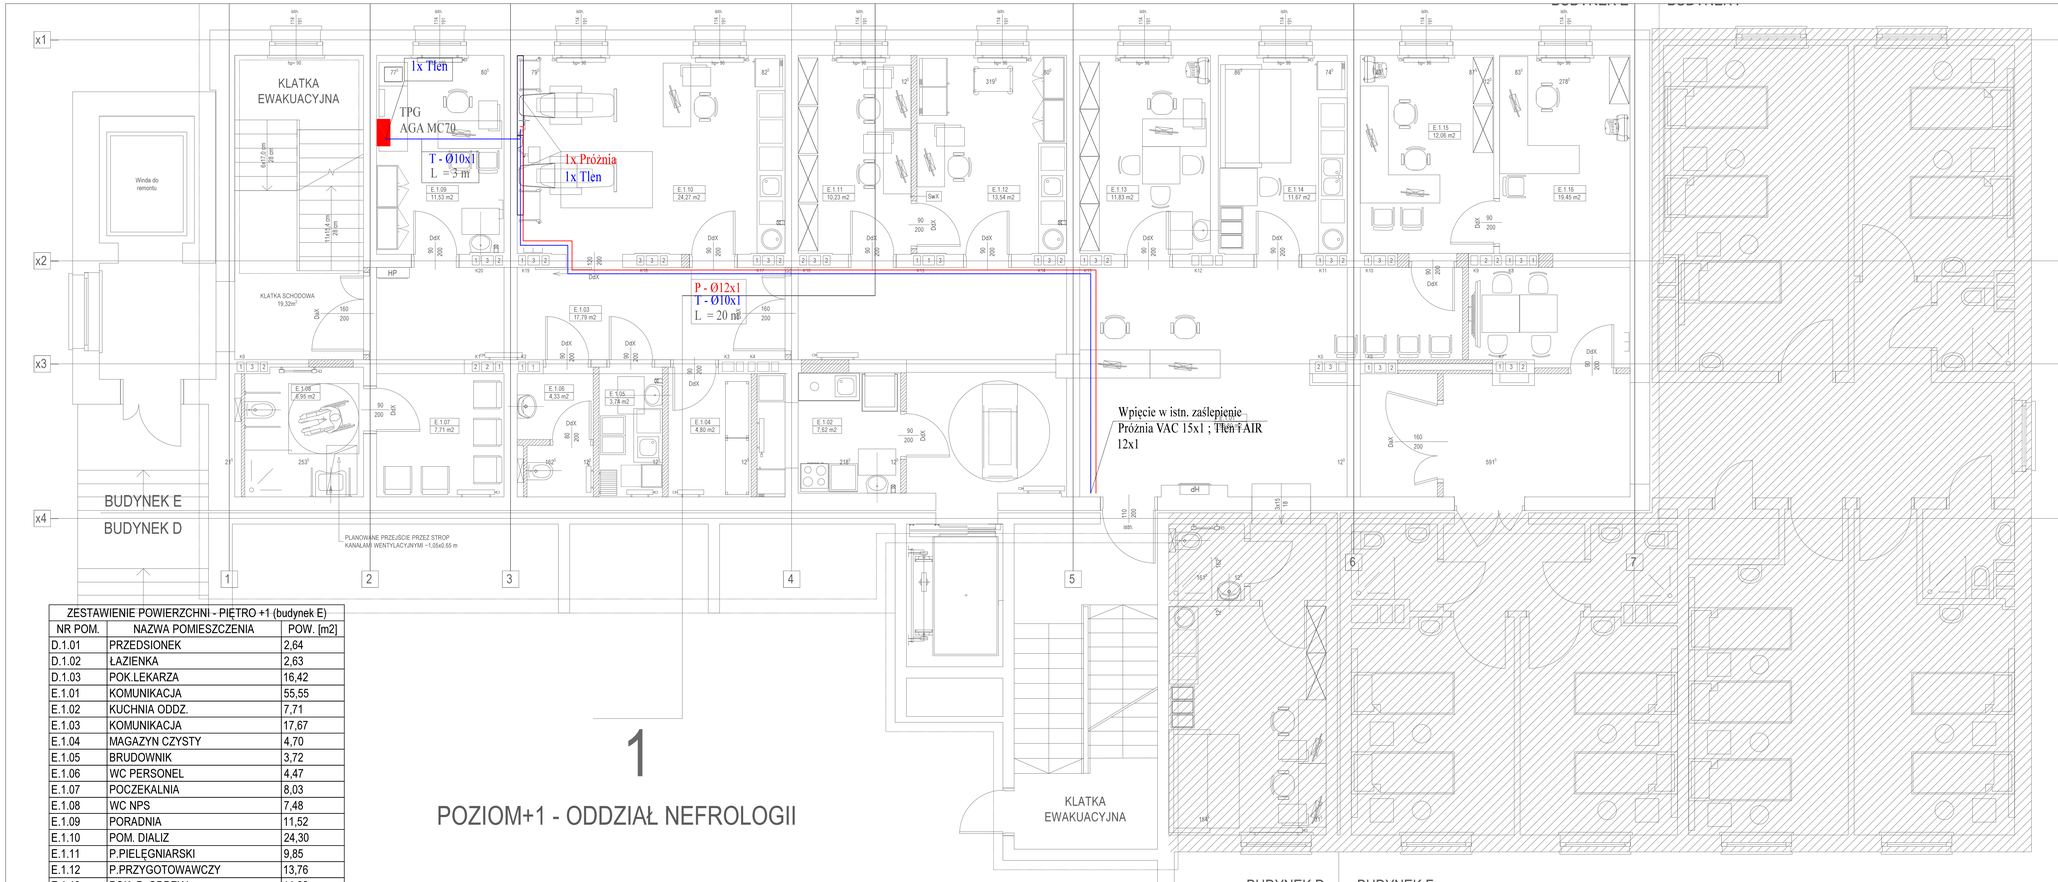

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO +1 (budynek E)		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]
D.1.01	PRZEDSIONEK	2,64
D.1.02	ŁAZIENKA	2,63
D.1.03	POK.LEKARZA	16,42
E.1.01	KOMUNIKACJA	55,55
E.1.02	KUCHNIA ODDZ.	7,71
E.1.03	KOMUNIKACJA	17,67
E.1.04	MAGAZYN CZYSTY	4,70
E.1.05	BRUDOWNIK	3,72
E.1.06	WC PERSONEL	4,47
E.1.07	POCZEKALNIA	8,03
E.1.08	WC NPS	7,48
E.1.09	PORADNIA	11,52
E.1.10	POM. DIALIZ	24,30
E.1.11	P.PIELĘGNIARSKI	9,85
E.1.12	P.PRZYGOTOWAWCZY	13,76
E.1.13	POK. P. ODDZIAŁ.	11,82
E.1.14	POM. SOCJALNE	11,76
E.1.15	SEKRETARIAT	11,89
E.1.16	GAB. ORDYNATORA	19,13
		245,05 m2

1

POZIOM+1 - ODDZIAŁ NEFROLOGII

LEGENDA:

- instalacja sprężonego powietrza medycznego
- instalacja tlenu
- instalacja próżni
- TPG Tablica punktów poboru gazów typu AGA MC70
- Przyłóżkowy panel gazów medycznych

UWAGA :
1)Wymiary i długości przewodów sprawdzić z stanem rzeczywistym na budowie.
2) Przed przystąpieniem do wykonania instalacji gazów medycznych należy wykonać pozostałe instalacje sanitarne.
3) Włączenie instalacji gazów medycznych w istniejące piony należy dostosować do rzeczywistej lokalizacji pionów na budowie.
4) Instalację prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
5) Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić do odpornosci ogniowej danej przegrody
6. Podejście pod panel łóżkowy bądz tablicę TPG (miejsce podłączenia) alezy dostosować do typu i modelu zastosowanego urządzenia. Wielkość podejść (średnice podejść) dostosować do normy DIN urzadzenia .
UWAGA : Podczas wizji lokalnej oraz na podstawie archiwalnej dokumentacji określono lokalizację pionów gazów medycznych oraz ich średnice. Dodatkowo inwestor potwierdził zapas na źródle. Wykonawca przed realizacją powinien sprawdzić wydajność źródeł oraz określić ich rezerwę. Jeżeli po zbadaniu wydajności źródeł okaże się że wydajność jest niewystarczająca należy o tym poinformować inwestora. Dodatkowo należy sprawdzić obciążenie pionów .Wg informacji uzyskanych od inwestora ilość pionów jak i ich obciążenie jest wystarczające aby zaopatrzeć nowoprojektowane pomieszczenia zawierające gazy medyczne. W przypadku gdy podczas prac przyłączeniowych okazało by się że piony gazów medycznych zlokalizowane są w innym miejscu należy dostosować nowoprojektowana instalację do rzeczywistego położenia pionów gazów medycznych.
Liczbę punktów poboru gazów medycznych przedstawia dokumentacja projektowa
.

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIADAJĄCYMI MU RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR:
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW

INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII

Biuro Projektów	Projektował	nr uprawnień	podpis
PRACOWNIA PROJEKTOWA MELIORACYJNA KOLEJOWA UL. OSTROWSKA 2/1 64-920 PIŁA	mgr inż. Marcin Borowski	WKP/0151/PWOS/13	
	Sprawdził		
	mgr inż. Piotr Antkowiak	WKP/0155/PWOS/13	

BRANŻA:
PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE

SZCZEGÓŁOWY:
Rzut 1 piętra - instalacja gazów medycznych

Data	Skala	konstrukcja	inst.	branża	nr arkusz	zmian	format
SIERPIEŃ 2024	1:50	O C	W	PW _	IS	IS08	_ _