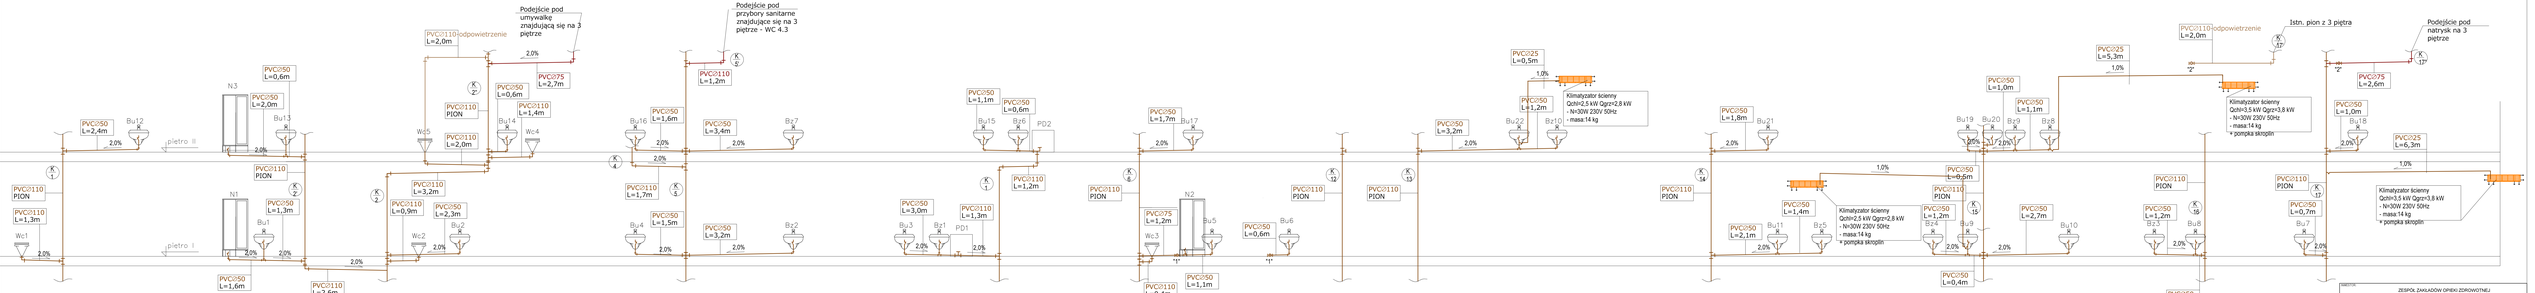

UWAGA : Lokalizacje oraz średnice istn. pionów wod-kan określono na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji archiwalnej. Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi bezwzględnie odkryć i zlokalizować oraz sprawdzić istn. piony wod-kan i potwierdzić ich lokalizację oraz średnicę z projektantem. Wszelkie rozbieżności należy zgłosić projektantowi. Roboty należy wykonywać ręcznie - dozbudowność dalsze rozprowadzenie pod inwestycjonalnie urządzenia sanitarne. Przejścia oraz trasy instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem 1 kondygnacji należy wykonać z rurociągów nadawanych do montażu naziemnego. Długości nur należy dostosować na budowie. średnice oraz technologię podejść pod istn. piony należy zweryfikować na budowie i w tej samej technologii należy wykonać podejścia wod-kan.

UWAGI:
WSZYSTKIE BYMARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE NALEŻY ZAMIEDZAĆ BYMARÓW Z RYSUNKÓW. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻNIŁ Z DOPOWIADAJĄ TAK MC RYSUNKAMI PROJEKTOWYMI ORAZ OPISOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI
1. Piony kanalizacyjne wykonać z rur PVC klasy "S" o kolorze szarym.
2. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywietrzką
3. Minimalny spadek poziomy kanalizacji sanitarnej pod stropem 1 kondygnacji należy wykonać z rur PVC lub PP zakończonych rewizjami.
4. Odprowadzenia kanalizacji z urządzeń należy zrealizować poprzez syfon
5. Długości dowiązań na budowie
6. Przejścia przez ściany należy wykonać z zastosowaniem tulei
7. Przejścia przez stropy należy wykonać w tulejach ochronnych o jedną dymensję większą od rurociągu z obu stron należy wypełnić rurę ochronną papierą PU
8. Rury kanalizacyjne należy mocować do stropu za pomocą systemu do mocowań
9. Przejścia instalacji kanalizacji przez ściany oporowe należy wykonać w tulejach ochronnych nur ale min. 1 podpora na konstrukcje w pionie oraz dla rur Ø110 odstęp podpór max. co 1,7 m
10. Przejścia instalacji kanalizacji przez progowy budowane odizolowuje strefy z poz. należy uszczelnić przejścia przez te przegrody ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą

LEGENDA

Bu - baterie umywalkowe
Bz - baterie zlewu
Wc - miska ustępowa
N - natrysk
PD - płuczki - deszczkator

- projektowana kanalizacja sanitarna w bruzdach lub w posadzkach
- projektowana kanalizacja sanitarna pod stropem i piętra
- projektowane odpowietrzenie
- średnica instalacji kanalizacji sanitarnej
- średnica przewodu instalacji kanalizacji sanitarnej

PVC 160 — średnica instalacji kanalizacji sanitarnej
L=0,6 m — średnica przewodu instalacji kanalizacji sanitarnej

INWESTOR:
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-100 CZARNKÓW

OBIEKT:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

TYTUŁ PROJEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTRA +1 I BUDYNKU "B" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO

PPWK sp. z o.o.
Pracownia Projektowa Wodno-Kanalizacyjna
ul. Kościuszki 94
64-100 Leszno
tel. 65 529 22 00

mgr inż. Marcin Borowski	967/2/13/PWKO/LS	
mgr inż. Piotr Kotkowski	0004/2/18/PWOK/LS	

PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJE SANITARNE

Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej

DATA	SKALA	FORMAT						
SIERPIEŃ 2024	1:50	O	C	W	PW	_	IS	IS04