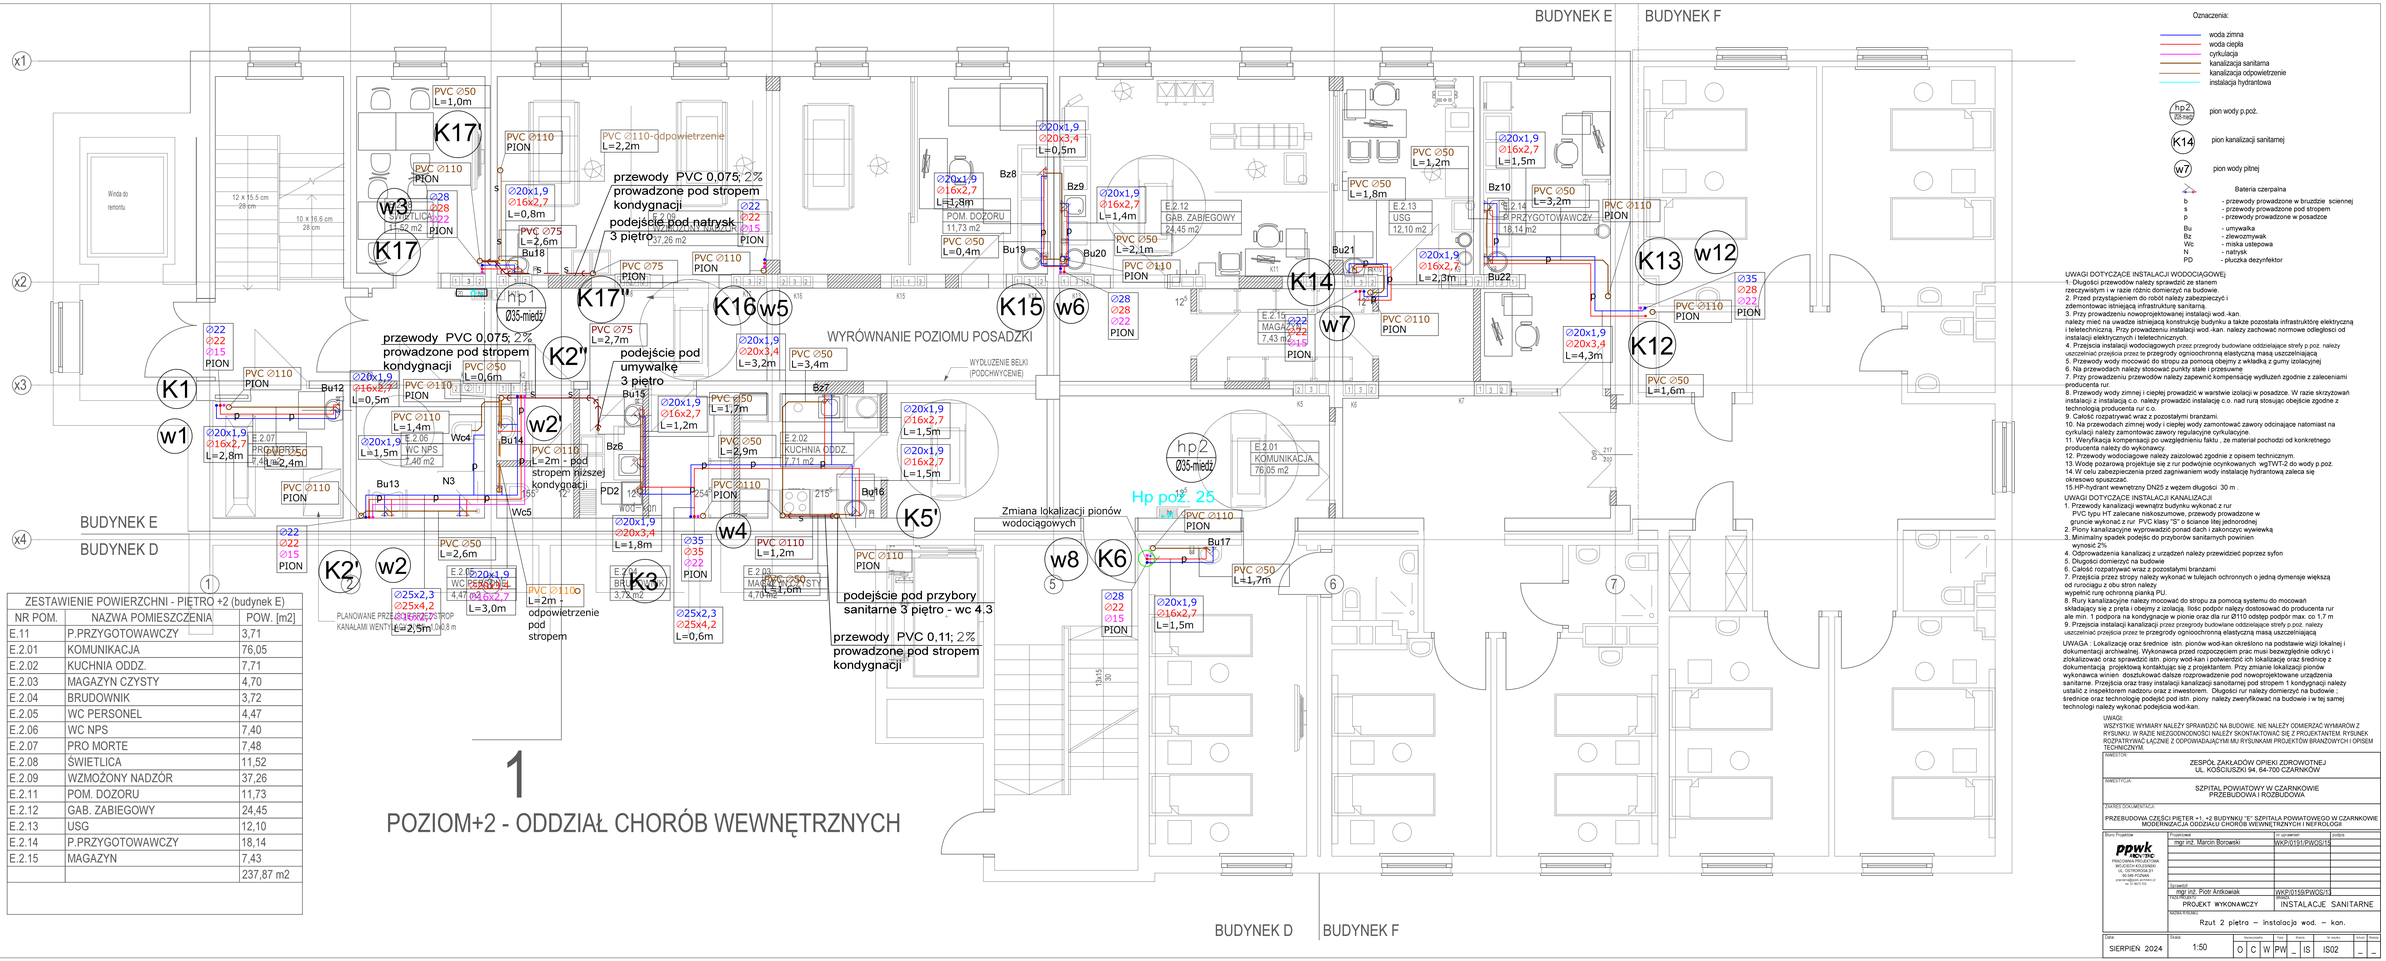

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO +2 (budynek E)		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]
E.11	P.PRZYGOTOWAWCZY	3,71
E.2.01	KOMUNIKACJA	76,05
E.2.02	KUCHNIA ODDZ.	7,71
E.2.03	MAGAZYN CZYSTY	4,70
E.2.04	BRUDOWNIK	3,72
E.2.05	WC PERSONEL	4,47
E.2.06	WC NPS	7,40
E.2.07	PRO MORTE	7,48
E.2.08	ŚWIETLICA	11,52
E.2.09	WZMOŻONY NADZÓR	37,26
E.2.11	POM. DOZORU	11,73
E.2.12	GAB. ZABIEGOWY	24,45
E.2.13	USG	12,10
E.2.14	P.PRZYGOTOWAWCZY	18,14
E.2.15	MAGAZYN	7,43
		237,87 m2

1
POZIOM+2 - ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
1. Długości przewodów należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym i w razie różnic domierzyć na budowie.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć i zdemontować istniejącą infrastrukturę sanitarną.
3. Przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji wod.-kan. należy mieć na uwadze istniejącą konstrukcję budynku a także pozostałą infrastrukturę elektryczną i teletechniczną. Przy prowadzeniu instalacji wod.-kan. należy zachować normowe odległości od instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
4. Przejścia instalacji wodociągowych przez przegrody budowlane oddzielające strefy p.poż. należy uszczelniać przebicia przez te przegrody ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą
5. Przewody wody mocować do stropu za pomocą obejmy z wkładką z gumy izolacyjnej
6. Na przewodach należy stosować punkty stałe i przesuwne
7. Przy prowadzeniu przewodów należy zapewnić kompensację wydłużeń zgodnie z zaleceniami producenta rur.
8. Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzić w warstwie izolacji w posadzce. W razie skrzyżowań instalacji z instalacją c.o. należy prowadzić instalację c.o. nad rurą stosując obejście zgodne z technologią producenta rur c.o.
9. Całość rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami.
10. Na przewodach zimnej wody i ciepłej wody zamontować zawory odcinające natomiast na cyrkulacji należy zamontować zawory regulacyjne cyrkulacyjne.
11. Weryfikacja kompensacji po uwzględnieniu faktu , że materiał pochodzi od konkretnego producenta należy do wykonawcy.
12. Przewody wodociągowe należy zaizolować zgodnie z opisem technicznym.
13. Wzór pozarowy projektuje się z rur podwójnie ocynkowanych wg/TWT-2 do wody p.poż.
14. W celu zabezpieczenia przed zagrowianiem wody instalacje hydrantową zaleca się okresowo spuszczać.
15. HP-hydrant wewnętrzny DN25 z wężem długości 30 m .

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI
1. Przewody kanalizacji wewnątrz budynku wykonać z rur PVC typu HT zalecane niskoszumowe, przewody prowadzone w gruncie wykonać z rur PVC klasy "S" o ściance litej jednorodnej
2. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywietrzką
3. Minimalny spadek podejśc do przyborów sanitarnych powinien wynosić 2%
4. Odprowadzenia kanalizacj z urządzeń należy przewidzieć poprzez syfon
5. Długości domierzyć na budowie
6. Całość rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami
7. Przejścia przez stropy należy wykonać w tulejach ochronnych o jedną dymensje większą od rurociągu z obu stron należy wypełnić rurę ochronna pianką PU.
8. Rury kanalizacyjne należy mocować do stropu za pomocą systemu do mocowań składający się z pręta i obejmy z izolacją. Ilośc podpór należy dostosować do producenta rur ale min. 1 na rurę na 4 kondygnacje w pionie oraz dla rur Ø110 odstęp podpór max. co 1,7 m
9. Przejscia instalacji kanalizacji przez przegrody budowlane oddzielające strefy p.poż. należy uszczelniać przebicia przez te przegrody ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą

UWAGA : Lokalizacje oraz średnice istn. pionów wod-kan określono na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji archiwalnej. Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi bezwzględnie odkryć i zlokalizować oraz sprawdzić istn. piony wod-kan i potwierdzić ich lokalizacje oraz średnice z dokumentacją projektową kontaktując się z projektantem. Przy zmianie lokalizacji pionów wykonawca winien doszlukować dalsze rozprowadzenie pod nowoprojektowane urządzenia sanitarne. Przejścia oraz trasy instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem 1 kondygnacji należy ustalić z inspektorem nadzoru oraz z inwestorem. Długości rur należy domierzyć na budowie ; średnice oraz technologie podejść pod istn. piony należy zweryfikować na budowie i w tej samej technologi należy wykonać podejścia wod-kan.

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPOWIADAJĄCYMI MU RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR: ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW

INWESTYCJA: SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI: PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII

Biuro Projektów: ppwk WALCZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR.INŻ. PIOTR WALCZAK UL. OSTROWSKA 27 64-700 CZARNKÓW

Projektował:	mgr inż. Marcin Borowski	nr uprawnień:	WKP/0191/PWOS/13
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Antkowiak	nr uprawnień:	WKP/0155/PWOS/13

RODZAJ PROJ.: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE
NAZWA RYSUNKU: Rzut 2 piętro – instalacja wod. – kan.

Data	Skala	konstrukcja	inst.	branża	nr arkusz	stron	format
SIERPIEŃ 2024	1:50	O	C	W	PW _	IS	IS02	_	_