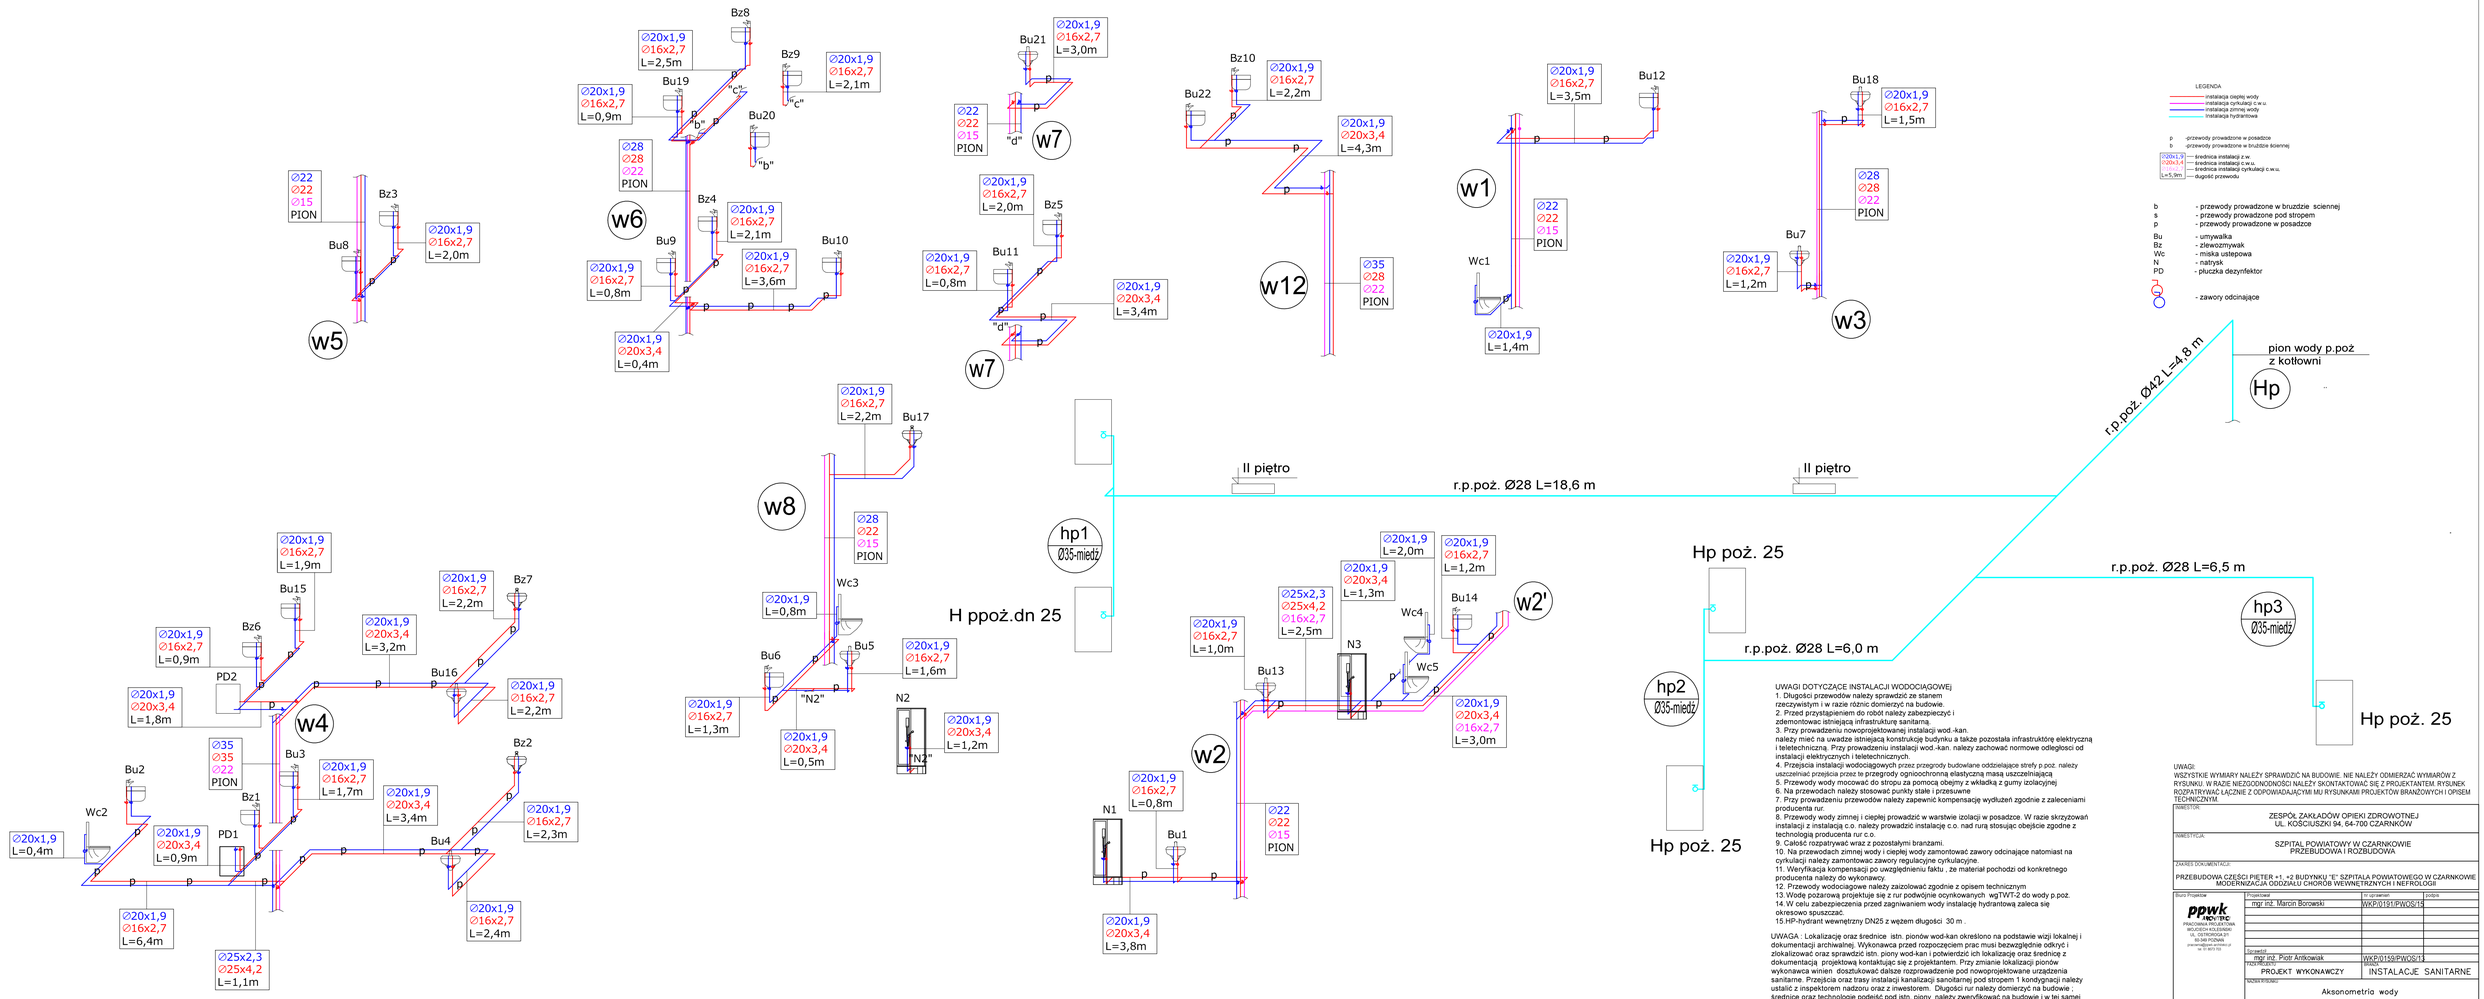

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
1. Długości przewodów należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym i w razie różnic domierzyć na budowie.
2. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć i zdemontować istniejącą infrastrukturę sanitarną.
3. Przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji wod.-kan. należy mieć na uwadze istniejącą konstrukcję budynku a także pozostała infrastruktorę elektryczną i teletechniczną. Przy prowadzeniu instalacji wod.-kan. należy zachować normowe odległosci od instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
4. Przejścia instalacji wodociągowych przez przegrody budowlane oddzielające strefy p.poż. należy uszczelniać przejścia przez te przegrody ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą.
5. Przewody wody mocować do stropu za pomocą obejmy z wkładką z gumy izolacyjnej
6. Na przewodach należy stosować punkty stałe i przesuwne
7. Przy prowadzeniu przewodów należy zapewnić kompensację wydłużeń zgodnie z zaleceniami producenta rur.
8. Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzić w warstwie izolacji w posadzce. W razie skrzyżowań instalacji z instalacją c.o. należy prowadzić instalacje c.o. nad rurą stosując obejście zgodne z technologią producenta rur c.o.
9. Całość rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami.
10. Na przewodach zimnej wody i ciepłej wody zamontować zawory odcinające natomiast na cyrkulacji należy zamontowac zawory regulacyjne cyrkulacyjne.
11. Weryfikacja kompensacji po uwzględnieniu faktu , że materiał pochodzi od konkretnego producenta należy do wykonawcy.
12. Przewody wodociągowe należy zaizolować zgodnie z opisem technicznym
13.Wodę pożarową projektuje się z rur podwójnie ocynkowanych wgTWT-2 do wody p.poż.
14.W celu zabezpieczenia przed zagniwaniem wody instalację hydrantową zaleca się okresowo spuszczać.
15.HP-hydrant wewnętrzny DN25 z wężem długości 30 m .

UWAGA : Lokalizację oraz średnice istn. pionów wod-kan określono na podstawie wizji lokalnej i dokumentacji archiwalnej. Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi bezwzględnie odkryć i zlokalizować oraz sprawdzić istn. piony wod-kani i potwierdzić ich lokalizacje oraz średnice z dokumentacją projektowa kontaktując się z projektantem. Przy zmianie lokalizacji pionów wykonawca winien dostutkować dalsze rozprowadzenie pod nowoprojektowane urządzenia sanitarne. Przejścia oraz trasy instalacji kanalizacji sanitarnej pod stropem 1 kondygnacji należy ustalic z inspektorem nadzoru oraz z inwestorem. Długości rur należy domierzyć na budowie ; średnice oraz technologię podejść pod istn. piony należy zweryfikować na budowie i w tej samej technologi należy wykonać podejścia wod-kan.

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE .NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNONOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIADAJĄCYMI MU RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR:
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW

INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII

Biuro Projektów: PPWK NOWINC, PRACOWNIA PROJEKTOWA MICHAŁA KOLENDY, UL. OSTROROGA 37/1, 60-348 POZNAŃ, pracownia@ppwk.pl, tel. 61 621 73 73

Projektował	mgr inż. Marcin Borowski	WKP/0151/PWOS/15
Sprawdził	mgr inż. Piotr Antkowiak	WKP/0159/PWOS/13
Nazwa projektu	PROJEKT WYKONAWCZY	INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku	Aksonometria wody	

Data	Skala	Wersja projektu	Faza	Branża	Nr rysunku	Arkusz	Ilość arkuszy
SIERPIEŃ 2024	1:50	O C W	PW	IS	IS03	_	_