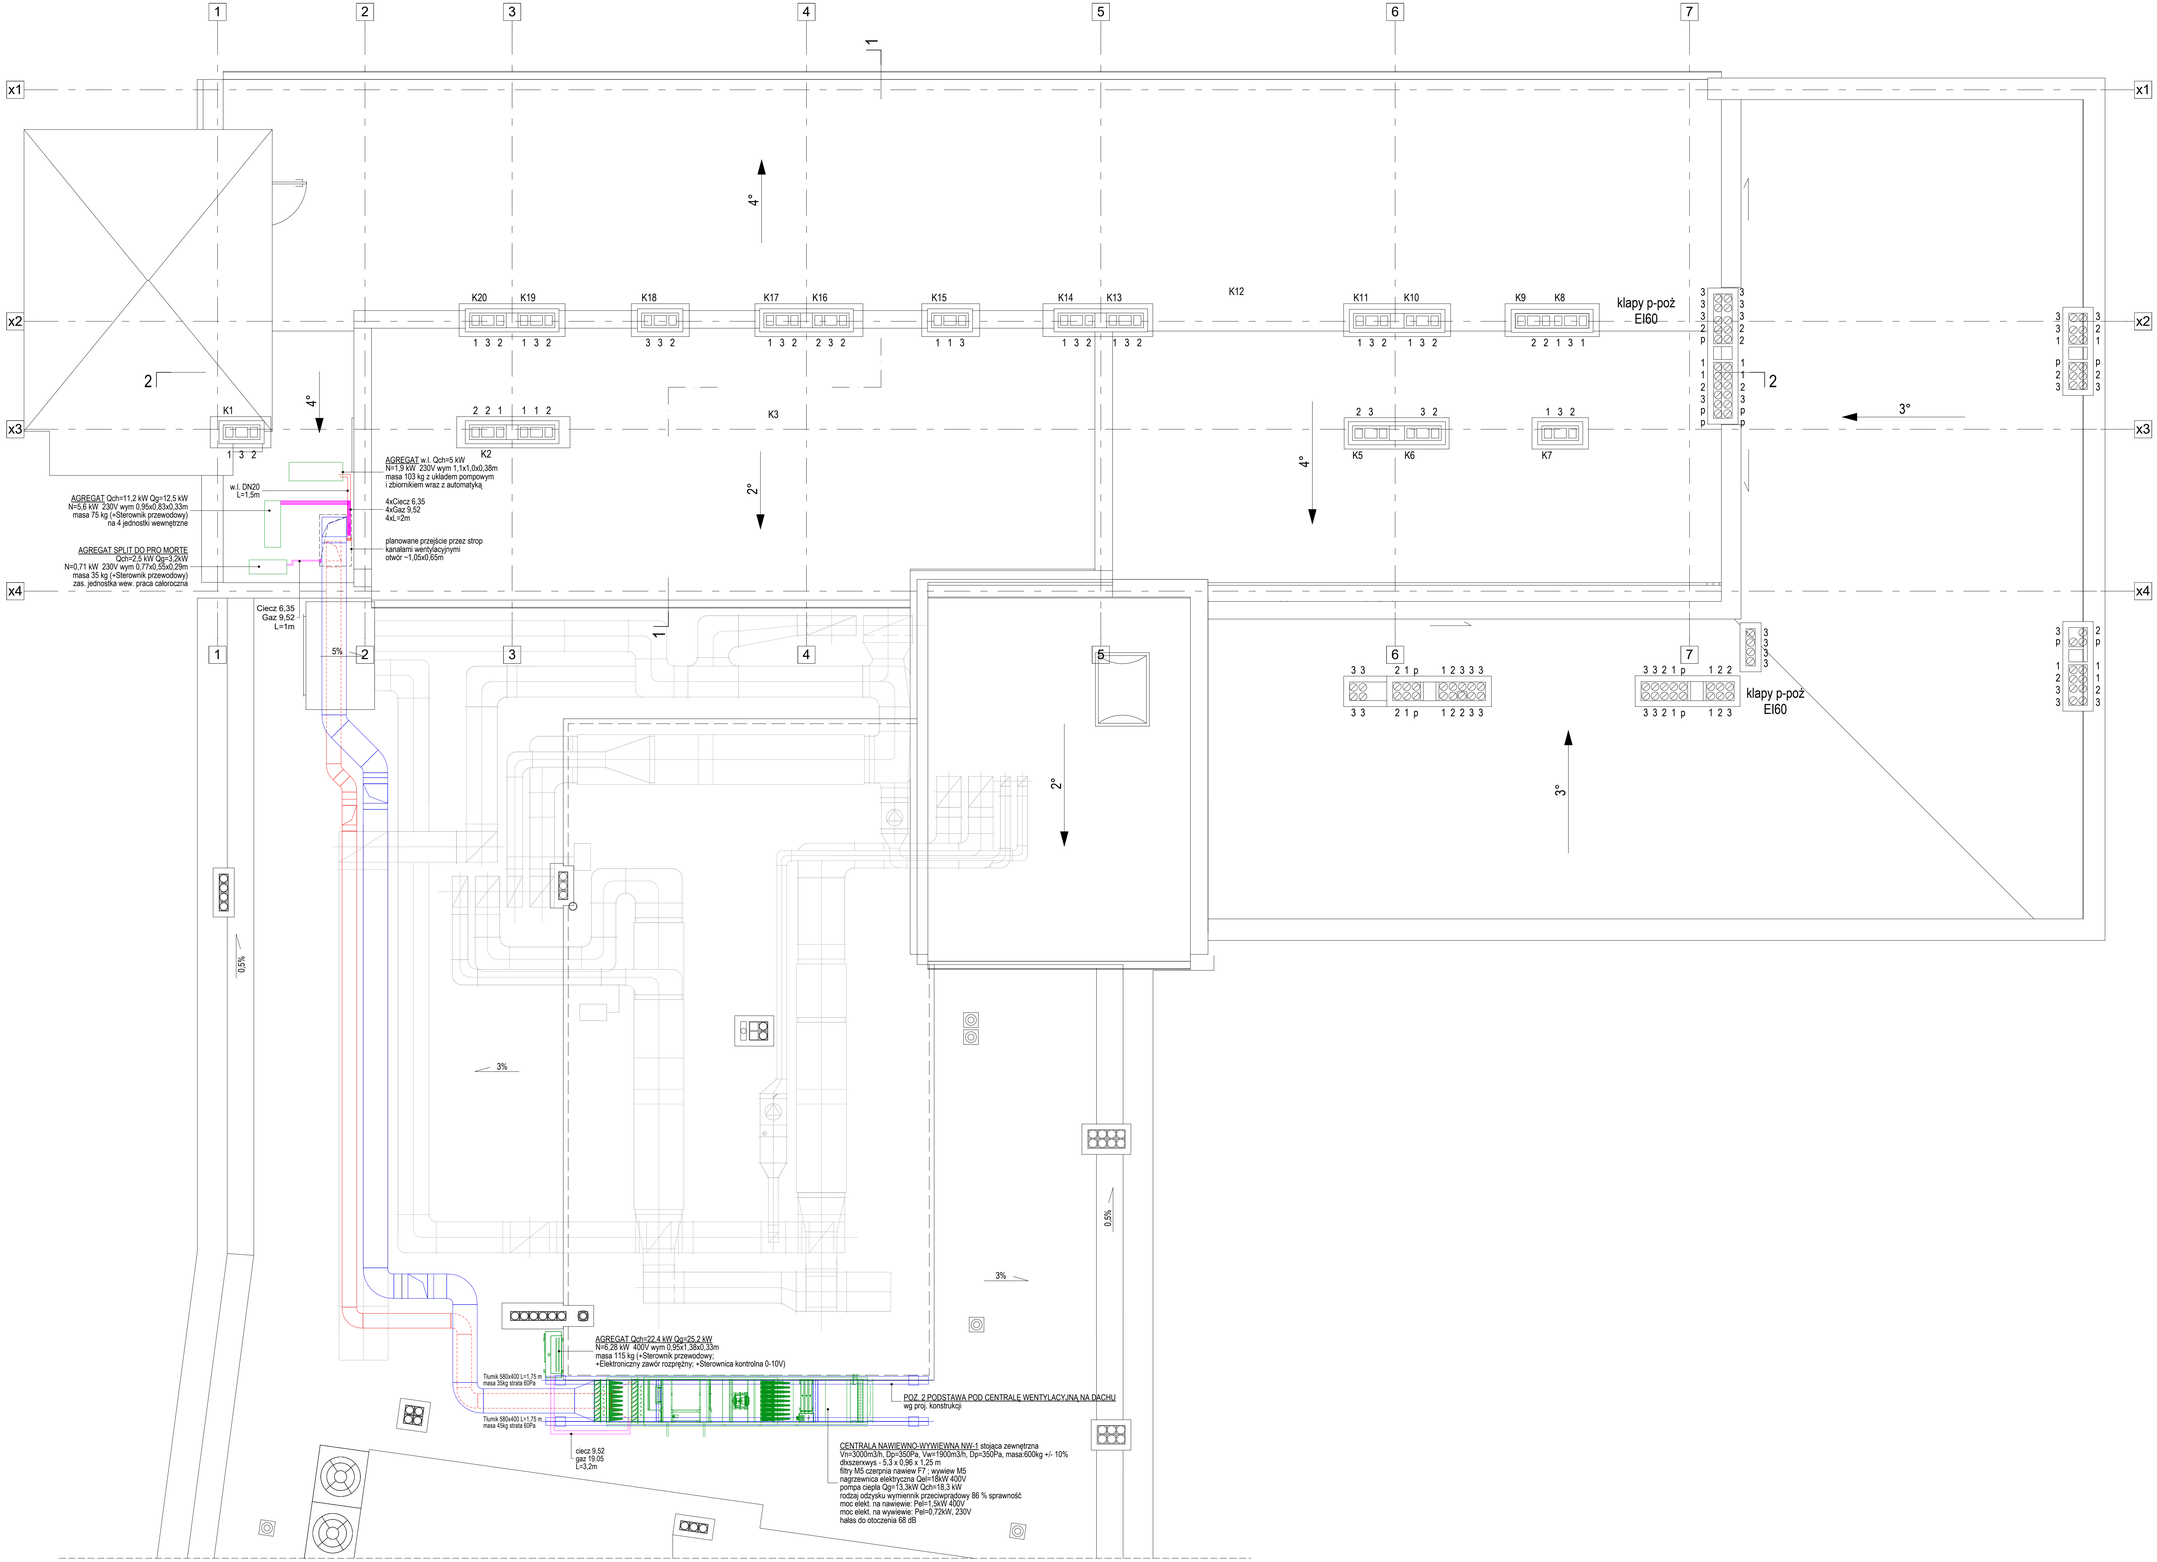

UWAGI:

01. Klasa odporności ogniowej elementów budynku dla budynku w klasie odporności pożarowej B:
- główna konstrukcja nośna - R120, NRO
- konstrukcja dachu - R30, NRO
- strop - REI60, NRO
- ściana zewnętrzna* - EI60 (dotyczy pasa międzyokiennego wraz z połączeniem ze stropem), NRO
- ściana wewnętrzna* - EI30, NRO
- przekrycie dachu - RE30, NRO

* jeżeli przegroda jest częścią głowną konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryetria nośności ogniowej R, odpowiednio dla wymagań jak dla głównej konstrukcji nośnej.

02. Ściany wewnętrzne stanowiące obudowę drogi ewakuacyjnej w klasie odporności ogniowej min. EI30. Ściany wewnętrzne oddzielające klatki schodowe w klasie odporności ogniowej REI 60.

03. Opracowywany obszar znajduje się w dwóch strefach pożarowych.

04. Stropy oddzielenia przeciwpożarowego: w ZL - w klasie odporności ogniowej REI60. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego: - w klasie odporności ogniowej REI120.

05. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów.

06. Wszystkie drzwi o wymiarach światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm. Drzwi, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach - o wymiarach światła przejścia min. 110/200 cm. Skrzydła drzwi, stanowiących stanowiących wyjścia na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu na ścianę), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi.

07. Drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w samozamykacze.

08. Przed wykonaniem otworów w ścianach konstrukcyjnych i stropach należy dokonać odkrywek, sprawdzić rodzaj ściany i stropu, skontaktować się z biurem projektów w celu sprawdzenia zaproponowanego rozwiązania wzmocnienia konstrukcji budynku.

09. Konstrukcja budynku wg projektu konstrukcji.

10. Nadproża wg projektu konstrukcji. Istniejące nadproża w otworach o niezmienianej szerokości należy podnieść do poziomu projektowanej wysokości otworu drzwiowego.

11. Instalacje wg projektów branżowych. Szczegółowa lokalizacja otworów w ścianach i stropach dla instalacji wg projektu wykonawczego.

12. Dokładną lokalizację przekuć instalacyjnych przez strop rozpatrywać z projekte branżowym instalacji oraz istniejącym układem stropowym (po wykonaniu odkrywek na budowie).

13. Wszystkie instalacje należy prowadzić nad sufitem podwieszonym, w bruzdach ściennych lub w ściankach instalacyjnych. Piony instalacyjne należy prowadzić w obudowach z płyt gipsowo-kartonowych na rusznie stalowym i w ściankach instalacyjnych.

14. Wysokość otworów opisana na rzucie została podana w odniesieniu do projektowanej wykończonej posadzki danego poziomu (w projekcie instalacji wysokość podana jest od poziomu istniejącej posadzki).

15. Opisy poszczególnych przegród budowlanych podano w opisie.

16. Otworowanie w ścianach i stropach wg projektu konstrukcji.

ZAKRES OPRACOWANIA - PIĘTRO +1



UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPOWIADAJĄCYMI MU RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR:
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW

INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII

Biuro Projektów
ppwk
PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH KOLESIŃSKI
UL. OSTROROGA 21
64-700 CZARNKÓW
www.ppwk.pl, ppwk@ppwk.pl
tel. 61 4572 792

Projektował	nr uprawnień	podpis
ARCH. WOJCIECH KOLEŚIŃSKI	209/85/Pw	
ARCH. MARIUSZ GRAMONTARI	347/Pw/94	
ARCH. ANNA KUBERA	SWP/OKK/0021	
Opracował		
ARCH. AGATA TEREPKA		

TYDZIŃ PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA: **ARCHITEKTURA**
NAZWA RYSUNKU: **RZUT DACHU**

Data:	Skala:	Numer projektu	Fazа	Branża	Nr rysunku	Arkusz	Revizja
SIERPIEŃ 2024	1:50	O C W PW _	A		1 3	_	_