TYP DRZWI		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE																			
SYMBOL DRZWI		Da1		Da2		Da2*		Da3		Da4		Da5		Da6		Da7					
SYMBOL GRAFICZNY		ppoż EI 60 		ppoż EI 60 		ppoż EI 60 		**UWAGA:** Wysokość naświetla w zależności od wysokości sufitu podwieszanego. ppoż EI 60 						**UWAGA:** Wysokość naświetla w zależności od wysokości projektowanej ramy stalowo-żelbetowej. 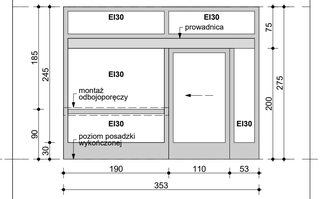		**UWAGA:** Wysokość naświetla w zależności od wysokości sufitu. 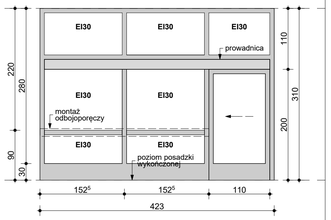					
UWAGA! WYMIAR W ŚWIETLE OTWORÓW ZMIERZYĆ NA BUDOWIE PRZED MONTAŻEM																					
Wymiar całkowity w świetle otworu budowlanego	szer.	176		176		176		176		216,5		136		423		423					
	wys.	208		208		208		208		208		208		320		320					
Wymiar drzwi w świetle przejścia	szer.	min. 110+50 (szer. skrzydła biernego wynikowa)		min. 110+50 (szer. skrzydła biernego wynikowa)		min. 110+50 (szer. skrzydła biernego wynikowa)		min. 110+50 (szer. skrzydła biernego wynikowa)		min. 90		min. 120		min. 110		min. 110					
	wys.	min. 200		min. 200		min. 200		min. 200		min. 200		min. 200		min. 200		min. 200					
Orientacja skrzydła drzwi		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
POZIOM PIĘTRA +1		0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0				
POZIOM PIĘTRA +2		0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0				
ILOŚĆ WSZYSTKICH DRZWI		2		1		1		1		2		2		1		1					
TYP DRZWI		Drzwi wewnętrzne w systemie aluminiowym, przeciwpożarowe EI60, dwuskrzydłowe min. światło przejścia skrzydła czynnego 110x200 cm; skrzydło bierne 50x200 (szerokość wynikowa)		Drzwi wewnętrzne w systemie aluminiowym, dwuskrzydłowe, min. światło przejścia skrzydła czynnego 110x200 cm; skrzydło bierne 50x200 (szerokość wynikowa)		Drzwi wewnętrzne w systemie aluminiowym, dwuskrzydłowe, min. światło przejścia skrzydła czynnego 110x200 cm; skrzydło bierne 50x200 (szerokość wynikowa)		Drzwi wewnętrzne w systemie aluminiowym, dwuskrzydłowe z naświetlem górnym, min. światło przejścia skrzydła czynnego 110x200 cm; skrzydło bierne 50x200 (szerokość wynikowa)		Drzwi wewnętrzne w systemie aluminiowym, jednoskrzydłowe z naświetlem bocznym, min. światło przejścia 90x200cm		Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowy system drzwi przesuwnych otwieranych automatycznie w profilach aluminiowych, min. światło przejścia 120x200cm		Ściana wewnętrzna szklana w systemie aluminiowym, o odporności ogniowej EI30, z wbudowanymi drzwiami przesuwnymi, min. światło przejścia 110x200cm; montaż pomiędzy ścianami murowanymi i do spodu ramy stalowo-żelbetowej		Ściana wewnętrzna szklana w systemie aluminiowym, o odporności ogniowej EI30, z wbudowanymi drzwiami przesuwnymi, min. światło przejścia 110x200cm; montaż pomiędzy ścianami murowanymi i do stropu					
SKRZYDŁO		Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG		Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG		Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG		Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG		Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG		Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG		Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG		Szyba bezbarwna, szklenie szyba w kl. P2A, VSG					
WYKOŃCZENIE		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary) Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary) Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary) Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary) Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary) Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary) Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary) Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary) Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej					
WYPOSAŻENIE		• Wkładka patentowa zapadkowo-zasuwkowa z wkładką bębenkową obustronną • Samozamykacz szynowy, kolor stali nierdzewnej satynowanej, z regulowanym dociskiem - na obu skrzydłach • Uszczelka progowa opadająca • Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej • Rygiel skrzydła biernego • Obustronnie klamki ze stali nierdzewnej satynowanej na rozetkach; klamki U-FORM (też na skrzydle biernym) • Odbojnik drzwiowy • Folia matowa x2		• Wkładka patentowa zapadkowo-zasuwkowa z wkładką bębenkową obustronną • Samozamykacz szynowy, kolor stali nierdzewnej satynowanej, z regulowanym dociskiem - na obu skrzydłach • Uszczelka progowa opadająca • Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej • Rygiel skrzydła biernego • Obustronnie klamki ze stali nierdzewnej satynowanej na rozetkach; klamki U-FORM (też na skrzydle biernym) • Odbojnik drzwiowy • Folia matowa x2		• Wkładka patentowa zapadkowo-zasuwkowa z wkładką bębenkową obustronną • Samozamykacz szynowy, kolor stali nierdzewnej satynowanej, z regulowanym dociskiem - na obu skrzydłach • Uszczelka progowa opadająca • Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej • Rygiel skrzydła biernego • Obustronnie klamki ze stali nierdzewnej satynowanej na rozetkach; klamki U-FORM (też na skrzydle biernym) • Odbojnik drzwiowy • Folia matowa x2		• Wkładka patentowa zapadkowo-zasuwkowa z wkładką bębenkową obustronną • Samozamykacz szynowy, kolor stali nierdzewnej satynowanej, z regulowanym dociskiem - na obu skrzydłach • Uszczelka progowa opadająca • Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej • Rygiel skrzydła biernego • Obustronnie klamki ze stali nierdzewnej satynowanej na rozetkach; od strony korytarza galki drzwiowe z zamkiem z blokadą • Odbojnik drzwiowy • Folia matowa x2		• Napęd do drzwi przesuwnych jednoskrzydłowych • Zamek elektromechaniczny (ryglowany napięciem) • Profile prowadzące aluminiowe • System opuszczający i dociskający skrzydło do konstrukcji ramowej • Uszczelka okalająca • System optymalizacji szerokości otwarcia • Przycisk do otwierania drzwi automatycznych • System o podwyższonych wymogach higienicznych • Montaż powierzchniowy (na ścianie) • Możliwość otworzenia drzwi ręcznie • Folia matowa x2		• System do drzwi przesuwnych otwieranych ręcznie • Zamek do stosowania do drzwi przesuwnych (mechaniczny hakowy) do stosowania do skrzydeł przeszklonych, w profilach aluminiowych • Profile prowadzące w listwie maskującej aluminiowej • Uchwyt obustronnie ze stali nierdzewnej • System opuszczający i dociskający skrzydło do konstrukcji ramowej • Uszczelka okalająca • System o podwyższonych wymogach higienicznych • Odbojnik drzwiowy (stoper) • Rygiel w poziomie 90cm nad podłogą umożliwiający montaż odbojoporęczy		• System do drzwi przesuwnych otwieranych ręcznie • Zamek do stosowania do drzwi przesuwnych (mechaniczny hakowy) do stosowania do skrzydeł przeszklonych, w profilach aluminiowych • Profile prowadzące w listwie maskującej aluminiowej • Uchwyt obustronnie ze stali nierdzewnej • System opuszczający i dociskający skrzydło do konstrukcji ramowej • Uszczelka okalająca • System o podwyższonych wymogach higienicznych • Odbojnik drzwiowy (stoper) • Rygiel w poziomie 90cm nad podłogą umożliwiający montaż odbojoporęczy					
OŚCIEŻNICA		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary)		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary)		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary)		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary)		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary)		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary)		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary)		Profile aluminiowe w kolorze identycznym jak stolarka aluminiowa istniejąca w obiekcie (jasnoszary)					
UWAGI		Dobór rodzaju kolorystyki przed zamówieniem należy uzgodnić w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem		Dobór rodzaju kolorystyki przed zamówieniem należy uzgodnić w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem		Dobór rodzaju kolorystyki przed zamówieniem należy uzgodnić w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem		Dobór rodzaju kolorystyki przed zamówieniem należy uzgodnić w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem		Dobór rodzaju kolorystyki przed zamówieniem należy uzgodnić w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem		Dobór rodzaju kolorystyki przed zamówieniem należy uzgodnić w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem		Dobór rodzaju kolorystyki przed zamówieniem należy uzgodnić w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem		Dobór rodzaju kolorystyki przed zamówieniem należy uzgodnić w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem					
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA (R_{A1})		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		bez wymagań		R_{A1} ≥ 30 dB		R_{A1} ≥ 30 dB		bez wymagań		bez wymagań					
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI)		EI 60		bez wymagań		EI 60		EI 60		bez wymagań		bez wymagań		EI 30		EI 30					

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIADAJĄCYMI MU RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR:
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW

INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE
MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII

Biuro Projektów
ppwk
PRACOWNIA PROJEKTOWA WOJCIECH KOLESIŃSKI
UL. OSTROROGA 2/1
60-349 POZNAŃ
www.ppwk.pl, biuro@ppwk.pl
tel. 61 8475 733

	Projektował	nr uprawnień	podpis
	ARCH. WOJCIECH KOLESIŃSKI	209/85/Pw	
	ARCH. MARIUSZ GRAMOWSKI	94/Pw/94	
	ARCH. ANNA KUBERA	9/WPOOK/2021	
	Opracował		
	ARCH. AGATA TEREPKA		

FAZA PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

Data:	Skala:	Nazwa projektu	Fazy	Branża	Nr rysunku	Arkusz	Revizja
SIERPIEŃ 2024	1:50	O C W PW _	A		Z 0 2	_	_