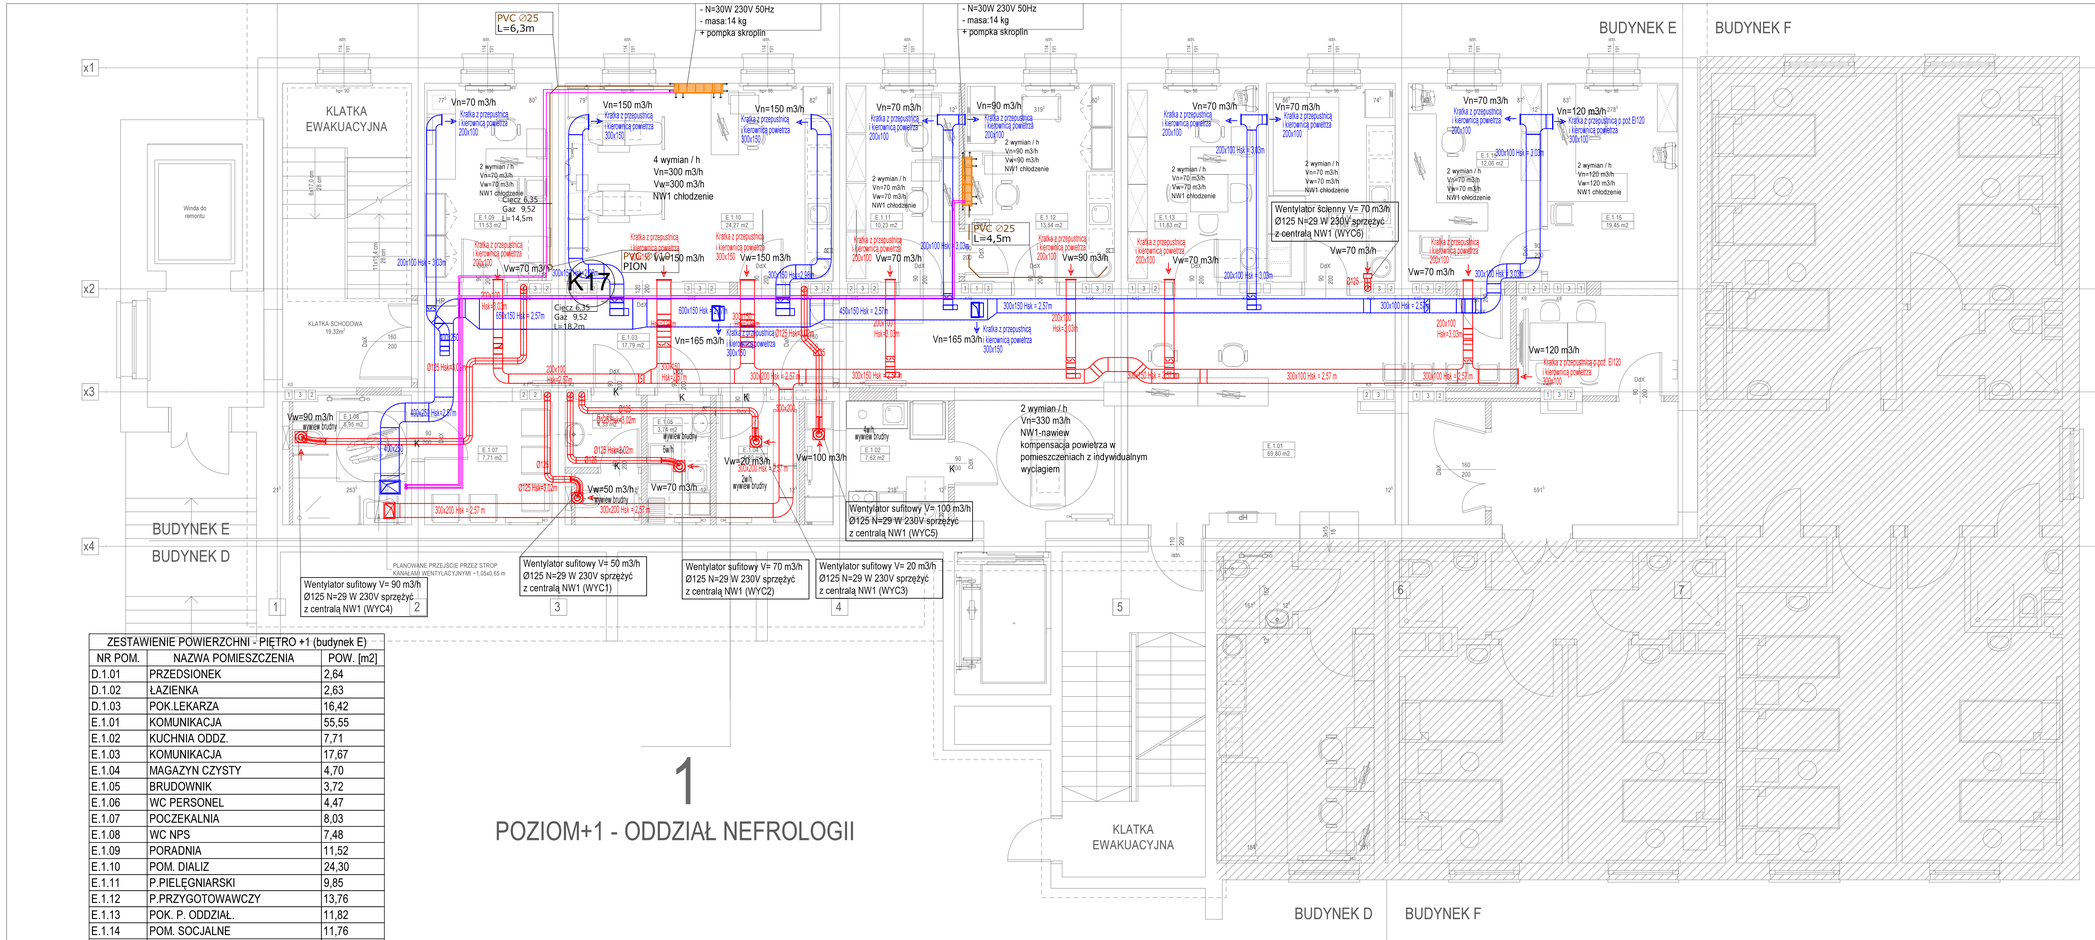

1

POZIOM+1 - ODDZIAŁ NEFROLOGII

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO +1 (budynek E)		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]
D.1.01	PRZEDSIONEK	2,64
D.1.02	ŁAZIENKA	2,63
D.1.03	POK.LEKARZA	16,42
E.1.01	KOMUNIKACJA	55,55
E.1.02	KUCHNIA ODDZ.	7,71
E.1.03	KOMUNIKACJA	17,67
E.1.04	MAGAZYN CZYSTY	4,70
E.1.05	BRUDOWNIK	3,72
E.1.06	WC PERSONEL	4,47
E.1.07	POCZEKALNIA	8,03
E.1.08	WC NPS	7,48
E.1.09	PORADNIA	11,52
E.1.10	POM. DIALIZ	24,30
E.1.11	P.PIELĘGNIARSKI	9,85
E.1.12	P.PRZYGOTOWAWCZY	13,76
E.1.13	POK. P. ODDZIAŁ.	11,82
E.1.14	POM. SOCJALNE	11,76
E.1.15	SEKRETARIAT	11,89

LEGENDA

- rura ciecz/gaz od klimatyzacji
- skropliny (wejście do kanalizacji należy poprzedzić syfonem)
- klimatyzator ścienny

UWAGA DO KLIMATYZACJI

1. Przewody instalacji klimatyzacji prowadzić w przestrzeni podsufitowej.
2. Instalacje wykonać z rur miedzianych laczone na lut twardy
3. Przewody wewnatrz zaizolowac otulinami gr. 9mm na zewnatrz 20mm z folia zabezpieczona przed UV(dodatkowo zabezpieczone płaszczem z blachy ocynkowanej)
4. Drugiej przewodow nalezy sprawdzic na budowie jak sa one ułożone w budynku
5. Przy przejściach instalacji przez przegrody nalezy stosowac tuleje ochronne wypełnione po obu stronach pianką pozniejsza PU.
6. Centrale i agregat nalezy posadowić na konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej
7. Wszystkie instalacje powinny byc oznaczone tzn. typ linii / kierunek przepływu / przejścia p poz / wszystkie zawory i armatura.
8. Wszystkie urzadzenia nalezy zamówić z elementami automatyki stanowiącymi nieodzowna czesc/a urzadzeń.
9. Dla wszystkich urzadzeń nalezy zapewnić dostep serwisowy zgodnie z zaleceniami producenta urzadzeń.
10. Przy prowadzeniu kanałów nalezy miec na uwadze pozostałą infrastrukturę techniczną w tym teletechniczną , elektryczną , wod-kan. i c.o. a takze konstrukcję budynku.
11. Całą instalacje nalezy wyregulować i dostosować do projektowanych wydajności powietrza. Całość prac nalezy wykonac zgodnie z obowiązującymi przepisami,rozporządzeniami i normami oraz z wiedzą techniczną.

LEGENDA

- 100 m3/h - ilość powietrza nawiewanego
- 100 m3/h - ilość powietrza wywiewanego
- Instalacja nawiewna
- Instalacja wywiewna
- Instalacja Wyciągowa
- 500x200 - szerokość x wysokość kanału
- Ø125 - średnica kanału
- K - krata w drzwiach

UWAGA

1. Długości przewodów należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym i w razie różnic domierzyć na budowie.
2. Przy przejściach instalacji przez przegrody należy stosować tuleje ochronne wypełnione po obu stronach pianką pozniejsza PU.
3. Całość rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami.
4. Kanały wewnątrz budynku zaizolować matami kauczukowymi o gr. 2 cm czerpnie o gr 5 cm. Pozostałe kanały na zewnątrz należy zaizolować wełną gr 8 cm dodatkowo pokryte płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
5. Wszystkie produkty zastosowane na obiekcie muszą bezwzględnie posiadać Krajowe Oceny Techniczne/ atesty / a takze posiadać dopuszczenie do stosowania w polskim budownictwie.
6. Centrale i agregat należy posadowić na konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej
7. Wszystkie instalacje powinny być oznaczone tzn. typ linii / kierunek przepływu / przejścia p poz / wszystkie zawory i armatura.
8. Wszystkie urządzenia należy zamówić z elementami automatyki stanowiącymi nieodzowną częścia urządzeń.
9. Dla wszystkich urządzeń należy zapewnić dostęp serwisowy zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń.
10. Przy prowadzeniu kanałów należy mieć na uwadze pozostałą infrastrukturę techniczną w tym teletechniczną , elektryczną , wod-kan. i c.o. a także konstrukcję budynku.
11. Całą instalację należy wyregulować i dostosować do projektowanych wydajności powietrza. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,rozporządzeniami i normami oraz z wiedzą techniczną.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoczynać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą.
4. Wymiary należy sprawdzać na budowie (nie należy wymiarować ze skalowania).
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przykreślać według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
6. W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych instalacji sanitarnych z istniejącą konstrukcją bądź infrastrukturą techniczną należy przerwać prace w celu uzgodnienia rozwiązania zaistniałej kolizji z projektantem.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIADAJĄCYMI MU RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR:
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW

INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII

Biuro Projektów
PRACOWNIA PROJEKTOWA MELIORATA KULESIŃSKI
UL. OSTROROGA 27
64-700 CZARNKÓW
mail@melioratakulesinski.pl
tel 661 42 42

Projektował	nr uprawnień	podpis
mgr inż. Marcin Borowski	WKP/0191/PWOS/13	
Sprawdził		
mgr inż. Piotr Antkowiak	WKP/0155/PWOS/13	

BRANŻA:
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES:
Rzut 1 piętra - instalacja wentylacji i klimatyzacji

Data	Skala	konstrukcyjna	inst.	branża	nr arkusza	arkusz	liczba
SIERPIEŃ 2024	1:50	O C	W PW	_ IS	IS11	_	_