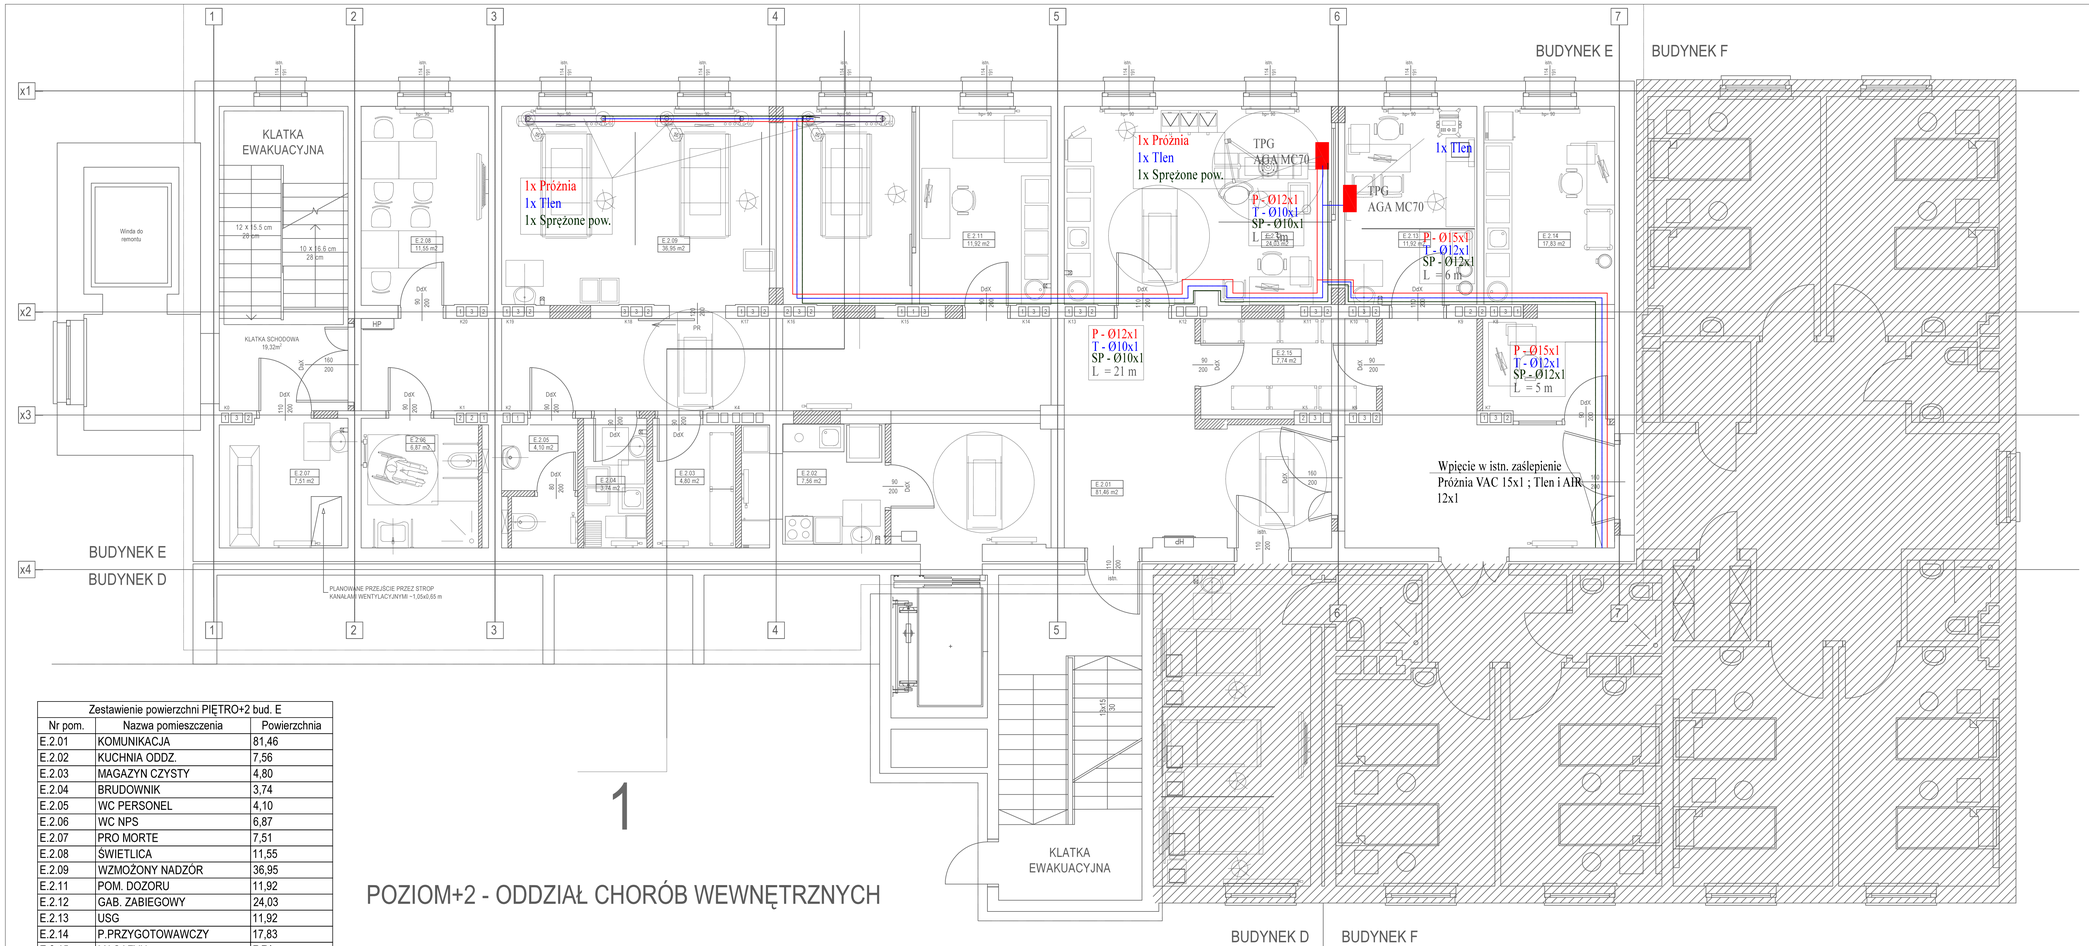

LEGENDA:

- instalacja sprężonego powietrza medycznego
- instalacja tlenu
- instalacja próżni
- TPG Tablica punktów poboru gazów typu AGA MC70
- Przyłóżkowy panel gazów medycznych

UWAGA :

1)Wymiary i długości przewodów sprawdzić z stanem rzeczywistym na budowie.
2) Przed przystąpieniem do wykonania instalacji gazów medycznych należy wykonać pozostałe instalacje sanitarne.
3) Włączenie instalacji gazów medycznych w istniejące piony należy dostosować do rzeczywistej lokalizacji pionów na budowie.
4) Instalację prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
5) Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić do odporności ogniowej danej przegrody
6. Podejście pod panel łóżkowy bądz tablicę TPG (miejsce podłączenia) należy dostosować do typu i modelu zastosowanego urządzenia. Wielkość podejść (średnice podejść) dostosować do normy DIN urządzenia .

UWAGA : Podczas wizji lokalnej oraz na podstawie archiwalnej dokumentacji określono lokalizację pionów gazów medycznych oraz ich średnice. Dodatkowo inwestor potwierdził zapas na źródle. Wykonawca przed realizacją powinien sprawdzić wydajność źródeł oraz określić ich rezerwę. Jeżeli po zbadaniu wydajności źródeł okaże się że wydajność jest niewystarczająca należy o tym poinformować inwestora. Dodatkowo należy sprawdzić obciążenie pionów. Wg informacji uzyskanych od inwestora ilość pionów jak i ich obciążenie jest wystarczające aby zaopatrzeć noworojektowane pomieszczenia zawierające gazy medyczne. W przypadku gdy podczas prac przyłączeniowych okazało by się że piony gazów medycznych zlokalizowane są w innym miejscu należy dostosować noworojektowana instalację do rzeczywistego położenia pionów gazów medycznych.
Liczbę punktów poboru gazów medycznych przedstawia dokumentacja projektowa
.

Zestawienie powierzchni PIĘTRO+2 bud. E		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
E.2.01	KOMUNIKACJA	81,46
E.2.02	KUCHNIA ODDZ.	7,56
E.2.03	MAGAZYN CZYSTY	4,80
E.2.04	BRUDOWNIK	3,74
E.2.05	WC PERSONEL	4,10
E.2.06	WC NPS	6,87
E.2.07	PRO MORTE	7,51
E.2.08	ŚWIETLICA	11,55
E.2.09	WZMOŻONY NADZÓR	36,95
E.2.11	POM. DOZORU	11,92
E.2.12	GAB. ZABIEGOWY	24,03
E.2.13	USG	11,92
E.2.14	P.PRZYGOTOWAWCZY	17,83
E.2.15	MAGAZYN	7,74

UWAGI:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU. W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIADAJĄCYMI MU RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR:
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
UL. KOŚCIUSZKI 94, 64-700 CZARNKÓW

INWESTYCJA:
SZPITAL POWIATOWY W CZARNKOWIE
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIĘTER +1, +2 BUDYNKU "E" SZPITALA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE MODERNIZACJA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII

Biuro Projektów	Projektował	w uprawn.	podpis
PRACOWNIA PROJEKTOWA MEDICECH KULESIŃSKI UL. DĘTKOWSKA 31 64-700 CZARNKÓW	mgr inż. Marcin Borowski	WKP/0191/PWOS/12	
	Sprawdził		
	mgr inż. Piotr Antkowiak	WKP/0159/PWOS/12	

PRZEDMIAR: PROJEKT WYKONAWCZY — BRANŻA/TEMAT: INSTALACJE SANITARNE

NAZWA RYSUNKU: Rzut 2 piętra - instalacja gazów medycznych

Data	Skala	Specyfikacja	Nr	Arkusz	Ilość arkuszy	Ilość stron
SIERPIEŃ 2024	1:50	O C W PW	_	IS	IS09	_ _