



Skrzyżowanie projektowanej linii oświetleniowej
z istniejącą siecią 15 kV


wariant I

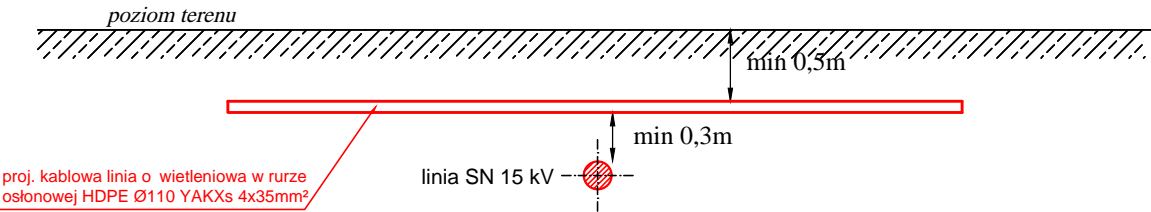

wariant II

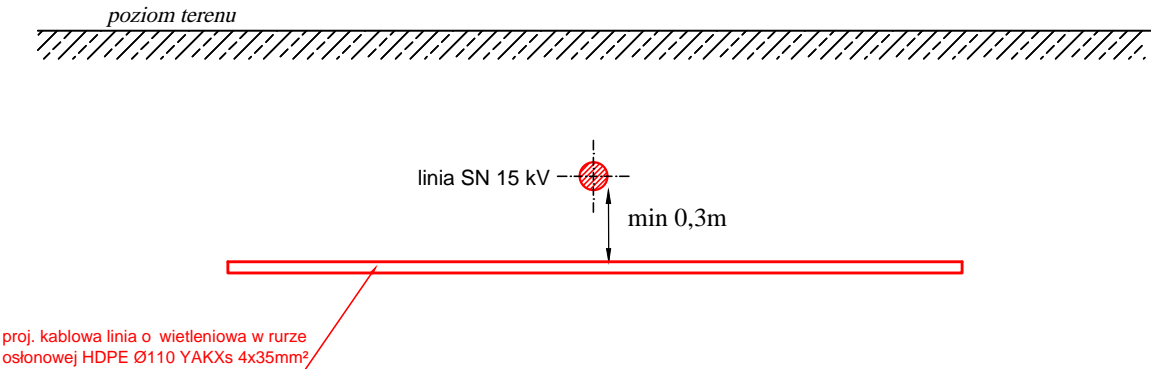

UWAGA:
Prace w pobliżu istniejącej sieci SN 15 kV prowadzić należy z ostrożnością.

Jednostka projektowa:			
		Pracownia Projektowa K&M Sp. z o.o. ul. ... 10-110 ... 00-000 ... NIP: ... KRS: ... REGON: ...	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. urawiej w Wasilkowie (etap 1)		
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ Z LINIĄ KABLOWĄ SN 15 kV		
SKALA: -----	NR RYS: E-6		DATA OPRACOWANIA:11.2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
inst. elektryczne	mgr inż. Tomasz Surowiec		
Projektant	PDL/0074/POOE/07 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urz. dze. elektr. i elektroenergetycznych		
inst. elektryczne	mgr inż. Sebastian Ruciński		
Opracował			