



Skrzyżowanie projektowanego kanału technologicznego z linią kablową nN 0,4 kV

wariant I

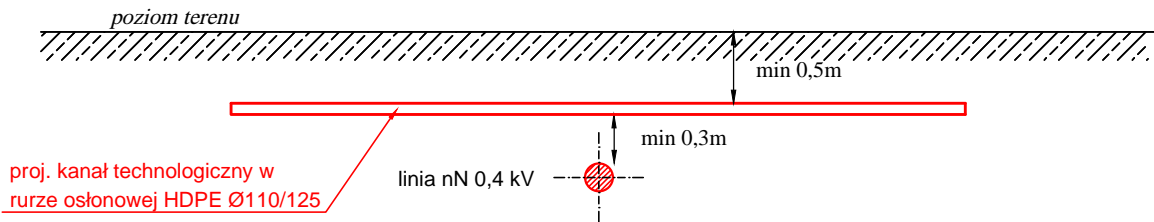

wariant II

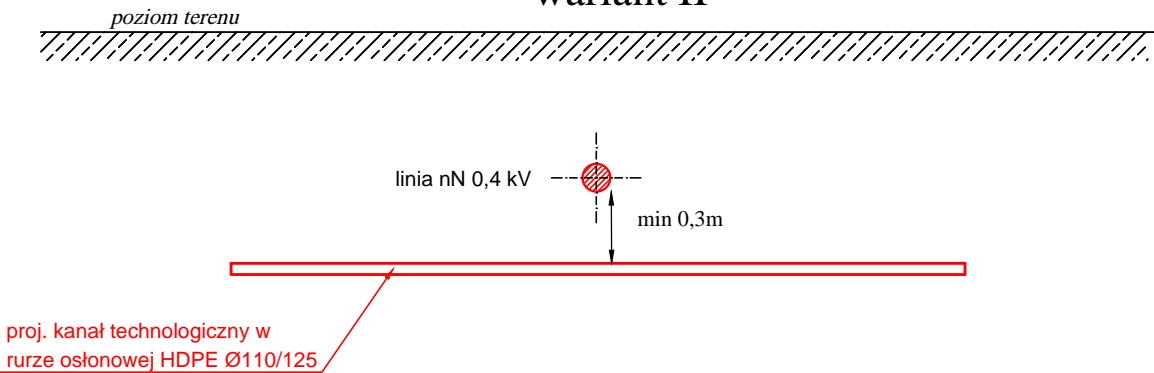

UWAGA:
Prace w pobliżu istniejącej linii kablowej nN 0,4 kV prowadzić należy z ostrożnością.

Jednostka projektowa:		Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.	
		15 - 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 m.197	
tel. 85 74 20 117		85 811 09 09	NIP: 9662098847 REGON: 362185654 KRS: 0000570036 email: biurokomi@gmail.com
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa kanału technologicznego wzdłuż projektowanej ul. urawiej w Wasilkowie (etap 1)		
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA RYSUNKU:	SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEGO KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO Z LINIĄ KABLOWĄ nN 0,4 kV		
SKALA: -----	NR RYS: 4	DATA OPRACOWANIA:11.2024	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
inst. elektryczne	mgr inż. Dariusz Mocarski		
Projektant	DT-WBT/02430/03/U		
inst. elektryczne	mgr inż. Sebastian Ruciński		
Opracował			