



Skrzyżowanie projektowanej linii elektroenergetycznej SN 15 kV  
z istniejącą siecią 0,4 kV


variant I

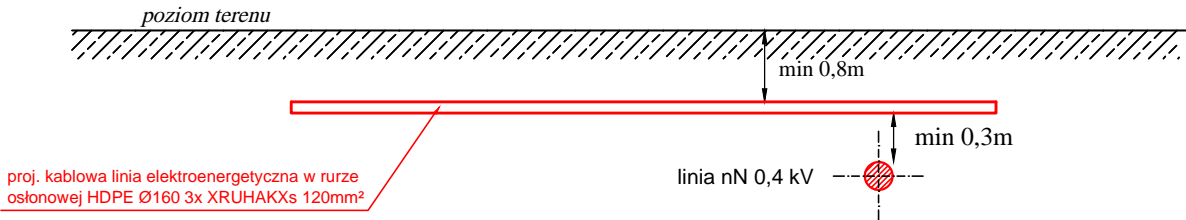

variant II

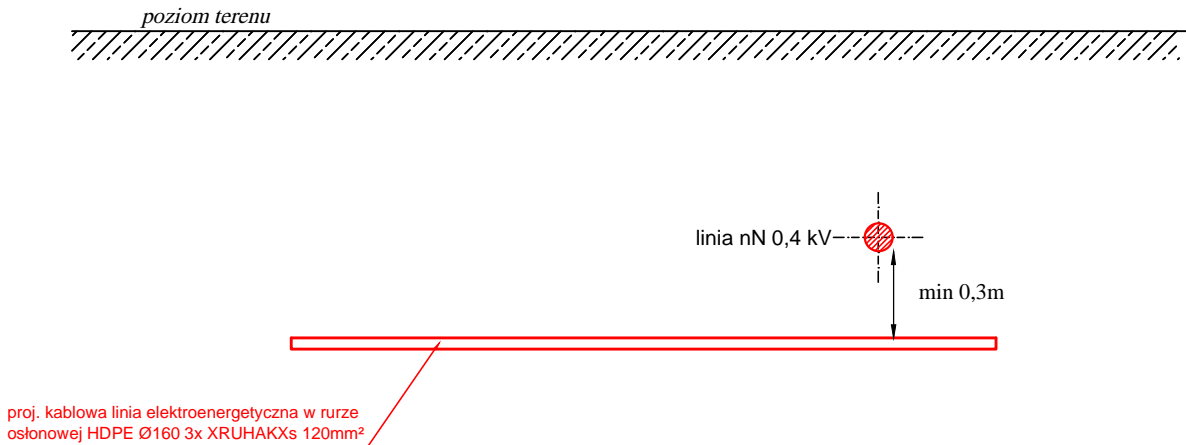

UWAGA:  
Prace w pobliżu istniejącej linii kablowej prowadzić ostrożnie.

Jednostka projektowa			
		<i>Pracownia Projektowa K&amp;M Sp. z o.o.</i> <i>ul. Wolności 10, 05-110 Warszawa</i> <i>NIP: 142-225-22-22, REGON: 142225222, KRS: 0000225222</i>	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. urawiej w Wasilkowie (etap 1)		
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój skrzyżowania proj. linii elektroenergetycznej SN 15 kV z linią kablową nN 0,4 kV		
SKALA: -----	NR RYS: E-3	DATA OPRACOWANIA: .....11.2024	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
inst. elektryczne	mgr inż. Tomasz Surowiec		
Projektant	PDL/0074/POOE/07 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instal. i urz. dze. elektr. i elektroenergetycznych		
inst. elektryczne	mgr inż. Sebastian Ruciński		
Opracował			