



IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		SKALA -
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23-407 Terespol-Zaorenda		
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBREB TERESZPOL ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawluk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E-01

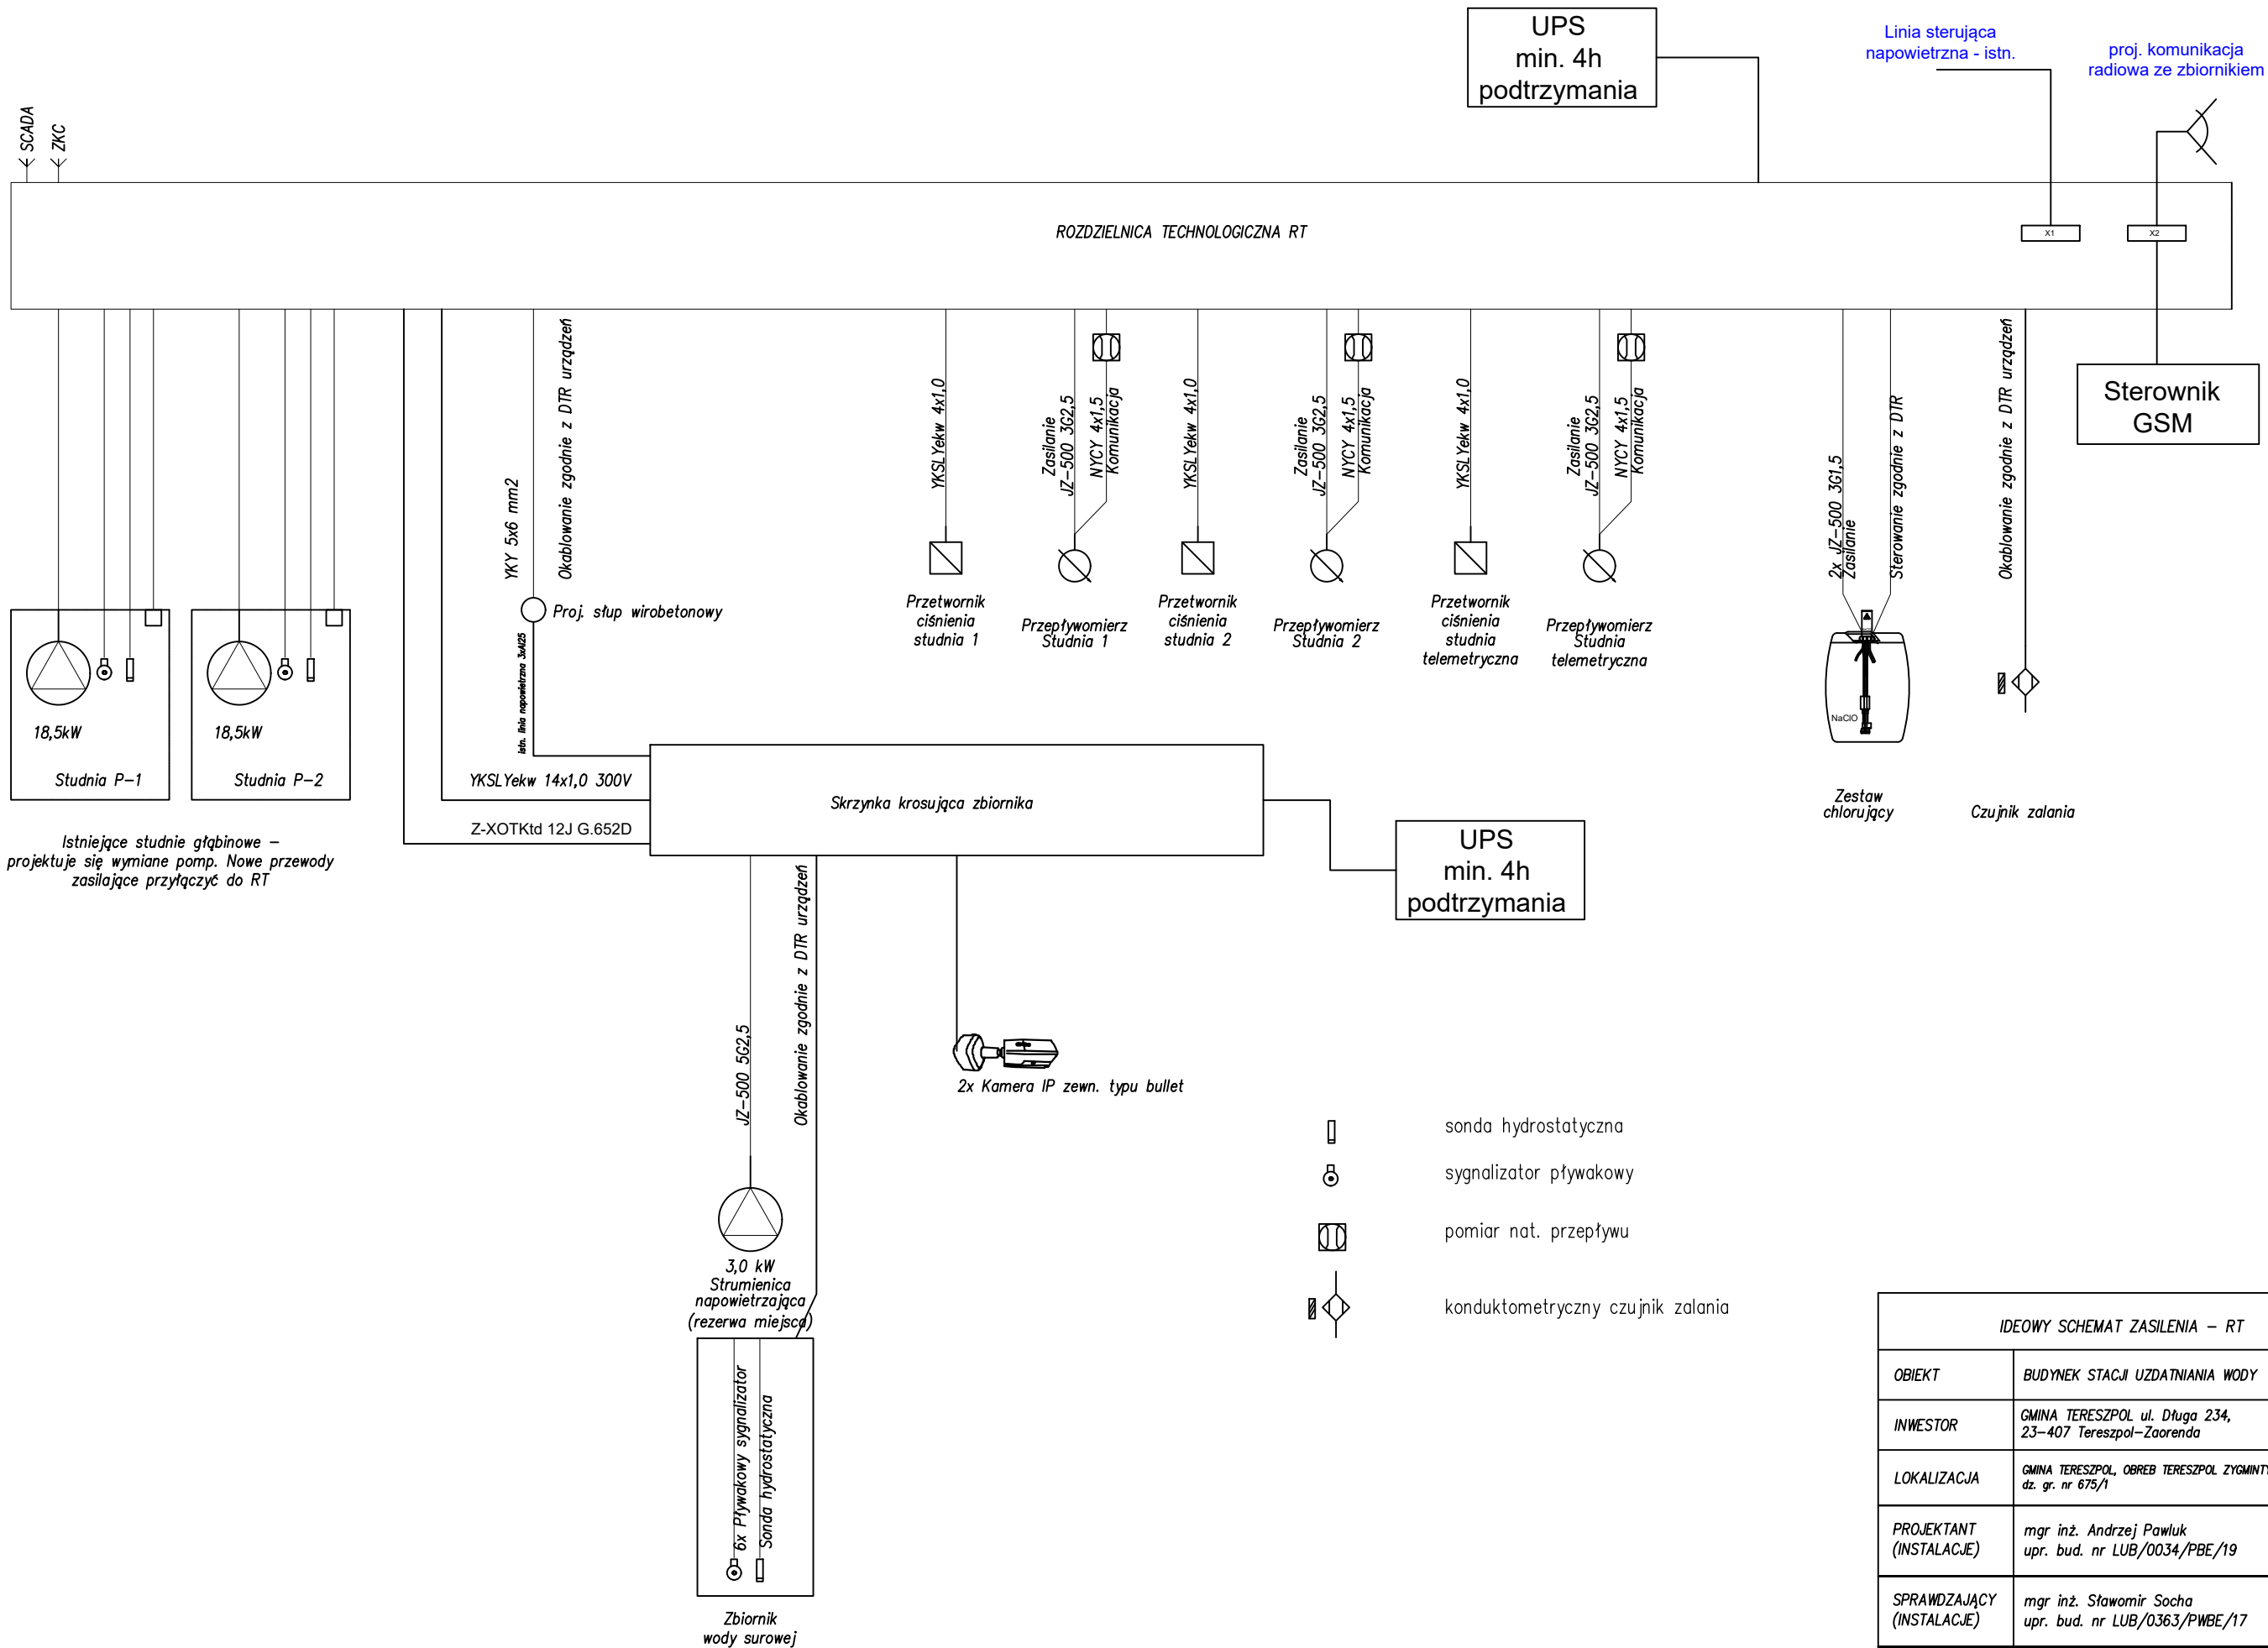


IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA – RT			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23-407 Tereszpól-Zaorenda	SKALA	
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBREB TERESZPOL ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawluk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E-02

SK - Skrzynka krosująca zbiornika wody

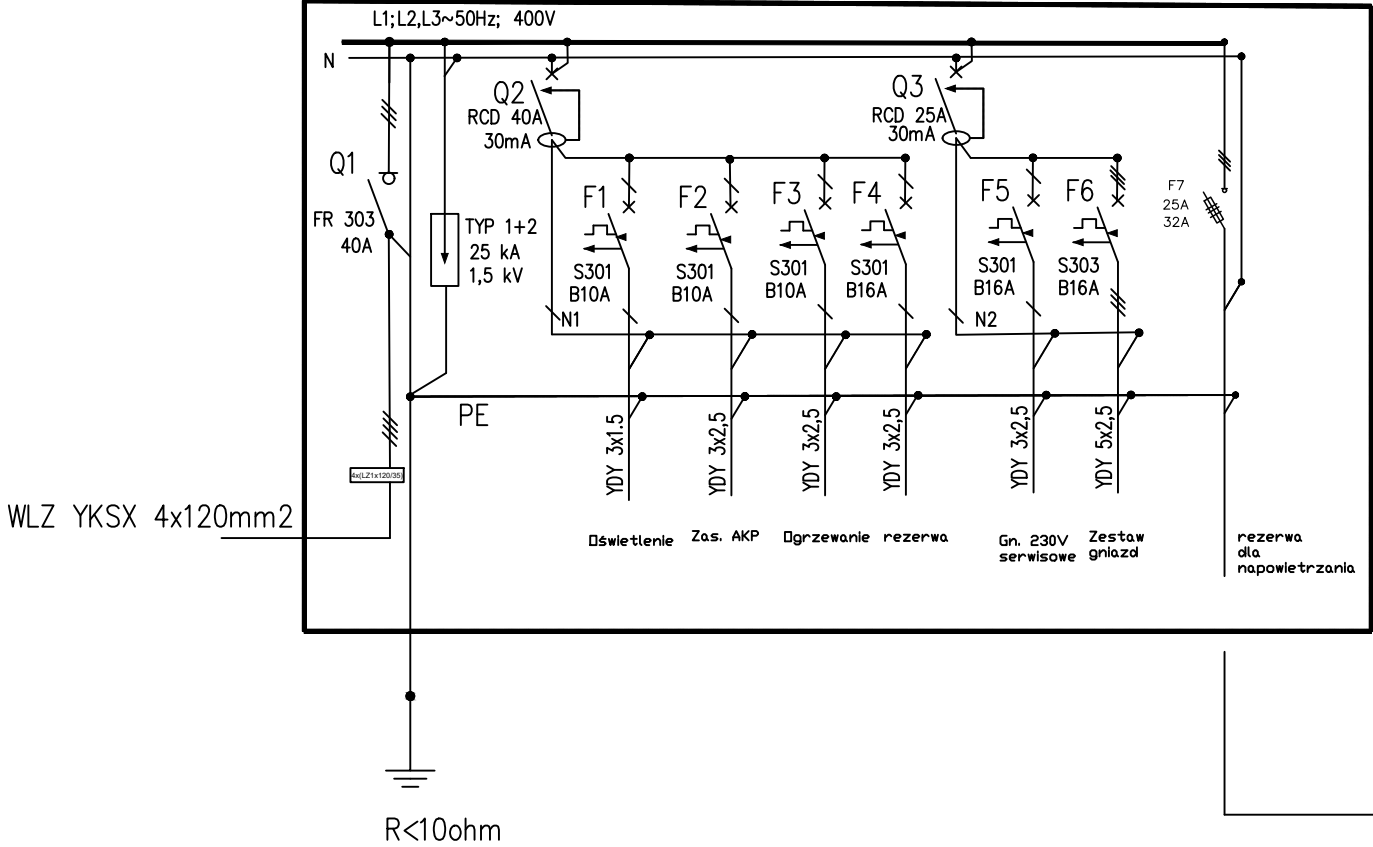


SK - Skrzynka krosująca zbiornika cz. AKPiA

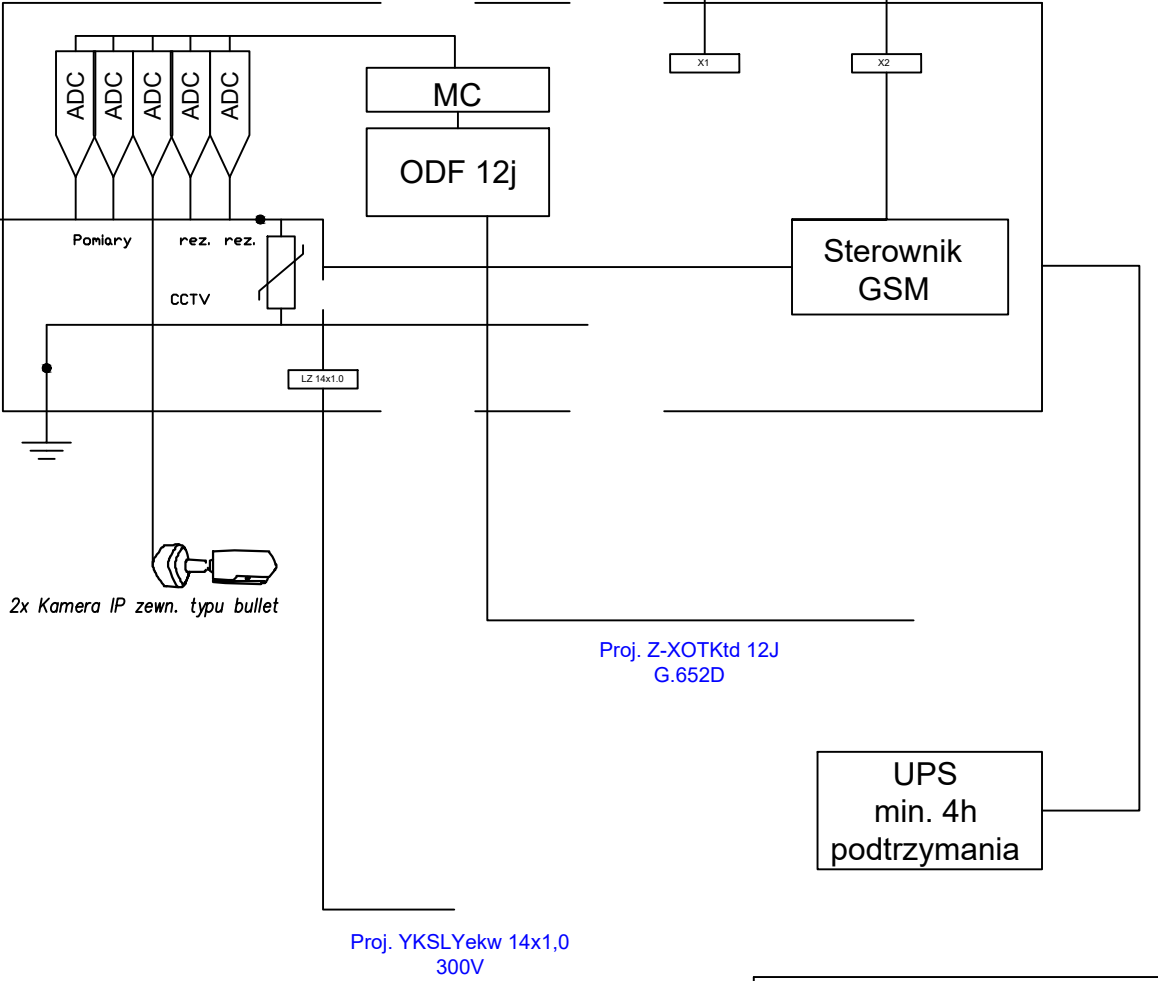



- UWAGI:
1. Skrzynkę krosującą zbiornika wody zainstalować w pomieszczeniu nad zbiornikiem
  2. Przewidziano rezerwę miejsca dla instalacji dmuchawy napowietrzającej (poza niniejszym opracowaniem)
  3. W części AKPiA zabudować przełącznicę światłowodową typu 1U 12xSC/APC simplex (12J)
  4. W bezpośredniej bliskości skrzynki zredukować przekrój kabla.

SKRZYNKA KROSUJĄCA ZBIORNIKA			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda		SKALA
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBREB TERESZPOL ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawluk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E-03

SK - Skrzynka krosująca studni cz. elektryczna

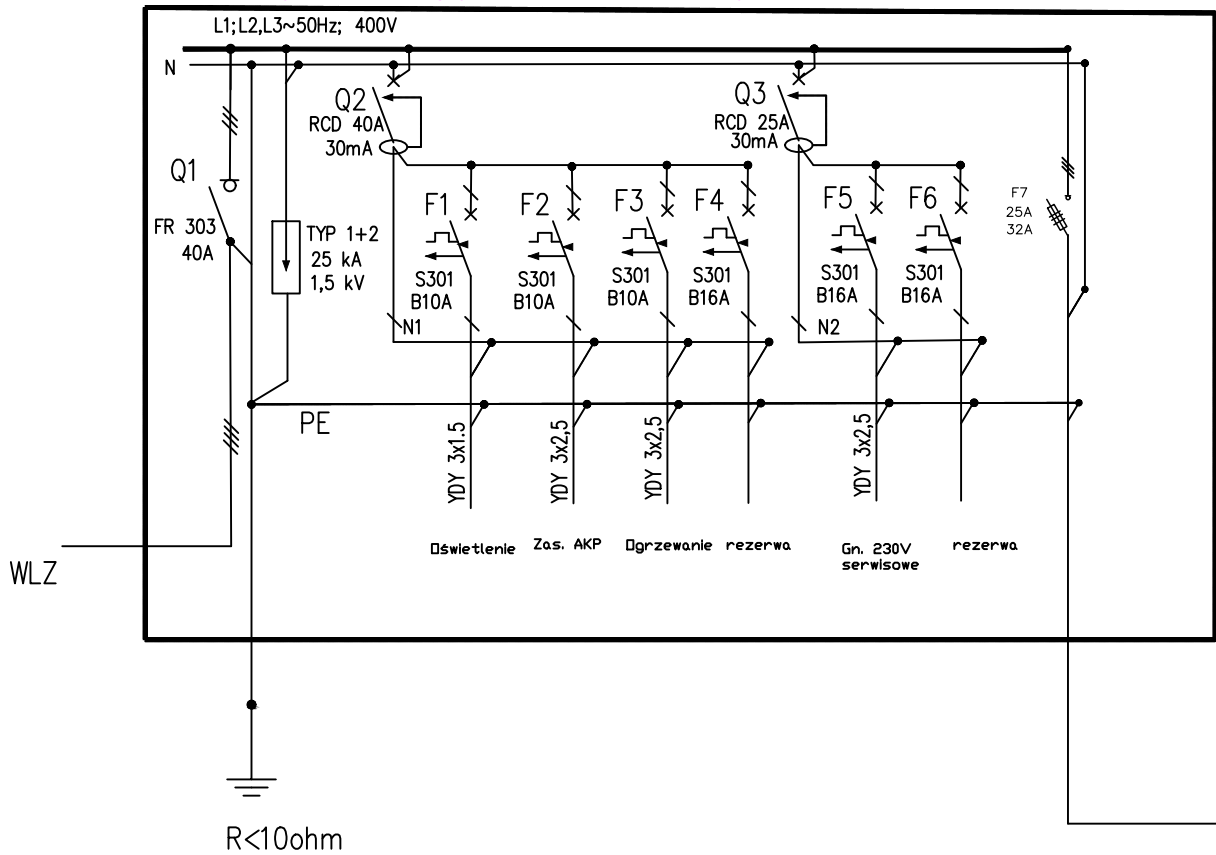


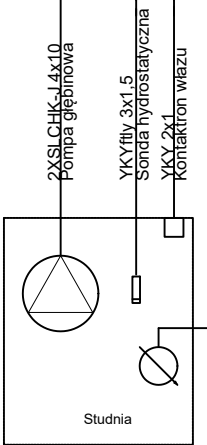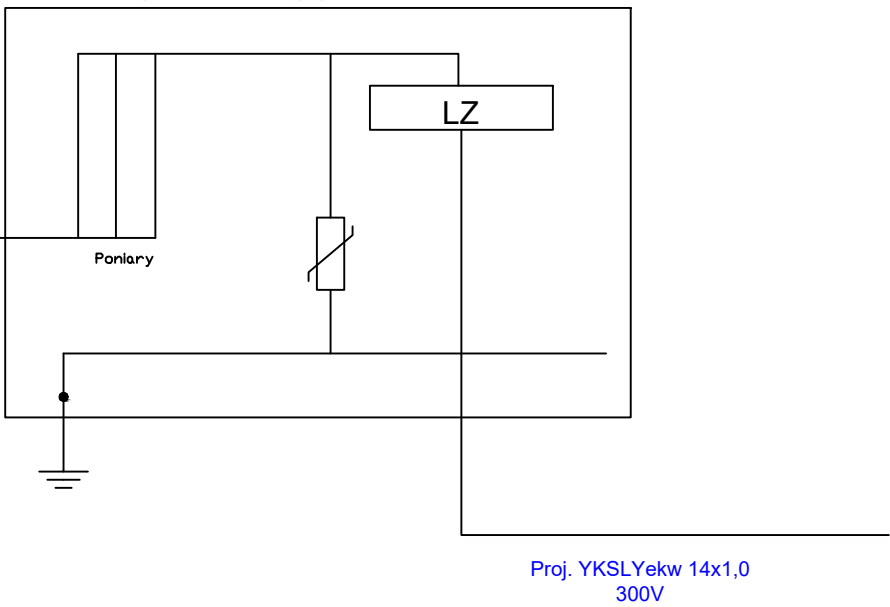


SK - Skrzynka krosująca studni cz. AKPiA




UWAGI:  
1. Schemat powtarzalny dla studni nr 1 i studni nr 2  
2. Skrzynki wykonać jako wolnostojące złącza kablowe z częścią AKPiA  
Sekcję AKPiA wyposażać w grzałkę antykondensacyjną i termostat

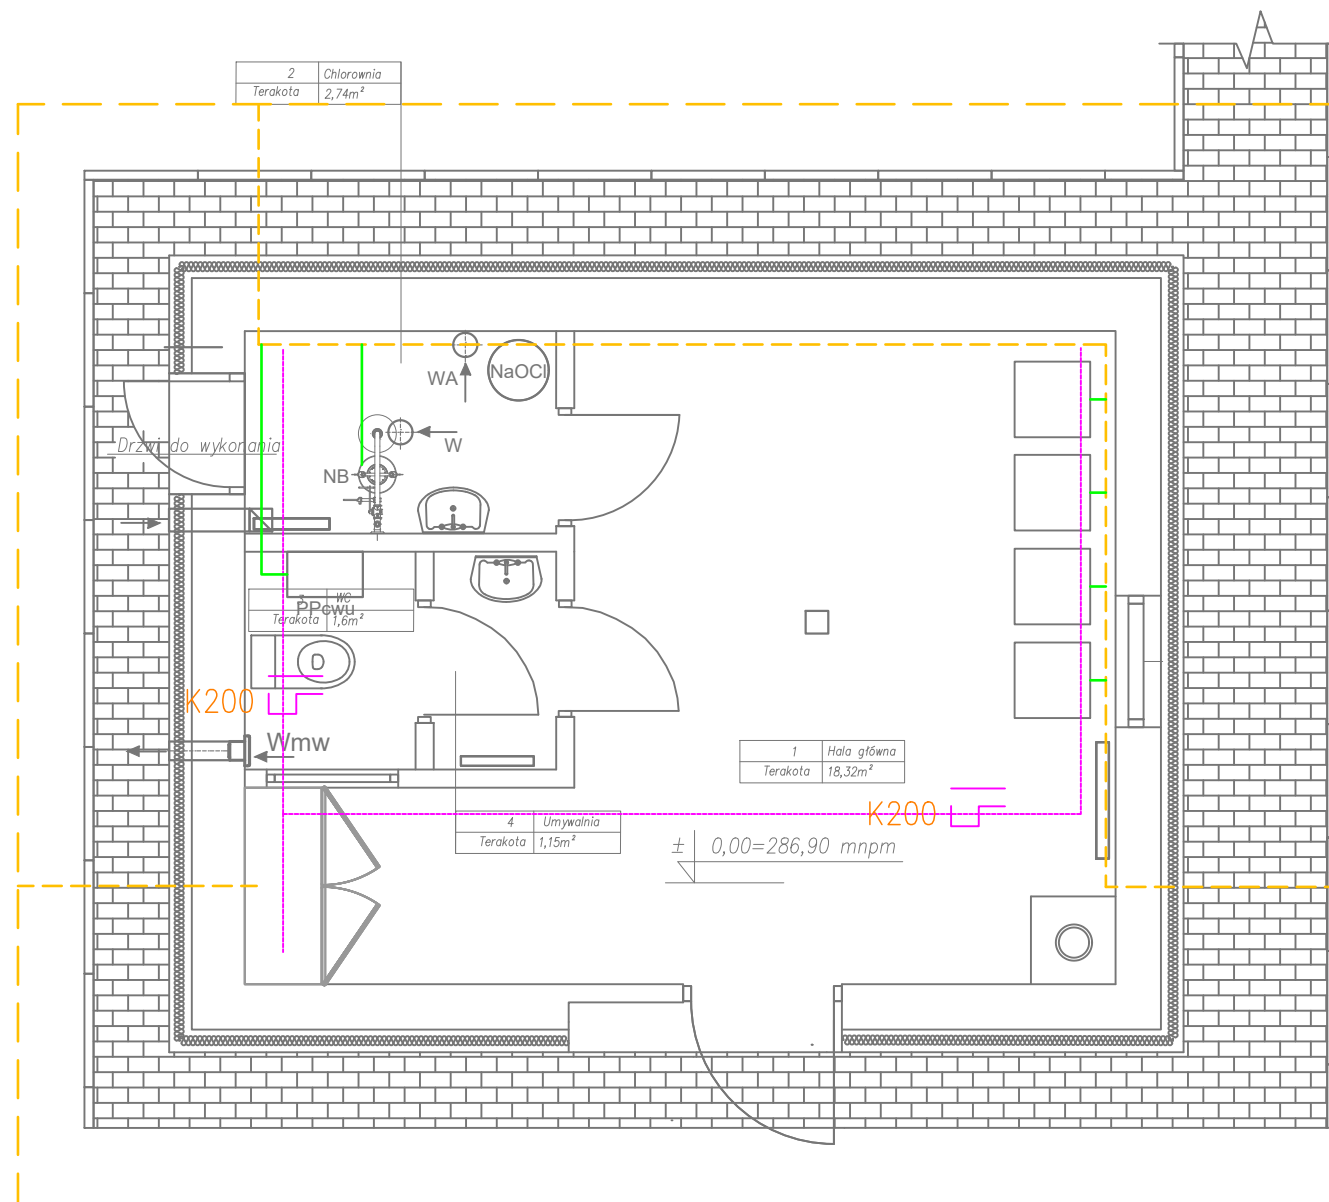SKRZYNKA KROSUJĄCA STUDNI			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23-407 Teresopol-Zaorenda	SKALA	
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBREB TERESZPOL-ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawluk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E-04



- K200  – korytka kablowe szer. 200mm
-  – Bednarka ocynkowana  
30/4 w ziemi, 25/4 wewnątrz
-  – przewód LgY 16 mm<sup>2</sup>

BUDYNEK SUW – UZIEMIENIE, INSTALACJA WYRÓWNAWCZA I KORYTA KABLOWE			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23–407 Teresopol–Zaorenda	SKALA 1:50	
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBREB TERESZPOL ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawluk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E–05

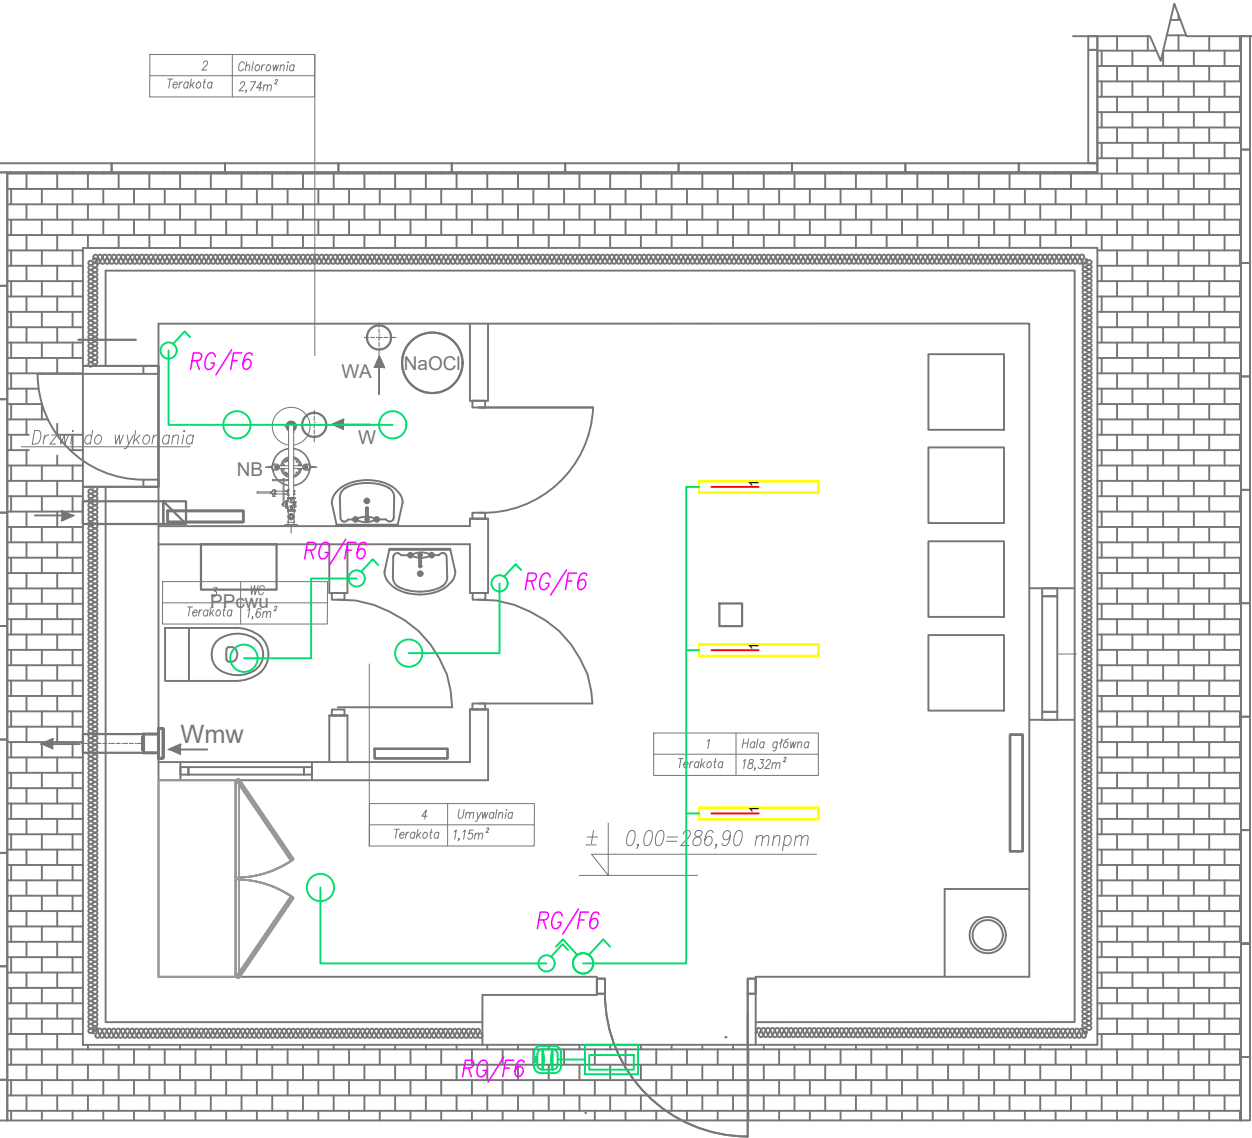


- Czujnik obecności wysokiej częstotliwości 180°
- Plafon 1X28W
- oprawa led IP65 max 30W
- Łącznik 1-biegunowy
- Łącznik 2-biegunowy
- Oprawa IP65 LED 236 4000K (34.0 W)
- rozdz. zasilająca/nr obwodu

BUDYNEK SUW – INSTALACJA OŚWIETLENIA			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23–407 Tereszpol–Zaorenda	SKALA 1:50	
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBREB TERESZPOL ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawluk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E–06


[illegible]

Zas. bramy  
YKY 3x2,5

SPL/0 na elewacji  
(przenieść licznik z wnętrza budynku)

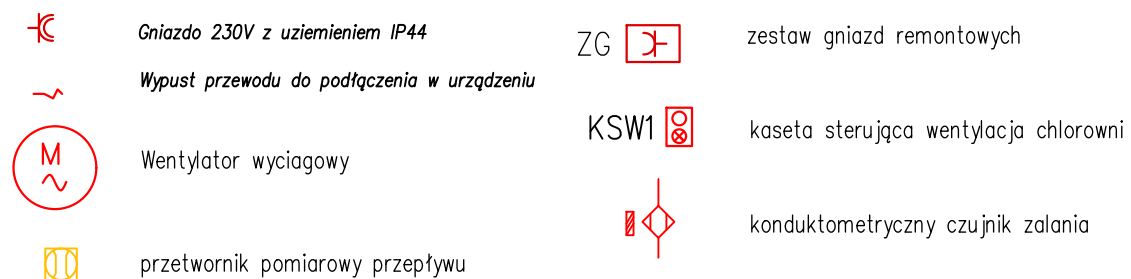

BUDYNEK SUW – INSTALACJA GNIAZD			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23–407 Tereszków–Zaorenda		SKALA  1:50
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBREB TERESZPOL ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawlúk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E–07

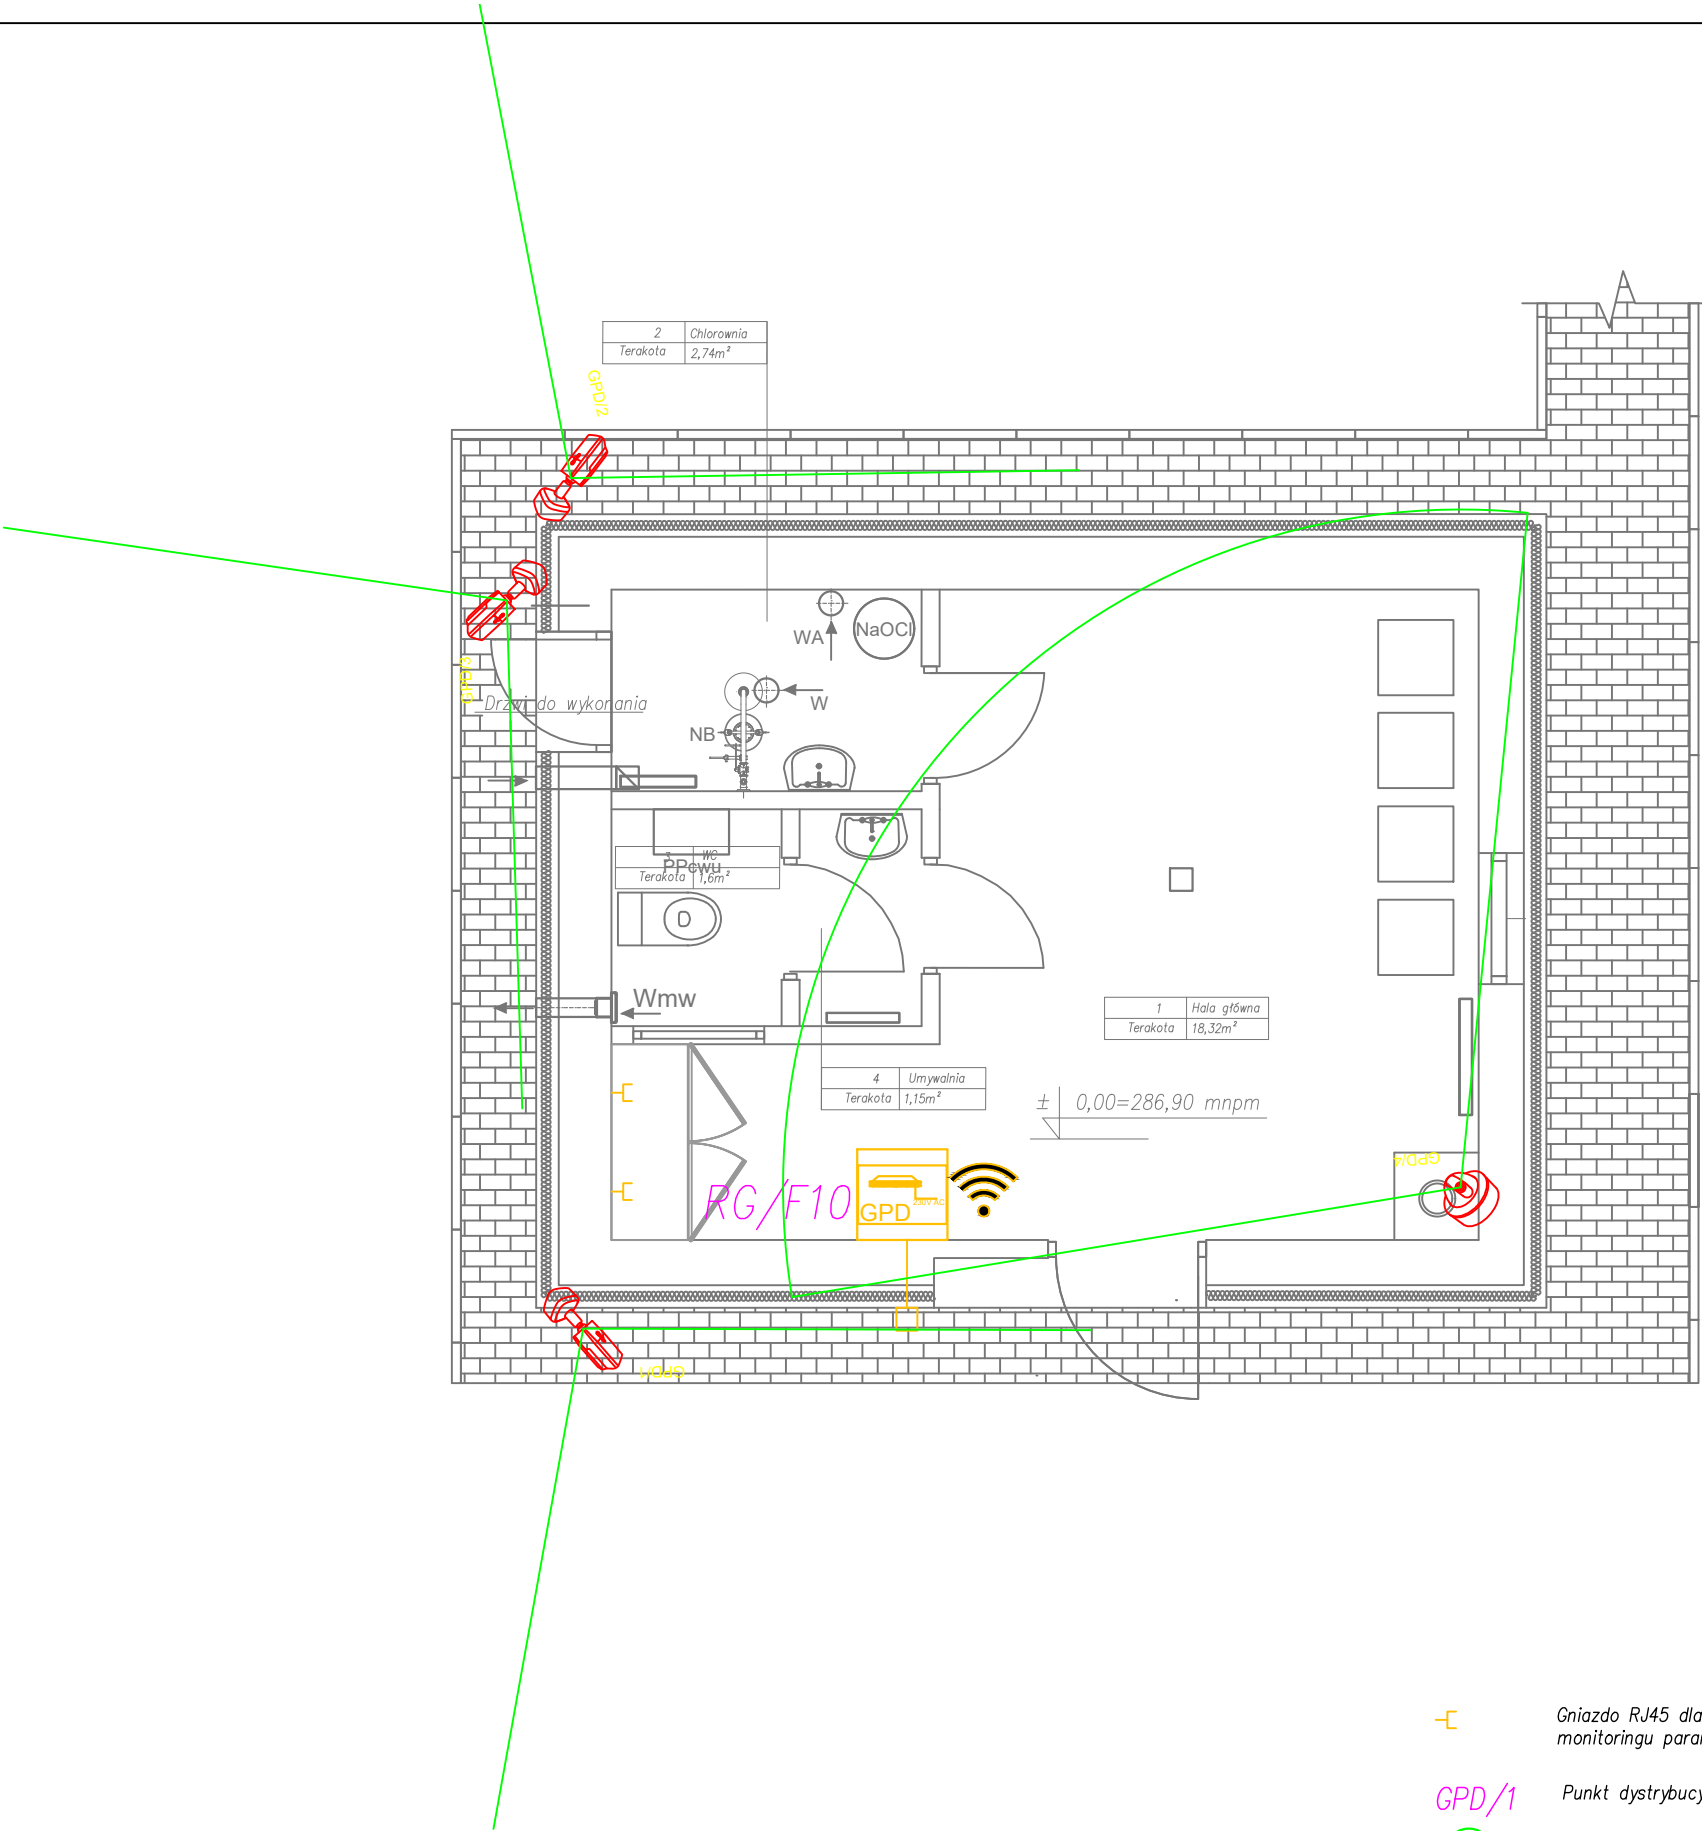


- Gniazdo RJ45 dla potrzeb połączenia z systemem monitoringu parametrów
- Punkt dystrybucyjny/nr obwodu
- Kamera IP wewnętrzna
- Kamera IP zewn. typu bullet

BUDYNEK SUW – INSTALACJE TELETECHNICZNE			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23–407 Tereszpol–Zaorenda		SKALA  1:50
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBREB TERESZPOL ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawluk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E–08






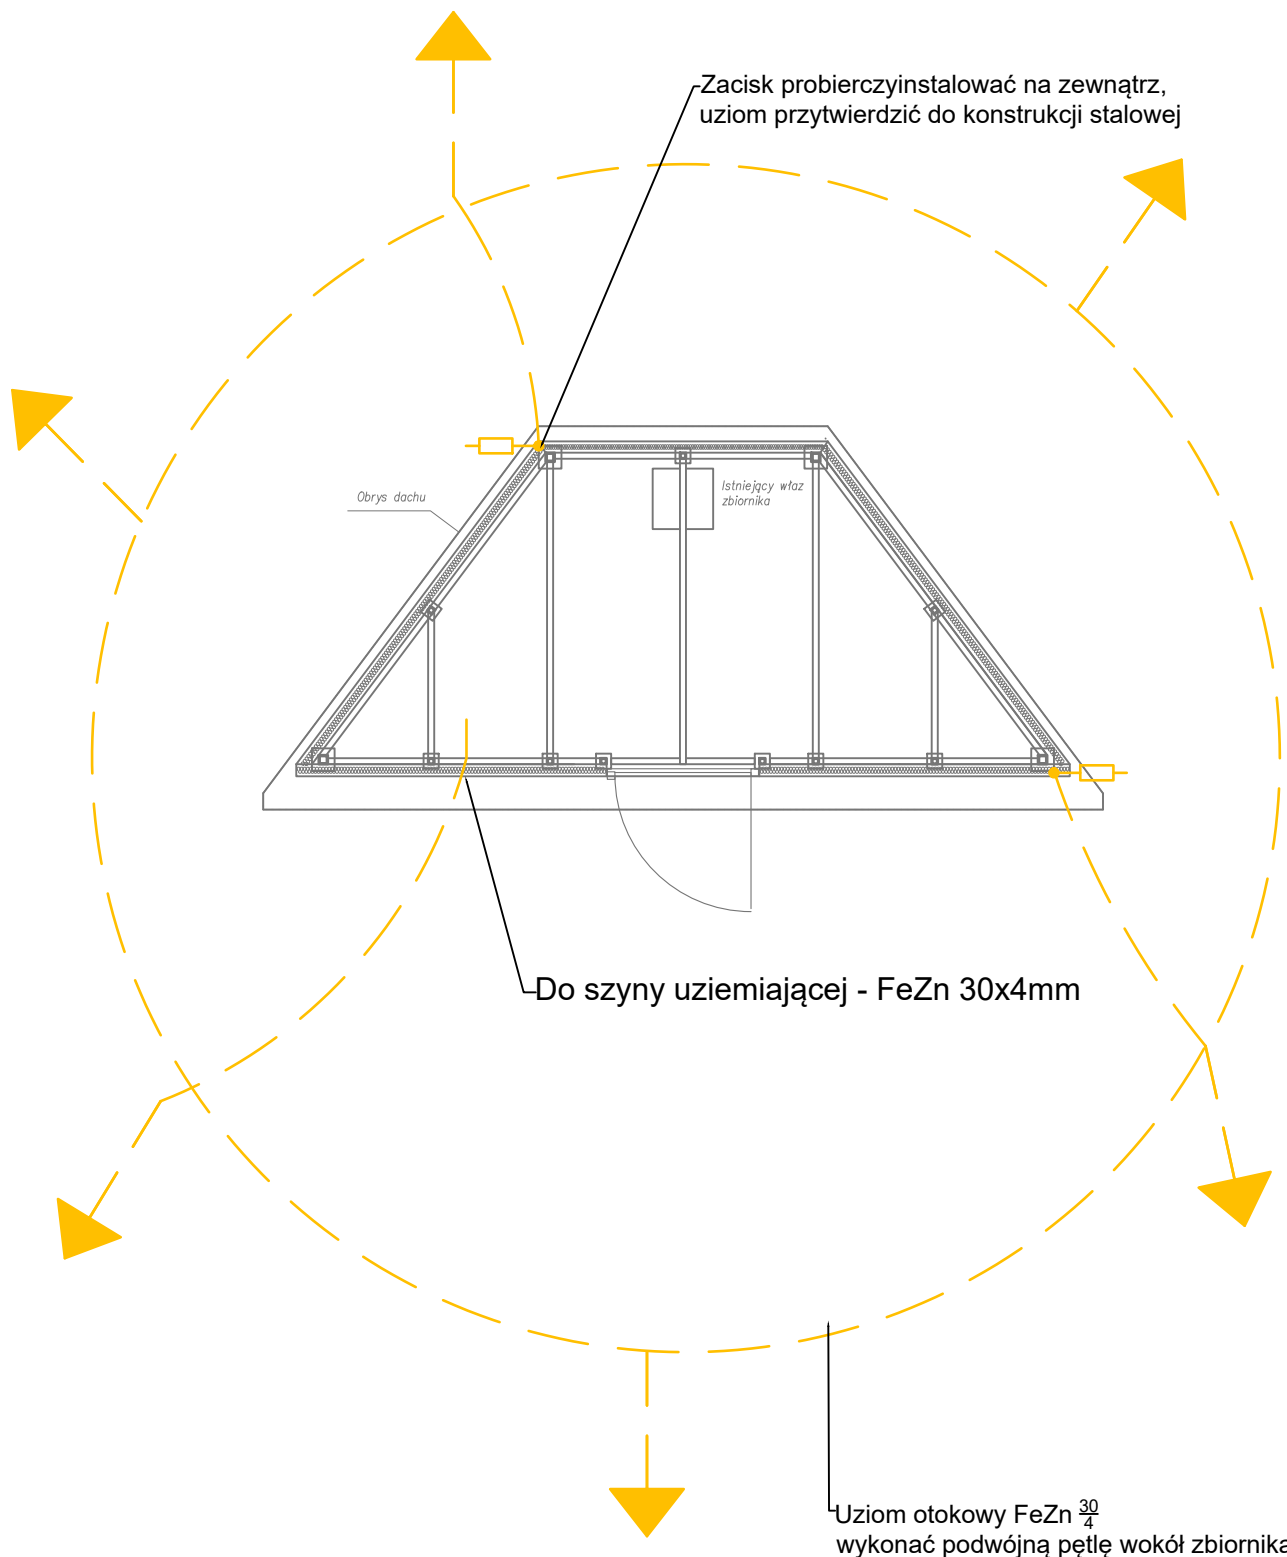


Uziom szpilkowy 6m – wbijać równoległe do zbocza skarpy

UWAGI:  
1. Barierkę na schodach izolować od instalacji odgromowej i uziemiającej

ZBIORNIK WODY – INSTALACJA UZIEMIENIA			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23-407 Teresopol-Zaorenda	SKALA 1:50	
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBRĘB TERESZPOL ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawluk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E-10

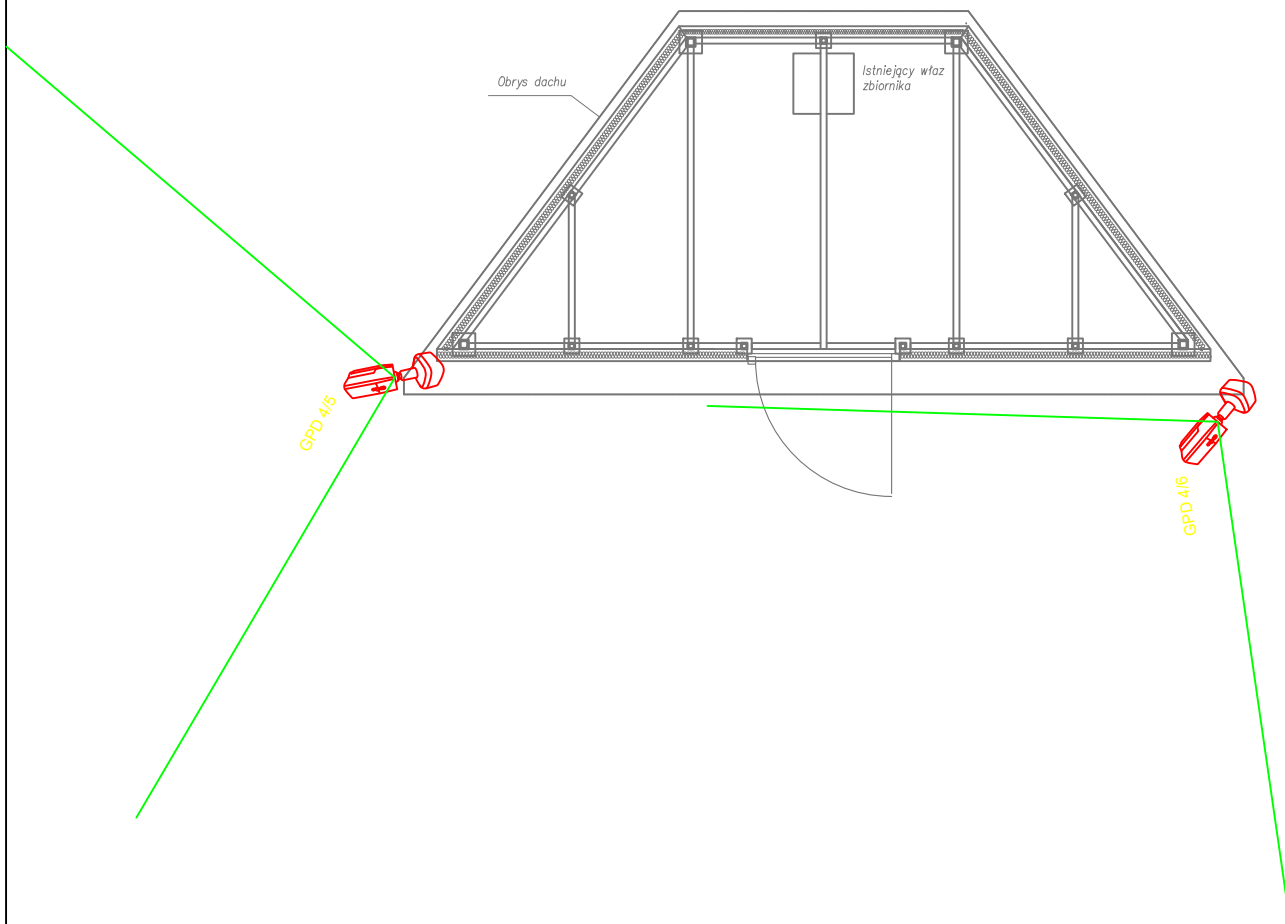

ZBIORNIK WODY – INSTALACJA TELETECHNICZNA			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23–407 Tereszpol–Zaorenda	SKALA 1:50	
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBREB TERESZPOL ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawluk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E–11

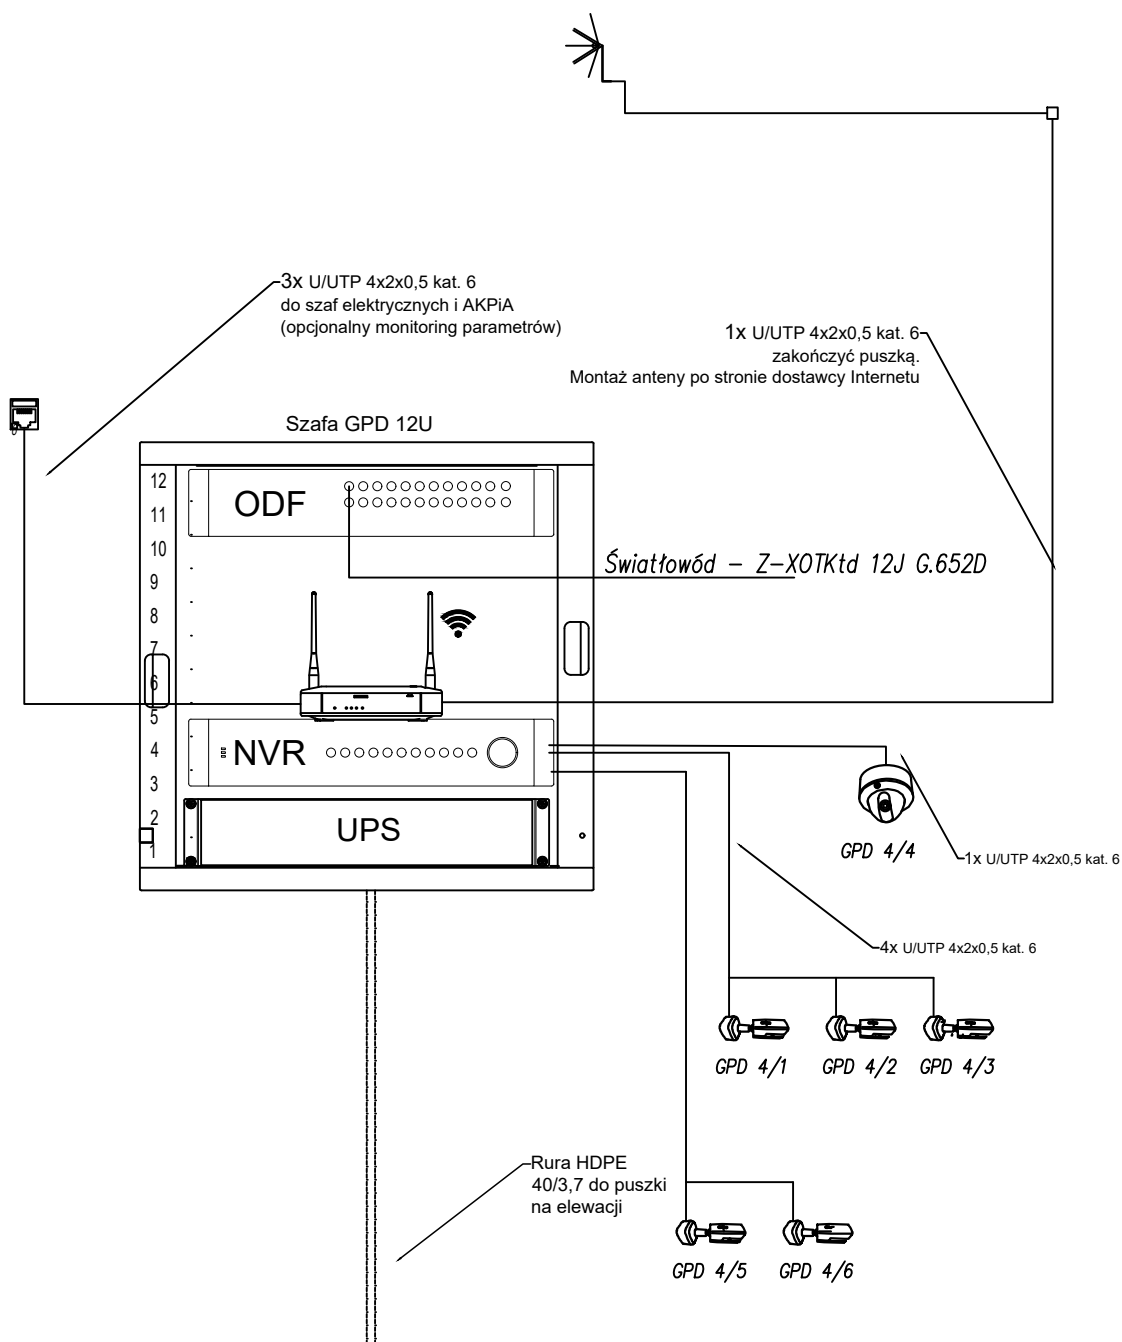

# IDEOWY SCHEMAT TELETECHNIKI

OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23-407 Terespol-Zaorenda	SKALA	
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBREB TERESZPOL ZYGMINTY, dz. gr. nr 675/1		
PROJEKTANT (INSTALACJE)	mgr inż. Andrzej Pawluk upr. bud. nr LUB/0034/PBE/19		
SPRAWDZAJĄCY (INSTALACJE)	mgr inż. Sławomir Socha upr. bud. nr LUB/0363/PWBE/17		
DATA	02.04.2024	NR RYS.	E-12