

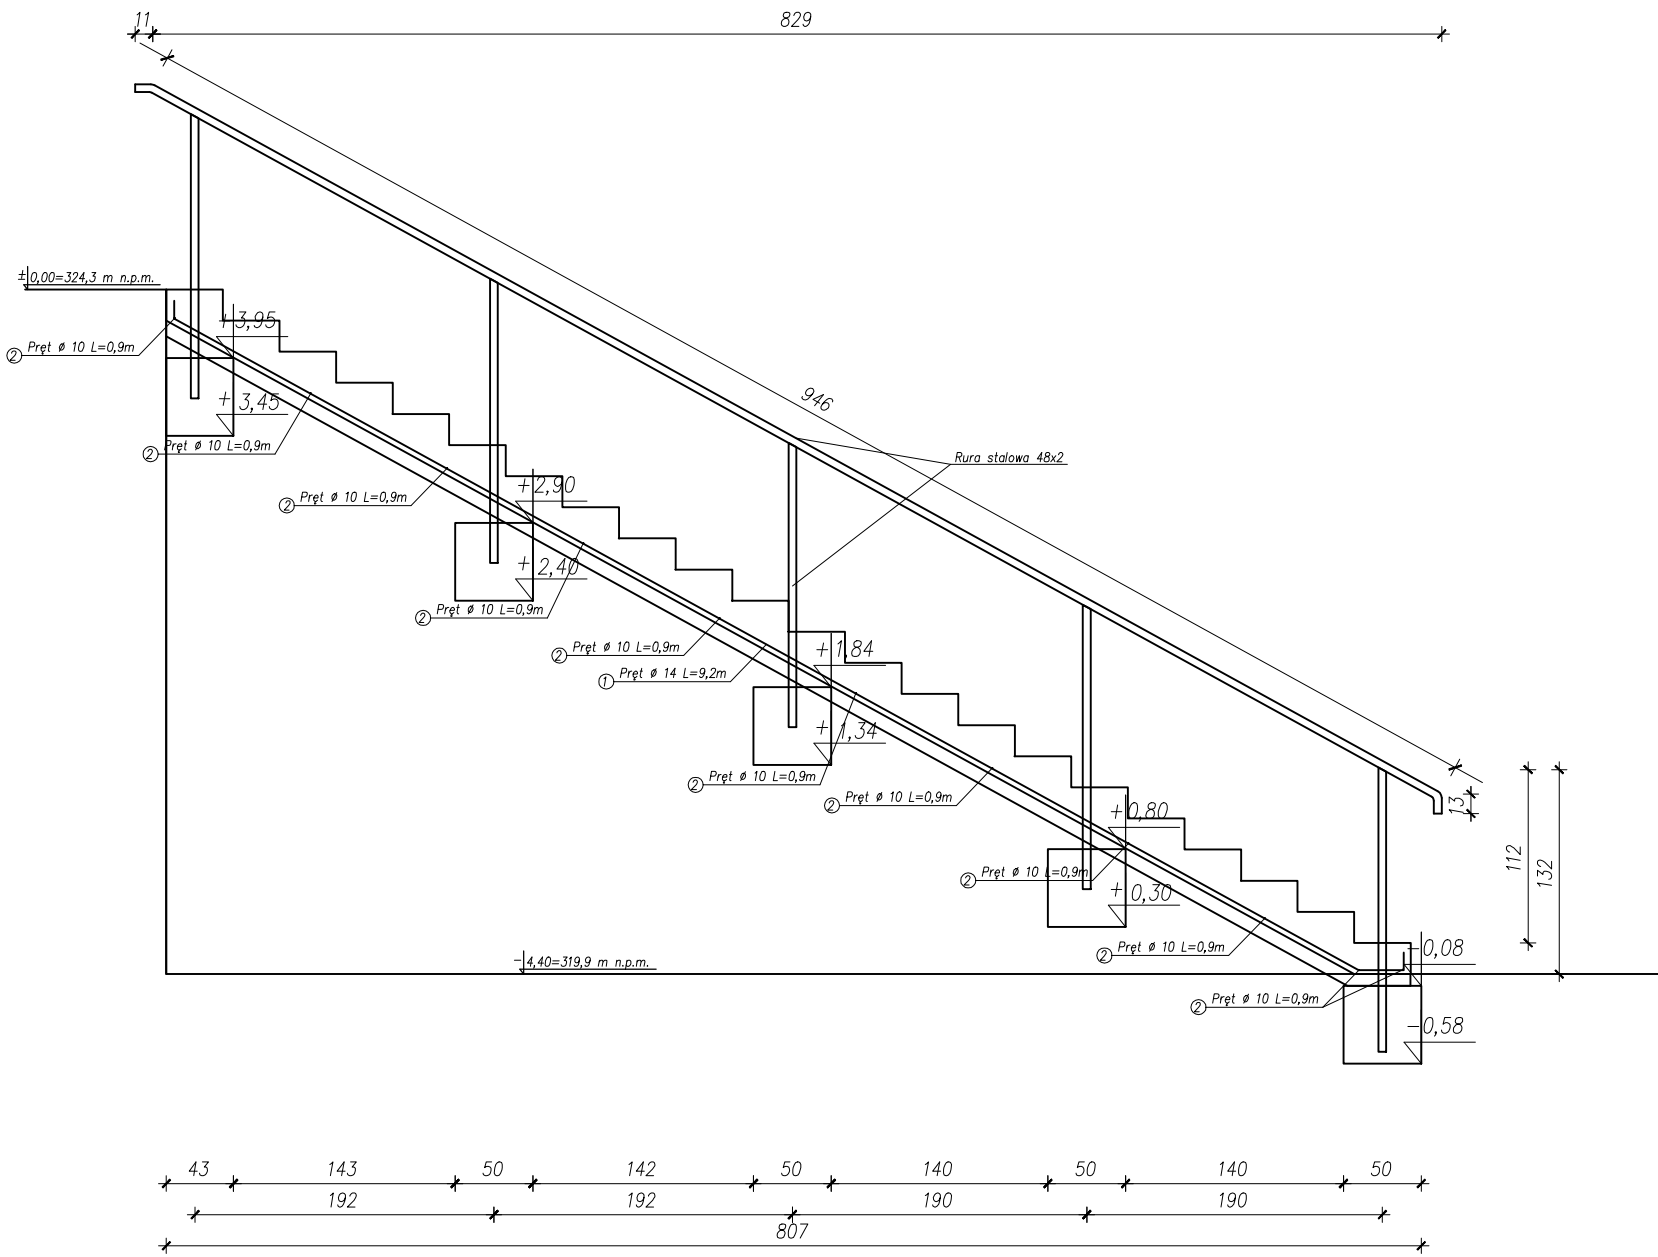


SCHODY SKARPOWE

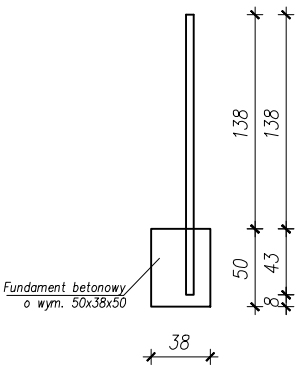

① Pręt \varnothing 14 L=9,2m, co 10cm, szt. 9

② Pręt \varnothing 10 L=0,9m, co 100cm, 11szt.

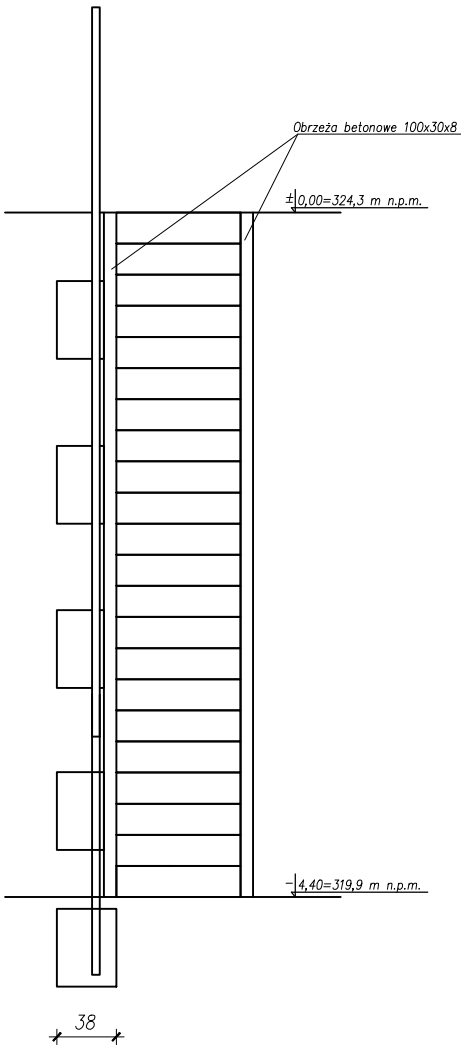

- UWAGI:
- KLASA BETONU FUNDAMENTÓW: C20/25 (B25)
 - GRUBOŚĆ OTULINY FUNDAMENTÓW: 3cm
 - STAL: A 0 (St0S) – \varnothing 10 A IIIN (St3s) – #14
 - CHRONIĆ WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM.
 - POD FUNDAMENTY WYKONAĆ PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU KLASY B10 gr. 10cm.
 - WYMIARY I POZIOMY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZED WBUDOWANIEM MUSZĄ ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE.

Wykaz stali zbrojeniowej płyty schodów					
Nr	Średnica	Długość [cm]	Liczba [szt.]	St3S 10	BST500S 14
1	14	920	9		82,8
2	10	90	11	9,9	
Długość razem [m]				9,9	82,8
Masa jednostkowa [kg/m]				0,617	1,21
Masa całkowita [kg]				6,11	100,19
					106,30

SCHODY SKARPOWE			
OBIEKT	ZBIORNIK WODY CZYSTEJ	SKALA	1:50
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23-407 Terespol-Zaorenda		
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBRĘB TERESZPOL ZYGMUNTY, dz. gr. nr 670/2, 671/1		
PROJEKTANT (KONSTRUKCJA)	DARIUSZ WÓJCIK UPR. NR LUB/0127/PBKb/23		
SPRAWDZAJĄCY (KONSTRUKCJA)	PAWEŁ LIGĘZA UPR. NR LUB/0197/PWOK/13		
DATA	II 2020		
		NR RYS.	10