


RZUT PARTERU
INST. OGRZEWcza

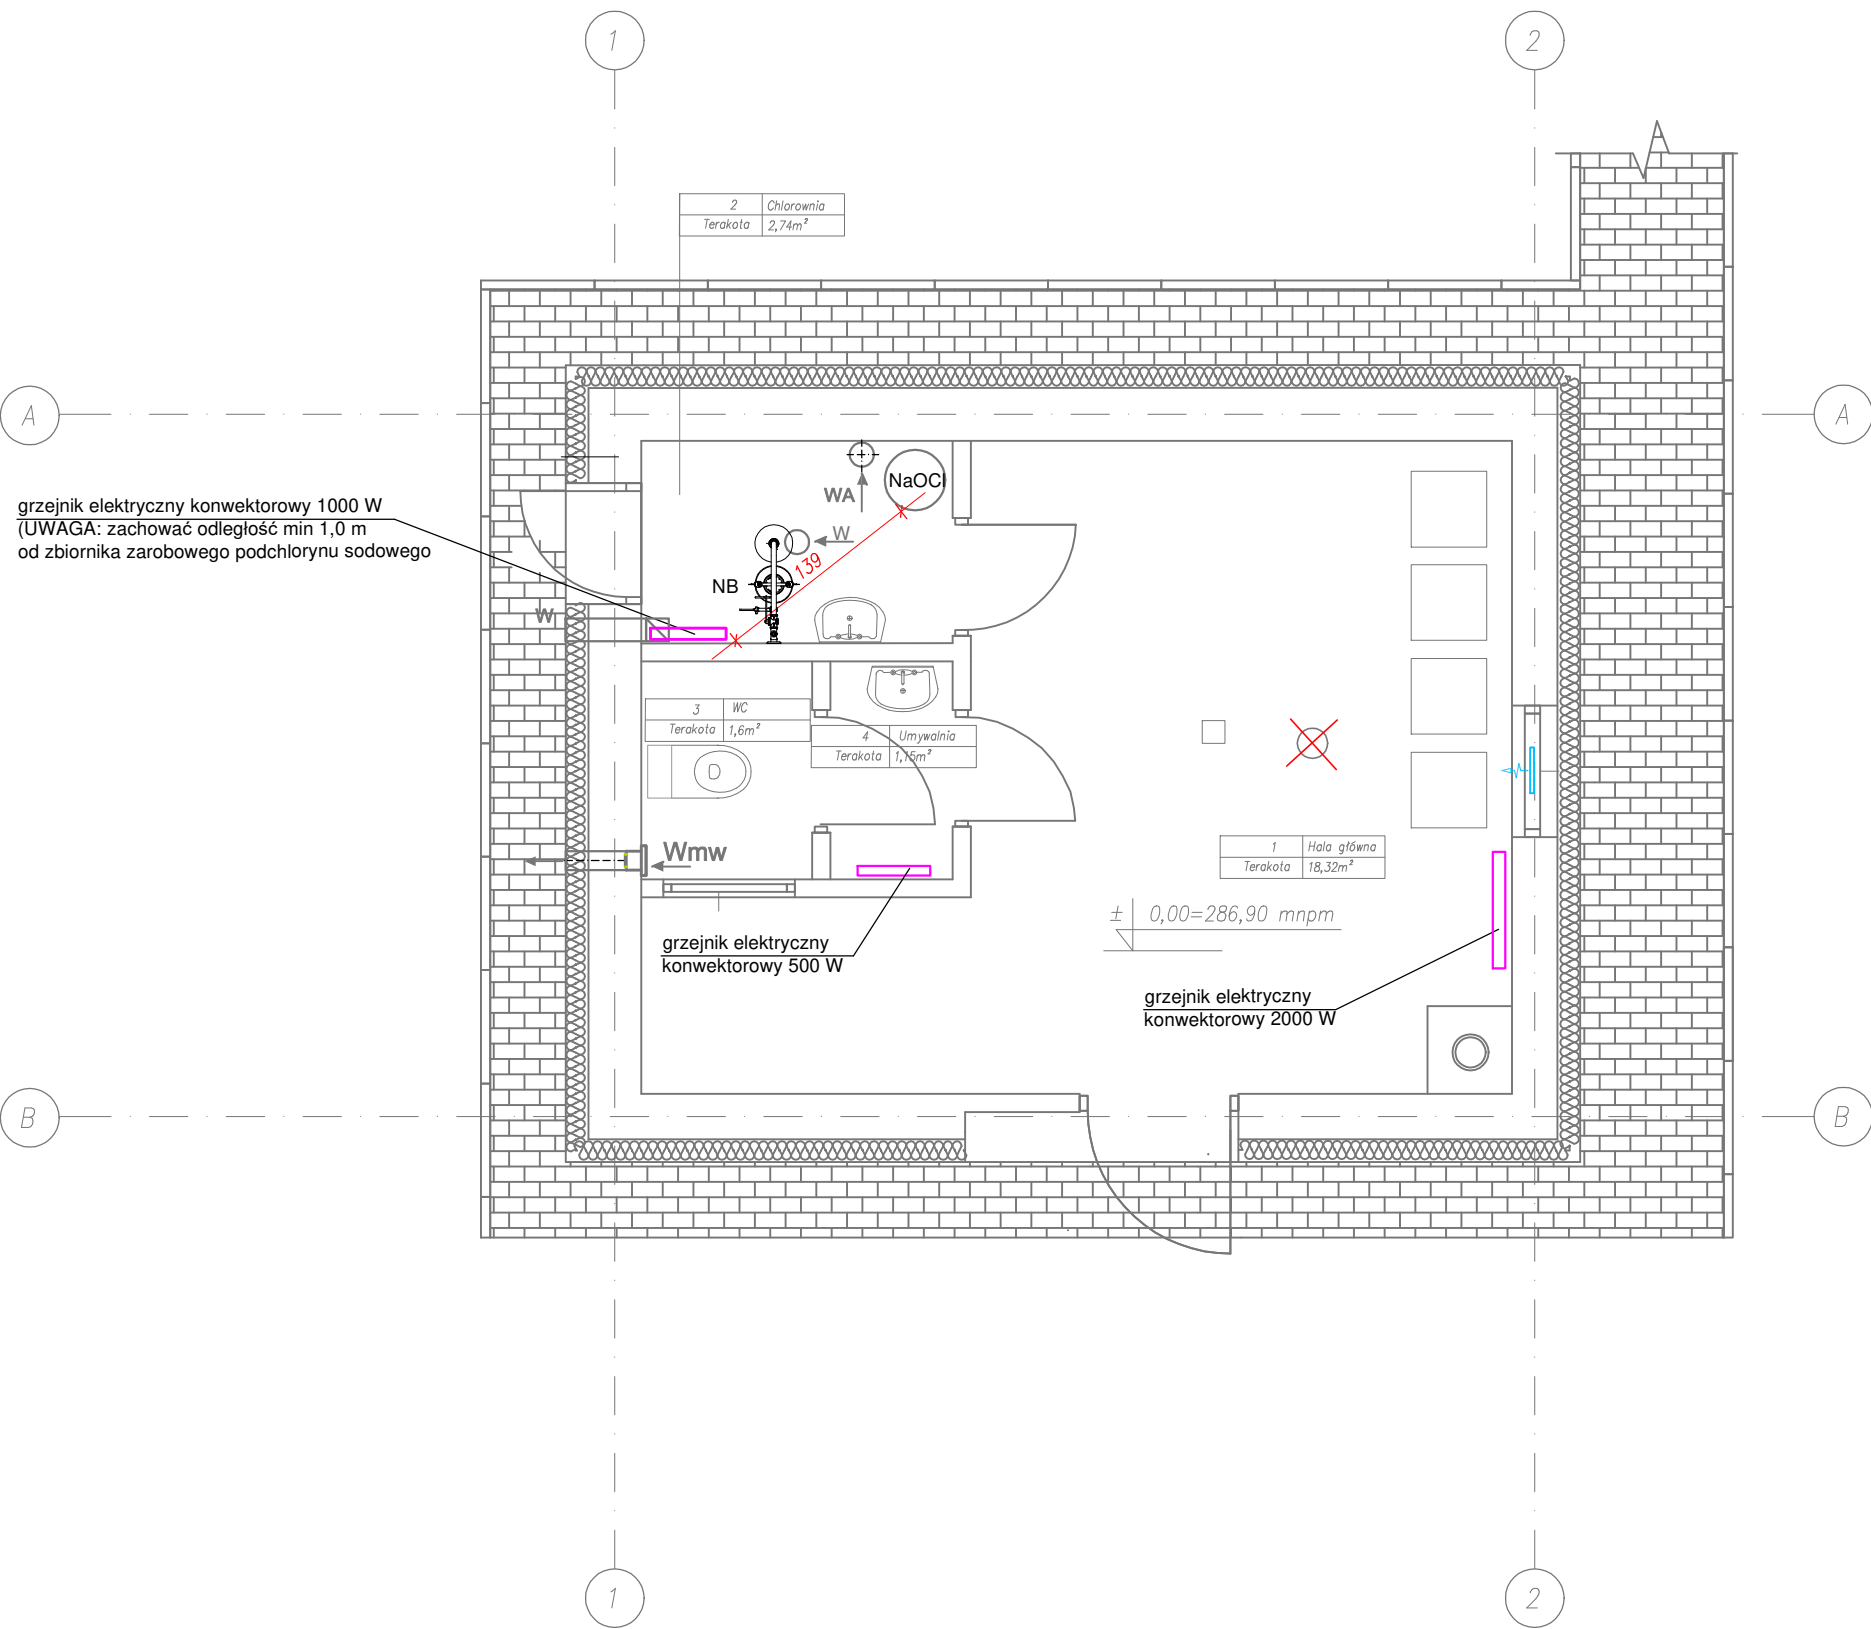

LEGENDA:

- proj. grzejnik elektryczny
- zbiornik zarobowy podchlorynu sodu ze stacją dozowania
- UWAGA: zachować odległość min 1,0 m grzejnika elektrycznego od zbiornika zarobowego podchlorynu sodowego.
- natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką

RZUT PARTERU –INST. OGRZEWICZA			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		SKALA
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23–407 Teresopol–Zaorenda		
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBRĘB TERESZPOL ZYGMUNTY, dz. gr. nr 675/1		1:50
PROJEKTANT (BR. SANITARNA)	TOMASZ CHARLIŃSKI UPR. BUD. NR LUB/0126/PWBS/15		
SPRAWDZAJĄCY (BR. SANITARNA)	RADOSŁAW GRUSZKA UPR. BUD. NR LUB/0242/PWBS/18		
DATA	IV 2024	NR RYS.	S.3