


PROFIL PODŁUŻNY  
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI

projektowany szczelny zbiornik  
bezodpływowy betonowy DN 1000  
na ścieki z chlorowni - neutralizator)

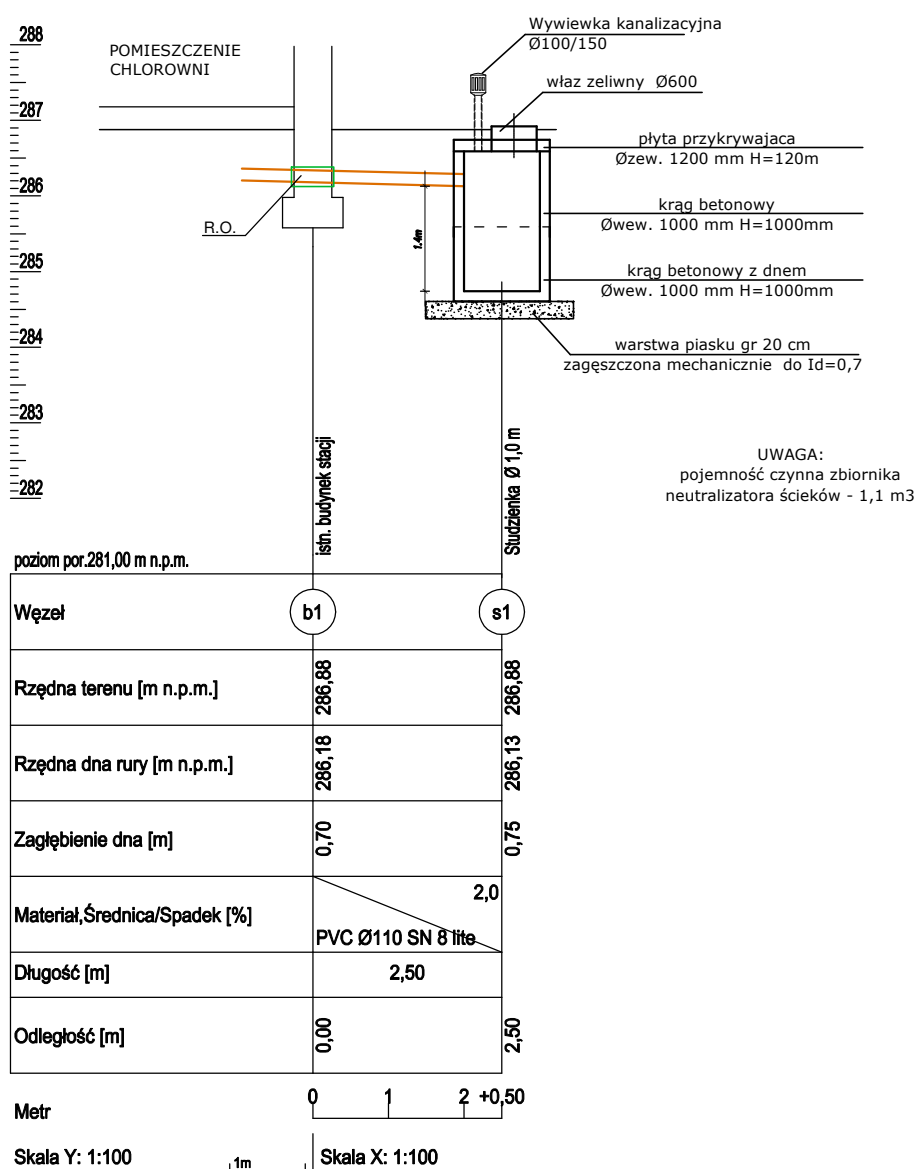

LEGENDA:

projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji  
- do neutralizatora

PROFIL PODŁUŻNY ZEWN. INST. KANALIZACJI			
OBIEKT	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		SKALA
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol-Zaorenda		
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBRĘB TERESZPOL ZYGMUNTY, dz. gr. nr 675/1		1:100
PROJEKTANT (BR. SANITARNA)	TOMASZ CHARLIŃSKI UPR. BUD. NR LUB/0126/PWBS/15		
SPRAWDZAJĄCY (BR. SANITARNA)	RADOSŁAW GRUSZKA UPR. BUD. NR LUB/0242/PWBS/18		
DATA	IV 2024	NR RYS.	S.23