

LEGENDA:

- S1


istniejące studnie głębinowe
- S2

zakres robót studniach:
- wymiana armatury odcinającej na nową,
- montaż przepływomierzy,
- montaż dodatkowych rur tłocznych L=2x6,0+2x3,0 m,
- montaż sond hydrostatycznych.
- N

projektowany szczelny zbiornik bezodpływowy
- betonowy DN 1000 na ścieki z chlorowni - neutralizator
- HP

projektowany hydrant p. poź. DN 80
- zasuwa odcinająca do wody miękkouszczelniana z
- komulumną teleskopową i skrzynką żeliwną do zasuw
- projektowana wymiana odcinka sieci wodociągowej
- DN200 od komory do proj. HP
- (rury PE-RC SDR 17 Ø225x13,4)
- projektowana kanalizacja do neutralizatora
- z pomieszczenia chlorowni
- projektowane zasuw odcinające na istniejącym rurociągu
- zasilającym sieć wodociągową oraz zbiornik wody czystej -
- rurociąg nie zainwenaryzowany na mapie - odszukać
- podczas budowy)
- ST

projektowana studnia telemetryczna DN1200
- montaż na istn. sieci wodociągowej DN 200

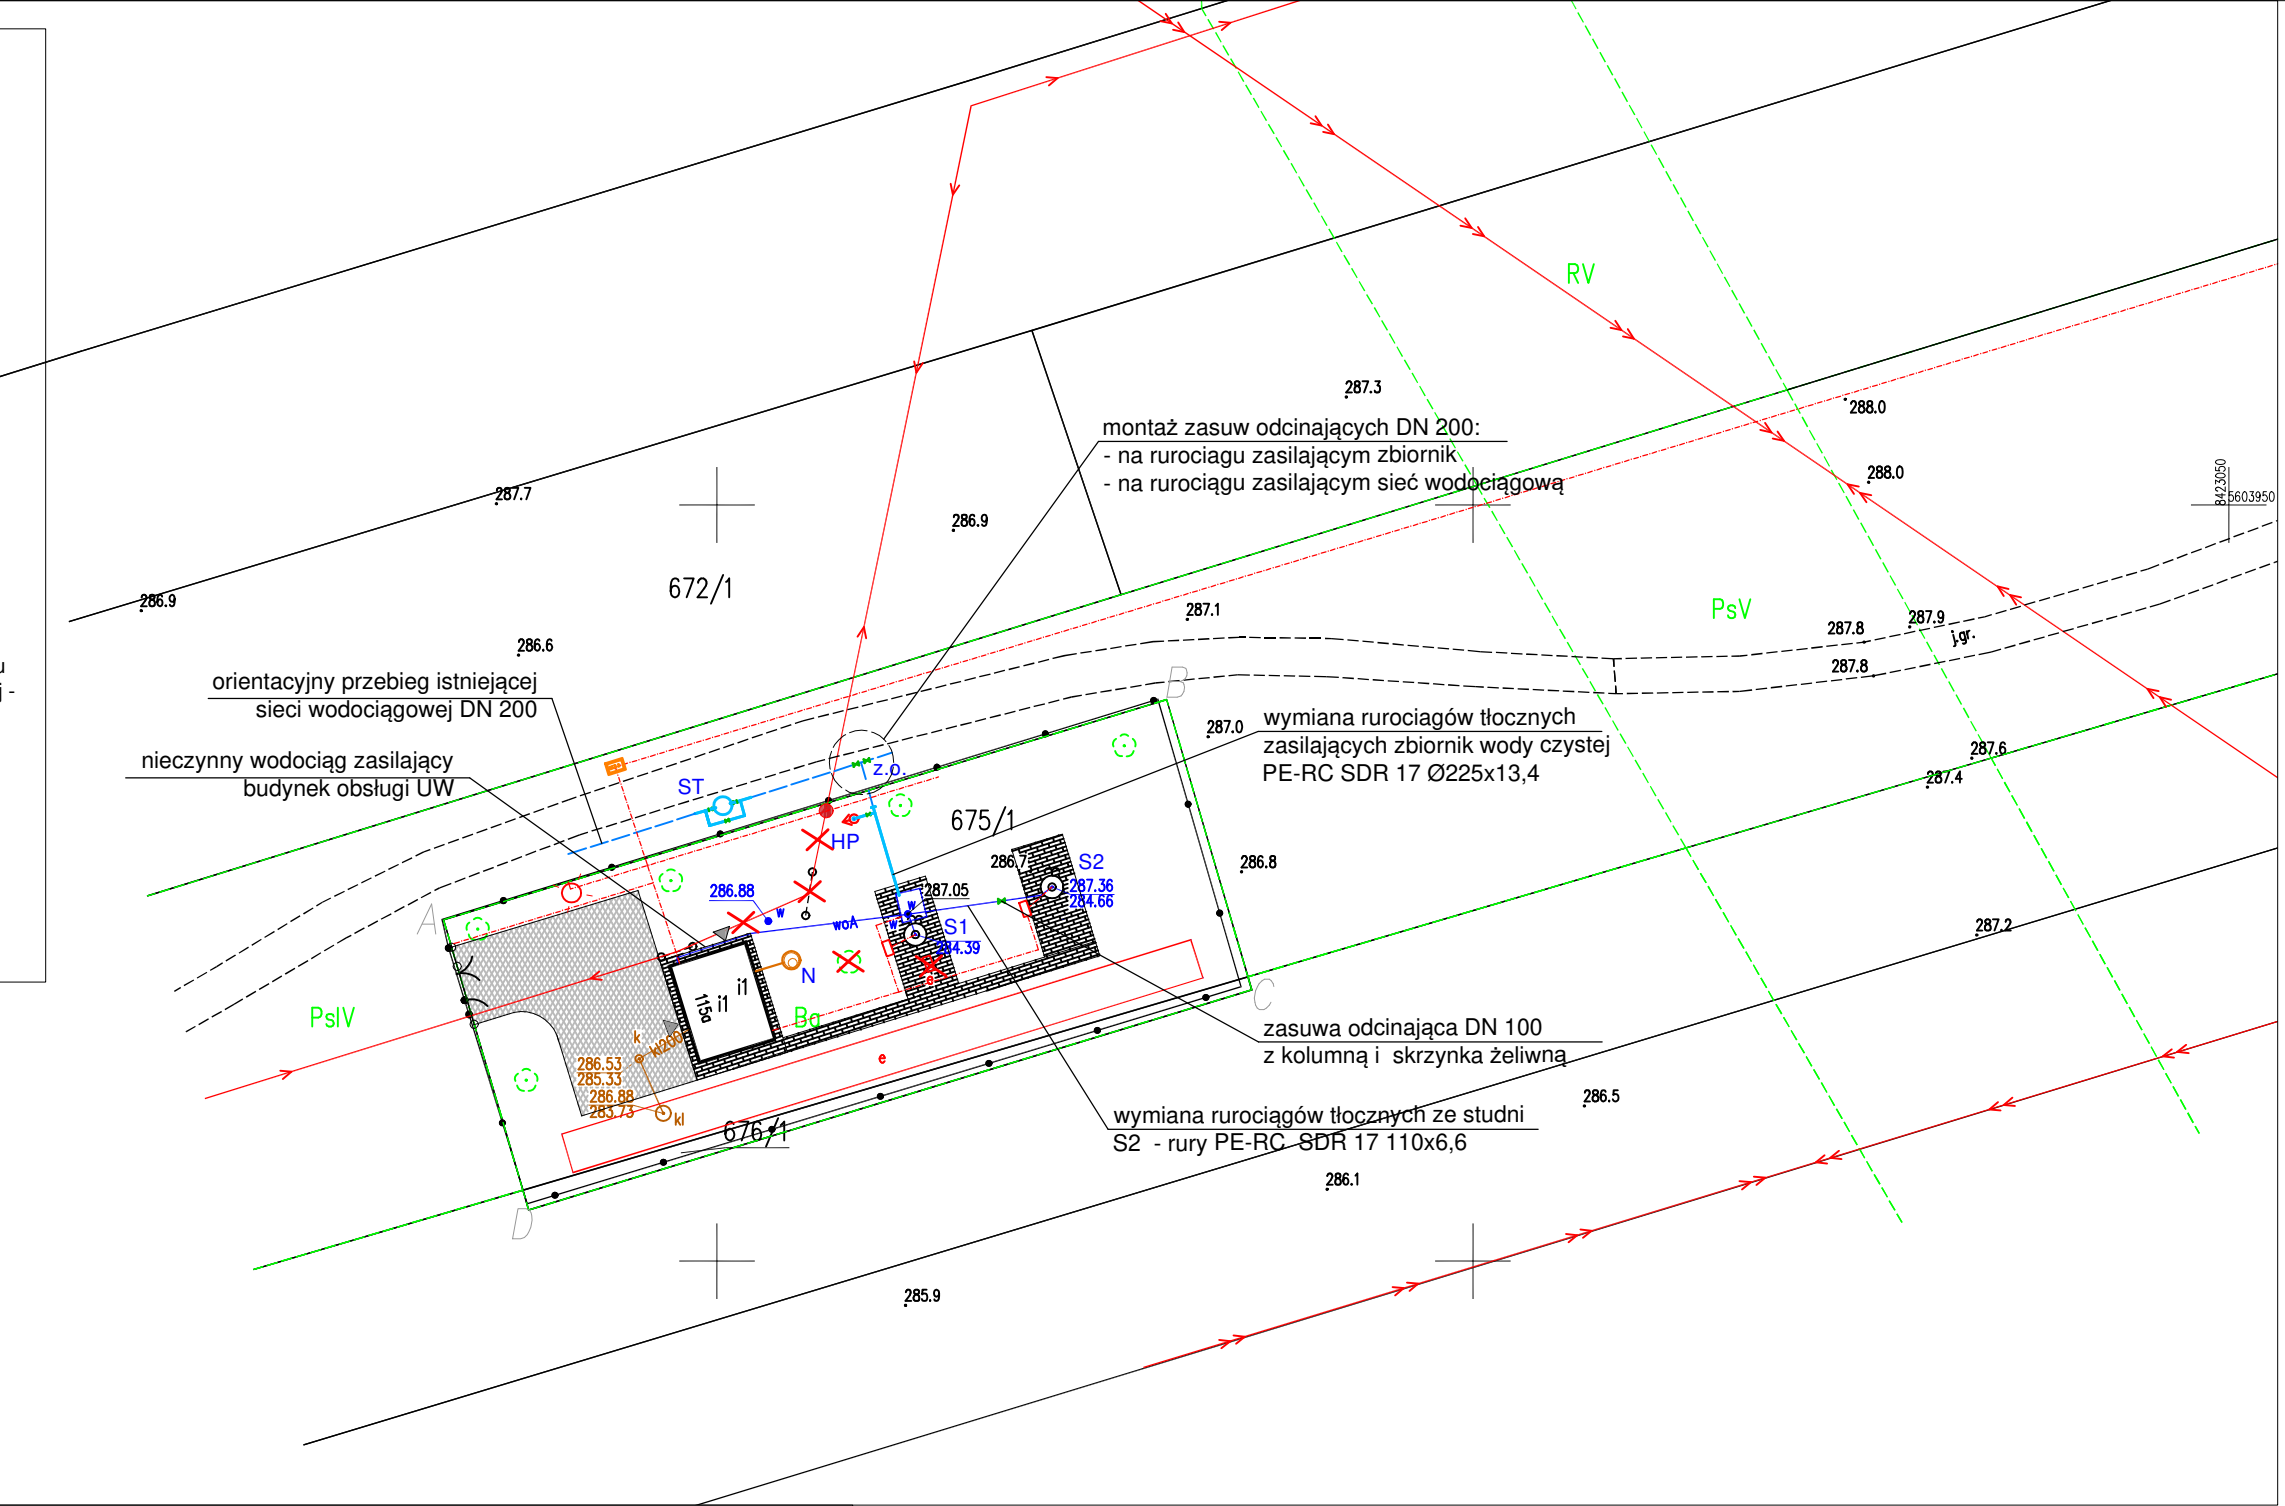

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

wykonana na podstawie wycinka mapy zasadniczej w skali 1 : 500
programem MikroMap oraz porównania mapy z terenem
wykonanym w dniu 2024-02-29

woj. : Lublin
Jednostka ewid.: 060213.2 Terespol
Obręb : 0006 Terespol Zigmunt
Działka nr : 675/1, 675/2, 672/2, 671/2,
671/1, 670/2

Sekcja 8.136.11.07.2.2, 8.136.11.08.1.1
8.136.11.03.3.3
Nr ident.: GN.6640.475.2024
Układ współrzędnych płaskich: 2000/8
Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH

Granice działek w wykazanym zakresie zostały naniesione zgodnie z danymi
ewidencyjnymi gruntów i budynków
Mapa służy do projektowania budowli wraz z sieciami przesyłowymi
Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego, które
nie zostało uprzednio zgłoszone do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
W obszarze oznaczonym linią czarną potwierdzono w terenie aktualność
treści mapy zasadniczej

GEOKART
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
inż. Zbigniew Krucań
ul. Przedmieście Pluskie Zachód 39
23-420 Tarnobrzeg
NIP 918-204-85-42 REGON 362813435
tel. 531717314, e-mail zbigniewkruca@wp.pl

wykonat :
Biłgoraj dnia 2024-03-08

RZECZOZNAWCA d/s ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Jabłoński nr upr. 599/2014
Lubartów, dn. 29.05.2024
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU – UJECIE WODY

OBIEKT	UJECIE WODY – TERESZPOL ZYGMUNTY	SKALA
INWESTOR	GMINA TERESZPOL ul. Długa 234, 23-407 Terespol-Zaorenda	1:500
LOKALIZACJA	GMINA TERESZPOL, OBRĘB TERESZPOL ZYGMUNTY, dz. gr. nr 675/1	
PROJEKTANT (BR. SANITARNA)	TOMASZ CHARLIŃSKI UPR. BUD. NR LUB/0126/PWBS/15	
SPRAWDZAJĄCY (BR. SANITARNA)	RADOSŁAW GRUSZKA UPR. BUD. NR LUB/0242/PWBS/18	
DATA	IV 2024	NR RYS.
		S.Z1