
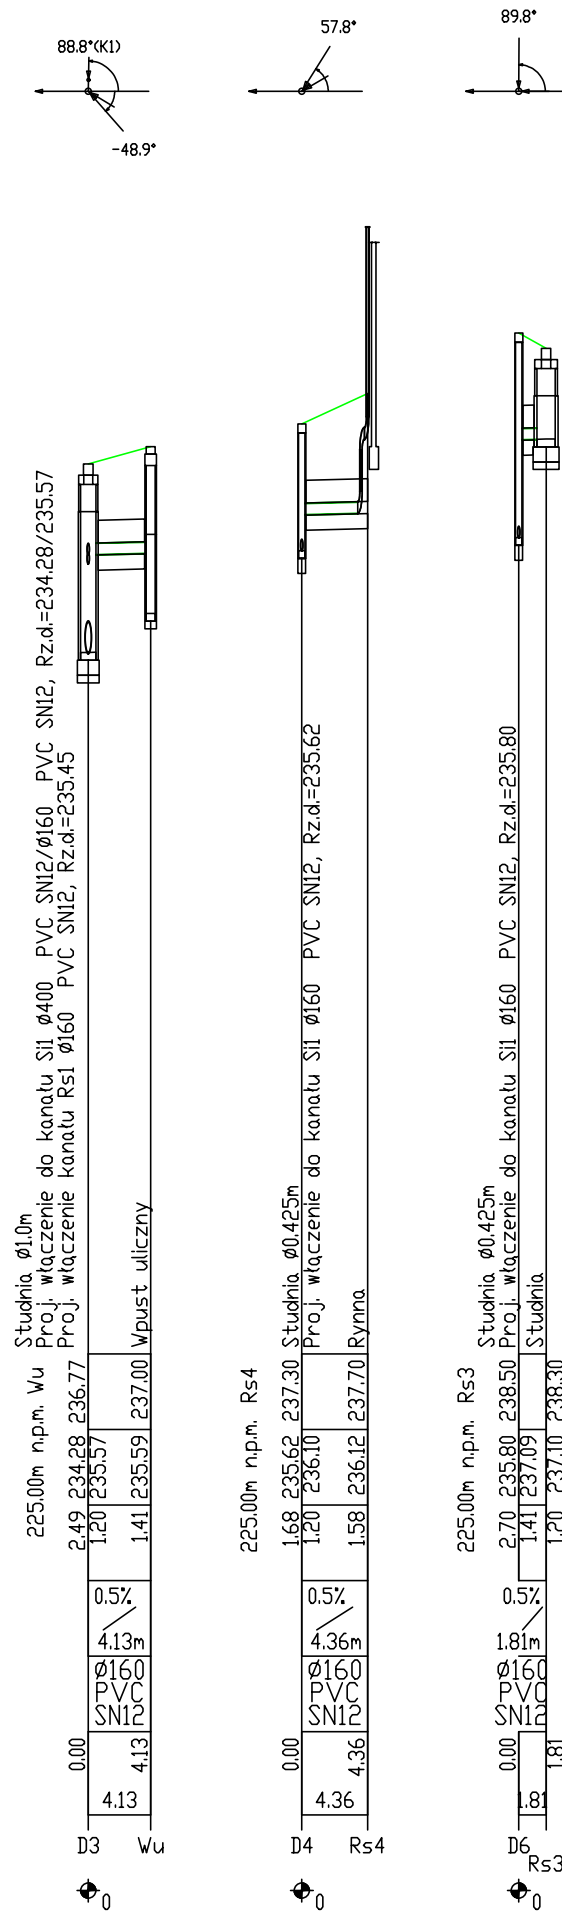
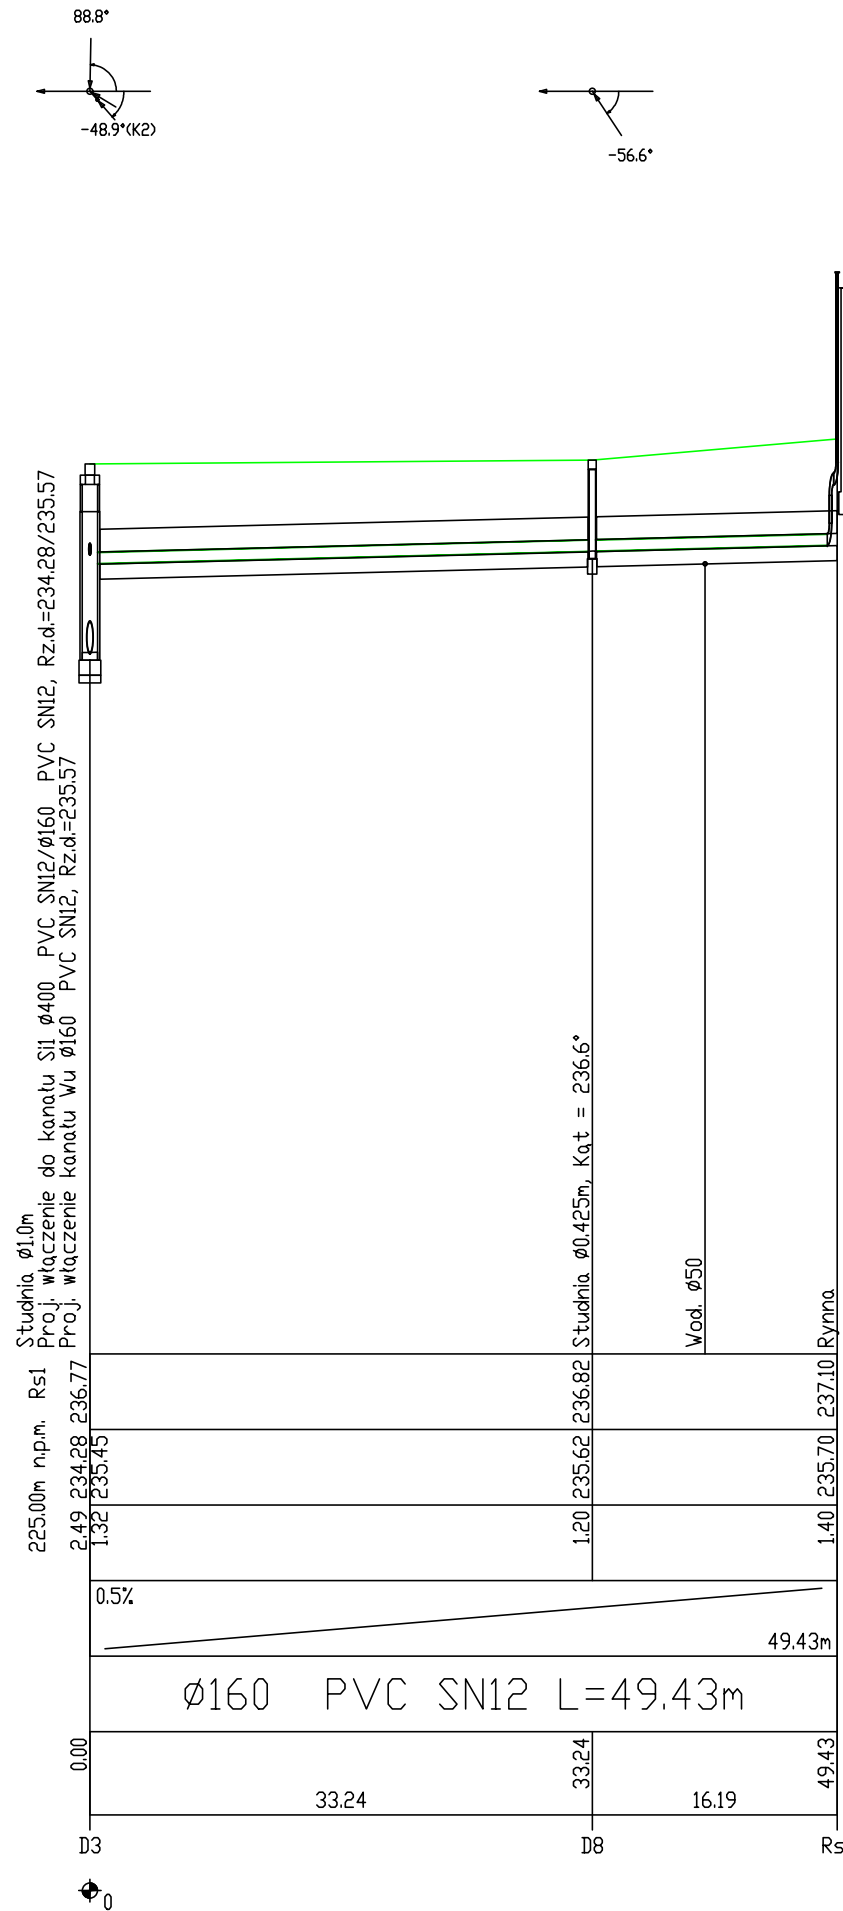
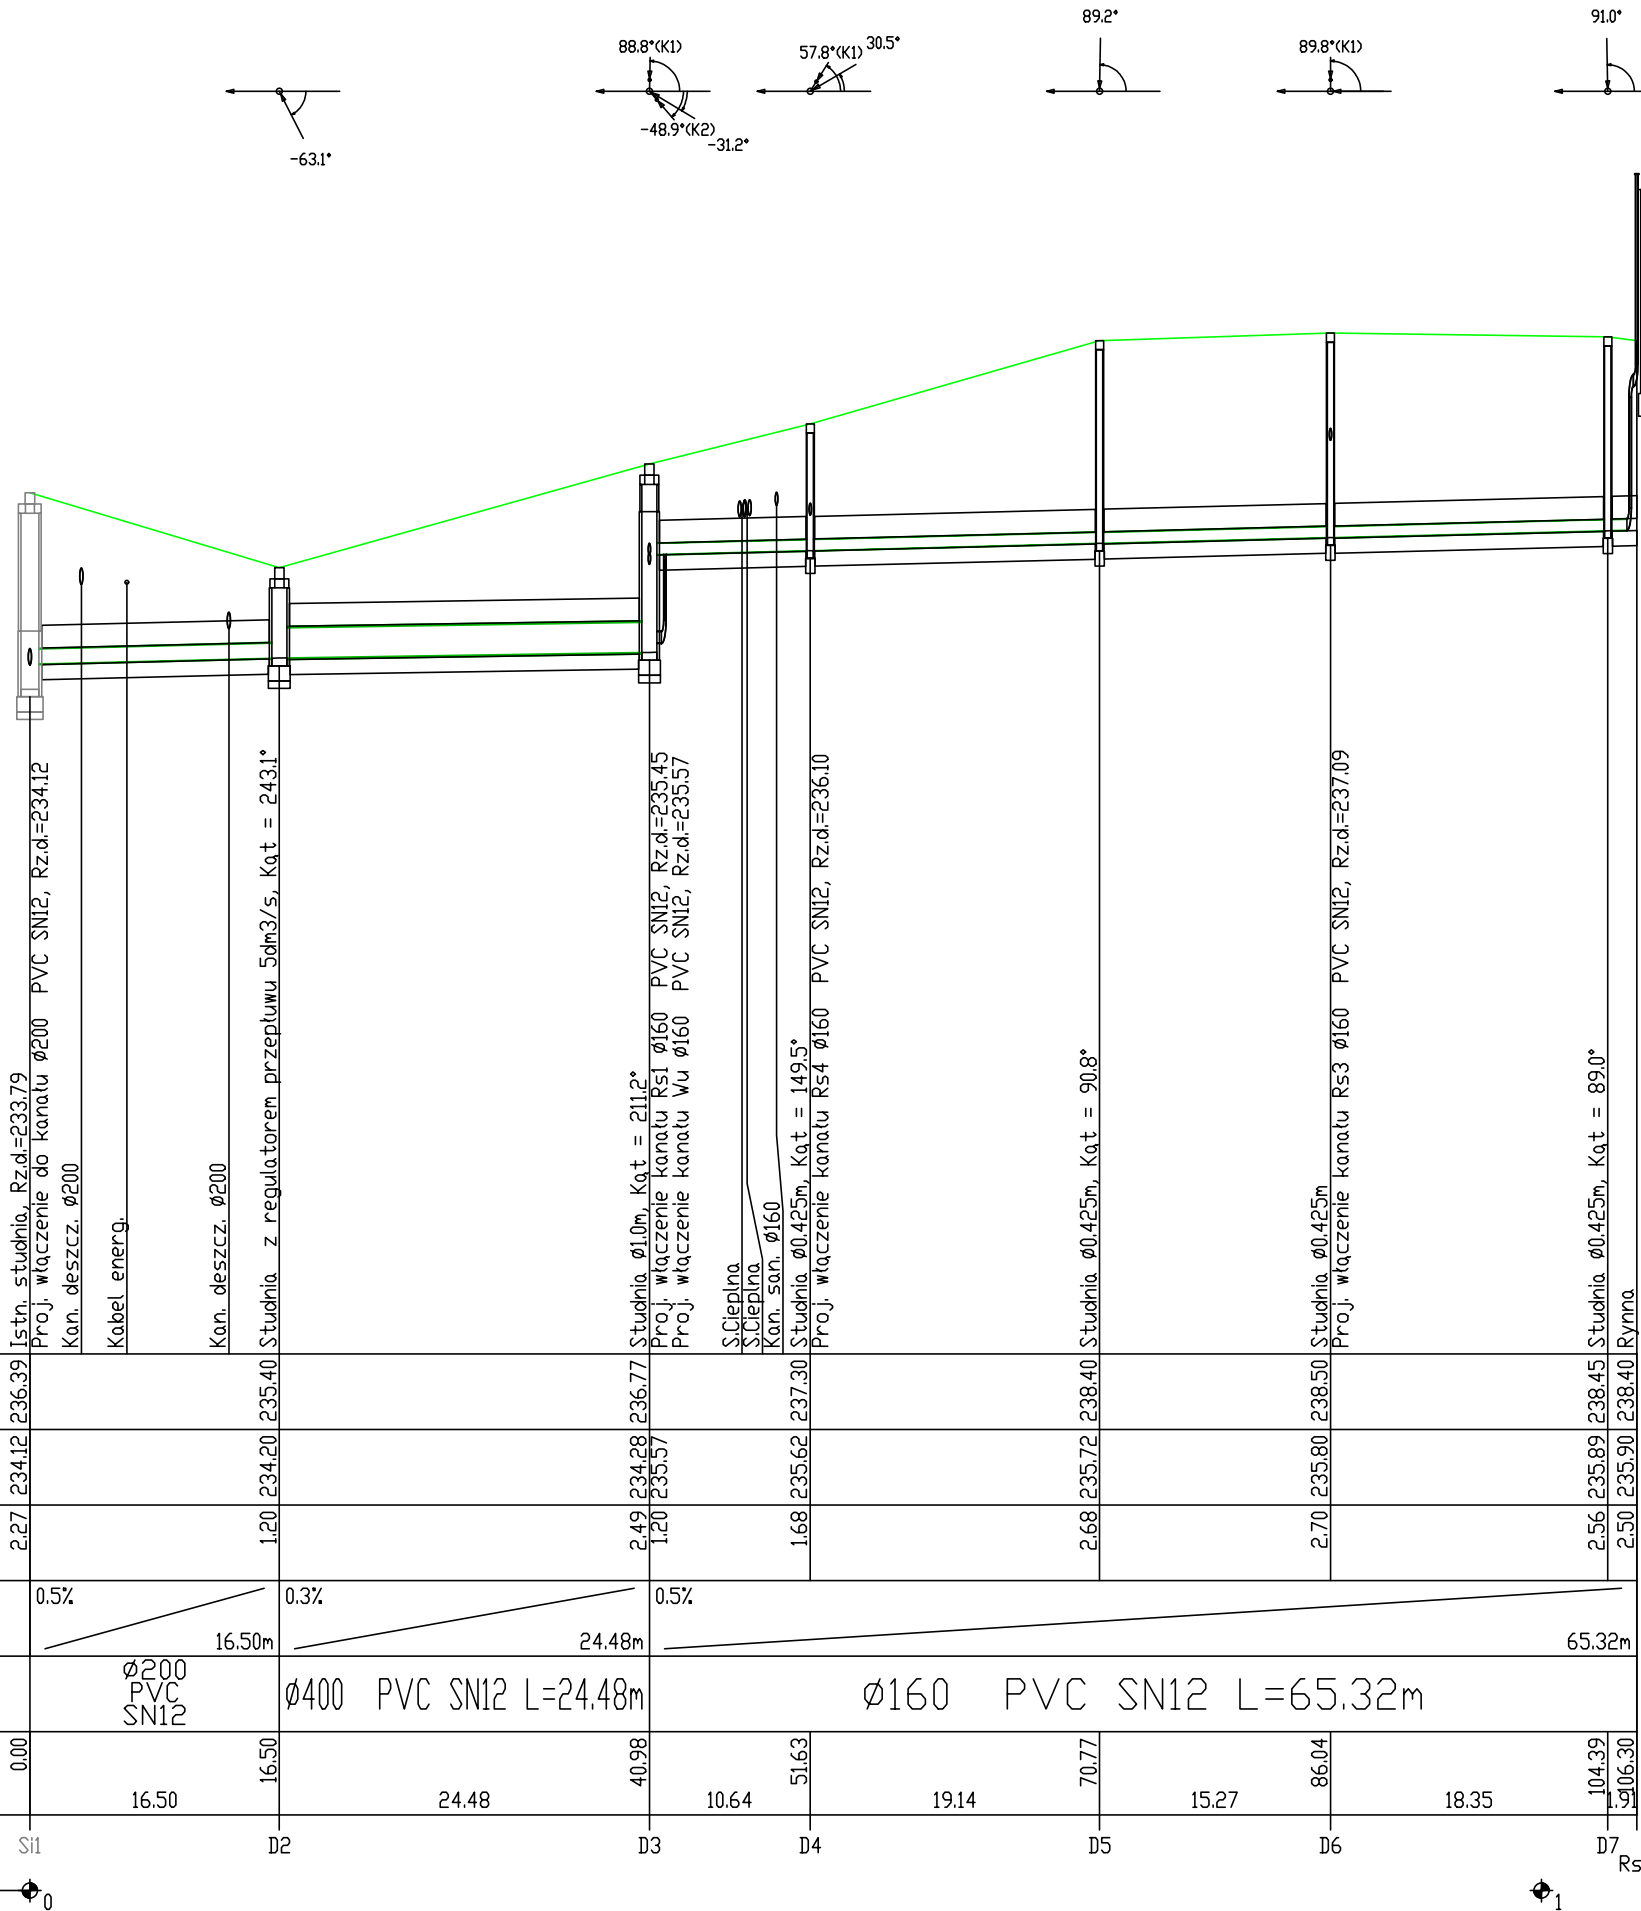


OZNACZENIE PROFILU:		S11
POZIOM PORÓWNAWCZY		225.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.		
RZĘDNA DNA KANAŁU		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		
SPADKI, DŁUGOŚCI		
ŚREDNICA, MATERIAŁ		
ODLEGŁOŚCI		
HEKTOMETRY		

BGS/EPI-Graf/PSI, Generator rysunkowy Profil Koordynator 80  
Nazwa pliku profil\_K0\_v1 Projekt\_K0



**UWAGA**

NA TRASIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW MOŻE WYSTĘPOWAĆ  
NIEZINMENTARYZOWANIE UZBROJENIE, KTÓREGO LOKALIZACJĘ, NALEŻY  
USTALIĆ NA PODSTAWIE PRZEKOPÓW KONTROLNYCH

**OZNACZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA**

zakres opracowania projektowego  
zakres opracowania geodezyjnego  
w istniejący wodociąg  
kd istniejąca kanalizacja sanitarna  
kd istniejąca kanalizacja deszczowa  
g istniejąca instalacja gazu ziemnego  
eN istniejąca sieci energetyczne  
istniejące słupy energetyczne  
istniejące uzbrojenie teletechniczne  
c istniejąca sieć ciepłownicza

**OZNACZENIA ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH**

projektowana instalacja  
kanalizacji deszczowej  
projektowana wymiana  
odcinka kanalizacji sanitarnej

D8  
236.82  
234.44

projektowane studnie rewizyjne  
kanalizacji deszczowej

nazwa projektu	Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy Maroko-Nowiny		
lokalizacja	44-210 Rybnik ul. Konrada Winklera 6		
inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik		
branża	SANITARNA		
temat rysunku	KANALIZACJA DESZCZOWA - PROFIL PODŁUŻNY		
projektant	Marcin ŁUCZAK	nr uprawnień SLK/1999/PWOS/07	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Siwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249		skala 1:100/500	nr rysunku
www.mado1.pl	mado1@poczta.onet.pl	data maj 2024	