


PROFIL PRZYŁĄCZA
I ZEWN. INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ

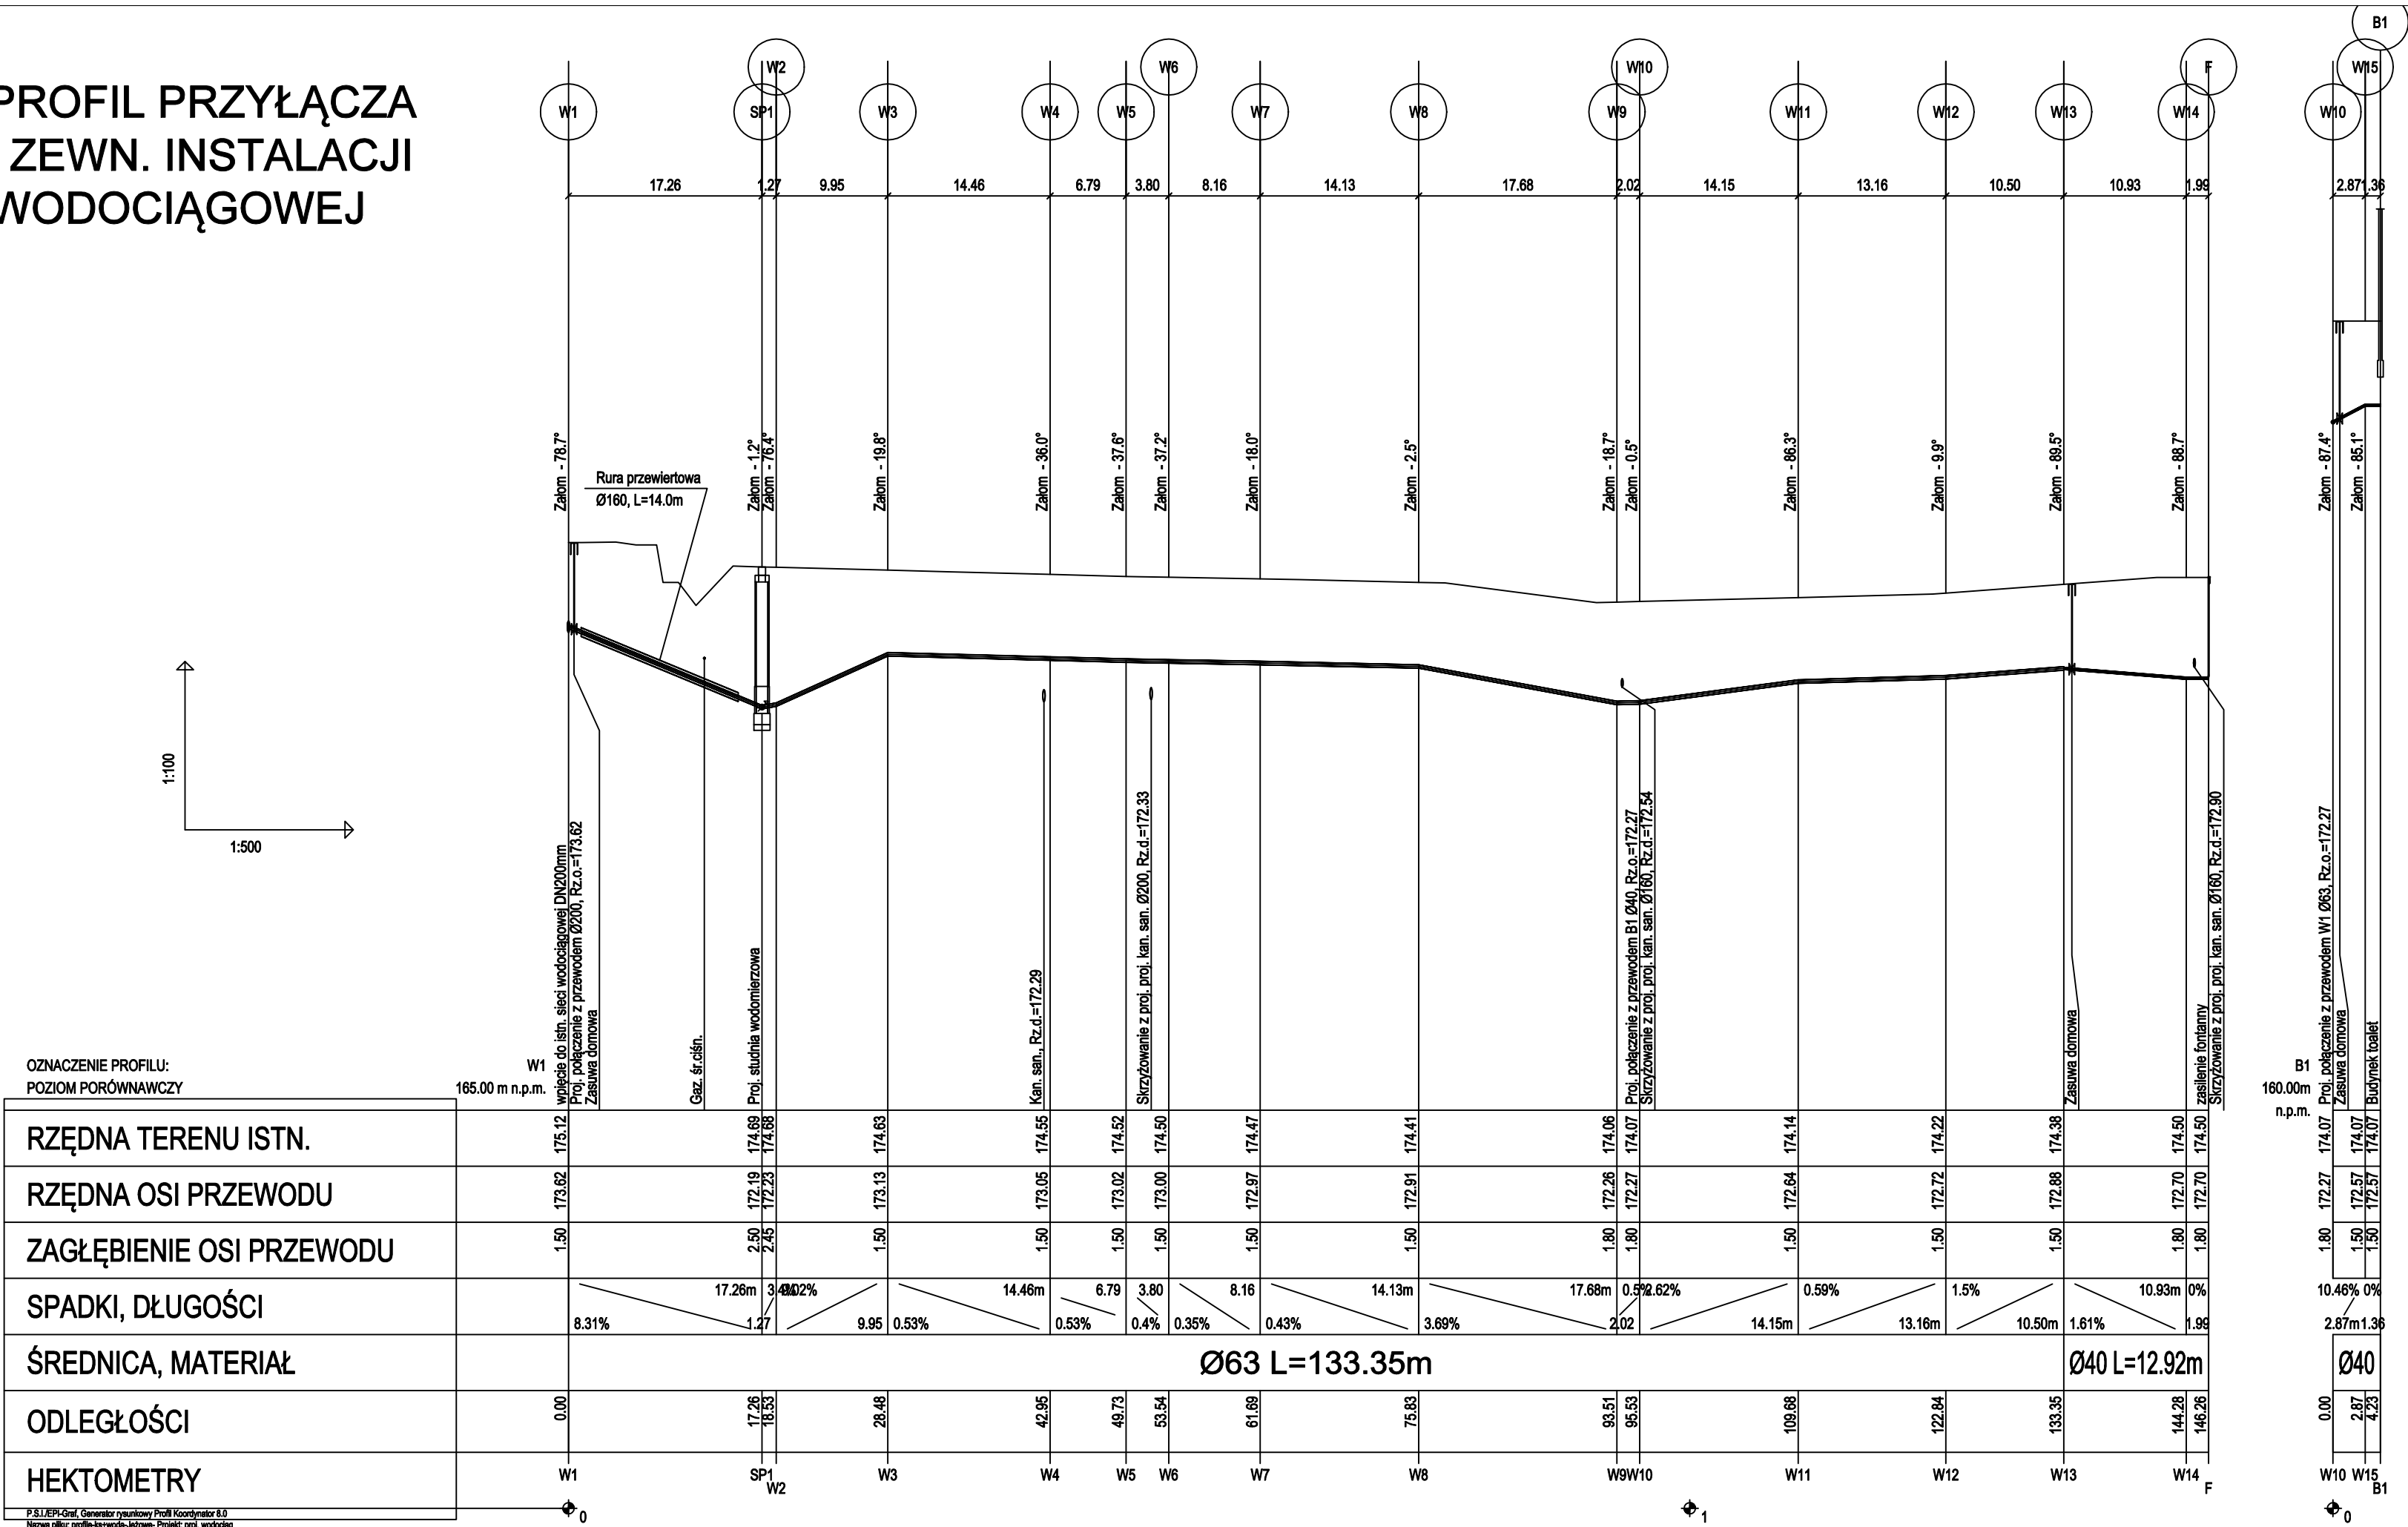

- UWAGI:
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
 - rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.20cm, zasypka grubości 20cm,
 - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego
 - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
 - na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
 - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Land Art Projekt Sp. z o.o. ul. Lipowa 3/24, 30-702 Kraków NIP: 676-245-13-42			
Rysunek:	PROFIL WODOCIĄGU		Data:
Investor:	Gmina Jeżowe		05.2024
Identyfikator działki:			Skala:
Adres inwestycji:	Jeżowe		1:500-100
Nazwa Inwestycji:	Budowa parku gminnego		Nr rys. :
			S2
Projektował:	Branża:	Uprawnienia:	Podpis:
mgr inż. Rafał Golaś	sanitarna	SLK/6594/ PWBS/17	