PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

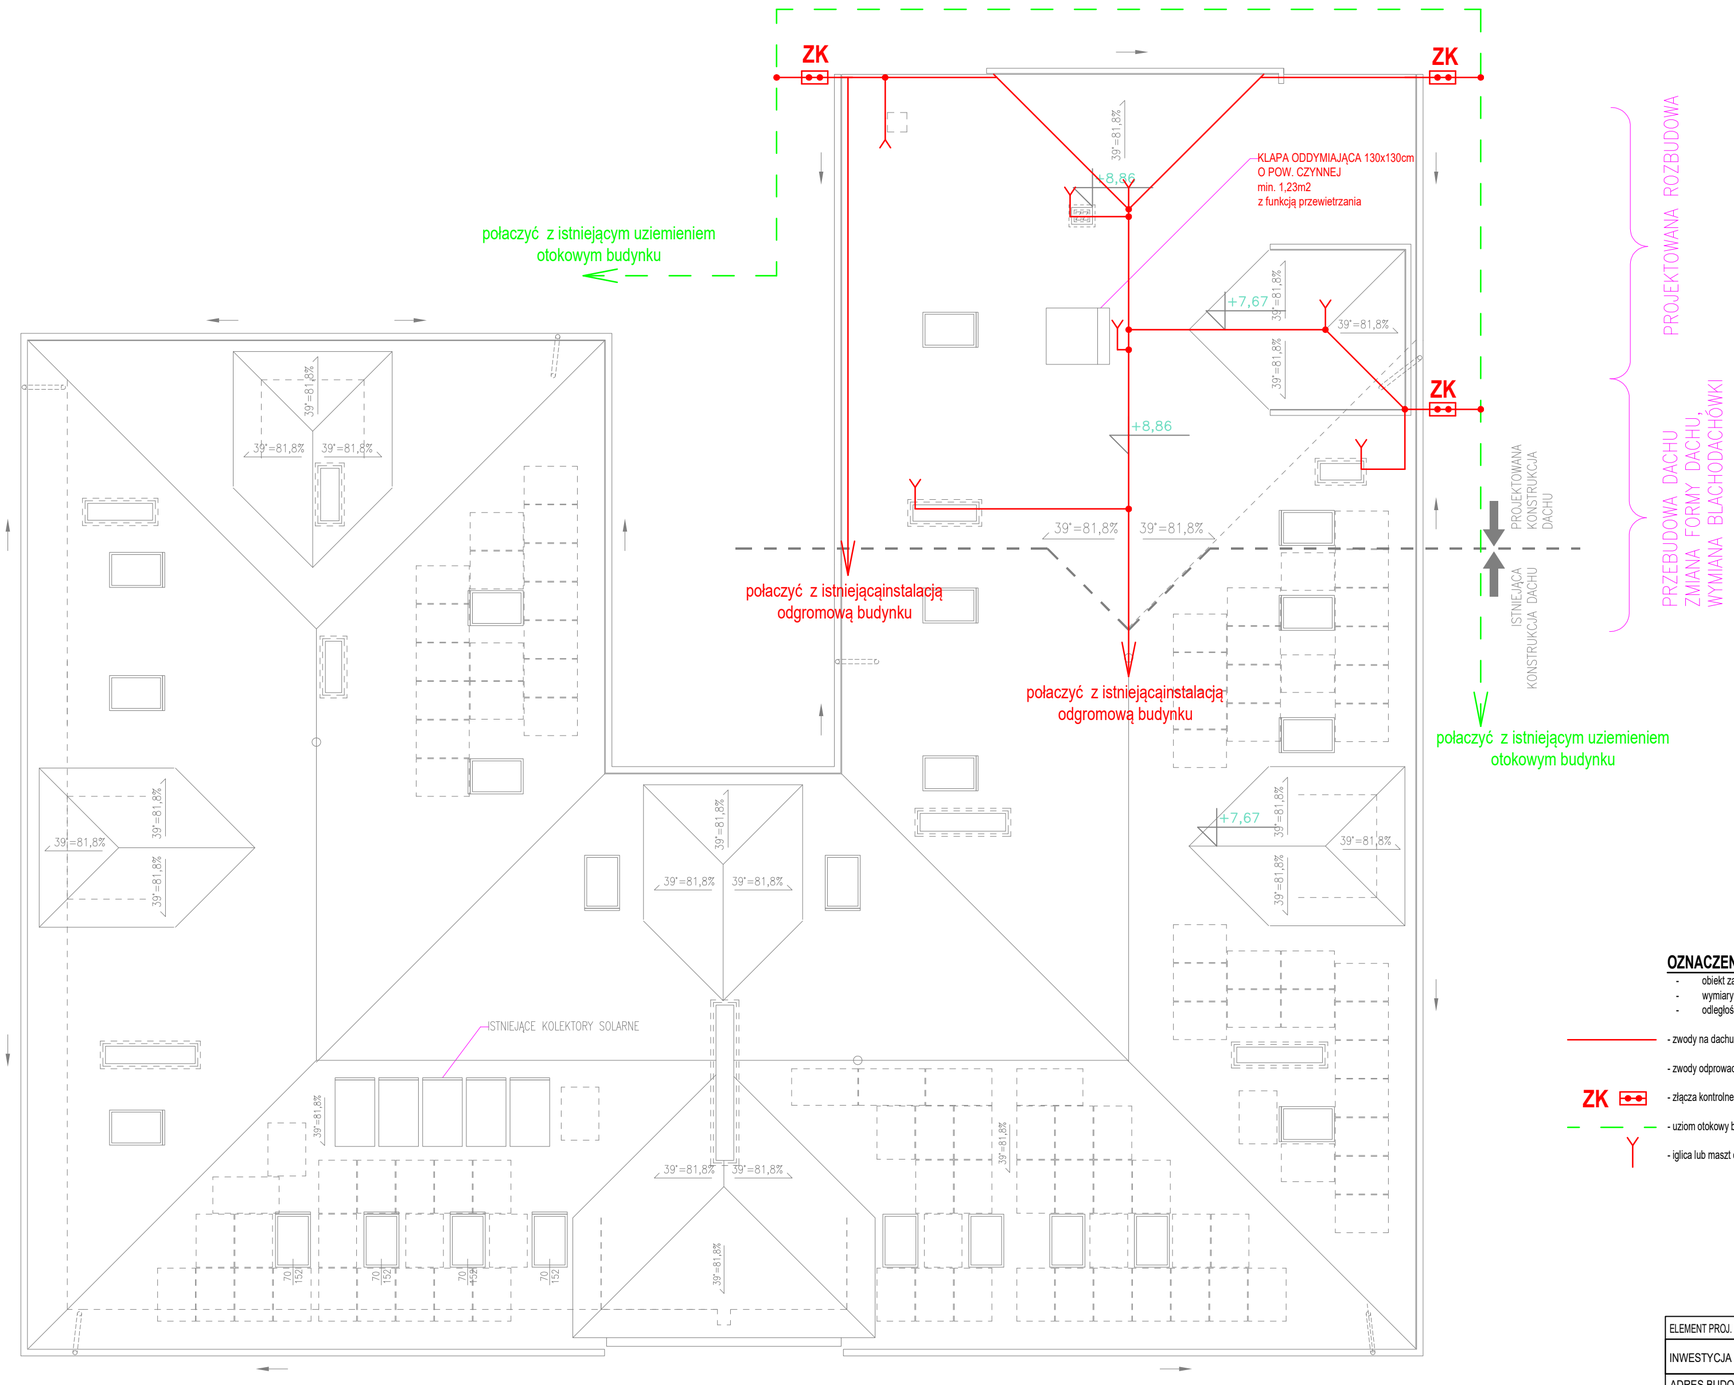

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DACHU

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU

połaczyć z istniejącym uziemieniem otokowym budynku

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

PRZEBUDOWA DACHU
ZMIANA FORMY DACHU,
WYMIANA BLACHODACHÓWKI

OZNACZENIA:

- obiekt zakwalifikowano do IV klasy LPS
- wymiary siatki zwodów 20x20 m
- odległości między przewodami odprowadzającymi 20m

- zwody na dachu - drut ocynkowany DFe-Ø8 na wspornikach
- zwody odprowadzające w rurze odgromowej pod warstwą docieplenia - drut ocynkowany DFe-Ø8
ZK - złącza kontrolne ZK drut-taśma w obudowach do gruntu lub elewacji
- uziom otokowy bednarką ocynkowaną Fe/Zn-30x4 na głębokości 0,6m
- iglica lub maszt odgromowy - wysokość dobrać odpowiednio do obiektu chronionego

ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTYCJA	Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym		
ADRES BUDOWY	Krościenko Wyżne, działka nr ewid. 4011/3		
INWESTOR	Gmina Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne		
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut dachu. Instalacja odgromowa rozbudowy.		
projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Krzysztof Nowak upr. PDK/0136/PWOE/04		DATA: 11.2024r. SKALA: 1:100
			Nr rys.: 4E