


Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	230/400V
Moc zainstalowana	34 kW

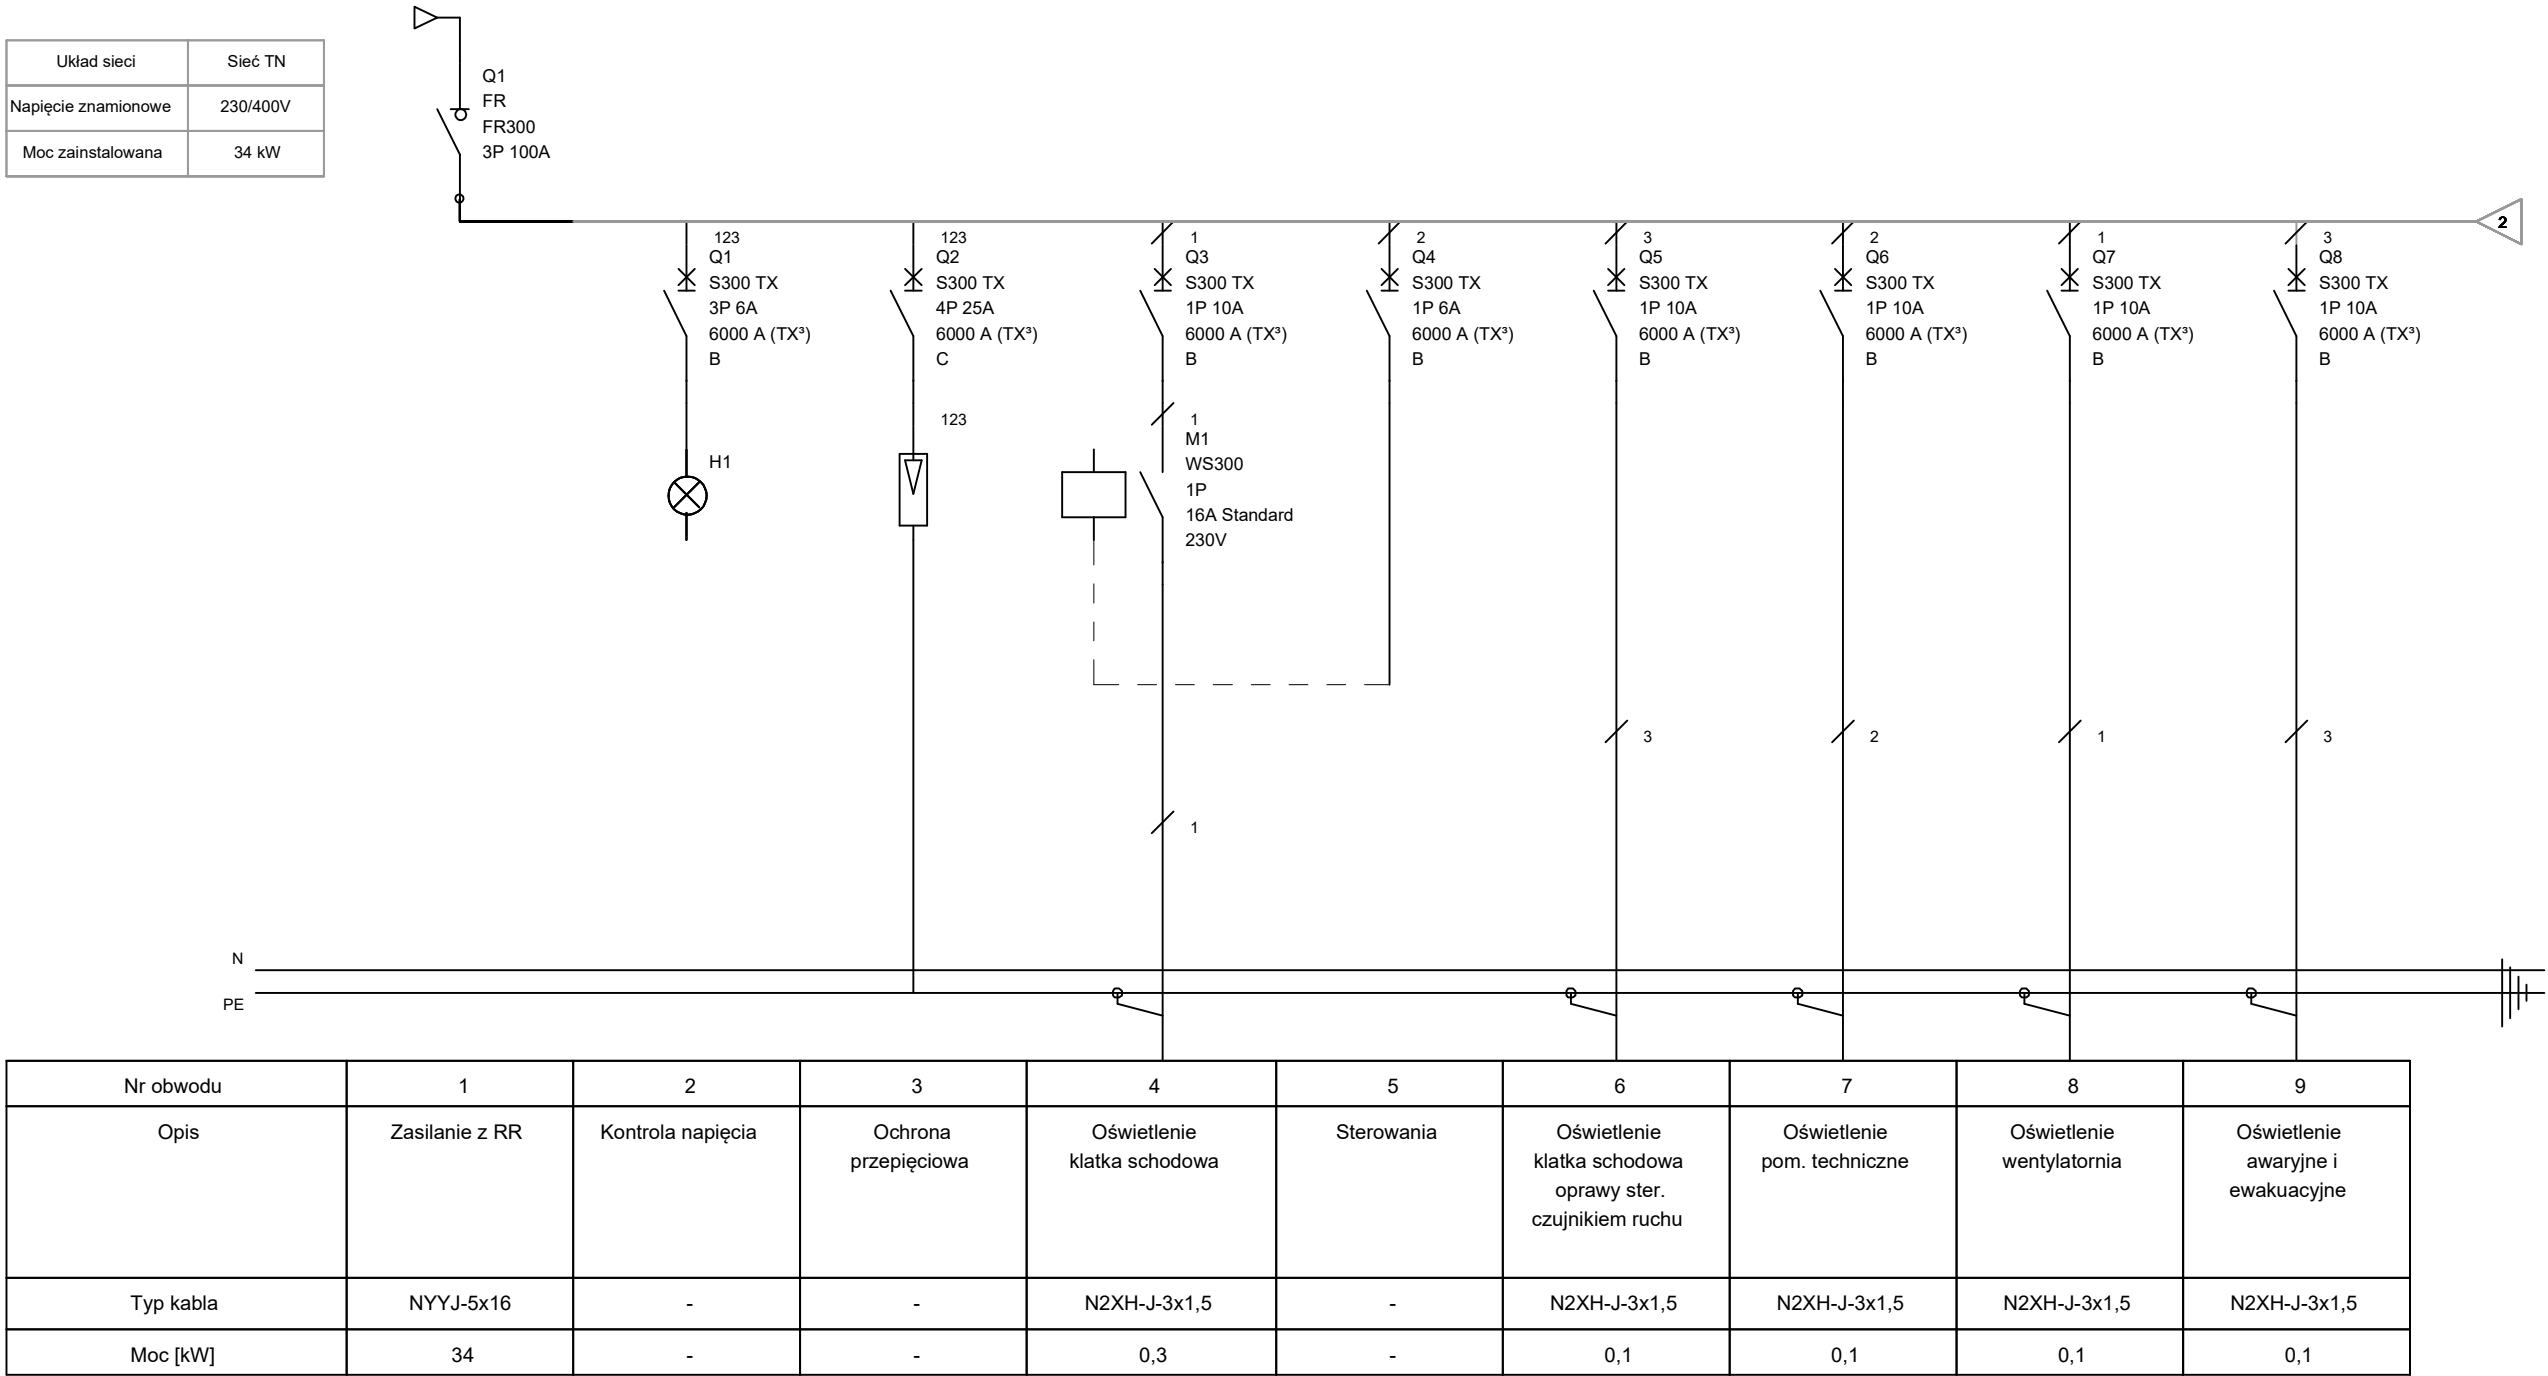

ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO		PROJEKT TECHNICZNY	
INWESTYCJA	Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym		
ADRES BUDOWY	Krościenko Wyżne, działka nr ewid. 4011/3		
INWESTOR	Gmina Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne		
TYTUŁ RYSUNKU	Rozdzielnia rozbudowy RE. Schemat ideowy.		
projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Krzysztof Nowak upr. PDK/0136/PWOE/04		DATA: 10.2024r.
			SKALA: -
proj. sprawdzający branży elektrycznej:	mgr inż. Sebastian Penar upr. PDK/0016/PWOE/15		Nr rys.: <b>8E</b> ark. 1/2