


Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	230/400V
Moc zainstalowana	34 kW

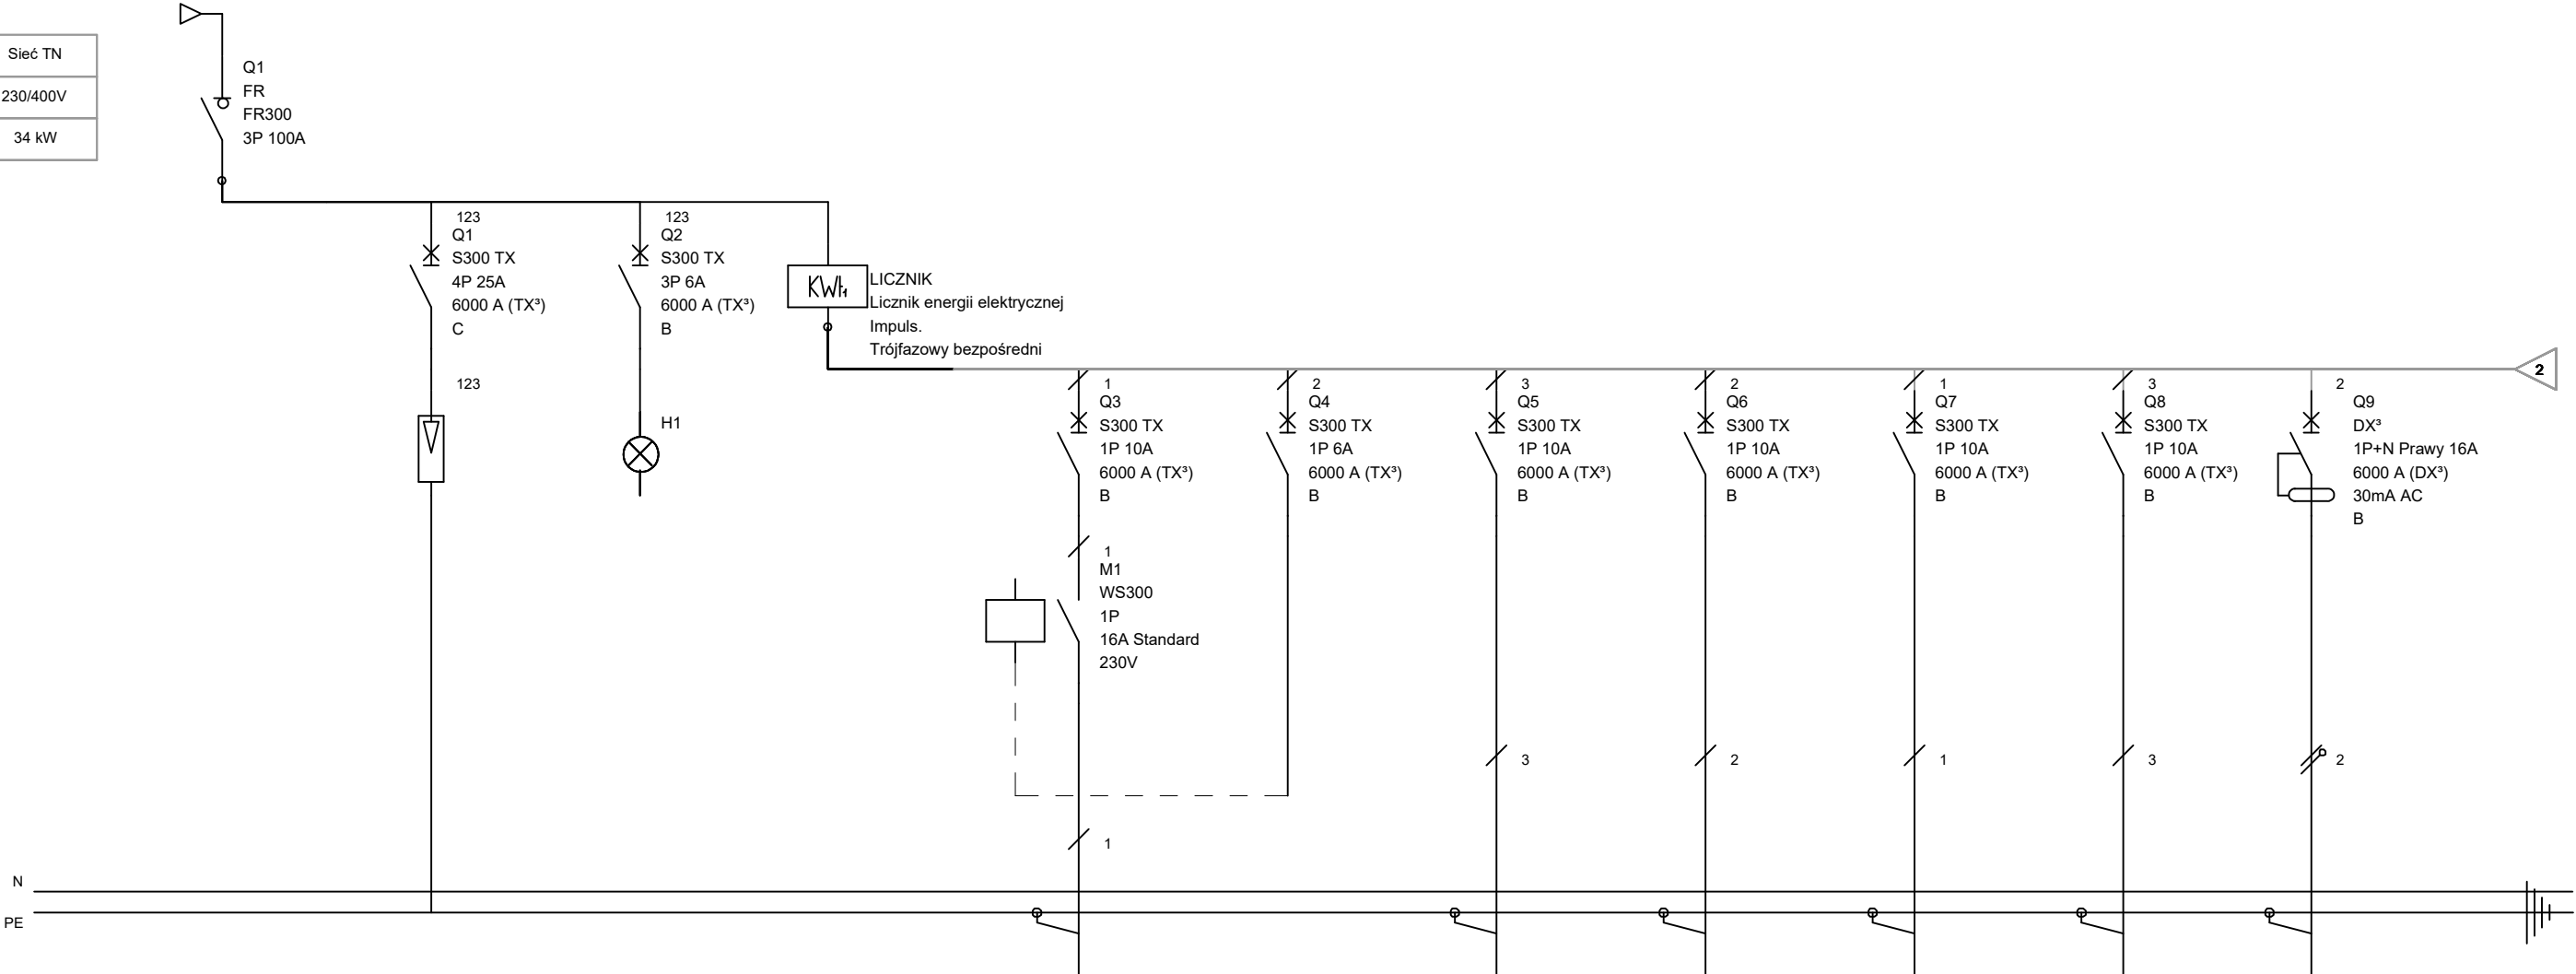

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Opis	Zasilanie z RR	Ochrona przepięciowa	Kontrola napięcia	Licznik	Oświetlenie klatka schodowa	Sterowania	Oświetlenie klatka schodowa oprawy ster. czujnikiem ruchu	Oświetlenie pom. techniczne	Oświetlenie wentylatornia	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	Gniazda 230V pom. techniczne
Typ kabla	NYYYJ-5x16	-	-	--	N2XH-J-3x1,5	-	N2XH-J-3x1,5	N2XH-J-3x1,5	N2XH-J-3x1,5	N2XH-J-3x1,5	N2XH-J-3x2,5
Moc [kW]	34	-	-	-	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

ELEMENT PROJ. BUDOWLANEGO		PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTYCJA	Rozbudowa z przebudową budynku Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym na potrzeby Gminnego Żłobka w Krościenku Wyżnym		
ADRES BUDOWY	Krościenko Wyżne, działka nr ewid. 4011/3		
INWESTOR	Gmina Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne		
TYTUŁ RYSUNKU	Rozdzielnia rozbudowy RE. Schemat ideowy.		
projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Krzysztof Nowak upr. PDK/0136/PWOE/04		DATA: 11.2024r.
			SKALA: -
			Nr rys.: 8E ark. 1/2