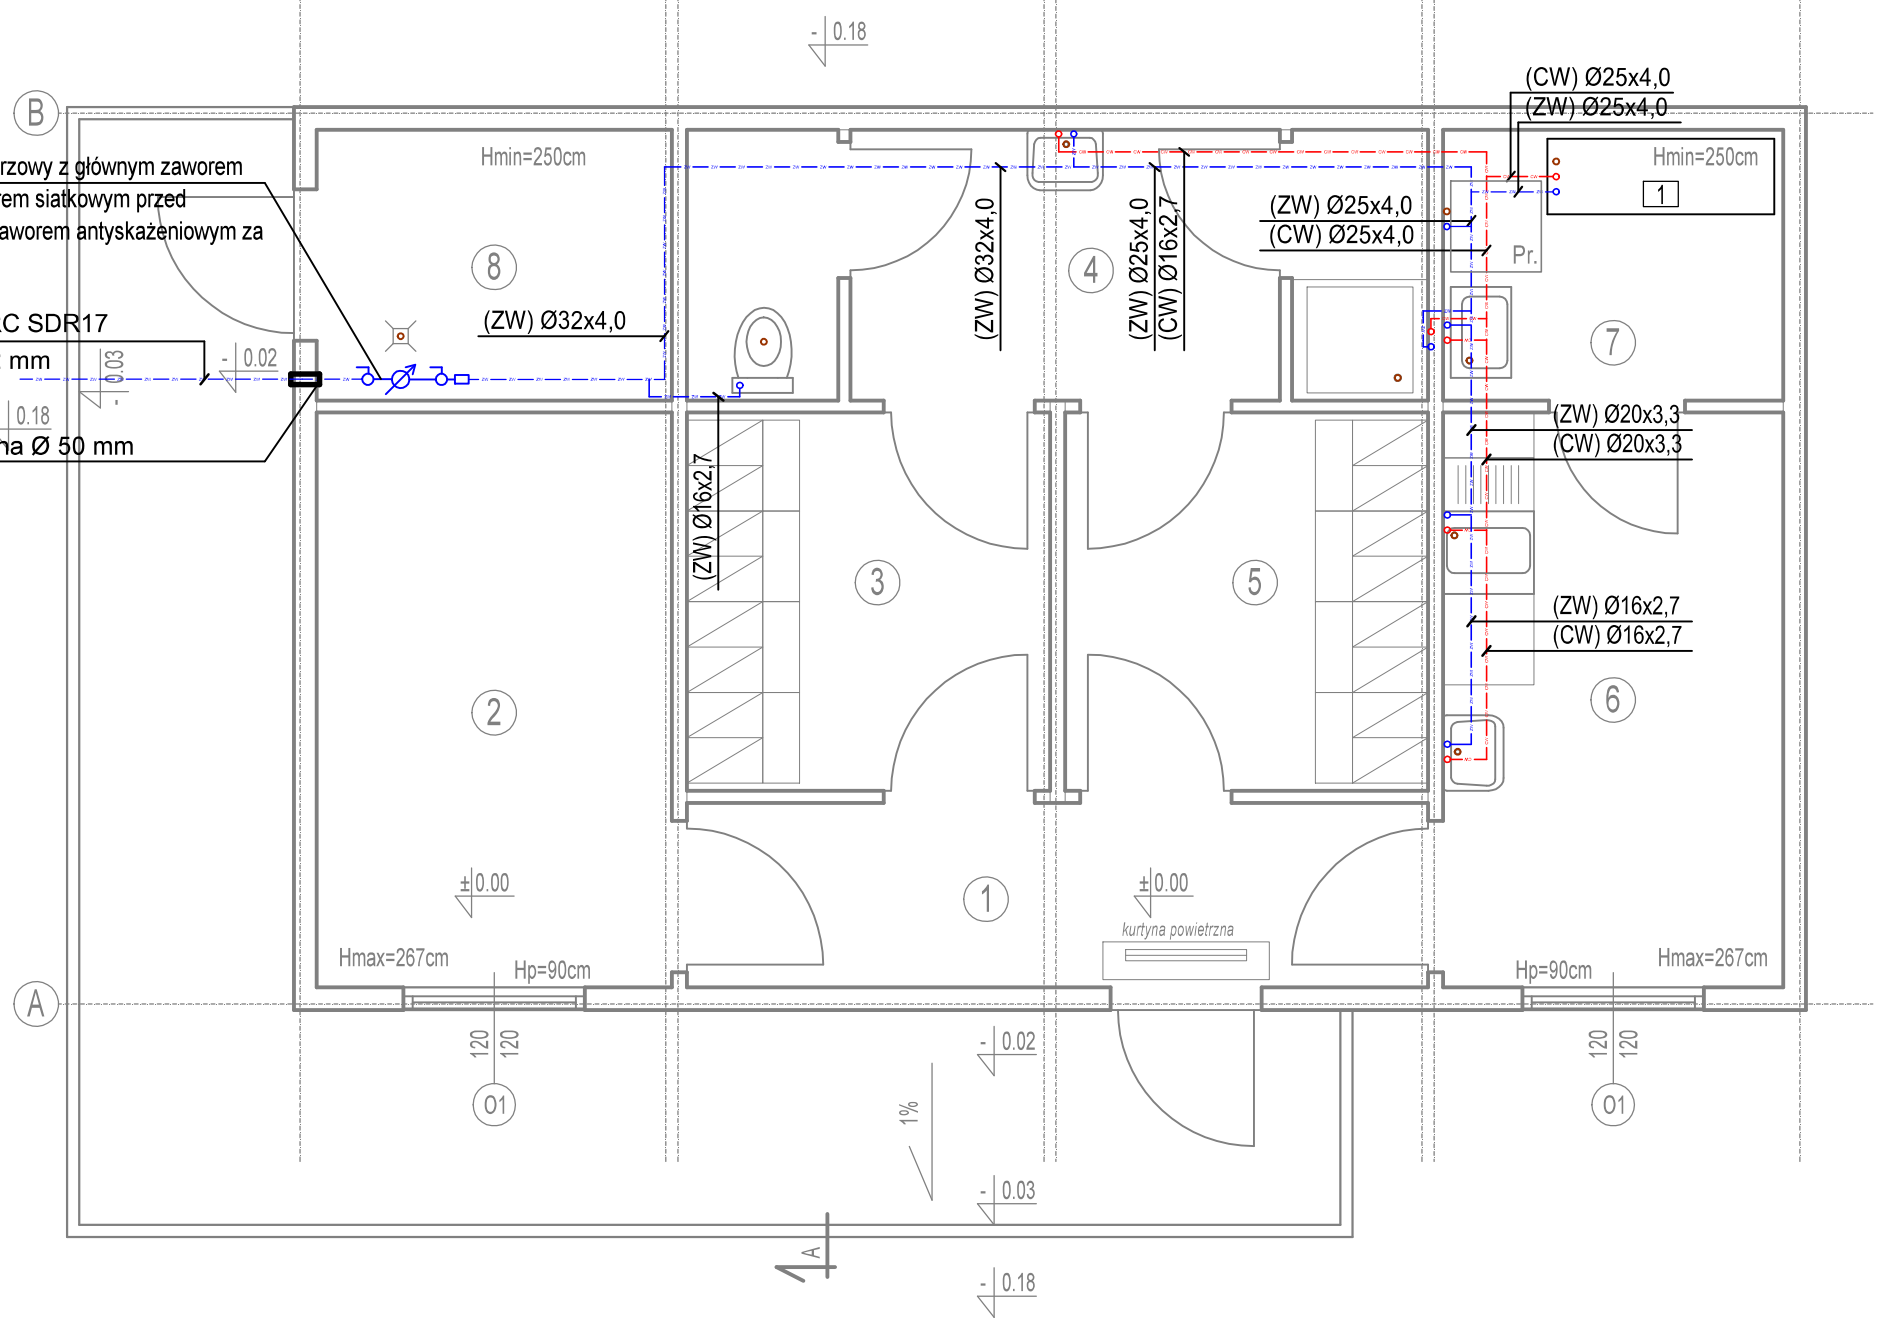

	projektowana instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych (ZW)
	projektowana instalacja wody ciepłej z rur wielowarstwowych (CW)
1	projektowany elektryczny zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 L, poziomy, wiszący
	projektowany klimatyzator typu "Split" ścienny, wydajność chłodnicza 2,7 kW, wydajność grzewcza 3,0 kW, przepływ powietrza 600 m3/h, czynnik chłodniczy R32
	projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV
K1	projektowane piony kanalizacji sanitarnej

Lp	Pomieszczenie	Pow. m²	Posadzka
1.	Korytarz	6,0	Wykładzina PCV
2.	Biuro	8,9	
3.	Szatnia brudna	6,0	
4.	Umywalnia	8,5	
5.	Szatnia czysta	6,0	
6.	Pomieszczenie socjalne	8,6	
7.	Pomieszczenie porządkowe	4,0	
8.	Pomieszczenie techniczne	4,2	
	Razem m²	**52,2**	

Obiekt	**BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe**
Zadanie	**BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Skąpe, dz. nr ewid. 397/1, 66-213 Skąpe**
Inwestor	**GMINA SKĄPE - Skąpe 65, 66-213 Skąpe**
Nazwa dokumentu - rysunku	
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY - RZUT PARTERU - INSTALACJE WODNE	

	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis		
Projektant	mgr inż. Aneta Wojewódka	LBS/0043/PWOS/08	02.2024.		**Skala rys.**	**1:50**
					Rys. nr	**S1**