-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnej zgody PRAWNIE ZABRONIONE. - GstarCad - license: 4501-E707-0000-0100-8380-29AB-DC7F-0401

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. POWIŚLE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupadrzewna.pl - biuro@grupadrzewna.pl

inwestor	GMINA ZŁOTORYJA, AL. MIŁA 4, 59-500 ZŁOTORYJA
obiekt	BUDOWA BUDYNKU ZŁOBKA I PRZEDSZKOLA W WILKOWIE OSIEDLU WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z OBIEKTEM BUDOWLANYM
adres	Wilków Osiedle, ul. Szkolna, działka nr 37/11, 37/9, 36, obręb ewid. 0016 Wilków–Osiedle, jednostka ewid. 022606_2 Złotoryja–Gmina
rysunek	WIĘŹBA DACHOWA — skala 1:100/50 — plik K3
stadium	PROJ. TECHNICZNY–KONSTRUKCJA — nr upr. — podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa
sprawdzający	mgr inż. Paweł Wawrzyniak — upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)

DREWNO: C24
Wiązary wykonywać wg. szczegółowego projektu warsztatowego.
Montaż wiązarów bezpośrednio do wieńca.
Wiązary wykonywane w wytwórni, wieźy łączone na płytki:
Pas górny – 45 x 145 cm
Pas dolny – 45 x 245 cm
Krzyżulce – 45 x 95 cm
Powierzchnie bieżnodachowa
Obciążenie powierzchniowe – max 40 kg/m2
Lokalizacja (śnieg, wiatr): powiat Złotoryja

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. W węzłach drewnianych należy przewidzieć klapy strychowe dostosowując ich lokalizację oraz rozstaw wiązarów do wcześniej wybranego modelu klapy strychowej.
3. Niniejsze zestawienie drewna ma charakter szacunkowy i nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów.
4. Elementy więźby znajdujące się w odległości mniejszej niż 30 cm od przewodów spalinowych należy zabezpieczyć okładziną o odporności ogniowej 30 min.
5. Na poszczególnych wiązarach części strychowego należy wykonać podesty komunikacyjne na rusztowaniu drewnianym z płyt OSB gr. 2,2 cm, szerokość podestów około 4,8 m (z pełnym wypełnieniem między płytami).
6. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO

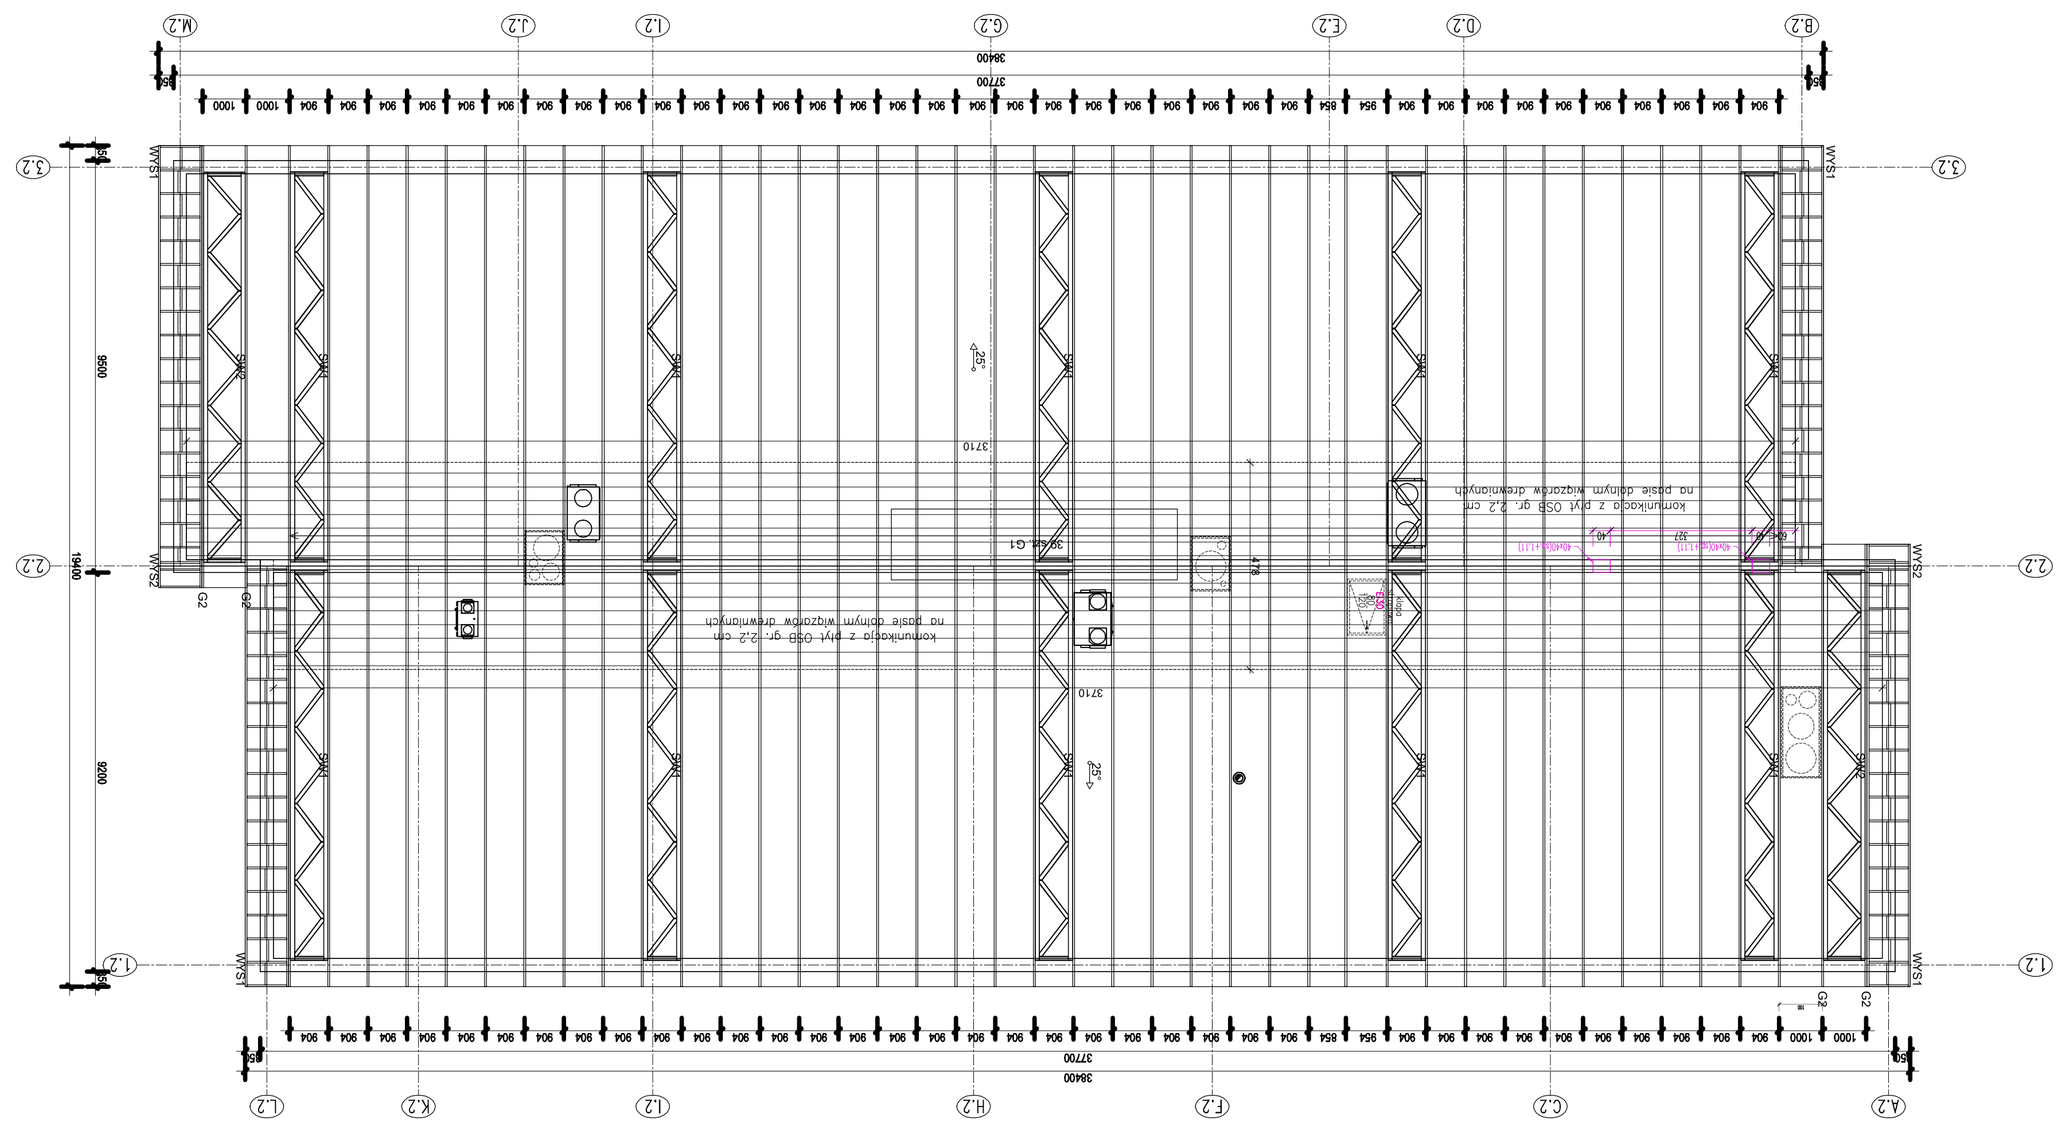

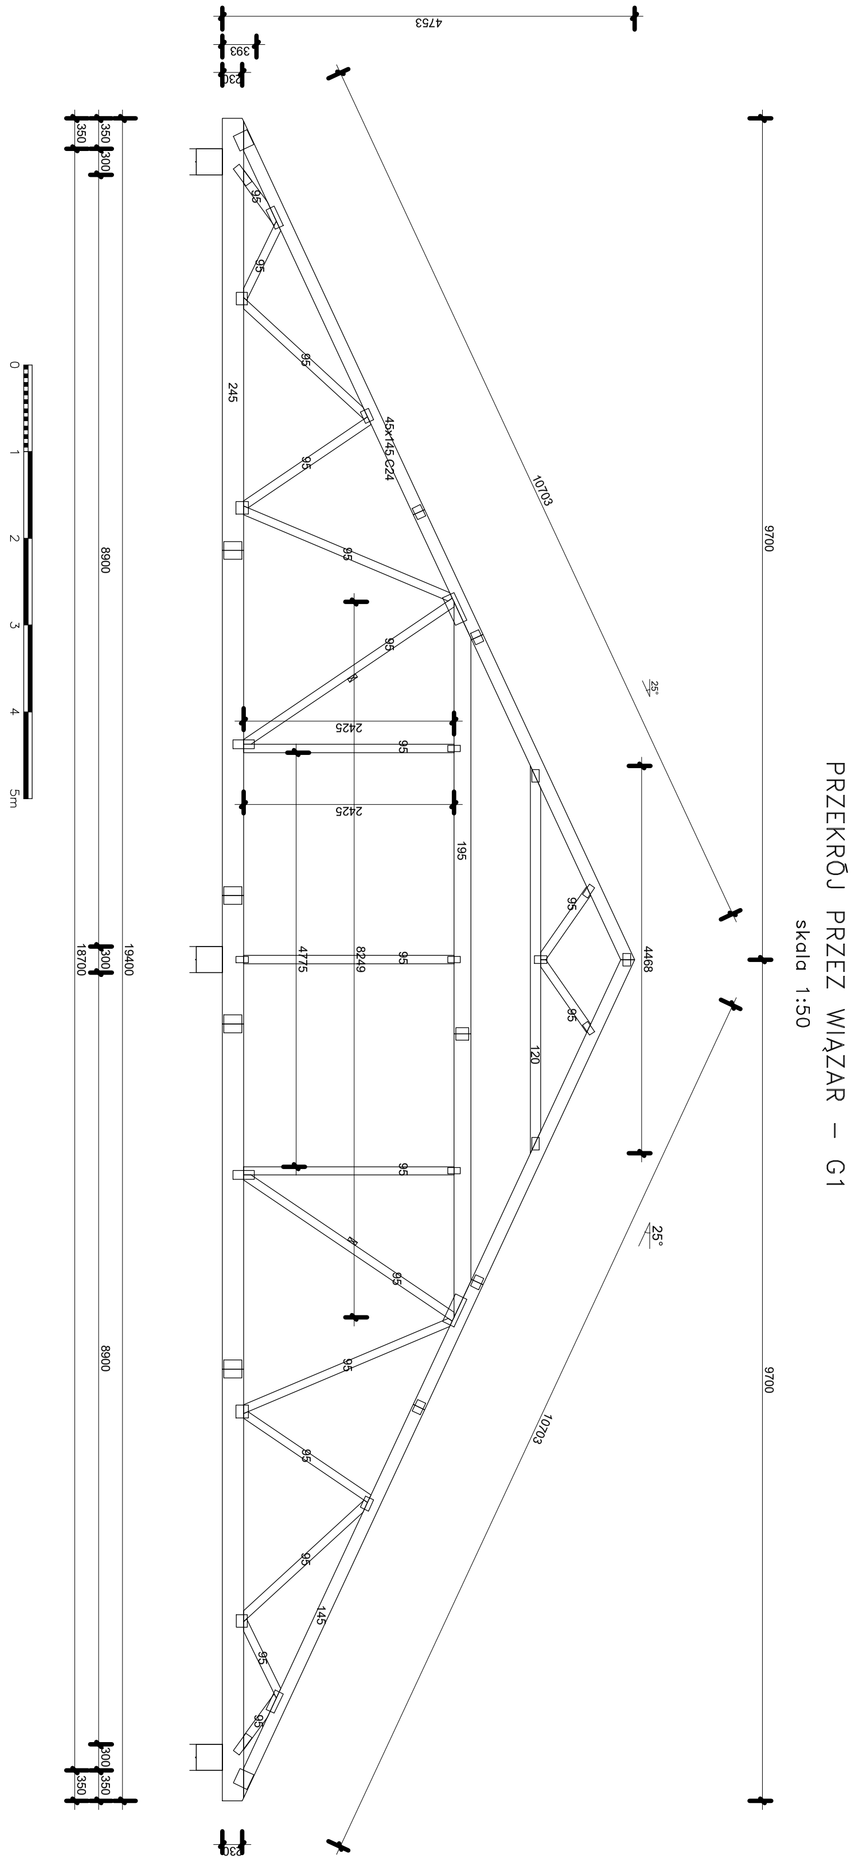
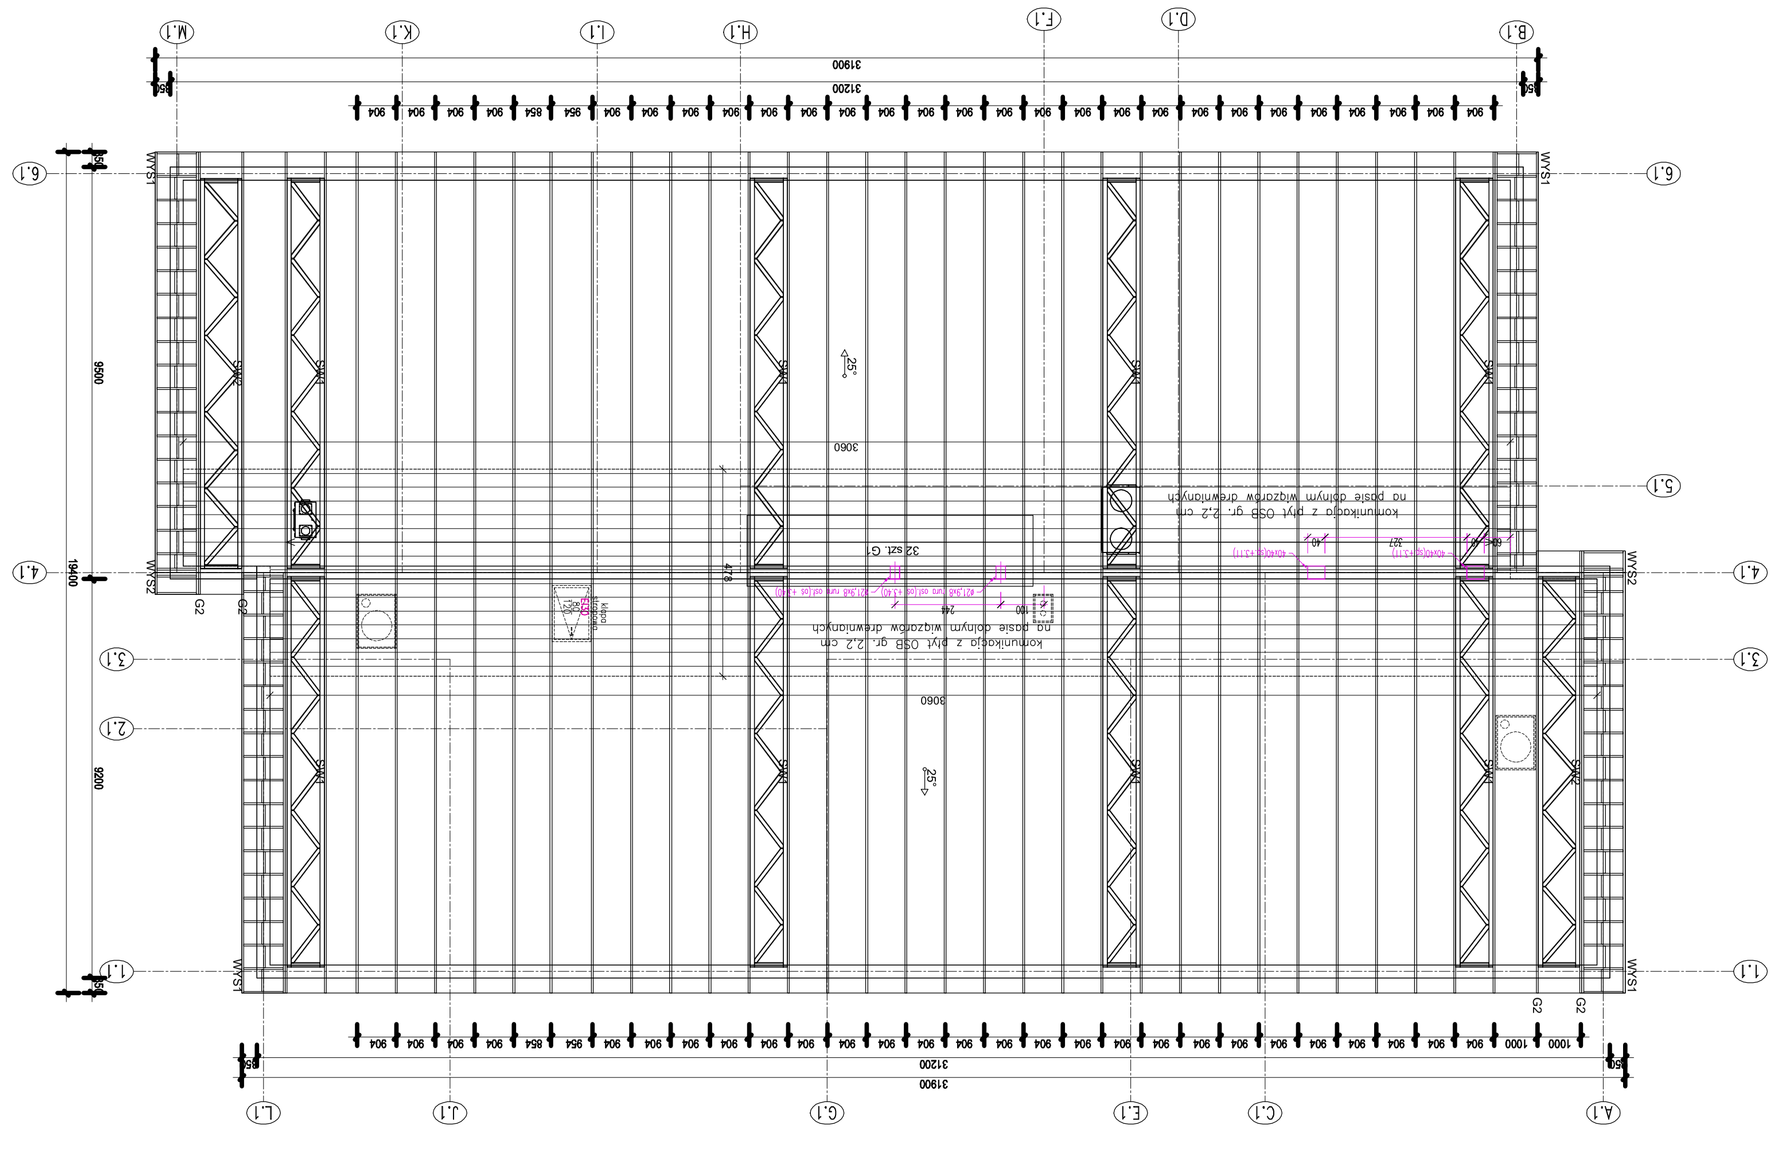
PRZEKRÓJ PRZEZ WIĄZAR – G1
skala 1:50