Układ sieci	Sieć TN-S
Napięcie znamionowe	400/230V
Moc zainstalowana	67.0kW
Moc szczytowa	41.0kW

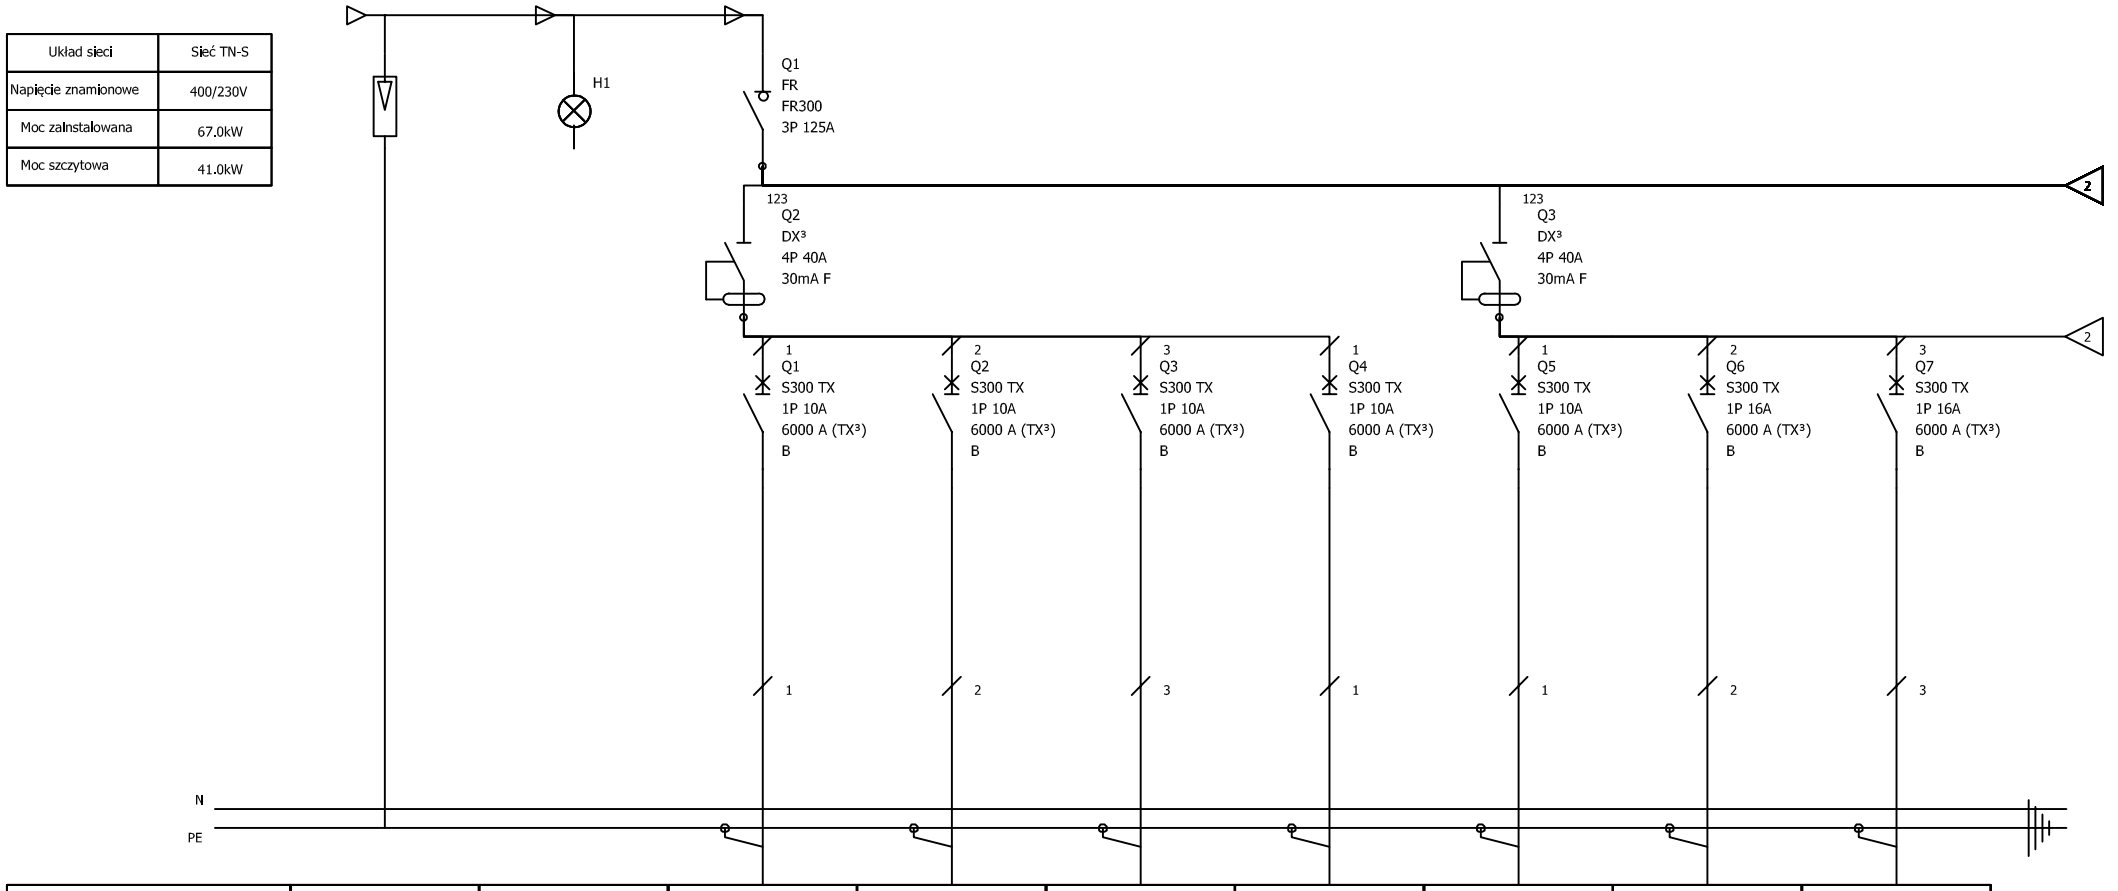

Oznaczenie urządzenia	F1	H1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Oznaczenie zacisku	-	-	TR1/1	TR1/2	TR1/3	TR1/4	TR1/5	TR1/6	TR1/7
Opis	OCHRONNIKI PRZEPIĘĆ	LAMPKI KONTROLNE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	GNIAZDA	GNIAZDA
Moc	-	-	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	2,0kW	2,0kW
Przekrój przewodu	-	-	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	4x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2
Typ izolacji kabla	-	-	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca	B2ca
	-	-							
	-	-							



LuxTim Projekt 38-608 Wetlina 99 TEL: 881-065-880 NIP: 737-193-41-14

TYTUŁ: SCHEMAT IDEOWY TR1	TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYM BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA DZ.NR 1434 W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
PROJEKTANT: mgr inż.Jan Szkolnicki nr.upr.GT.III-1229/A-125/77 PODPIS	ADRES INWESTYCJI: RASZOWA dz.nr 1434
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Ryszard Filipek nr.upr.GAS.834/A-4/81 PODPIS	INWESTOR: GMINA LEŚNICA UL.1 MAJA 9 47-150 LEŚNICA
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie niezgodności skontaktować się z projektantem	SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA; DATA: 01.12.2024; SKALA: ND; RYS: TR1/1