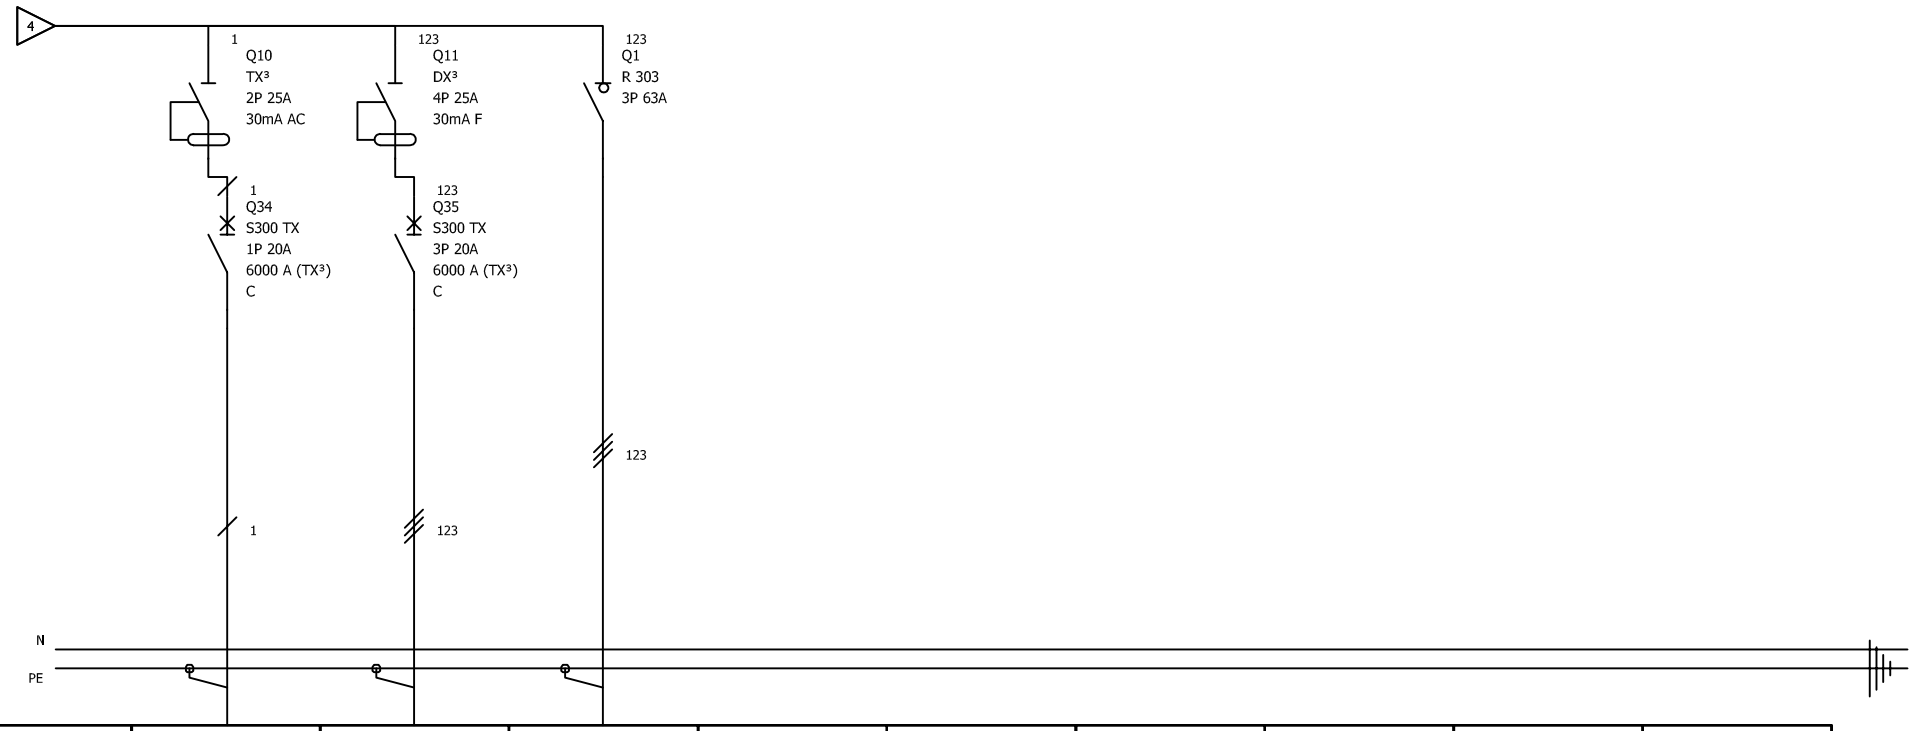

Oznaczenie urządzenia	Q34	Q35	Q1						
Oznaczenie zacisku	RG/35	RG/36	TR1						
Opis	KLIMATYZACJA	PLATFORMA	ZASILANIE TR1						
Moc	1,2kW	3,0kW	67,0kW						
Przekrój przewodu	3x2,5mm2	5x2,5mm2	5x1x35mm2						
Typ izolacji kabla	B2ca	B2ca	B2ca						

LuxTim Projekt 38-608 Wetlina 99 TEL: 881-065-880 NIP: 737-193-41-14

TYTUŁ SCHEMAT IDEOWY RG	TEMAT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYM BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA DZ.NR 1434 W MIEJSCOWOŚCI RASZOWA
PROJEKTANT mgr inż.Jan Szkolnicki nr.upr.GT.III-1229/A-125/77 PODPIS	ADRES INWESTYCJI RASZOWA dz.nr 1434
SPRAWDZAJĄCY mgr inż.Ryszard Filipek nr.upr.GAS.834/A-4/81 PODPIS	INWESTOR GMINA LEŚNICA UL.1 MAJA 9 47-150 LEŚNICA
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie niezgodności skontaktować się z projektantem	SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA / DATA 01.12.2024 / SKALA ND / RYS RG/5