


OZNACZENIA :

1. Właz klasy D 400 w wykonaniu z wypełnieniem betonowym
2. Pierścienie dystansowe betonowe $\varnothing 625$ h = 6 ÷ 10 cm
3. Zwężka betonowa \varnothing -zmiennie h = 62 cm
4. Kregi betonowe \varnothing -zmiennie h = 25 ÷ 50 cm
5. Dno studzienki betonowe monolityczne \varnothing -zmiennie h = 80 ÷ 130 cm
6. Stopnie złazowe żeliwne wg. PN – EN-13101:2005
7. Przejście szczelne
8. Płyta pokrywowa żelbetowa \varnothing -zmiennie/600 – wariant A


UWAGI !

1. Kregi i zwężka z betonu min. C35/45 zgodnie z PN-EN 1917; łączone na uszczelkę gumową
2. Ściany zewnętrzne po uszczelnieniu zaizolować bitizolem – 2R ÷ 2 Pg
3. W przypadku wystąpienia gruntów nawodnionych gr. podsyпки powinna wynosić 20 cm
4. Rzędne N_1 i N_2 wg. profilu podłużnego kolektora
5. Wymiary Dz1, Dz2, Dz3, Dz4 – wg. profilu podłużnego kolektora
6. Wariant A – dla studni narażonych na obciążenia dynamiczne oraz studni o $H < 2,0$ m
7. Wymiary bez miana podano w milimetrach
8. Węzeł spadowy wykonać z kształtek PVC


Przekrój B-B

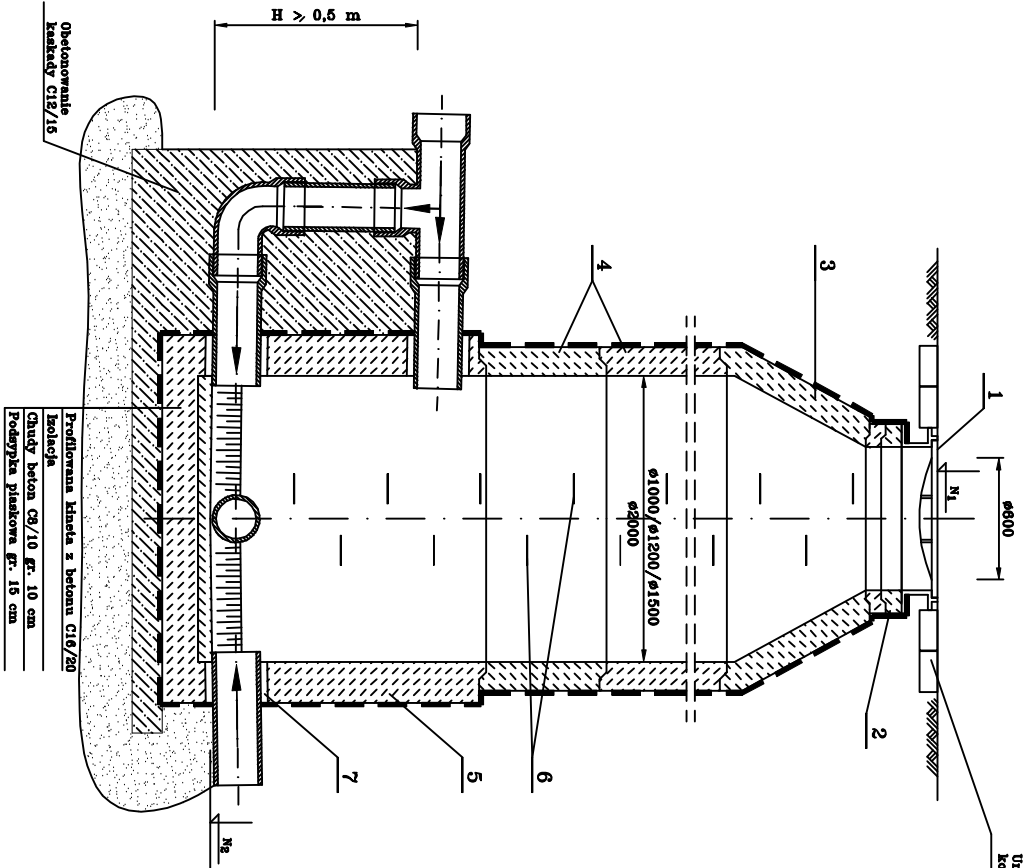


Przekrój C-C

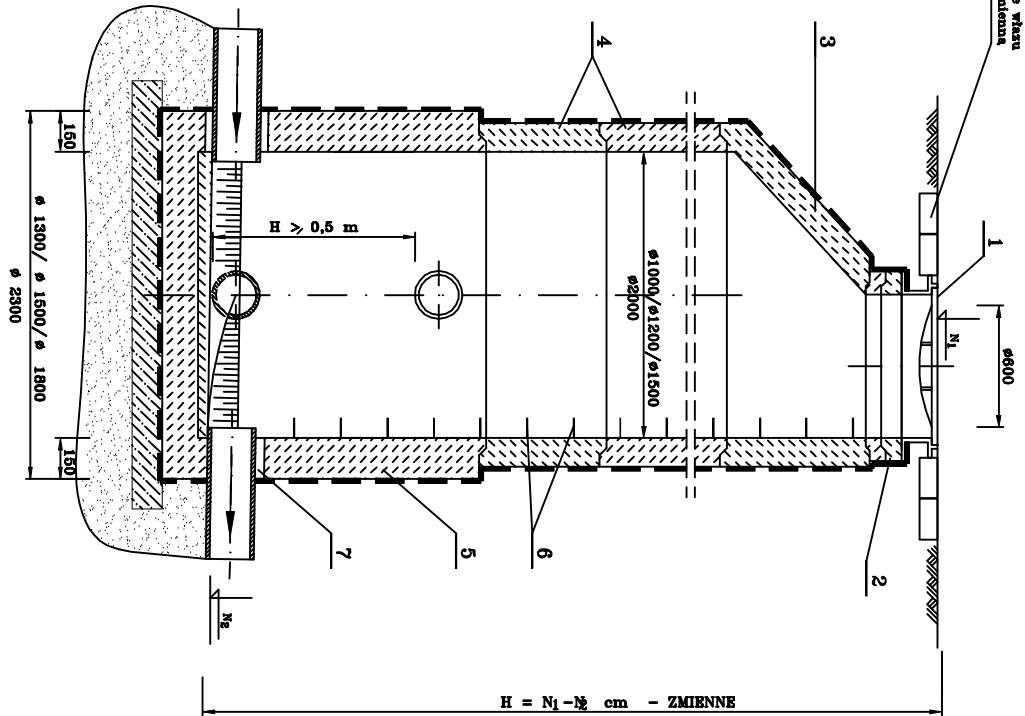


Przekrój A-A

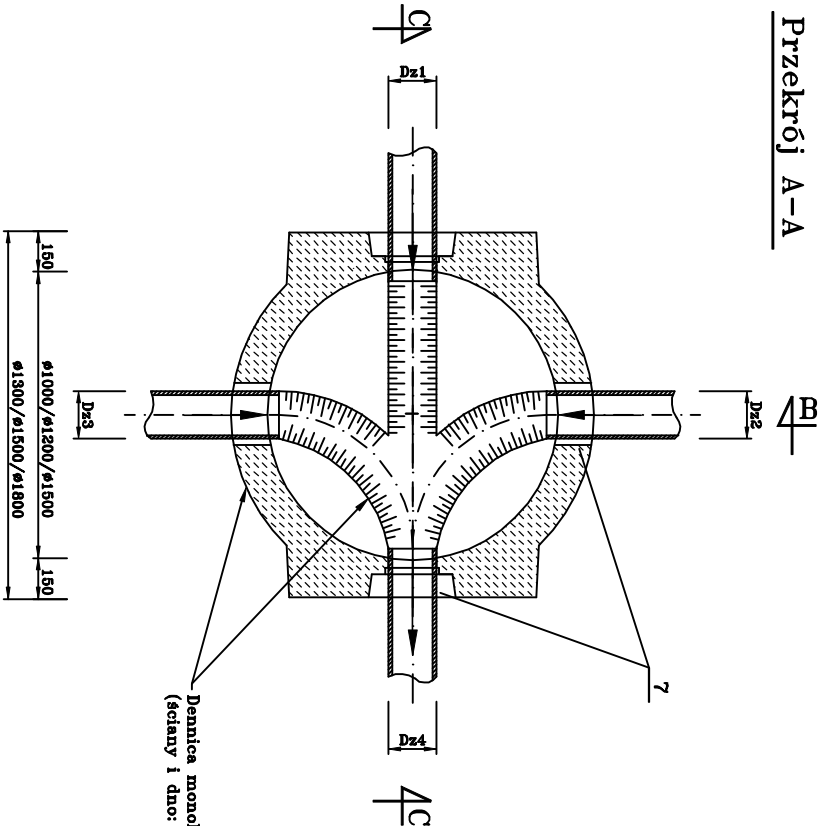

Wariant A

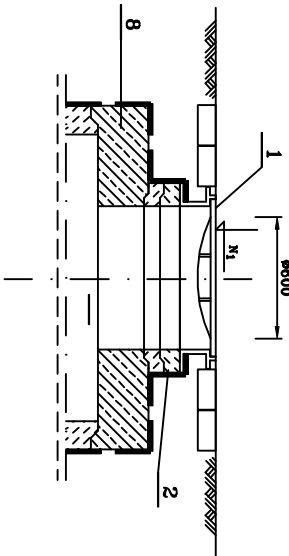

| | | | |
|---|--|---|--|
|  SEWI | | SEWI Sebastian Bartoń Sebastian Wilkowski spółka jawna 45-231 Opole ul. Oleśka 117 NIP 7543082885 REGON 161586935 KRS 0000508296 tel. 077 550-80-85, fax 077 550 63 40 E-Mail: bolsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.bolsewi.pl | |
| Temat opracowania: | | Przebudowa ul. Korfańskiego w Żyrardowie | |
| Temat rysunku: | | Studnia kanalizacyjna bet./żelbet. | |
| Inwestor: | | Burmistrz Zdżeszowice | |
| BRANŻA SANITARNA: | | Podpis: | |
| PROJEKTANT: - mgr inż. Anna Michalek nr upr. 25/99/Op PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: - mgr inż. Adam Kochmaniewicz nr upr. OPL/1351/PBS/17 | | Rysunek nr: 5 | |