

LEGENDA

projektowany teren utwardzony


DA1 - oznaczenie projektowanej studzienki drogowej betonowej z włazem żeliwnym D400

B - projektowana rura spustowa projektowanego budynku

R - projektowana rewizja

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne uzbrojenia terenu i zweryfikować.

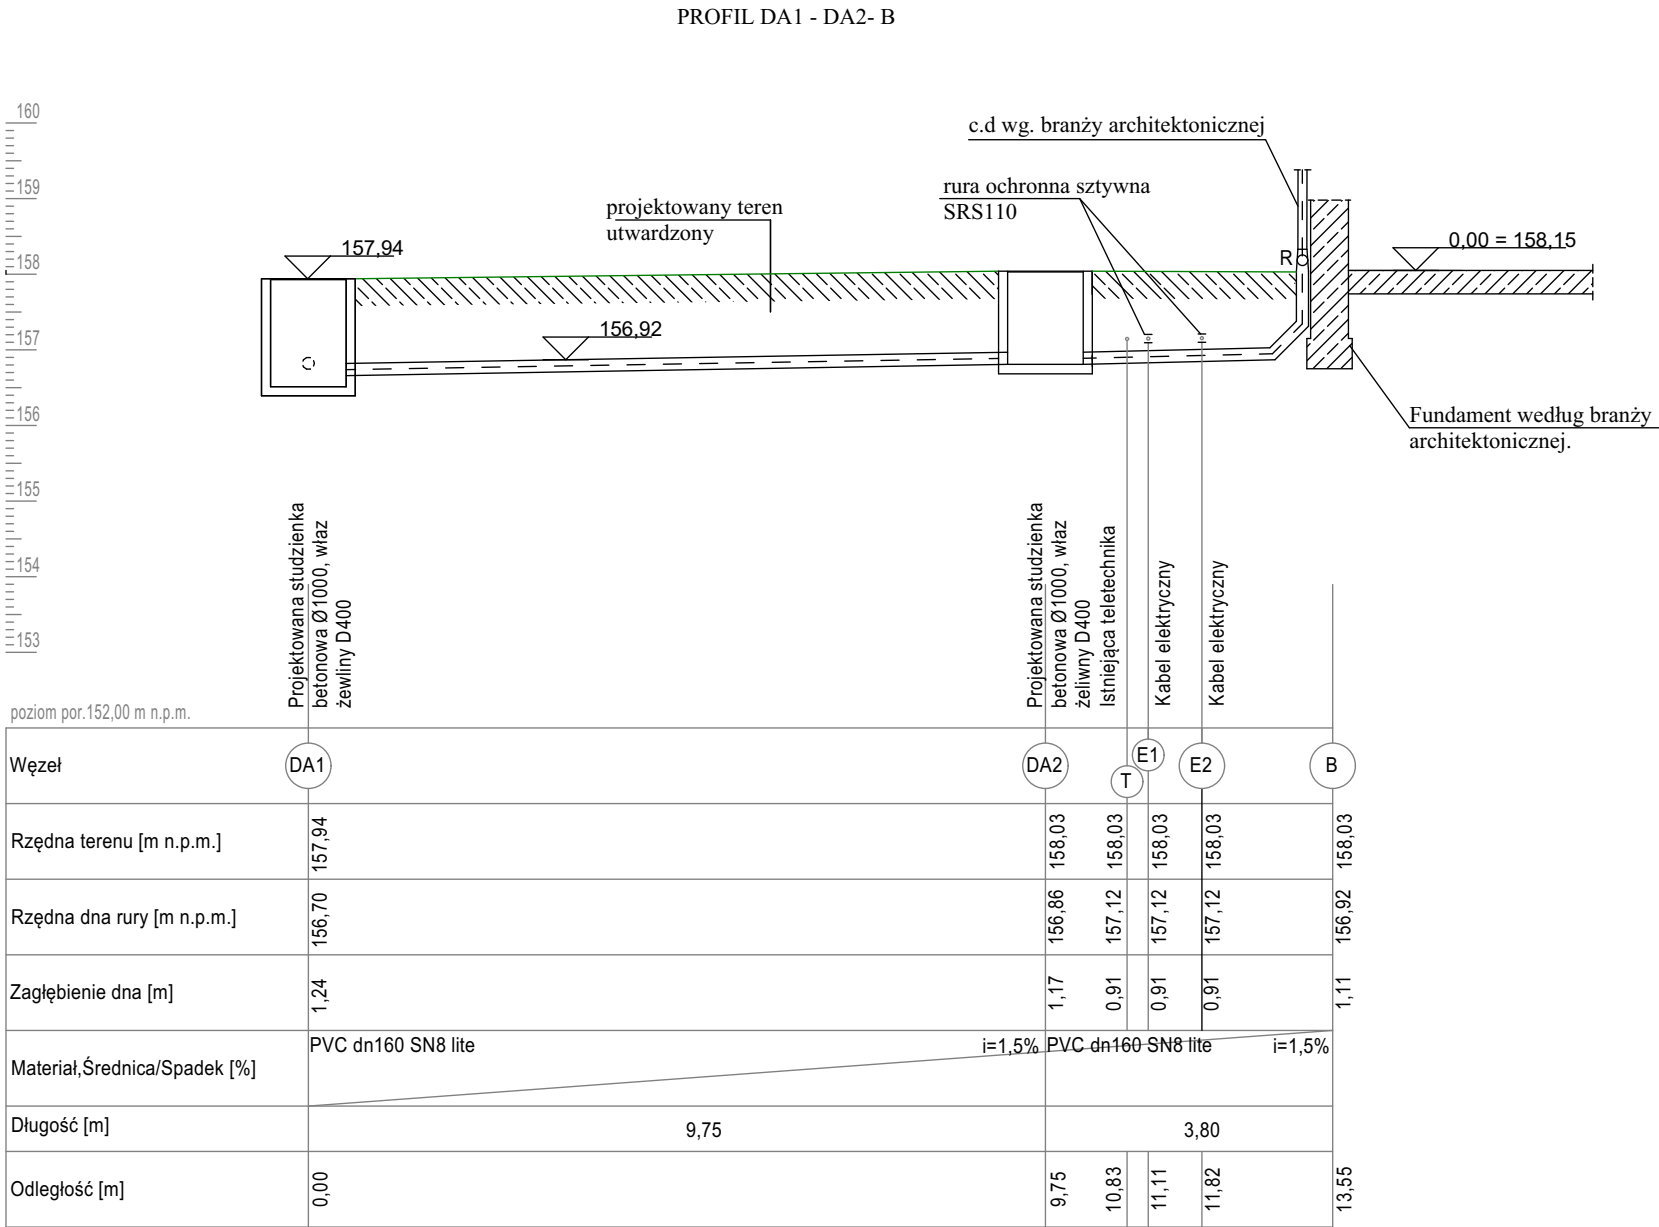

LEGENDA

projektowany teren utwardzony

DA1/DA2 - oznaczenie projektowanych studzienek betonowych drogowych z włazem żeliwnym D400

B - projektowana rura spustowa projektowanego budynku

R - projektowana rewizja

E1/E2 - oznaczenie przecięcia z instalacją elektryczną

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne uzbrojenia terenu i zweryfikować.

BIURO PROJEKTOWE

W.J. JURASZ Sp. J.

OBIEKT

BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY

ADRES OBIEKTU

Stalowa Wola 37-450, ul. Przemysłowa 6, dz. nr 13/44

INWESTOR

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE,
UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 19a, 35-105 RZESZÓW

PROFIL INSTALACJI DESZCZOWEJ

1:100

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ewa Wiącek	15/99 W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN	07.2023	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ewa Ziólek		07.2023	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96 W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN	07.2023	
RODZAJ INWESTYCJI BUDOWA	FAZA PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA SANITARNA	2318	7.S.Z.

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała