

LEGENDA



istniejący teren zielony

DA6 - oznaczenie projektowanej studzienki betonowej dachowej z


włazem żeliwnym D400

B - projektowana rura spustowa projektowanego budynku

R - projektowana rewizja

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne uzbrojenia terenu i zweryfikować.

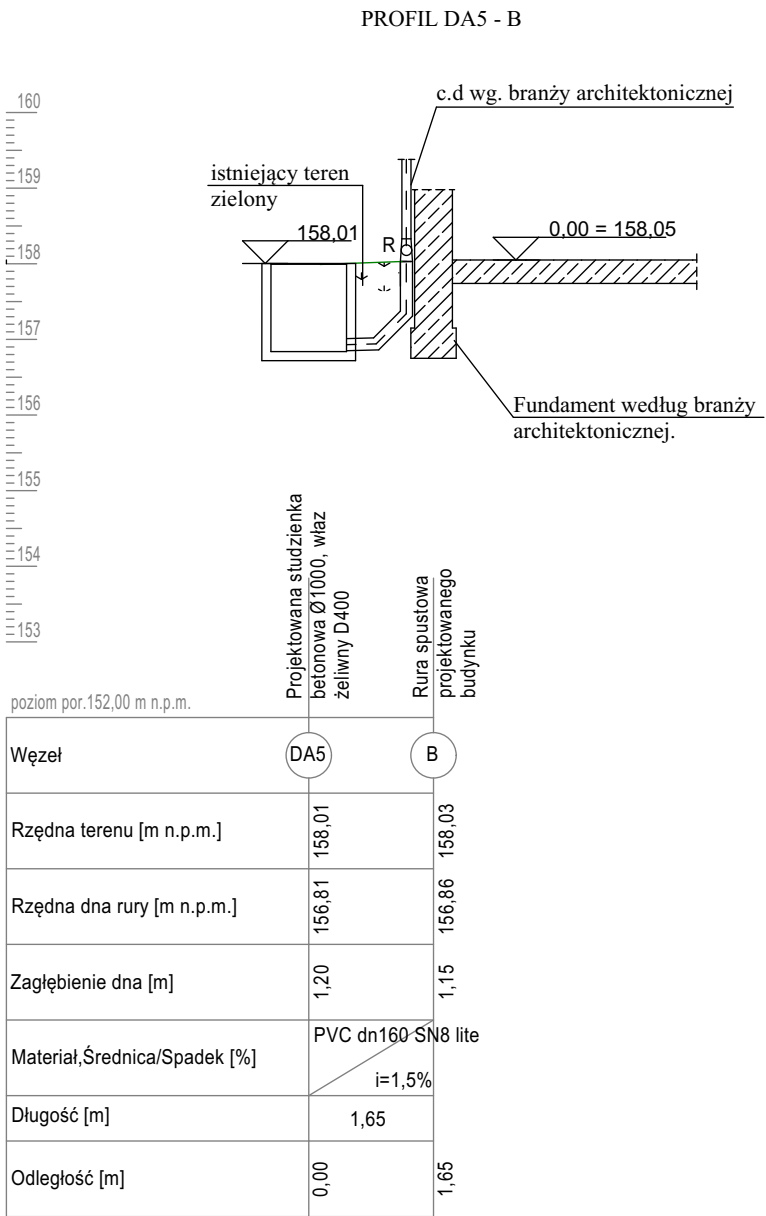

LEGENDA



istniejący teren zielony

DA5 - oznaczenie projektowanej studzienki betonowej dachowej z

włazem żeliwnym D400

B - projektowana rura spustowa projektowanego budynku

R - projektowana rewizja

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne uzbrojenia terenu i zweryfikować.

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Zapisywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie w innych celach jest zabronione. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 85)



OBIEKT	BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY			
ADRES OBIEKTU	Stalowa Wola 37-450, ul. Przemysłowa 6, dz. nr 13/44			
INWESTOR	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE, UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 19a, 35-105 RZESZÓW			

PROFIL INSTALACJI DESZCZOWEJ 1:100

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ewa Wiącek	15/99 W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN	07.2023	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ewa Ziółek		07.2023	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96 W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEN	07.2023	
RODZAJ INWESTYCJI BUDOWA	FAZA PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA SANITARNA	2318	8.S.Z.