PROFIL DD3 - W2

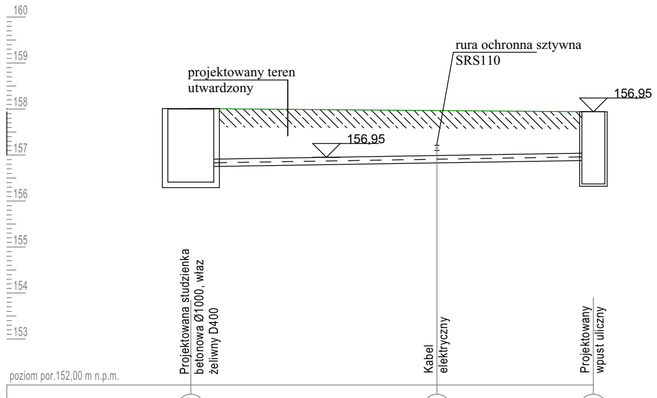

poziom por.152,00 m n.p.m.	Projektowana studzienka betonowa Ø1000, właz żeliwny D400	Kabel elektryczny	Projektowany wpust uliczny
Węzeł	DD3	E1	W2
Rzędna terenu [m n.p.m.]	158,01	158,01	157,94
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	156,75	157,13	156,88
Zagłębienie dna [m]	1,26	0,88	1,06
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC dn160 SN8 lite		i=1,5%
Długość [m]	8,75		
Odległość [m]	0,00	5,35	8,75

LEGENDA

projektowany teren utwardzony

DD3 - oznaczenie projektowanej studzienka betonowej drogowej z włazem żeliwny D400
W2 - oznaczenie projektowanego wpustu drogowego z osadnikiem o długości 50cm
E1 - oznaczenie przecięcia z kablem elektrycznym

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne uzbrojenia terenu i zweryfikować.

PROFIL DD3 - W1

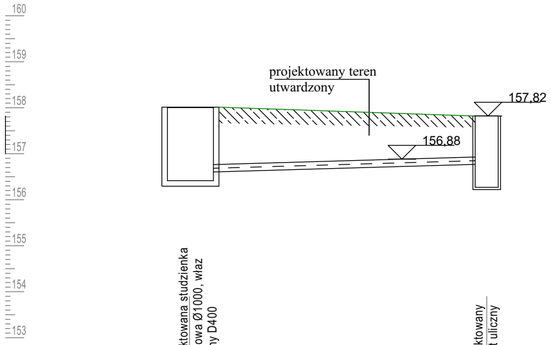

poziom por.152,00 m n.p.m.	Projektowana studzienka betonowa Ø1000, właz żeliwny D400	Projektowany wpust uliczny
Węzeł	DD3	W1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	158,01	157,82
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	156,60	156,77
Zagłębienie dna [m]	1,41	1,05
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC dn160SN8 lite	i=1,5%
Długość [m]	6,45	
Odległość [m]	0,00	6,45

LEGENDA

projektowany teren utwardzony

DD3 - oznaczenie projektowanej studzienki betonowej drogowej z włazem żeliwny D400
W1 - oznaczenie projektowanego wpustu drogowego z osadnikiem o długości 50cm

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne uzbrojenia terenu i zweryfikować.

PROFIL DD2 - W3

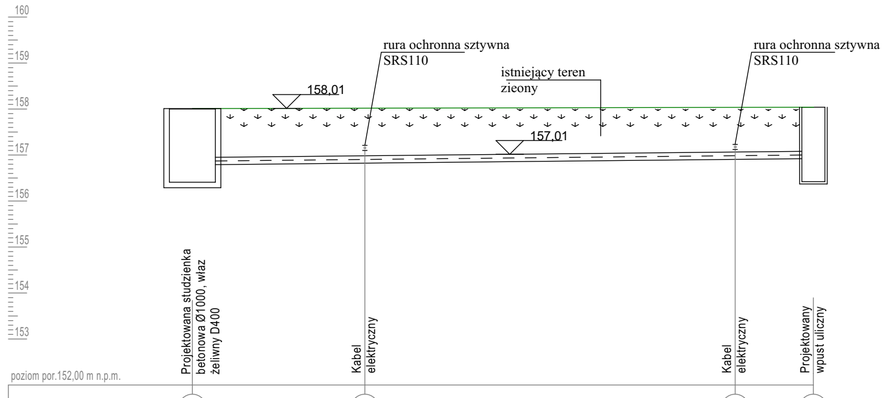

poziom por.152,00 m n.p.m.	Projektowana studzienka betonowa Ø1000, właz żeliwny D400	Kabel elektryczny	Kabel elektryczny	Projektowany wpust uliczny
Węzeł	DD2	E1	E2	W3
Rzędna terenu [m n.p.m.]	158,01	158,01	158,03	158,04
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	156,79	157,13	157,15	156,92
Zagłębienie dna [m]	1,22	0,88	0,88	1,12
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC dn160 SN8 lite			i=1,5%
Długość [m]	13,50			
Odległość [m]	0,00	3,75	11,80	13,50

LEGENDA

projektowany teren utwardzony

DD2 - oznaczenie projektowanej studzienka betonowej drogowej z włazem żeliwny D400
W3 - oznaczenie projektowanego wpustu drogowego z osadnikiem o długości 50cm
E1/E2 - oznaczenie przecięcia z kablem elektrycznym

projektowana instalacja deszczowa PVC SN8 lite

Uwaga: Należy na poziomie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne uzbrojenia terenu i zweryfikować.

Wszelkie opracowania podlegają ochronie prawa autorskiego. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

BIURO PROJEKTOWE W.J. JURASZ Sp. J.

OBIEKT	BUDYNEK WARSZTATOWO-GARAŻOWY
ADRES OBIEKTU	Stalowa Wola 37-450, ul. Przemysłowa 6, dz. nr 13/44
INWESTOR	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE, UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 19a, 35-105 RZESZÓW

PROFIL INSTALACJI DESZCZOWEJ — 1:100

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Ewa Wiącek	15/99 W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEŃ	07.2023	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ewa Ziółek		07.2023	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bogdan Łukaszek	44/96 W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ BEZ OGRANICZEŃ	07.2023	
RODZAJ INWESTYCJI BUDOWA	FAZA PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA SANITARNA	2318	6.S.Z.