


OBUDOWA STUDNI
GŁĘBINOWEJ NR 1



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa materiałów	Wymiar	Materiał	Ilość
1.	Podłoże z betonu	-	Beton C25/30	1
2.	Podstawa obudowy	1640x1100x10	Stal	1
3.	Pokrywa obudowy	1440x900x850	Laminat poliestrowo-szkłany	1
4.	Włot powietrza	-	-	1
5.	Kominiek wentylacyjny	-	-	1
6.	Zawiasy wewnętrzne	-	-	1
7.	Zamek pokryw	-	-	1
8.	Uszczelka pokryw	-	-	1
9.	Głowica studni głębinowej	-	-	1
10.	Manometr	-	-	1
11.	Przeptywomierz elektromagnetyczny	DN65	-	1
12.	Odcinek rurociągu	DN65	stal nierdzewna	1
13.	Kolana hamburskie	DN65	stal nierdzewna	2
14.	Odcinek rurociągu z zaw. czepalnym	DN65	stal nierdzewna	1
15.	Przepustnica zwrotna	DN65	-	1
16.	Przepustnica zaporowa	DN65	-	1
17.	Wspornik kotłowi	-	-	1
18.	Ostona otworu w podstawie obudowy	-	aluminium	1
19.	Skrzynka elektryczna hermetyczna	-	PVC-U	1
20.	Izolacja termiczna rurociągu	-	PU	1
21.	Wspornik pokryw	-	-	1
22.	Kotłierz	-	stal nierdzewna	9
23.	Kolano stopowe dwukotłierzowe	DN65	żeliwo szare	1
24.	Block oporowy	-	Beton C25/30	1
25.	Odcinek rurociągu	DN65	stal nierdzewna	1
26.	Projektowane przyłącze studienne	Ø160	PE-HD	1
27.	Podcięcie rurociągu	DN65	stal nierdzewna	1
28.	Odcinek rurociągu	DN65	stal nierdzewna	1
29.	Kotłierz	DN65	stal nierdzewna	1
30.	Tuleja kotłierzowa	Ø75	PE-HD	1
31.	Redukcja centryczna	Ø110/75	PE-HD	1

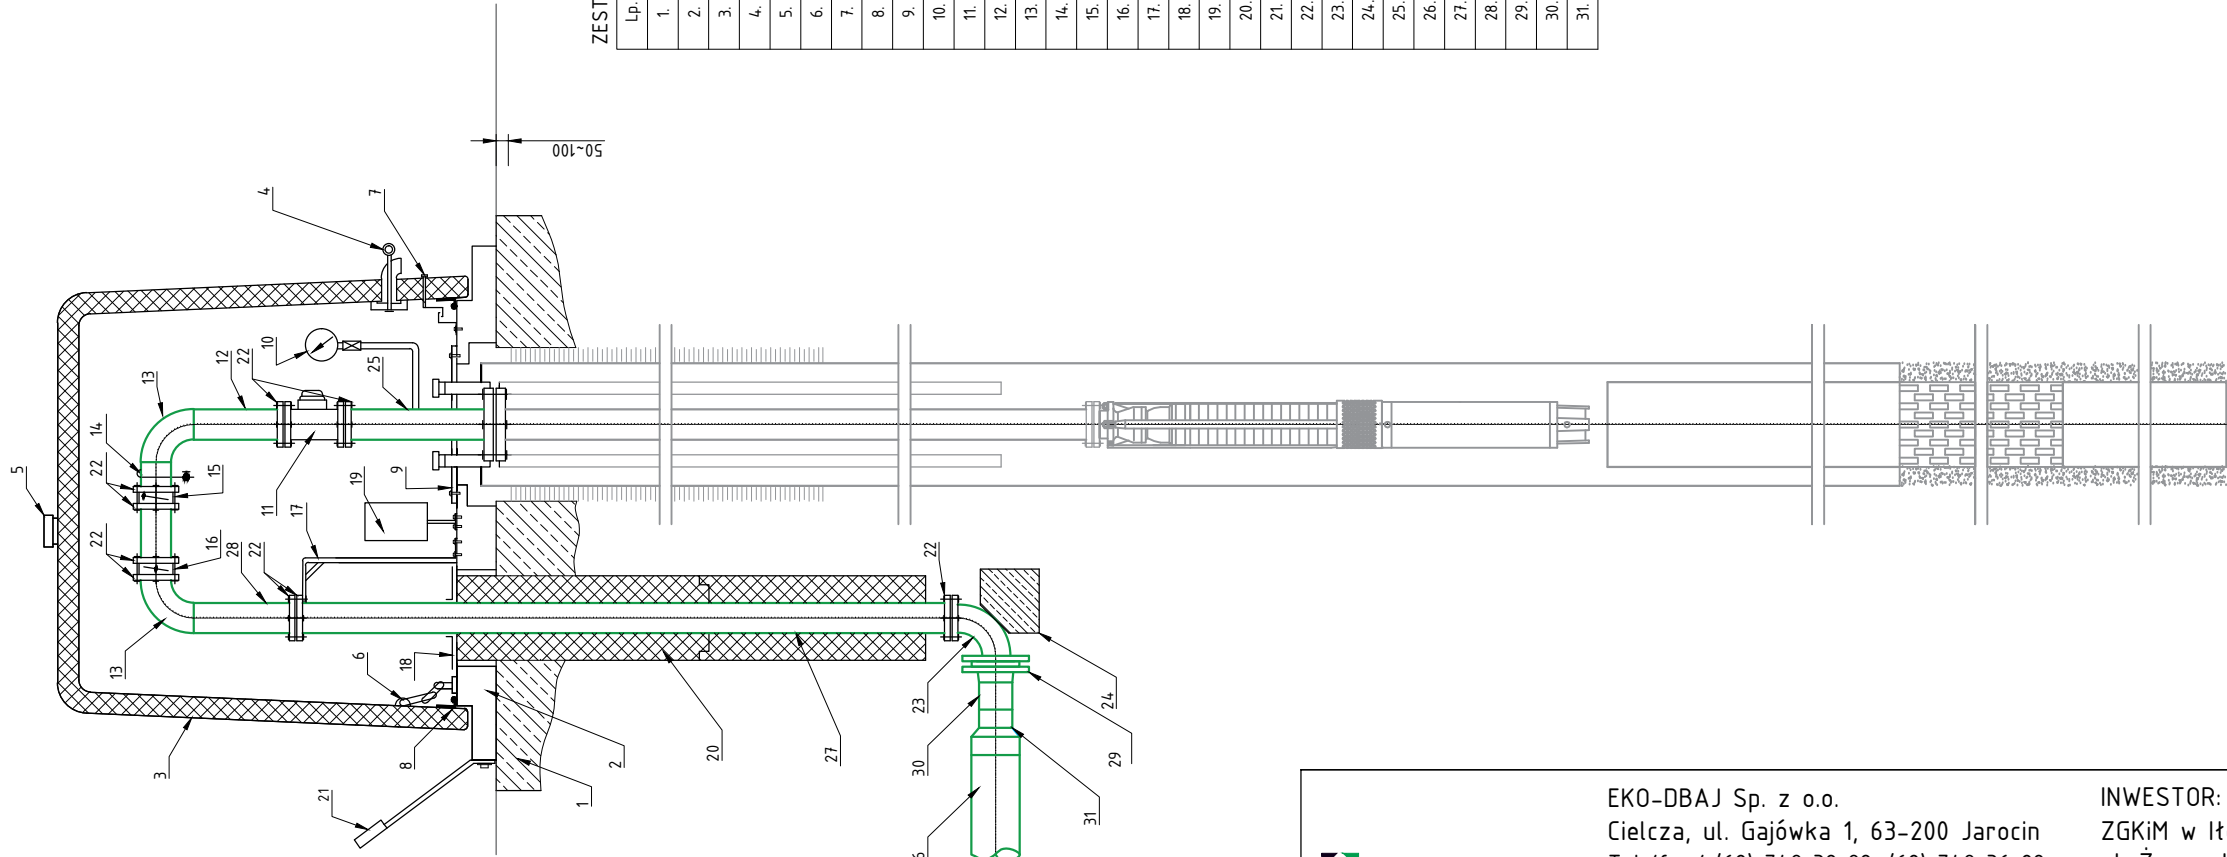

EKO-DBAJ Sp. z o.o.
Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin
Tel./fax/ (62) 749 38 98, (62) 749 36 28
NIP 617-20-79-775, REGON 251604025,
www.eko-dbaj.pl, sekretariat@eko-dbaj.pl

INWESTOR:
ZGKiM w Łtowej
ul. Żeromskiego 25
68-120 Łtowa

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPANÓW

DATA:
17.12.2024r.

FUNKCJA:	IMIĘ, NAZWISKO:	NR UPRAWNIENÍ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Kołodziej	WKP/0362/PWOS/13	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Aleksandra Przybylska	-	
STADIUM: PT	BRANŻA: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANIT.	SKALA: 1:50	FORMAT: 297x420

TYTUŁ RYSUNKU:
OBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 1

NR RYSUNKU:
PT_T_007