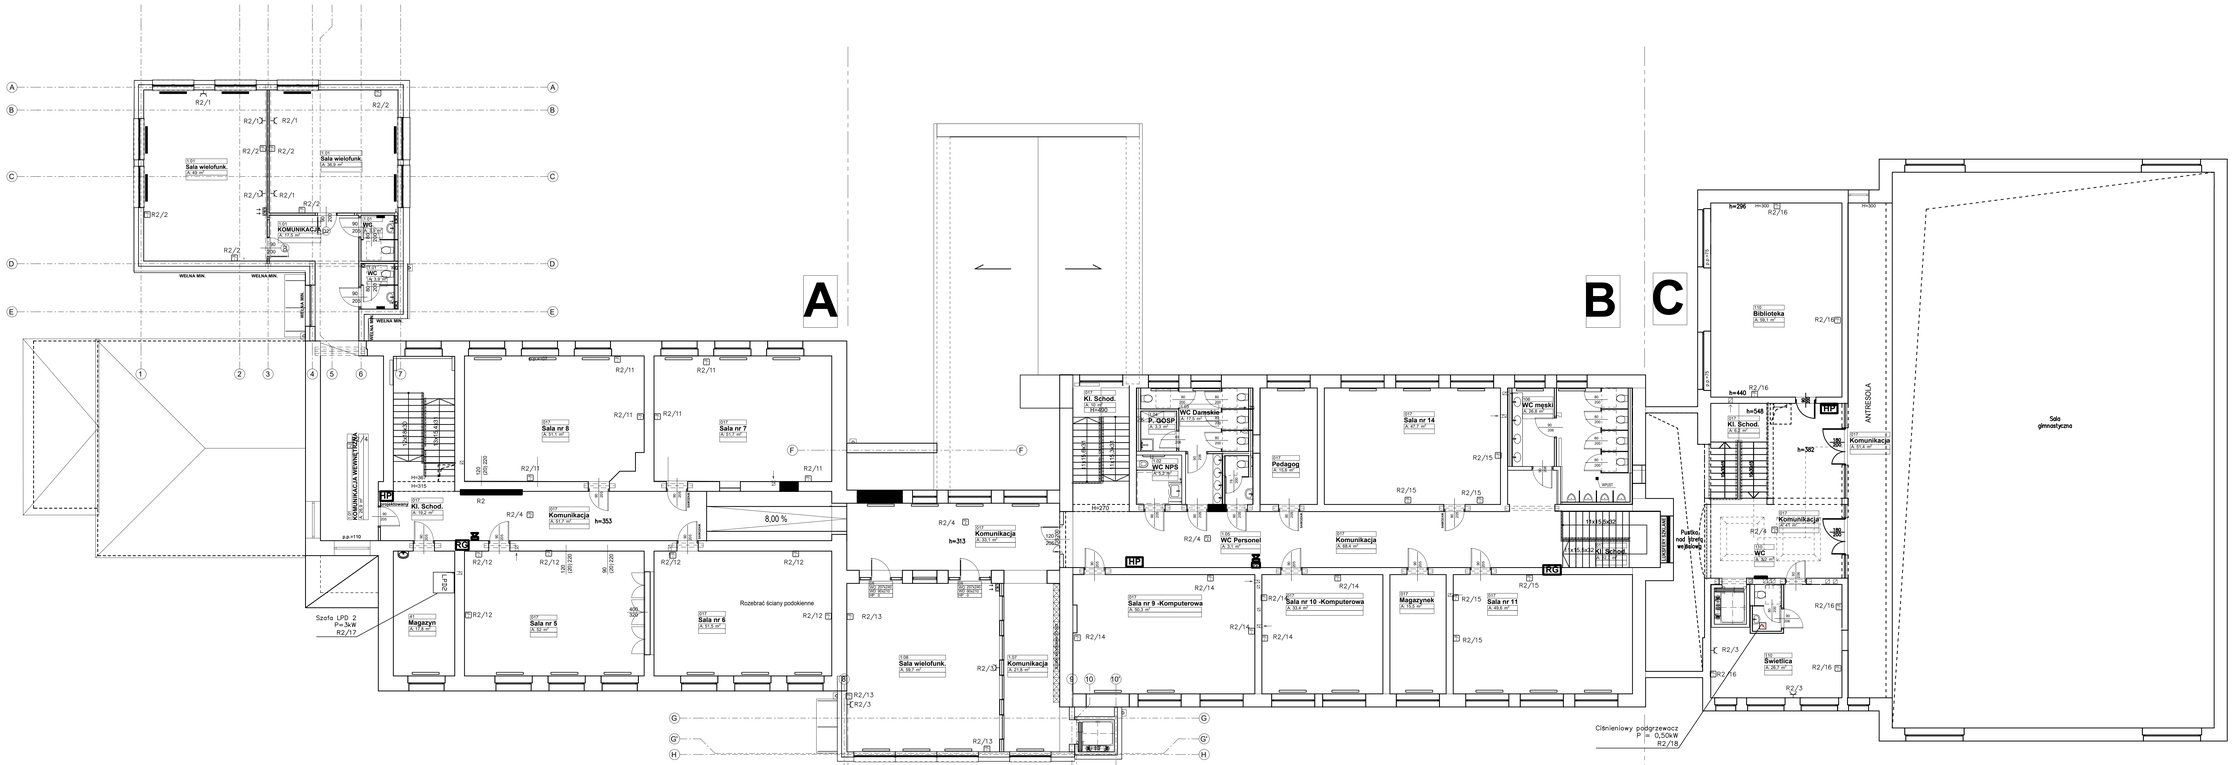

Punkt logiczny PEŁ.■ w przestrzeni międzystropowej pod sufitem podwieszanym (MLAN)
1x ramka, 1x4 moduły, 1x gniazdo wtykowe,
2x gniazdo RJ45 podwójne kat. 6A

N2XH-J 3x2,5mm2
FTP LSOH kat. 6a

Punkt elektryczny logiczny PEŁ.
1x ramka, 1x4 moduły, 2x gniazdo wtykowe,
2x gniazdo RJ45 podwójne kat. 6A

N2XH-J 3x2,5mm2
FTP LSOH kat. 6a

WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OSWOIONA DO POKŁADU PRZY DOTYKU POŚREDNIM-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYRÓWNANIE POTENCJAŁÓW.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZONYMI ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM. ODPRZĘT F/P. WSZYSTKIE PRZEWODY UKŁADAĆ W RÓWNYCH ODCINKACH.
4. INSTALACJE DWUŻYŁ WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM N2XH-J 3x2,5mm2
5. WYŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA ORAZU WTYCZKOWYCH:
- OK. WTYCZKI OGÓLNE W POMIESZCZENIACH H=0,3m
7. OZNACZENIE RUCH OŚWIETLENIA SIWKO WG I RZECZOZNAWCY RO.
8. GNIAZDA WOZOWE BYĆ WYPOSAŻONE W SPECJALNE PRZEZOJNY TORÓW PRZEJOROWYCH.
9. LOKALIZACJE WEZŁOWYCH LOKALIZACJE FORMOWAĆ Z PROJEKTEM INNYCH BRANŻ

POZOSTAŁE WYTYCZNICZE:

1. DO INSTALACJI WYKORZYMACZEJ LĄCZYĆ LINKĄ WIEDZIANĄ 6MM2 RUROCIĄG, OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPORCZE, METALOWE OBUDOWY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, DRABINKI KABLOWE ITP.
2. WIĘZIENIE WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW OZLACZAJĄCYCH (PLASTIKOWE ZŁĄCZKI, APARATURA POMIAROWA ITP.) W PRZEWODACH INSTALACJI CO, WODY I WENTYLACJI NALEŻY WYKONAĆ TOWNIĘC LINKĄ WIEDZIANĄ 6MM2. POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONAĆ W TAKI SPOSÓB ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ OBWODU OCHRONNEGO ORAZ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZENIAMI WYRÓWNAWCZYMI.
3. BEZWARUNKOWO W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAĆ NA ŚCIANIE NA WYSOKOŚCI 200M NAD POSADZKĄ I POMALOWAĆ W PASY CZERWONO-ZIELONE PASY. W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH BEZWARUNKOWO PRZEWODY POD POSADZKĄ PRZY CZYM PUNKTY PRZYŁĄCZENIA WYPROWADZIĆ PONAD POSADZKĘ I POMALOWAĆ W CZERWONO-ZIELONE PASY.
4. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE WYKONAĆ LINKĄ DO SZYNOWEJ DO CENTRALI WENTYLACYJNYCH I POZOSTAŁE ELEKTRYCZNYCH, KTÓRE LINKĄ WIEDZIANĄ 16MM2. LINKĄ PROWADZIĆ POD TYNKIEM W RURCE ROZGAŁĘZIONEJ UNIEPALNEJ.

LEGENDA:

- GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z
- GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z WYKONANE SZCZELNE
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
Wszelkie informacje i oznaczenia w nim zawarte stanowią własność intelektualną firmy plan3D Adrian Bogutczak i nie mogą być prawnie powielane lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela pracy autorskich.

plan3D PROJEKTOWANIE
ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 15
tel. 603-648-300, biuro@plan3d.pl

format: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAŁKOWIE DUŻYM

adres: GAŁKÓW DUŻY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. GAŁKÓW DUŻY

Projektował:
mgr inż. Robert Nawrot
upr. bud. nr UDO/5078/PWBE/23
w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el.

Sprawdzający:
mgr inż. Jacek Frydrysiak
upr. bud. nr 6137/ŁKWL
w specjalności instalacyjnej w zakr. inst. el.

opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY

branża: ELEKTRYKA — stadium: PROJEKT TECHNICZNY

skala: 1:100 — data: Styczeń 2025 r.

rysunek: RZUT PIĘTRA - INST. ELEKTRYCZNE — Rys. nr: Arc

254	SP	K	PT	IEL	R	E/05	00