UWAGA:

1. Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno–materiałowe należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
3. W miejscach kolizji stosować rury osłonowe.
4. Przed przystąpieniem do prac budowalnych należy sprawdzić rzędne istniejących instalacji uzbrojenia terenu.
5. Rzędne istniejącego uzbrojenia z którym, krzyżuje się projektowana instalacja ustalono na podstawie mdcp. W przypadku braku rzędnych na mapie zagłębienie ustalono na podstawie minimalnych zagłębień danej instalacji. Istniejące rzędne sprawdzić w terenie przed rozpoczęciem prac.
6. Projekt rozpatrywać razem z pozostałymi projektami branżowymi.

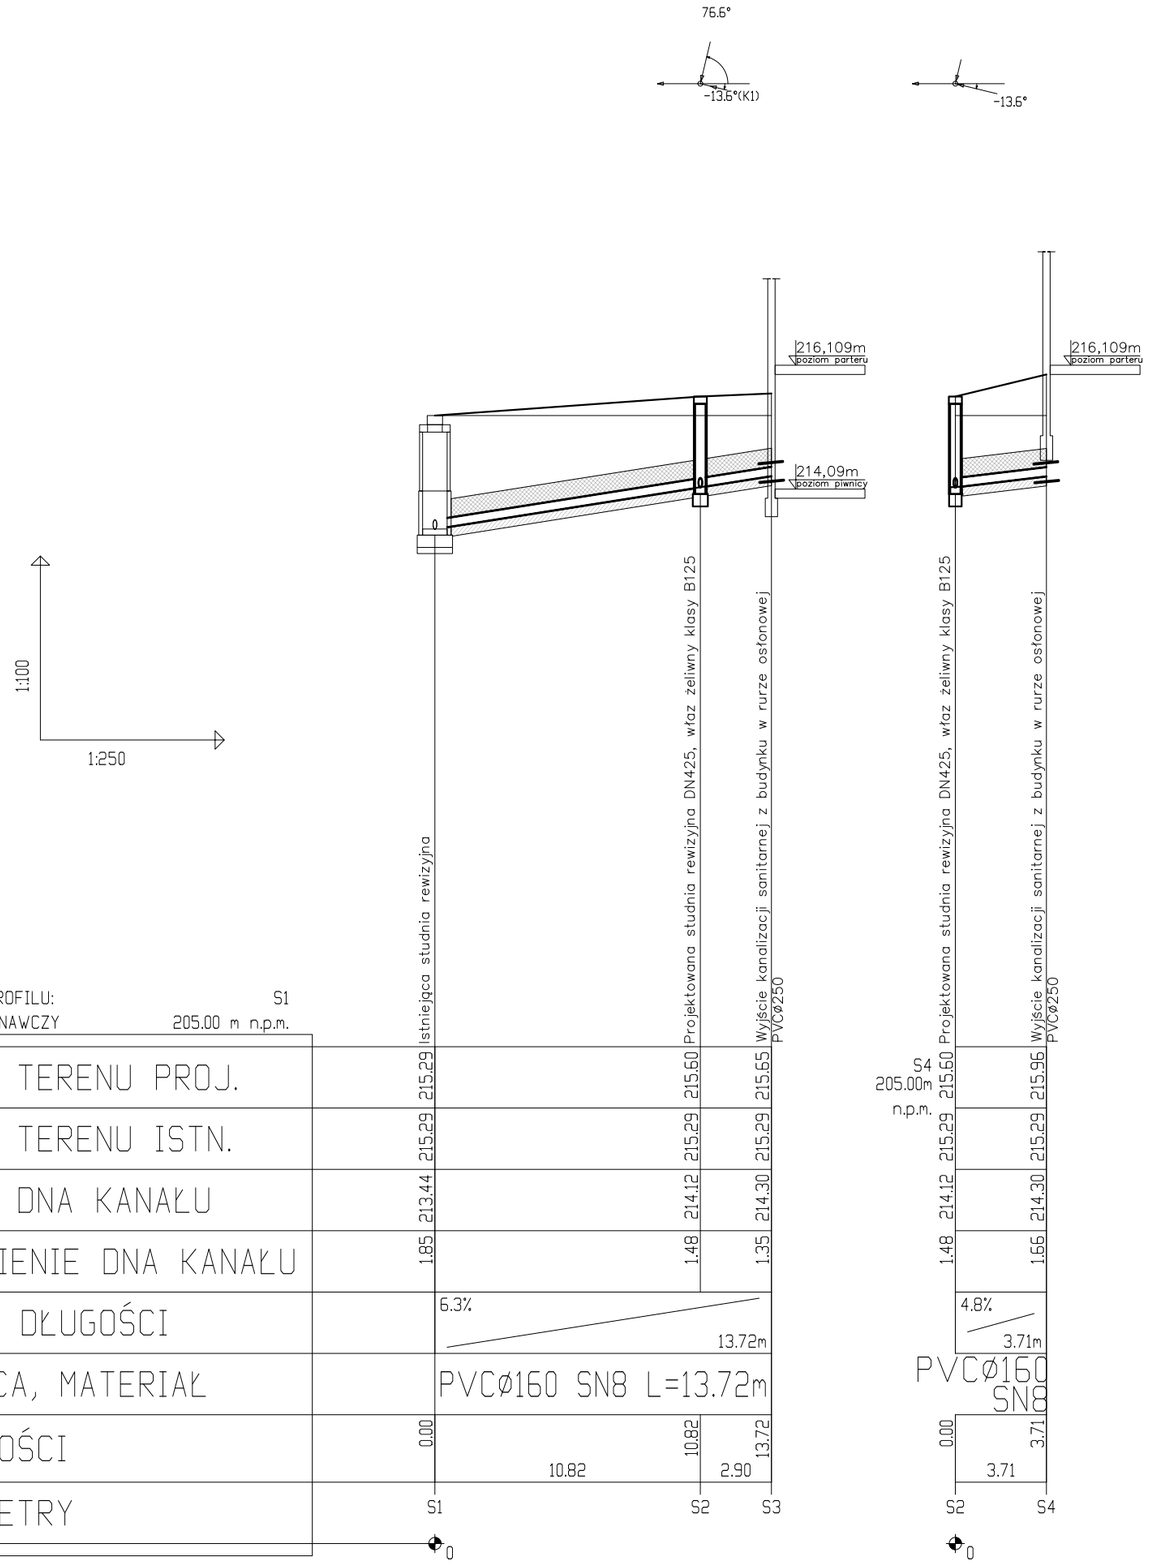

LEGENDA

- proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVCØ160 SN8
- S1 — punkty charakterystyczne na instalacji
- podsypka 15cm
- obsypka 30cm
- poziom terenu istniejącego
- poziom terenu projektowanego

OZNACZENIE PROFILU: S1
POZIOM PORÓWNAWCZY 205.00 m n.p.m.

	S1	S2	S3
RZĘDNA TERENU PROJ.	215.29	215.60	215.65
RZĘDNA TERENU ISTN.	215.29	215.29	215.29
RZĘDNA DNA KANAŁU	213.44	214.12	214.30
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.85	1.48	1.35
SPADKI, DŁUGOŚCI		6.3% 13.72m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVCØ160 SN8 L=13.72m	
ODLEGŁOŚCI	0.00	10.82	13.72
		10.82	2.90
HEKTOMETRY			

plan3D strefa projektowania
ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAŁKOWIE DUŻYM

adres:
GAŁKÓW DUŻY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OBR. GAŁKÓW DUŻY

Projektant:
mgr inż. Rafał Marciniak
upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15
w specjalności sanitarnej

Sprawdzający:
mgr inż. Marcin Łukaszewski
upr. bud. nr LOD/1665/POOS/11
w specjalności sanitarnej

Asystent:
mgr inż. Michał Świątczak

opracowanie:
PROJEKT TECHNICZNY

branża: SANITARNA
stadium: PROJEKT TECHNICZNY
skala: 1:100/250
data: STYCZEŃ 2025 r.

rysunek:
PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Rys. nr SZ03.1 *Rev*

254	SP	K	PT	ISZ		