


SCHEMAT POSADOWIENIA RUR WODOCIĄGOWYCH W WYKOPIE



UWAGA!
WYMAGANĄ PODYSPKĘ I OBSYPKĘ RUROCIĄGU ORAZ
POZOSTAŁE WARSTWY GRUNTU W ZASYPYWANYM
WYKOPIE NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO OSIĄGNIĘCIA
WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA L_s CO NAJMNIEJ 0,97

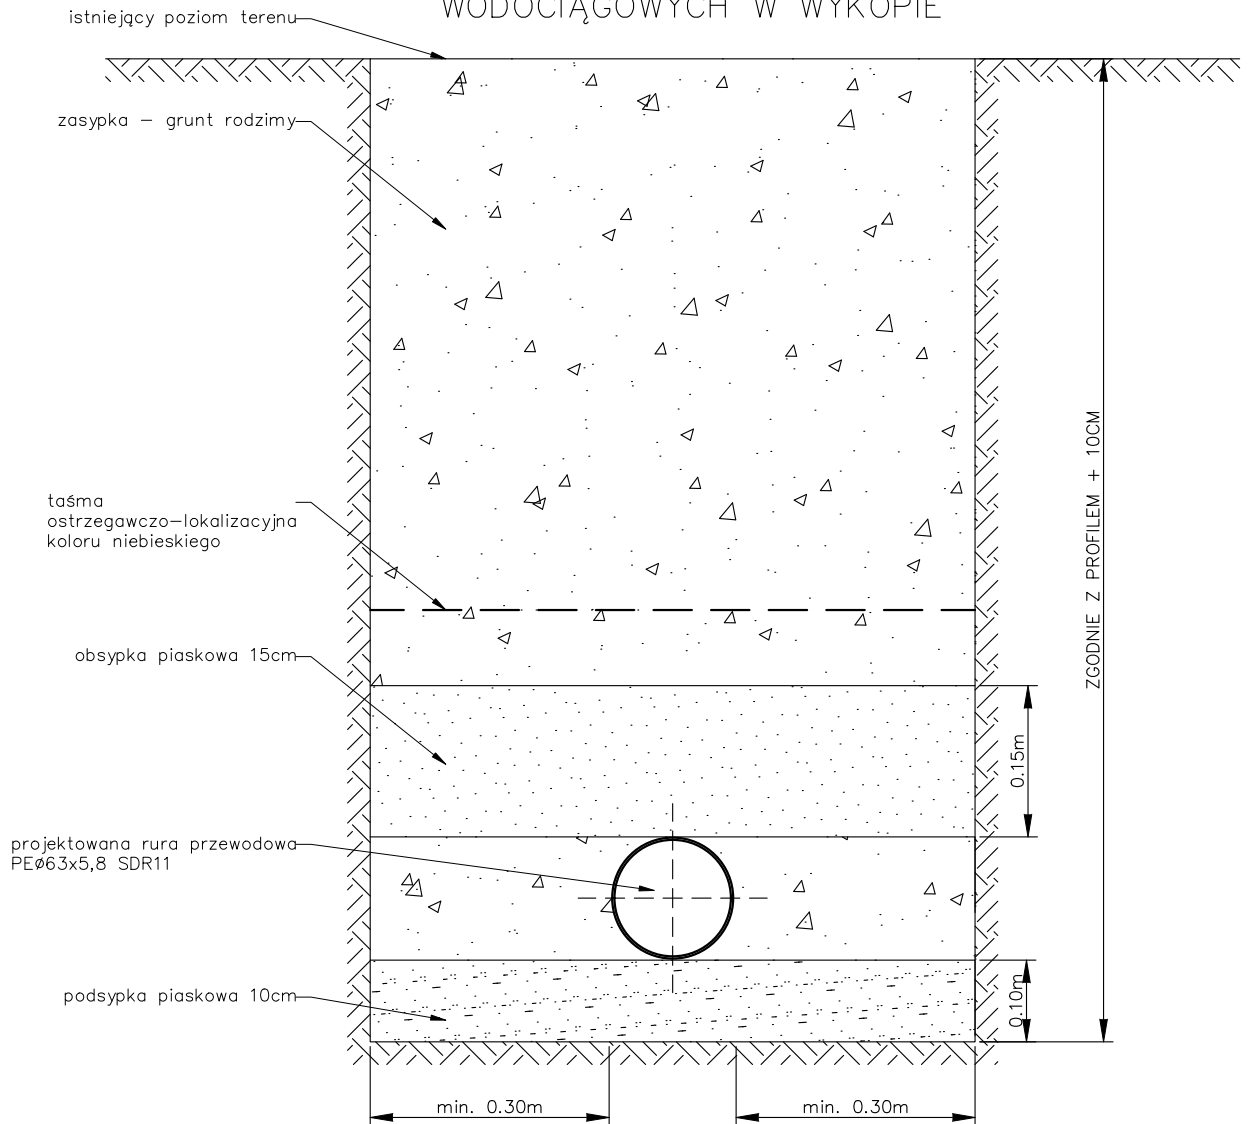

ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:						
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAŁKOWIE DUŻYM						
adres:						
GAŁKÓW DUŻY, UL. DZIECI POLSKICH 14 DZ. NR 222, 71 OBR. GAŁKÓW DUŻY						
Projektant:						
mgr inż. Rafał Marciniak upr. bud. nr MAZ/0425/PWBS/15 w specjalności sanitarnej						
Sprawdzający:						
mgr inż. Michał Świątczak						
opracowanie:						
PROJEKT TECHNICZNY						
branża:						
SANITARNA						
stadium:						
PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO						
skala:						
(...) STYCZEŃ 2025 r.						
rysunek:						
SCHEMAT POSADOWIENIA RUR WODOCIĄGOWYCH W WYKOPIE						
Rys. nr						
Rev						
254	SP	K	PT	ISZ	SZ02.3	