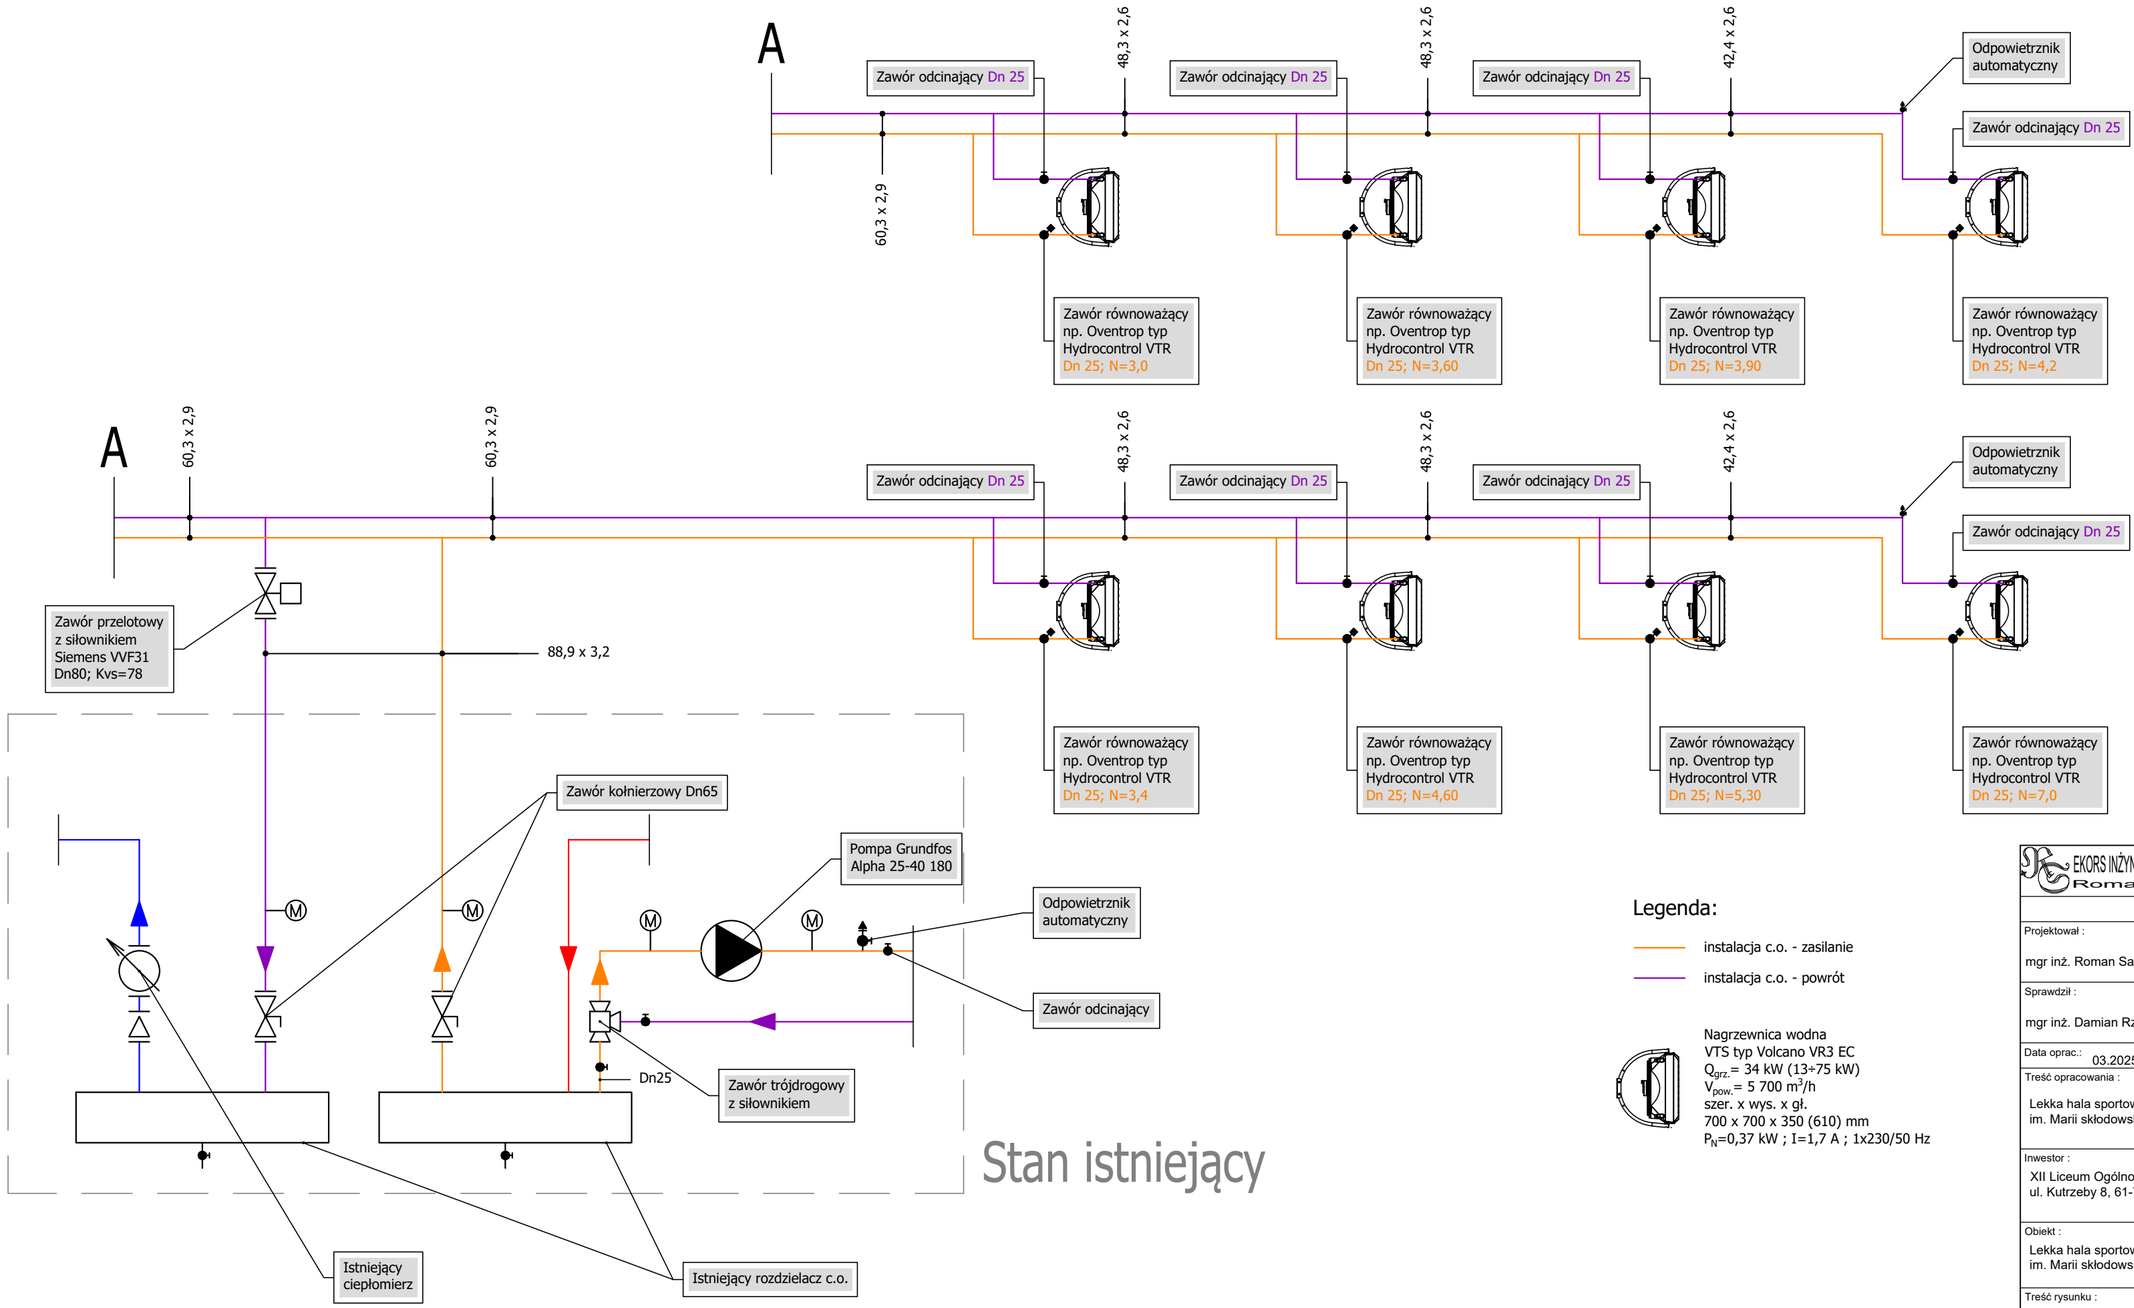

Legenda:

- instalacja c.o. - zasilanie
- instalacja c.o. - powrót

Nagrzewnica wodna
VTS typ Volcano VR3 EC
$Q_{grz.}$= 34 kW (13÷75 kW)
$V_{pow.}$= 5 700 m^3/h
szer. x wys. x gł.
700 x 700 x 350 (610) mm
P_N=0,37 kW ; I=1,7 A ; 1x230/50 Hz

UWAGA:
Do budowy instalacji przyjęto rury stalowe czarne ze szwem

EKORS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Roman Salach
61-466 Poznań Łozowa 27,
tel.: +48 601 79 54 64
e-mail : bpu.salach@interia.pl

	Nr upr. :	Podpis :
Projektował : mgr inż. Roman Salach	WKP/0300 PWOS/08	
Sprawdził : mgr inż. Damian Rzeszotarski	WKP/0172 PWOS/24	

Data oprac.: 03.2025 | Branża : Sanitarna | Etap : PT

Treść opracowania :
Lekka hala sportowa przy XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii skłodowskiej - Curie

Inwestor :
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Kutrzeby 8, 61-719 Poznań

Obiekt :
Lekka hala sportowa przy XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii skłodowskiej - Curie, Poznań, ul. Gen. Kutrzeby 8

Treść rysunku :
Rozwinięcie instalacji grzewczej

Skala : _ | Nr rys.: IS02 | Wyd.: 00 | Nr str. proj.: