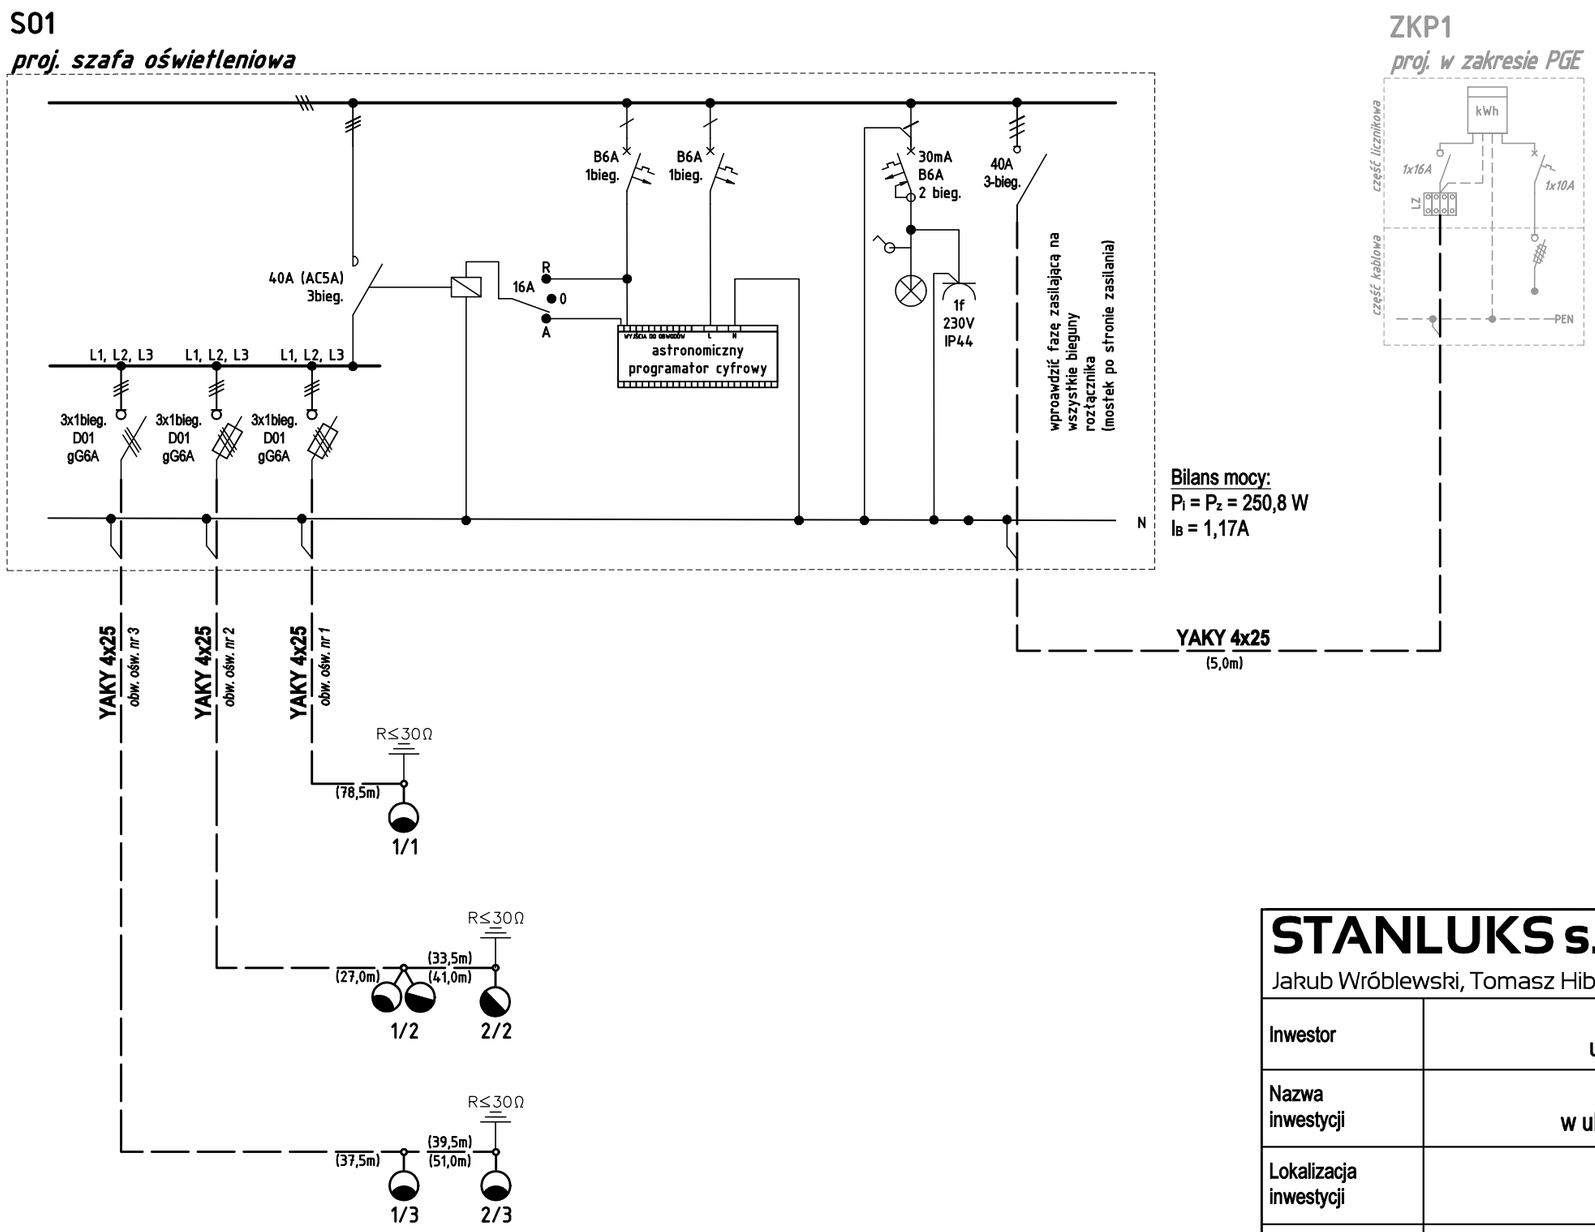

LEGENDA

- proj. oprawa LED 22,4W
- proj. oprawa LED 51,5W
- proj. uziom - nie łączyć z przewodem N

UWAGI:

1. Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.
2. Projektowanego uziemienia nie łączyć z przewodem N. Układ sieci zasilającej - TT.

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
URZĄDZENIA W II KL. OCHRONNOŚCI

układ sieci:
TT

STANLUKS s.c.
Jakub Wróblewski, Tomasz Hibner
ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr 60-161 Poznań
tel. kom. 508 243 620, 502 720 550
NIP: 7792512592 REGON: 385245401
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl

Inwestor	**Gmina Ryki** ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki				
Nazwa inwestycji	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej i ul. Spokojnej w Rykach.				
Lokalizacja inwestycji	Gmina Ryki, obr. 0001 Ryki dz. nr 3027/5, 3028, 3036/4.				
Treść rysunku	**Schemat ideowy.** **Zasilanie oświetlenia. Zakres SO1.**				
Stadium	Projekt techniczny				
Branża	Elektryczna			DATA	NR RYS.
Projektował	Jakub Wróblewski 39-1/21	WKP/0255/POOE/15 sieci i instalacje elektryczne		26.10.2021	E-2.1
Opracował	Bartosz Pieprzka			SKALA	

Sprawdzał	Tomasz Hibner	WKP/0212/POOE/19 sieci i instalacje elektryczne			