
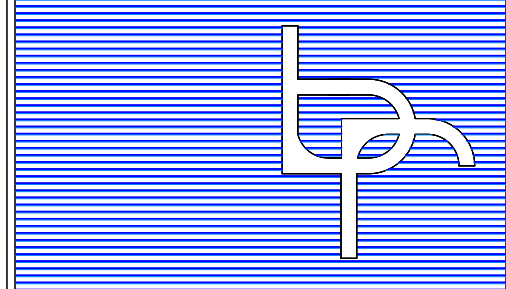


- Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem
--- Kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzką
--- Kanalizacja sanitarna prowadzona wierzchem

Przewidywane umiejscowienie pionów kanalizacji sanitarnej. W stwierdzenia innego ich umiejscowienia należy dostosować podłączenie przyborów sanitarnych.

Istniejąca kratka kanalizacji sanitarnej podlegająca wymianie na nową.

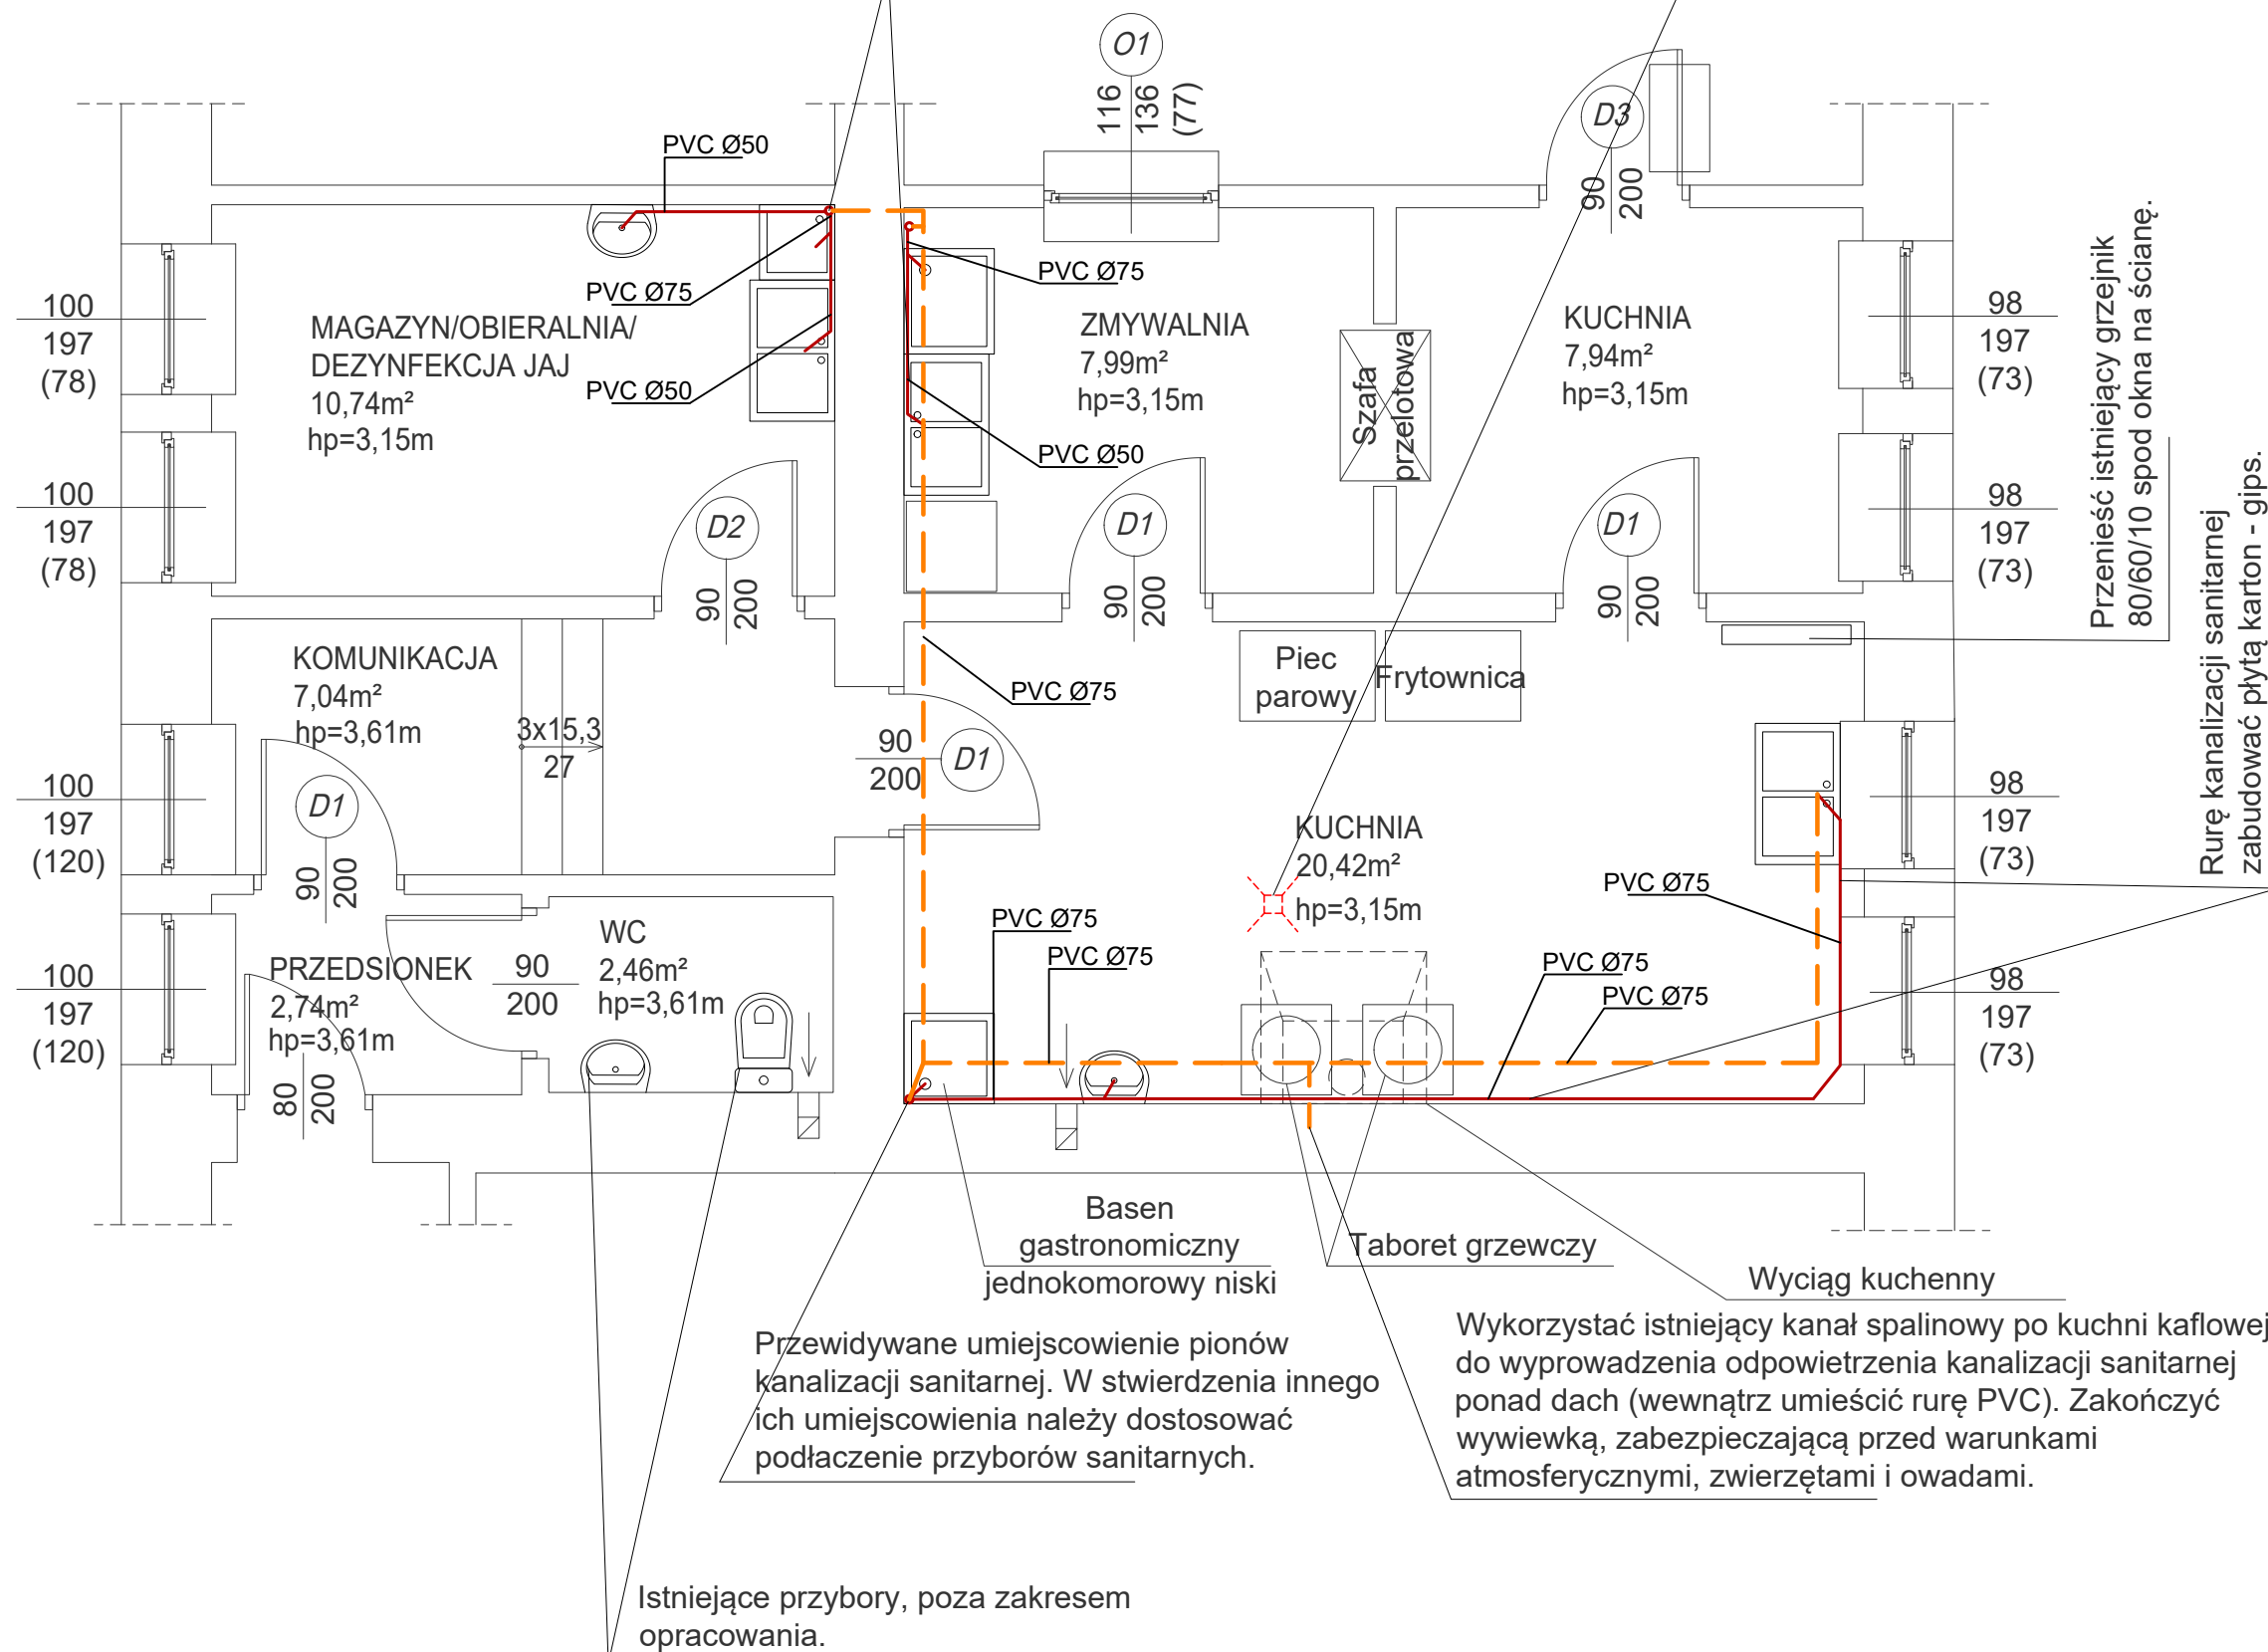

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200
CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.P.	Rodzaj pomieszczenia	Pow.
0.1	Kuchnia	7,94 m ²
0.2	Kuchnia	20,42 m ²
0.3	Zmywalnia	7,99 m ²
0.4	Mag./obier./dezyn.	10,74 m ²
0.5	Komunikacja	7,04 m ²
0.6	Przedsionek	2,74 m ²
0.7	WC	2,46 m ²
Razem:		59,33 m ²

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Remont pomieszczeń kuchennych w budynku
Szkoły Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego

ADRES
42-202 Częstochowa, ul. Ułańska 5/7
dz. nr ewid. 69/2, obreb 290

INWESTOR
Gmina Miasto Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Ślęska 11/13

PROJEKTANT cz. sanit.
mgr inż. Adrian Zasada
upr.nr SLK/9790/PWBS/21

podpis

SPRAWDZAJĄCY cz. sanit.
mgr inż. Seweryn Urbański
upr.nr SLK/1079/POOS/11

podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Rzut przyziemia –
inst. kanalizacji sanitarnej
przesunięcie grzejnika.

DATA
Luty 2025

SKALA
1:50

NR RYSUNKU

S3.