



min. 60 modułów, IP44, nIt

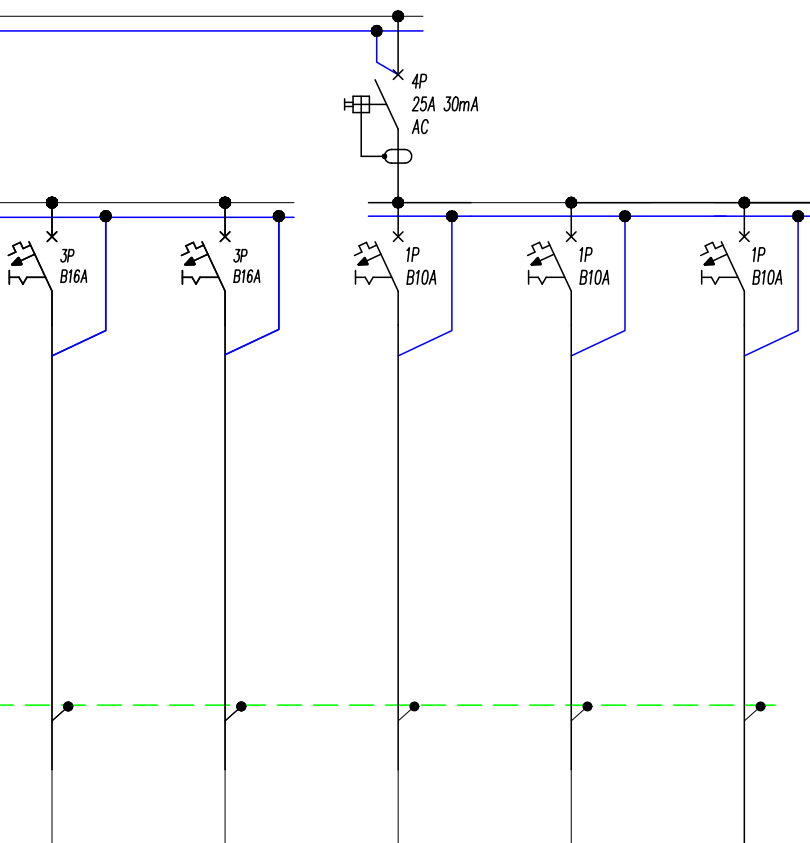

9g	8g	1o	2o	3o
Zasilanie taboret grzewczy nr 2 pom. kuchnia	Gniazdo wtykowe 400 V	Obwód oświetleniowy pom. kuchnia, wyciąg wentyl.	Obwód oświetleniowy pom. komunikacja, przedsiónek, Wc	Obwód oświetleniowy pom. dezynfekcja jaj, zmywalnia
B2ca 5x4	B2ca 5x4	B2ca 3x1,5	B2ca 3x2,5	B2ca 3x2,5
6kW	6kW	1,3kW	1kW	1kW
L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200
CZĘSTOCHOWA, ul. Garwolińska 5
Pracownia projektowa
e-mail: ppbr@wp.pl

UZGODNIENIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Remont kuchni w budynku
Szkoły Podstawowej nr 16
im. B. Chrobrego
ADRES
42-202 Częstochowa, ul. Ułańska 5/7
dz. nr ewid. 69/2, obreb 290

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowy
ul. Ślęska 11/13
42-217 Częstochowa

PROJEKTANT cz. elektryczna
mgr inż. Tomasz Soluch
upr. nr SLK/1079/P00E/05

podpis

OPRACOWAŁ:
inż. Dominik Kluza

podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Schemat ideowy tablicy TRK

DATA
Marzec 2025

SKALA
-/-

NR RYSUNKU

E3