

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200  
CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5  
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

Nr	Nazwa	Pow. m2	kub m3	krotność l/h	Nawiew m3/h	Wyciąg m3/h
0.1	Wydawka	7,9	25,0	4	100	
0.2	Kuchnia	20,4	64,3	10	643	643
0.3	Zmywalnia	8,0	25,2	4		101
0.4	Mag./obier./dezyn.	10,7	33,8	2,5	85	85
					828	828
0.5	Komunikacja	7,0	25,4	1,0	25	
0.6	Przedsiónek	2,7	9,9	2,5	25	
0.7	WC	2,5	8,9	5,6		50

#### Legenda

- N Powietrze nawiewane
- W Powietrze wyciągane
- Tłumik widok z góry
- Kanał elastyczny okrągły
- Kolano okrągłe 90°
- Redukcja okrągła
- Przepustnica regulacyjna okrągła
- Kratka wyciągowa z kołnierzem siedłowym
- Kratka Nawiewna z kołnierzem siedłowym
- Wentylator wyciągowy kanałowy okrągły
- Obudowa K-G

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Remont pomieszczeń kuchennych w budynku  
Szkoły Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego

ADRES  
42-202 Częstochowa, ul. Ułańska 5/7  
dz. nr ewid. 69/2, obrob. 290

INWESTOR  
Gmina Miasto Częstochowa  
42-217 Częstochowa, ul. Ślaska 11/13

PROJEKTANT cz. sanit.  
mgr inż. Adrian Zasada  
upr.nr SLK/9790/PWBS/21


podpis

SPRAWDZAJĄCY cz. sanit.  
mgr inż. Seweryn Urbański  
upr.nr SLK/1079/POOS/11

podpis

TYTUŁ RYSUNKU  
Rzut i przekroje  
wentylacja mechaniczna

DATA Luty 2025	NR RYSUNKU S5.
SKALA 1:50	

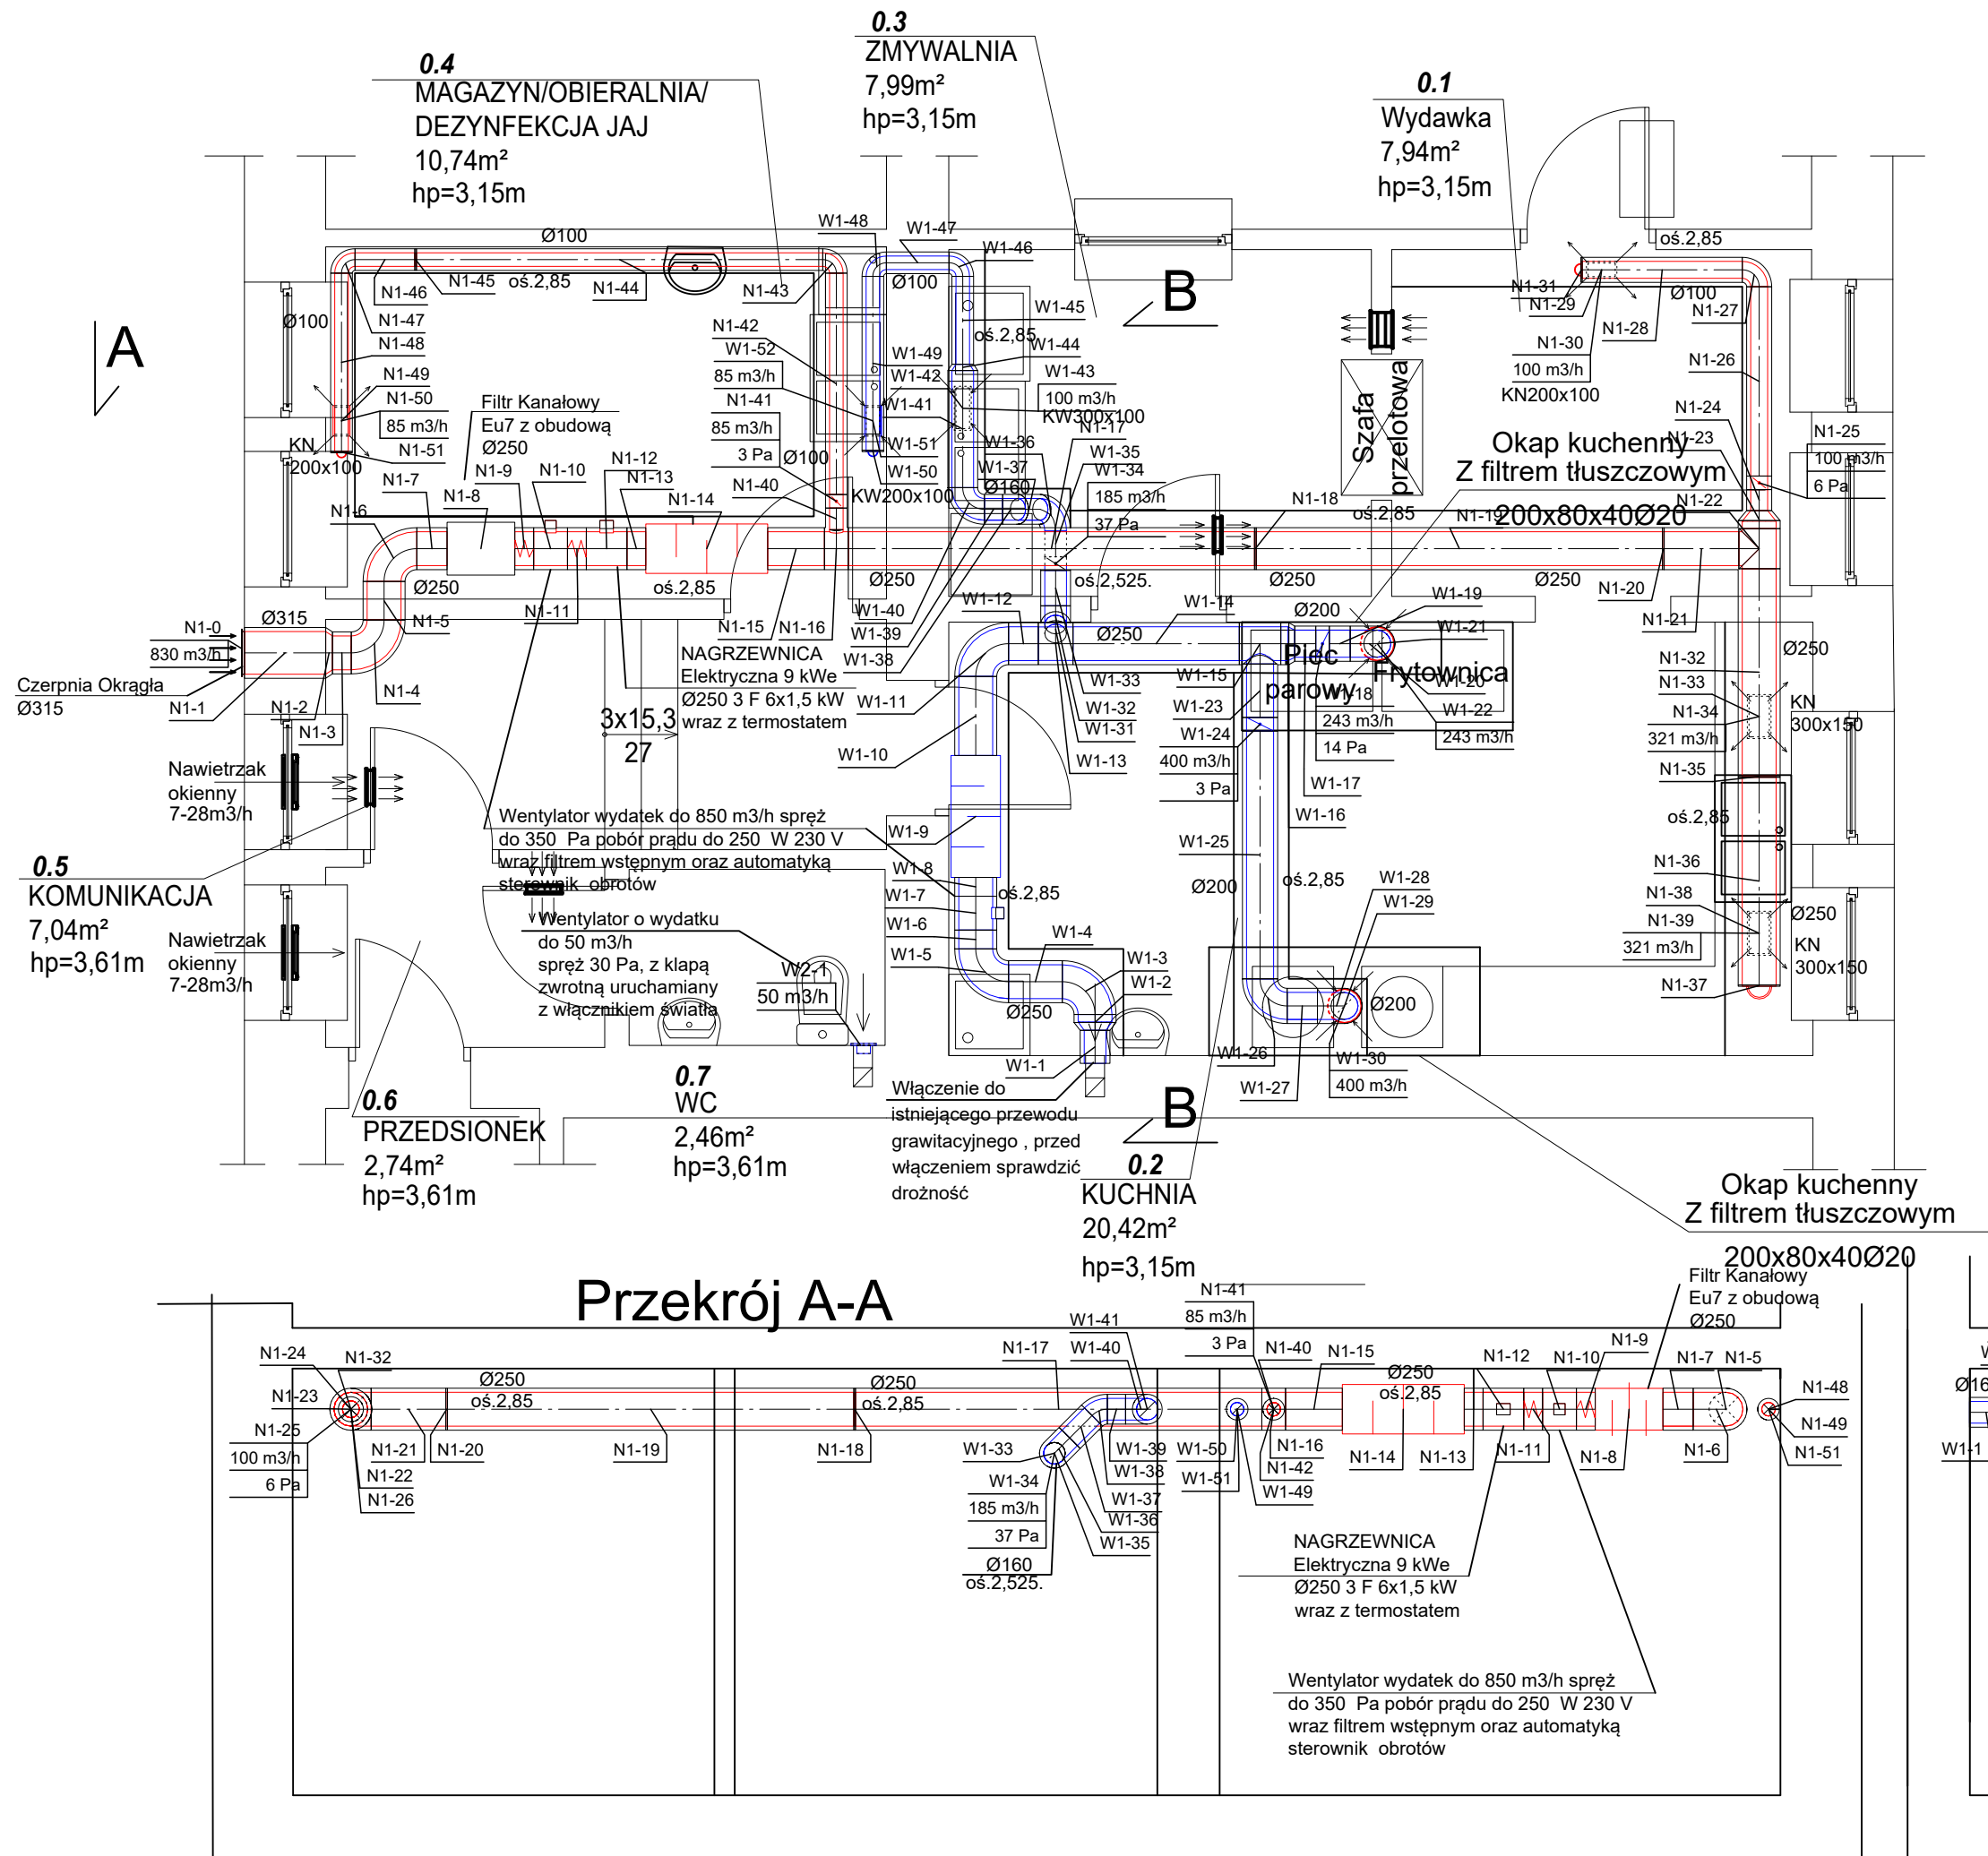

Przekrój A-A

Przekrój B-B