


centrala wentylacyjna dachowa  
z wymiennikiem glikolowym,  
pompą ciepła, nagrzewnicą elektryczną  
13kW, V=7620/7545 m<sup>3</sup>/h, spr. 550Pa

strona serwisowa  
wentylator łazienkowy  
100 z klapą zwrotną  
25m<sup>3</sup>/h  
tłumiki szumu 1400x850/1500  
n=5, gr. 200

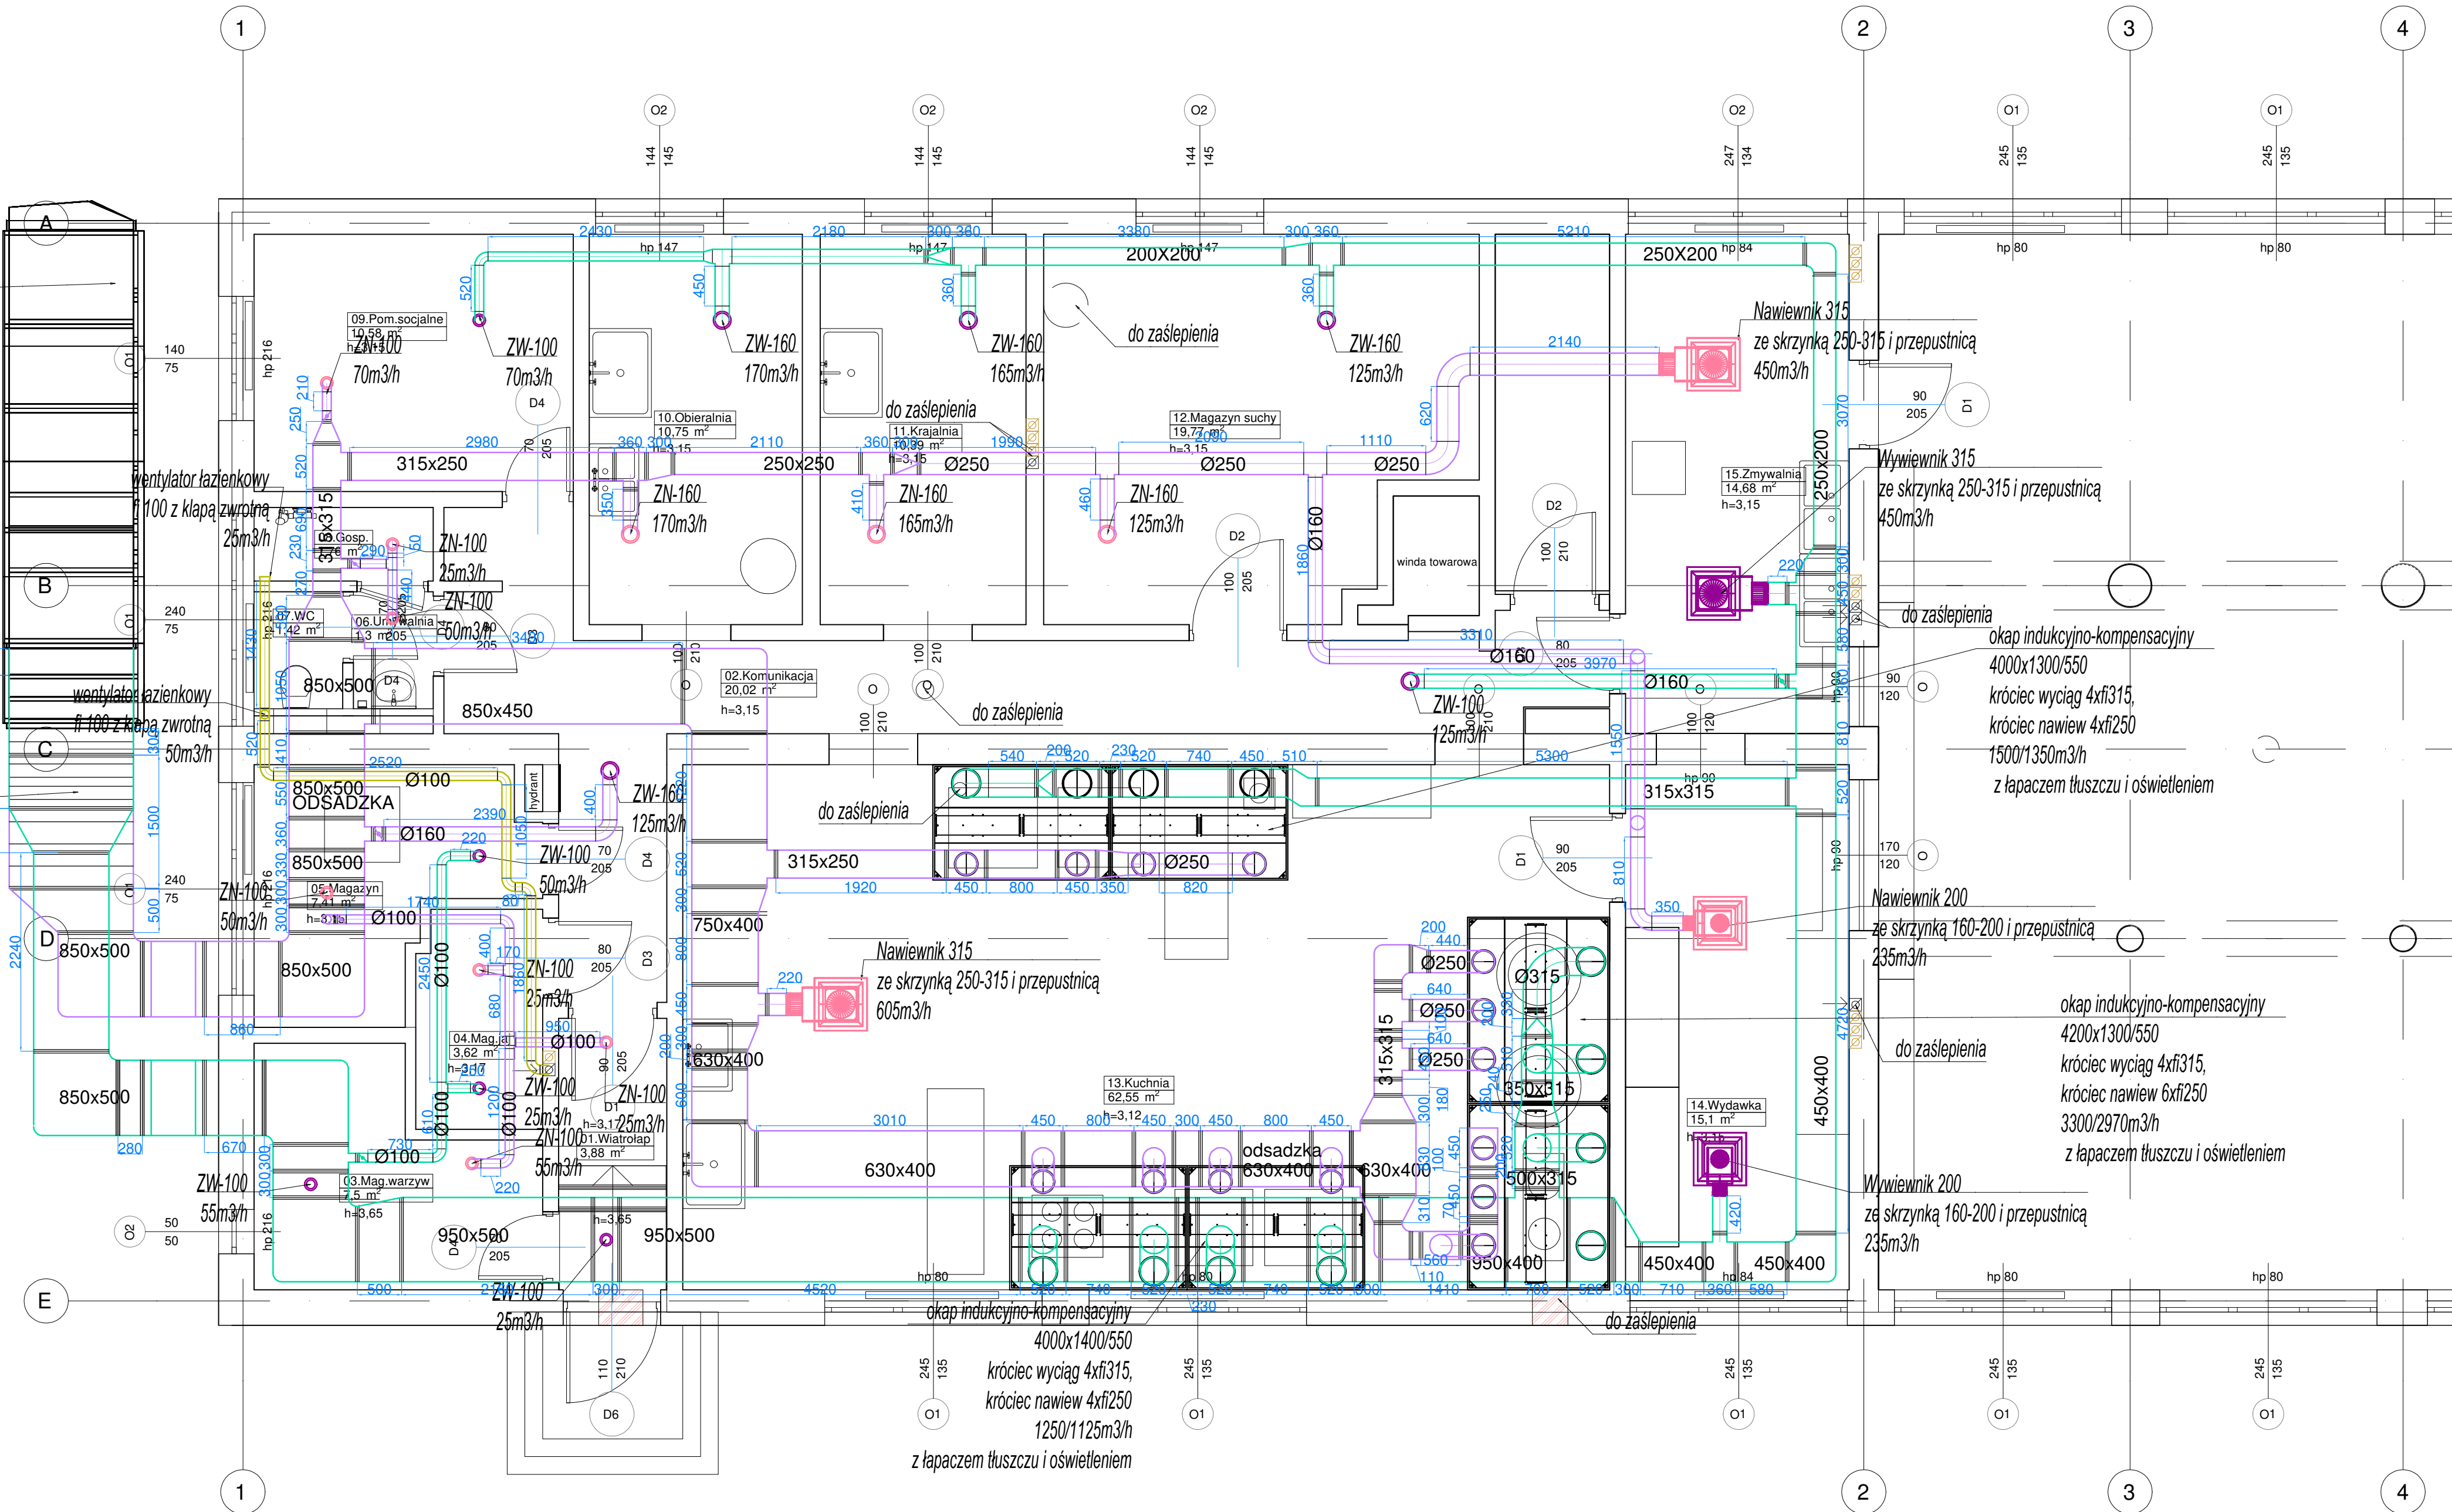

#### LEGENDA:

- PROJEKTOWANY NAWIEWNIK/WYWIEWNIK WIROWY WYPOSAŻONY W SKRZYNKĘ ROZPRĘŻNĄ IZOLOWANĄ AKUSTYCZNIE I PRZEPUSTNICĘ
- KANAŁY WENTYLACYJNE PROJEKTOWANE
- ZAWÓR NAWIEWNY I WYWIEWNY
- Ps - PRZEPUSTNICA

#### Uwagi:

- ramka kanałów wentylacyjnych szerokość 2cm
- dopasować nawiewniki i wywiewniki oraz zawory wentylacyjne do branży architektonicznej i oświetlenia

**AUTORIS**  
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Pogodna 9 lok.19 15-354 Białystok  
[www.auroris.com.pl](http://www.auroris.com.pl)  
kom.501099632 e-mail: auroris@o2.pl

#### Aranżacja i remont wnętrza sali jadalni oraz kuchni w budynku Internatu Technikum Leśnego w Białowieży

ADRES BUDOWY:

dz. nr 1295/92, ul. Park Dyrekcyjny 4, 17-230 Białowieża

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX - budynki szkolne, internaty

FAZA PROJEKTU Aranżacja i remont

INSTALACJE SANITARNE:

projektant mgr inż. Agnieszka Katarzyna Kozłowska  
nr upr. PDL/0042/POOS/08

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SKALA: DATA: NR RYS.: NR STR.:

1:50 22.12.2023 r. IS-01

Wszystkie prawa zastrzeżone. Łącznie z prawem do reprodukcji i udostępniania w całości lub części, bez zgody autora