


RZUT PIĘTRA- instalacja gniazdowa i oddymiania

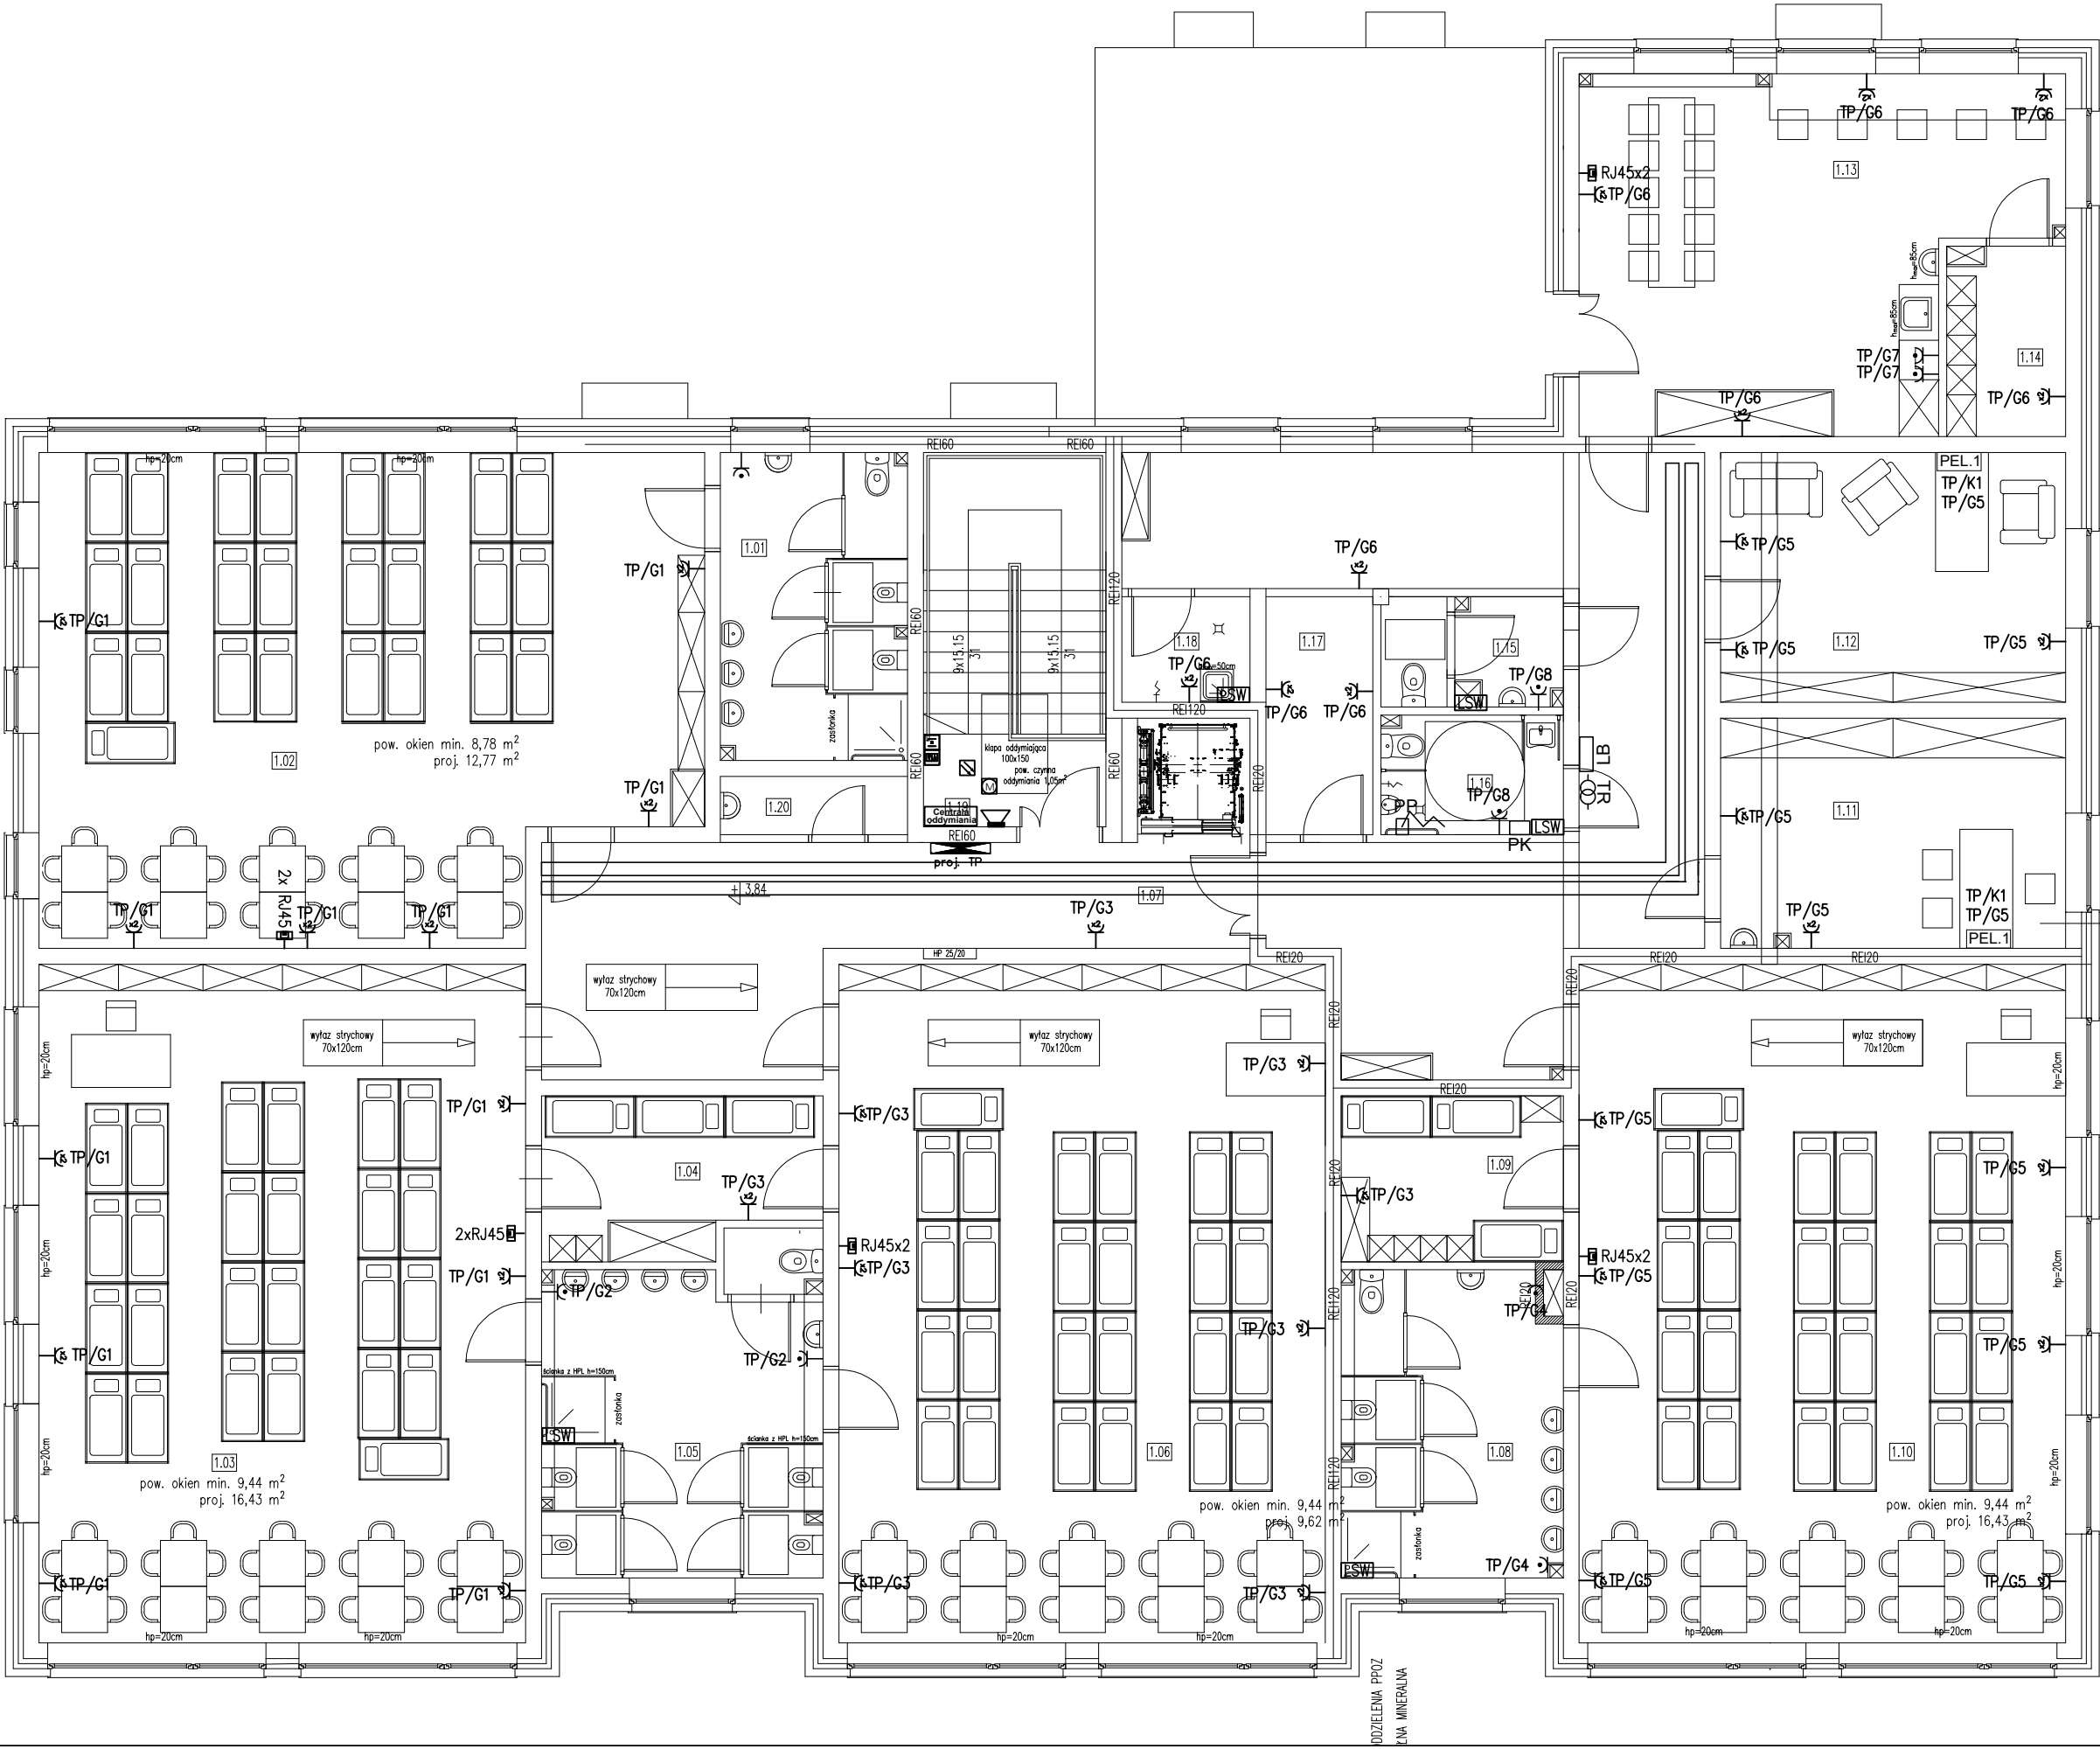

| Zestawienie powierzchni – piętro | |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia |
| 1.01 | Łazienka |
| 1.02 | Sala przedszkolna |
| 1.03 | Sala przedszkolna |
| 1.04 | Magazyn |
| 1.05 | Łazienka |
| 1.06 | Sala przedszkolna |
| 1.07 | Korytarz |
| 1.08 | Łazienka |
| 1.09 | Magazyn |
| 1.10 | Sala przedszkolna |
| 1.11 | Gabinet logopedy |
| 1.12 | Gabinet psychologa |
| 1.13 | Pokój nauczycielski z aneksem socjalnym |
| 1.14 | Szatnia |
| 1.15 | Toaleta damska |
| 1.16 | Toaleta męska+nps |
| 1.17 | Magazyn |
| 1.18 | Aneks porządkowy |
| 1.19 | Klatka schodowa |
| 1.20 | Magazyn brudnej pościeli |

| LEGENDA | |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| | Gniazdo 2x2P+Z |
| | Gniazdo 2P+Z IP44 |
| | Gniazdo 2xRJ45 |
| | 2xGniazdo 230V ogólne 2xGniazdo DATA 2xGniazdo gniazdo RJ45 |
| | Wypust 3-fazowy |
| | Wypust 1-fazowy |
| | Tablica rozdzielcza |
| | Główna szyna wyrównawcza |
| | Lokalna szyna wyrównawcza |
| | Przycisk PWP |
| | Sygnalizacja PWP |
| | Transformator systemu przyzywowego |
| | Przycisk kasujący |
| | Lampka z buczkiem (sygnalizator alarmu) |
| | Przycisk pociągowy (włqcznik pociągowy) |
| | Koryto elektryczne |
| | Koryto teletechniczne |

Uwaga!!!
W salach dla dzieci gniazda montować na wysokość 1,4m od podłogi oraz wyposażać je w przesłone styków roboczych.

| LEGENDA | |
|---------|----------------------------------|
| | Napęd elektryczny |
| | Napęd elektryczny |
| | Przycisk przewietrzania |
| | Przycisk oddymiania |
| | Centrala sterowania oddymianiem |
| | Czujka optyczna dymu |
| | Czujka wiatr–deszcz |
| | Sygnalizator akustyczno–optyczny |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Inwestor: | | Branża elektryczna | |
| Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83–110 Tczew | | | |
| Nazwa inwestycji: | | Faza: | |
| Budowa przedszkola na działce 191/3 w Stanisławiu | | projekt techniczny | |
| Adres inwestycji: | | Data: | |
| 83–110 Tczew, gm. Tczew, dz. nr ew. 191/3, obr. 0017 – Stanisławie | | luty 2025 | |
| Wykonawca: | | | |
| Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20–445 Lublin tel. 664 566 191 | | | |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Tomasz Kazuła | LUB/0354/PWBE/17 spec. inst. elektryczne | |
| Sprawdzający | mgr inż. Adrian Łątkowski | LUB/0085/POOE/12 spec. inst. elektryczne | |
| Nazwa rysunku | | SKALA | NR. RYS |
| RZUT PIĘTRA– instalacja gniazdowa i oddymiania | | 1:100 | E06 |