


Schemat instalacji niskoprądowej

Szafa wisząca 18U, 600/600/860  
szer./gł./wys mm.

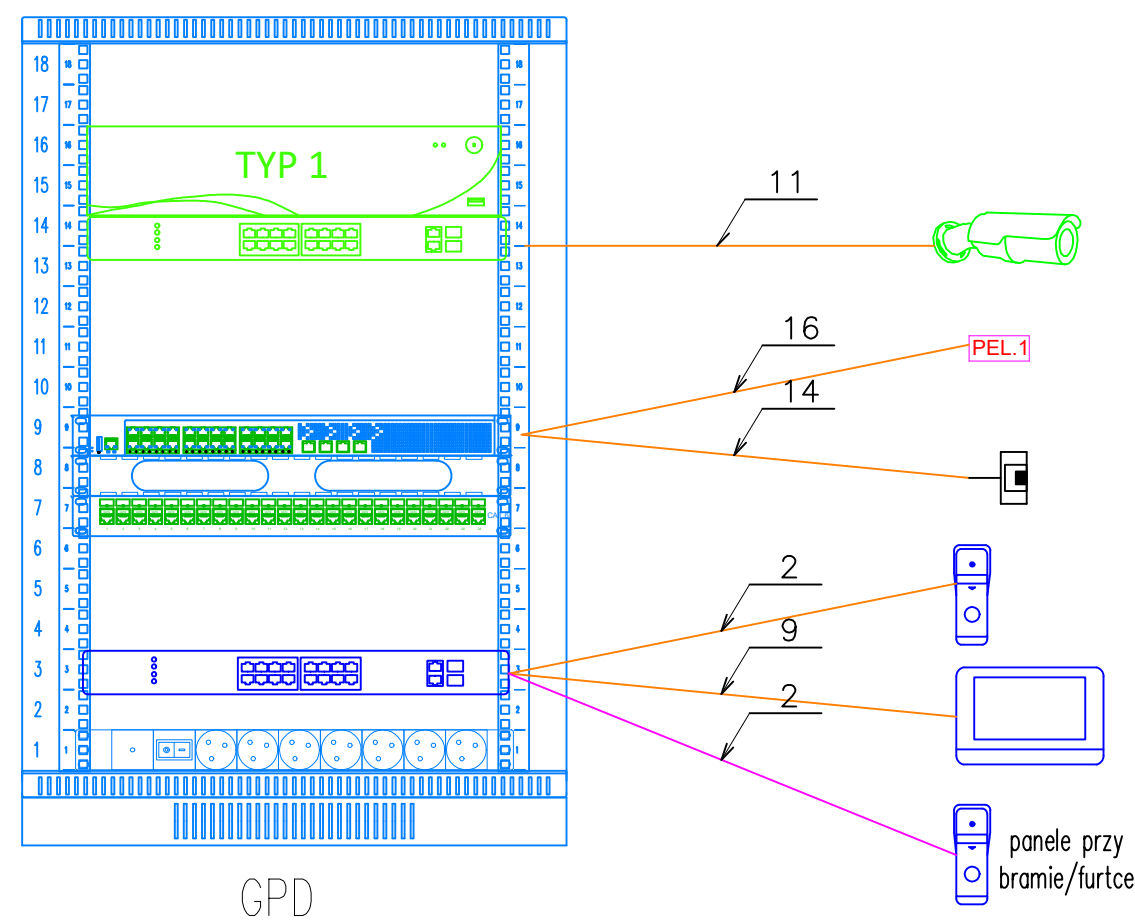

LEGENDA	
PEL.1	2xGniazdo 230V ogólne 2xGniazdo DATA 2xGniazdo gniazdo RJ45
2xRJ45	Gniazdo 2xRJ45
Kamera zewnętrzna	Kamera zewnętrzna
Panel wejściowy	Panel wejściowy
Monitor abonencki	Monitor abonencki
Kabel kat. 6A U/UTP, 650Hz, H 4x2xAWG 23/1 (B2ca,s1a,d1,a1), kolor purpurowy	Kabel kat. 6A U/UTP, 650Hz, H 4x2xAWG 23/1 (B2ca,s1a,d1,a1), kolor purpurowy
Kabel kat. 6A doziemny	Kabel kat. 6A doziemny
1,2,3,N	Liczba kabli

Inwestor: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew		Branża elektryczna	
Nazwa inwestycji: Budowa przedszkola na działce 191/3 w Stanisławiu		Faza: projekt techniczny	
Adres inwestycji: 83-110 Tczew, gm. Tczew, dz. nr ew. 191/3, obr. 0017 – Stanisławie		Data: luty 2025	
Wykonawca: Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o. ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin tel. 664 566 191			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Kazula	LUB/0354/PWBE/17 spec. inst. elektryczne	
Sprawdzający	mgr inż. Adrian Łątkowski	LUB/0085/POOE/12 spec. inst. elektryczne	
Nazwa rysunku	Schemat instalacji niskoprądowej		SKALA b/s
			NR. RYS E17