0,4kV	SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD SIECIOWY TN–S

Schemat instalacji oddymiania

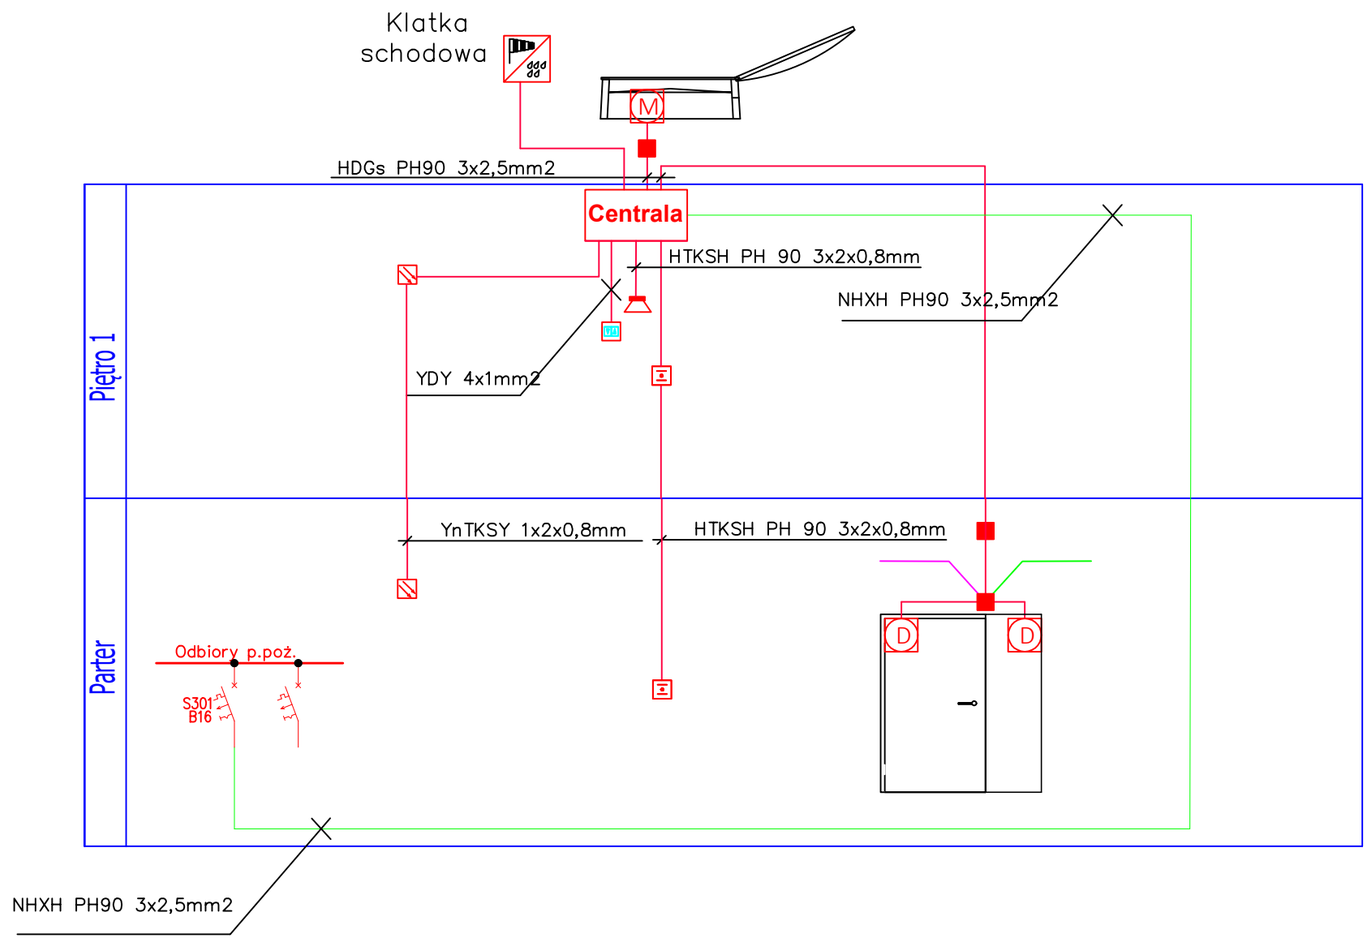

LEGENDA	
M	Napęd elektryczny
D	Napęd elektryczny
	Przycisk przewietrzania
	Przycisk oddymiania
Centrala oddymiania	Centrala sterowania oddymianiem
	Czujka optyczna dymu
	Czujka wiatr–deszcz
	Sygnalizator akustyczno–optyczny

Inwestor: Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83–110 Tczew	Branża elektryczna
Nazwa inwestycji: Budowa przedszkola na działce 191/3 w Stanisławiu	Faza: projekt techniczny
Adres inwestycji: 83–110 Tczew, gm. Tczew, dz. nr ew. 191/3, obr. 0017 – Stanisławie	Data: luty 2025

Wykonawca:

Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53, 20–445 Lublin
tel. 664 566 191

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Kazula	LUB/0354/PWBE/17 spec. inst. elektryczne	
Sprawdzający	mgr inż. Adrian Łątkowski	LUB/0085/POOE/12 spec. inst. elektryczne	

Nazwa rysunku			
	Schemat instalacji oddymiania	SKALA b/s	NR. RYS E15