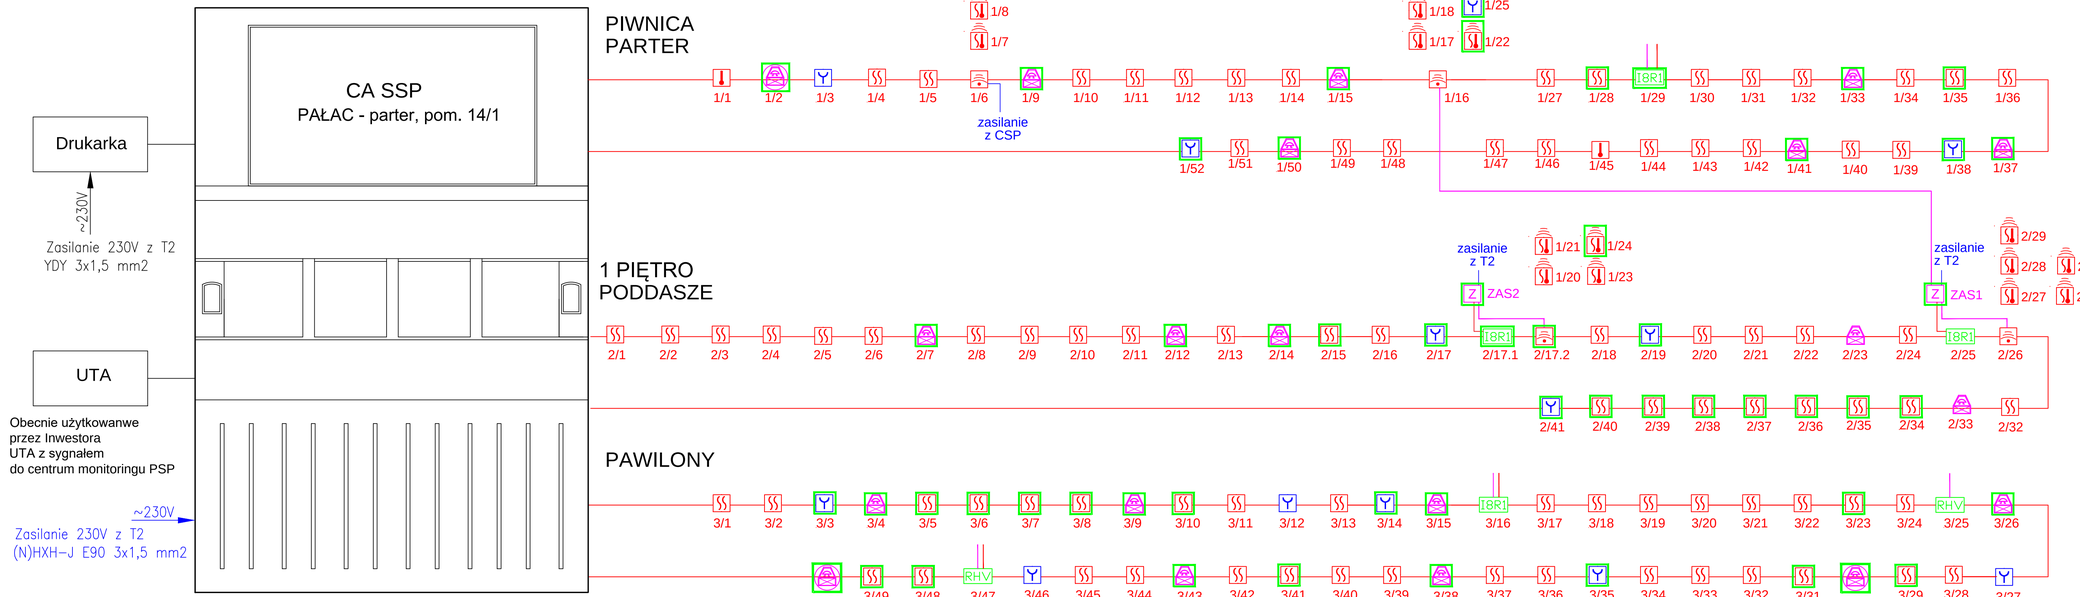

LEGENDA

CSP	Centrala SSP z osprzętem
	Czujka dymu optyczna Dual Ray
	Czujka termiczna
	Czujka bezprzewodowa optyczno-termiczna
	Moduł pętli urządzeń bezprzewodowych
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Ręczny ostrzegacz pożarowy bezprzewodowy
I8R1	Moduł 8 wejść oraz jedno wyjście przekaźnikowe
RHV	Moduł przekaźnikowy wysokiego napięcia
Z	Zasilacz SSP (typ wg bilansu energetycznego)
	Sygnalizator akustyczny zewnętrzny
	Sygnalizator akustyczno wewnętrzny
	YnTKSYekw1x2x0,8 (odcinek okablowani do wpięcia w istniejące okablowanie)
	YnTKSYekw1x2x0,8 (odcinek okablowania istniejącego na obiekcie)
	HTKSHekw PH90 1x2x0,8
	NHXH E90 3x1,5 mm2
	YDY 3x1,5 mm2
	Oznacza element dołożony na istniejącej pętli dozorowej. Elementy nie oznaczone zieloną ramką przeznaczone są do montażu w miejscu obecnie istniejących na obiekcie elementów.

Biuro projektów:
Progresys Sp. z o.o.
ul. Skotna 4, 62-080 Tuszewo

Inwestor:
MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

Obiekt / adres inwestycji:
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie
ul. Akacjowa 12, 62-006 Uzarzewo

	Upr.bud:	Podpis:
Projektant branży telekomunikacyjnej mgr inż. Robert Biegański	upr.nr WKP/0286/PWTP/05	
Sprawdzający branży telekomunikacyjnej mgr inż. Sławomir Palczyński	upr.nr WKP/0153/PWOT/07	
Projektant branży elektrycznej mgr inż. Kazimierz Celiak	upr.nr 3/Pw/92	
Sprawdzający branży elektrycznej mgr inż. Zbigniew Chojnacki	upr.nr WKP/0147/PWOE/07	
Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY	*Data opracowania:* 06.2024r.	*Skala:* ---

Nazwa rysunku:
System Sygnalizacji Pożaru.
Topologia połączeń.

Branża: Telekomunikacja / Elektryczna

SSP-06