


RZUT  
PARTERU

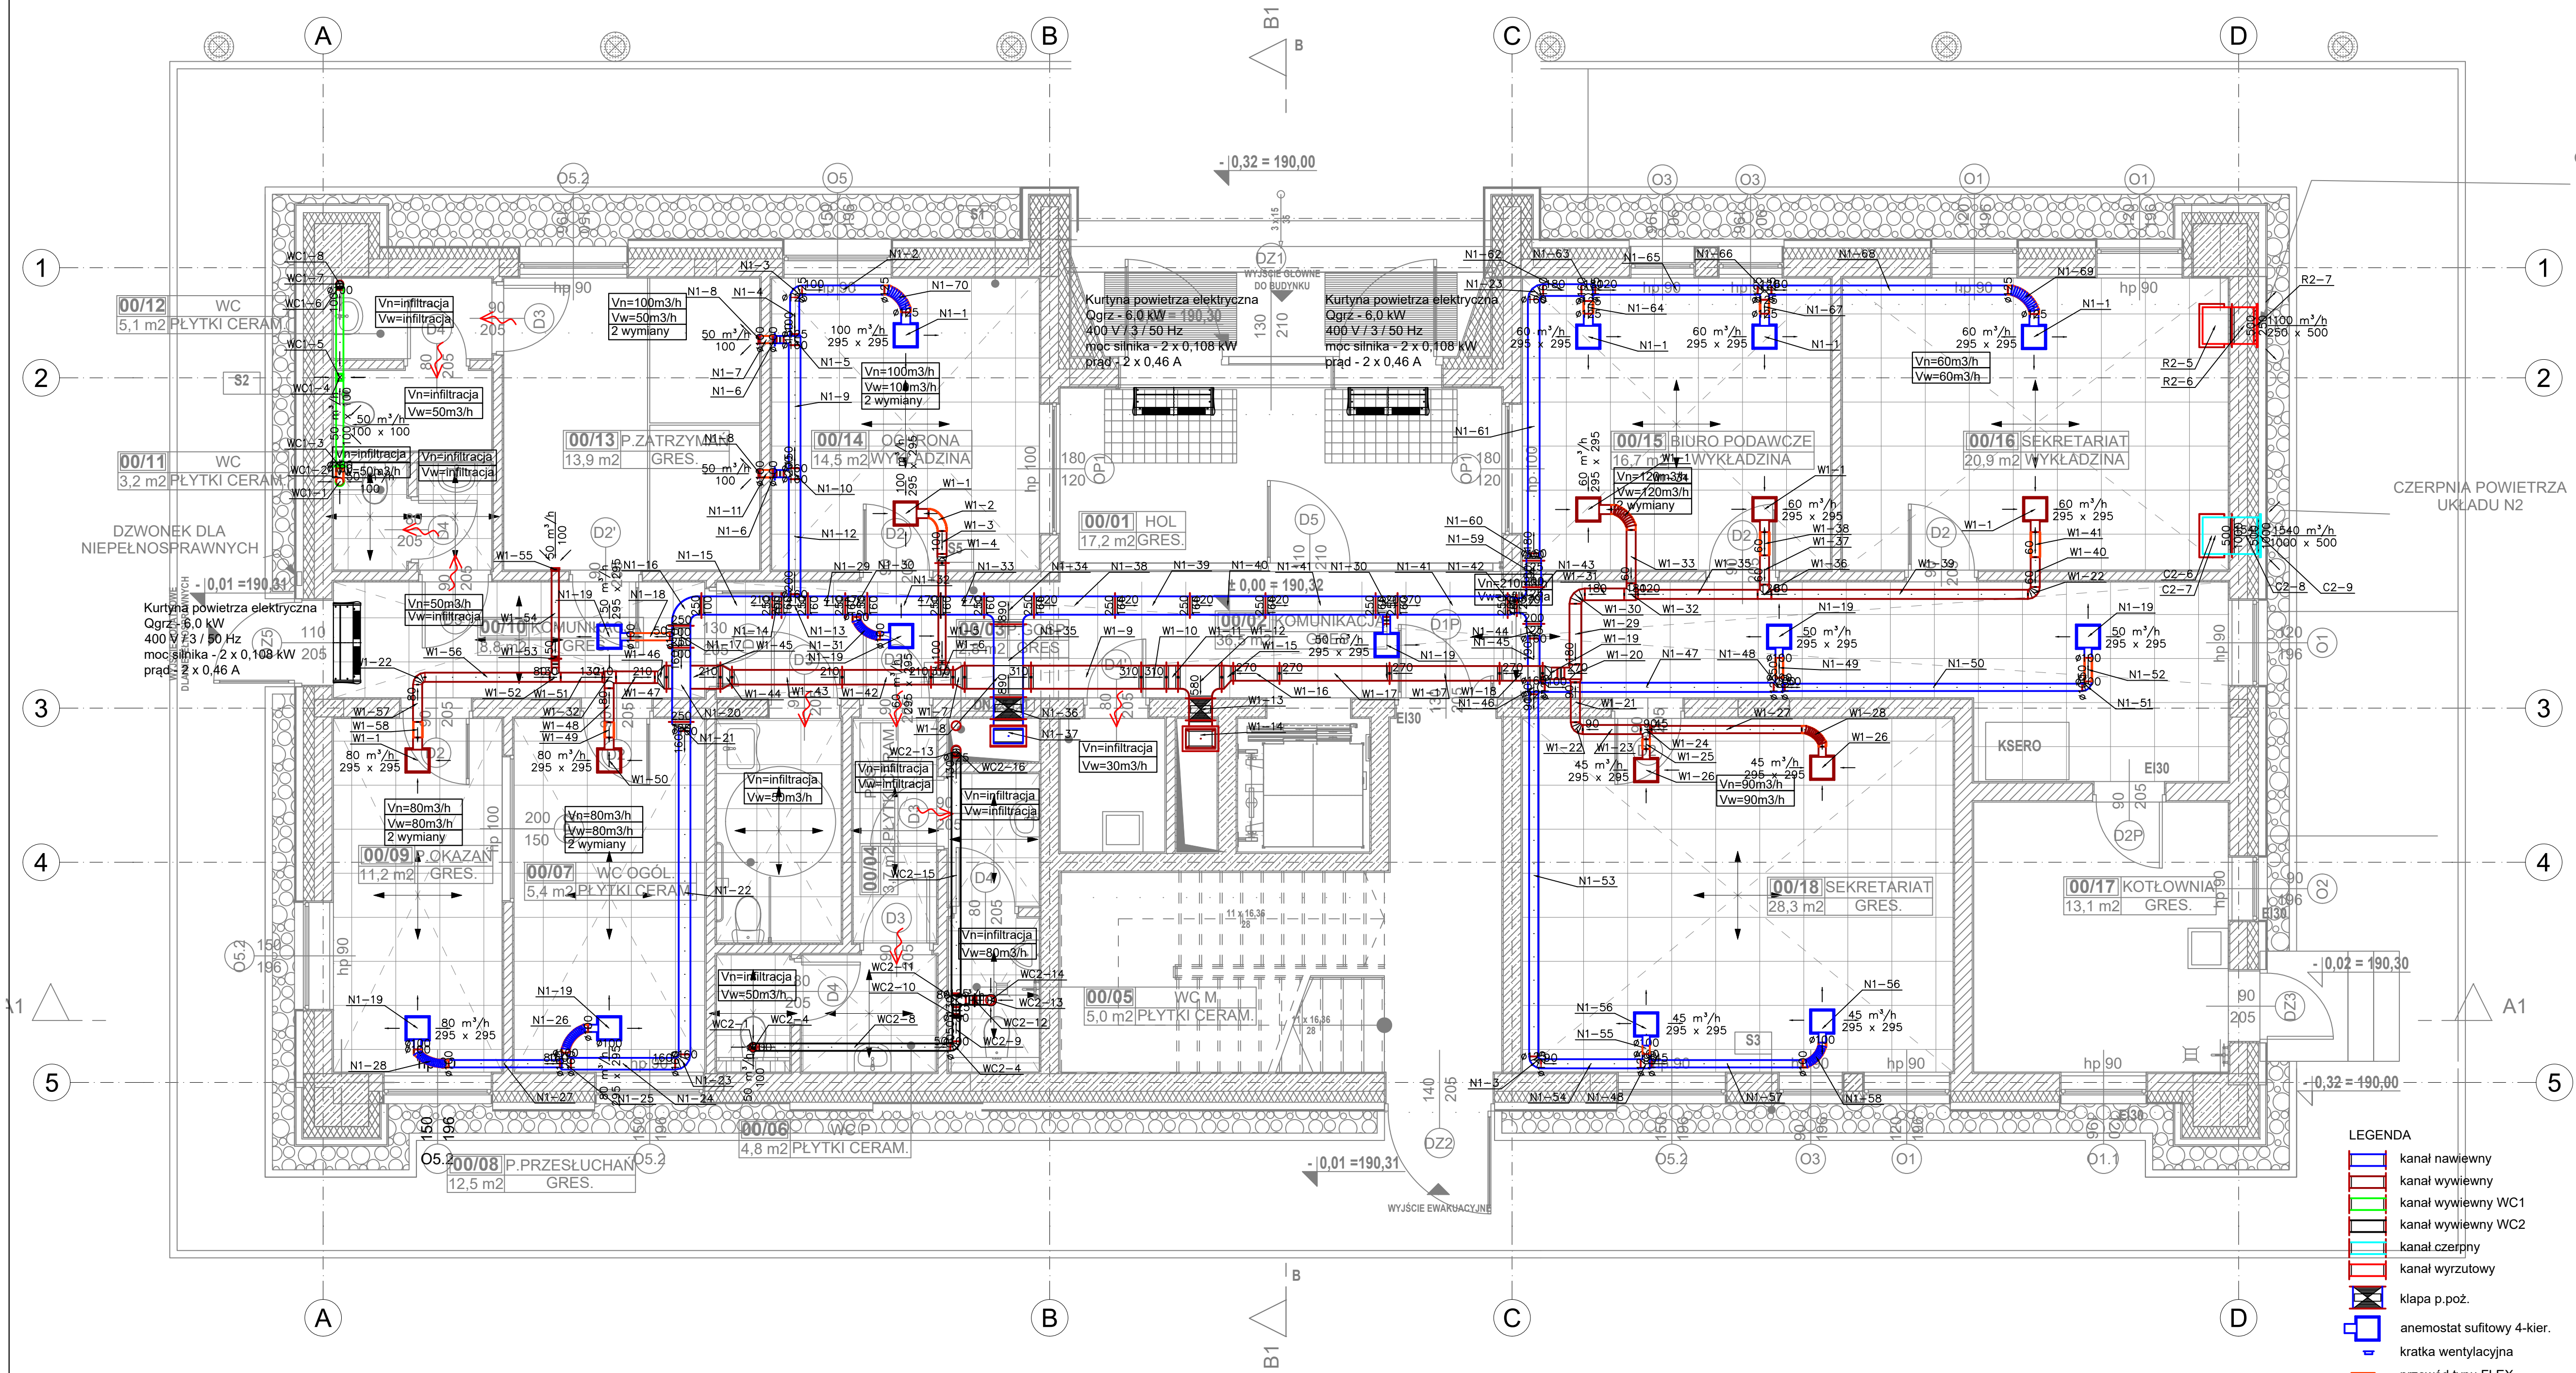

CZERPNIĄ POWIETRZA  
UKŁADU W2

CZERPNIĄ POWIETRZA  
UKŁADU N2

LEGENDA

- kanal nawiewny
- kanal wywiewny
- kanal wywiewny WC1
- kanal wywiewny WC2
- kanal czerpny
- kanal wyrzutowy
- kłapa p.poż.
- anemostat sufitowy 4-kier.
- kratka wentylacyjna
- przewód typu FLEX

Jednostka projektowa: <b>CANEA</b> CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel. (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		
Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Kielcach ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce woj. świętokrzyskie		
Temat: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM		
Adres obiektu:	obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto	
Branda:	INSTALACJE SANITARNE	
Nr projektu:	2024-09-01	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data:	10.2024	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Iwona Zielińska upr. nr: SWK0057/POOS/07	
Opracował:	mgr inż. Weronika Styczeń	
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Śmiech upr. nr: KL-56/2002	
Tytuł:	Rzut parteru Instalacja wentylacji mechanicznej	
Revizja:	A	Skala: 1:50
		Rys.: PW-IS-017