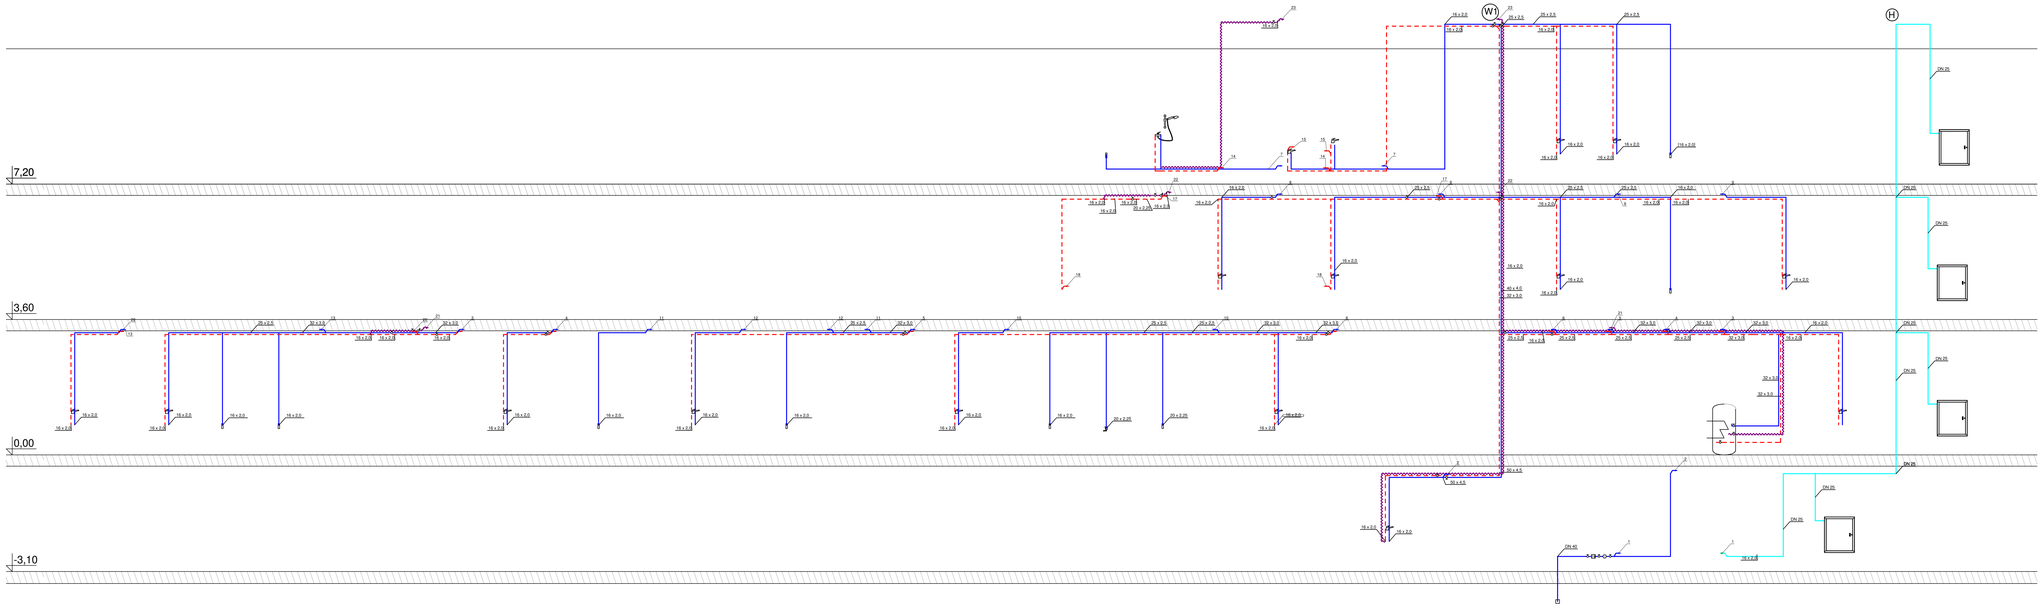

LEGENDA

- instalacja w.z. - rura stalowa czarna bez szwu
- instalacja w.z. - rura PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja hydrantowa - rura ze stali nierdzewnej
- instalacja c.w.u. - rura PE-RT/AL/PE-RT
- instalacja cyrkulacji - rura PE-RT/AL/PE-RT
- zawór odcinający
- ogranicznik temperatury cyrkulacji
- zawór antyskażeniowy typ EA
- hydrant wewnętrzny DN25 typu FIT z miejscem na gaśnicę
- W1 pion instalacji w.z., c.w.u.i cyrkulacji
- H pion instalacji hydrantowej
- bateria umywalkowa / zlewowa

1. Rodzaj rury oraz sposób łączenia rur należy stosować zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur.
2. Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami w tym zakresie.
3. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach z materiałów niepalnych.
4. Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym.
5. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem prac sprawdzić.

Jednostka projektowa:	CANEA Inżynieria i Konsultacje - Artur Pisakowski 25-029, Kielce, Al. Legionów 3/4 tel. (41) 344-7800, fax: (41) 344-77-80, e-mail: biuro@canea.com.pl
Inwestor:	Prokuratura Okręgowa w Kielcach ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce woj. świętokrzyskie
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM
Adres obiektu:	działki nr ewid. 599/7 i 417/20 obręb 26120 - 4 600, jednostka ew. 261201_4 Stasiów miasto
Branża:	INSTALACJE SANITARNE
Nr proj.: 1224-09-22	Etap/fazy: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 10.2022	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował	mgr inż. Iwona Zalińska upr. nr 39/KIE/POOO/07	
Sprawdził	mgr inż. Wioletta Szczypek	
Opracował	mgr inż. Weronika Styczeń	
Sprawdził	mgr inż. Paweł Sowa upr. nr KL-56/202	

Tytuł: Rozwinięcie instalacji wodociągowej

Rewizja:	Skala:	Nr rys.:
A	1:50	PW-IS-022