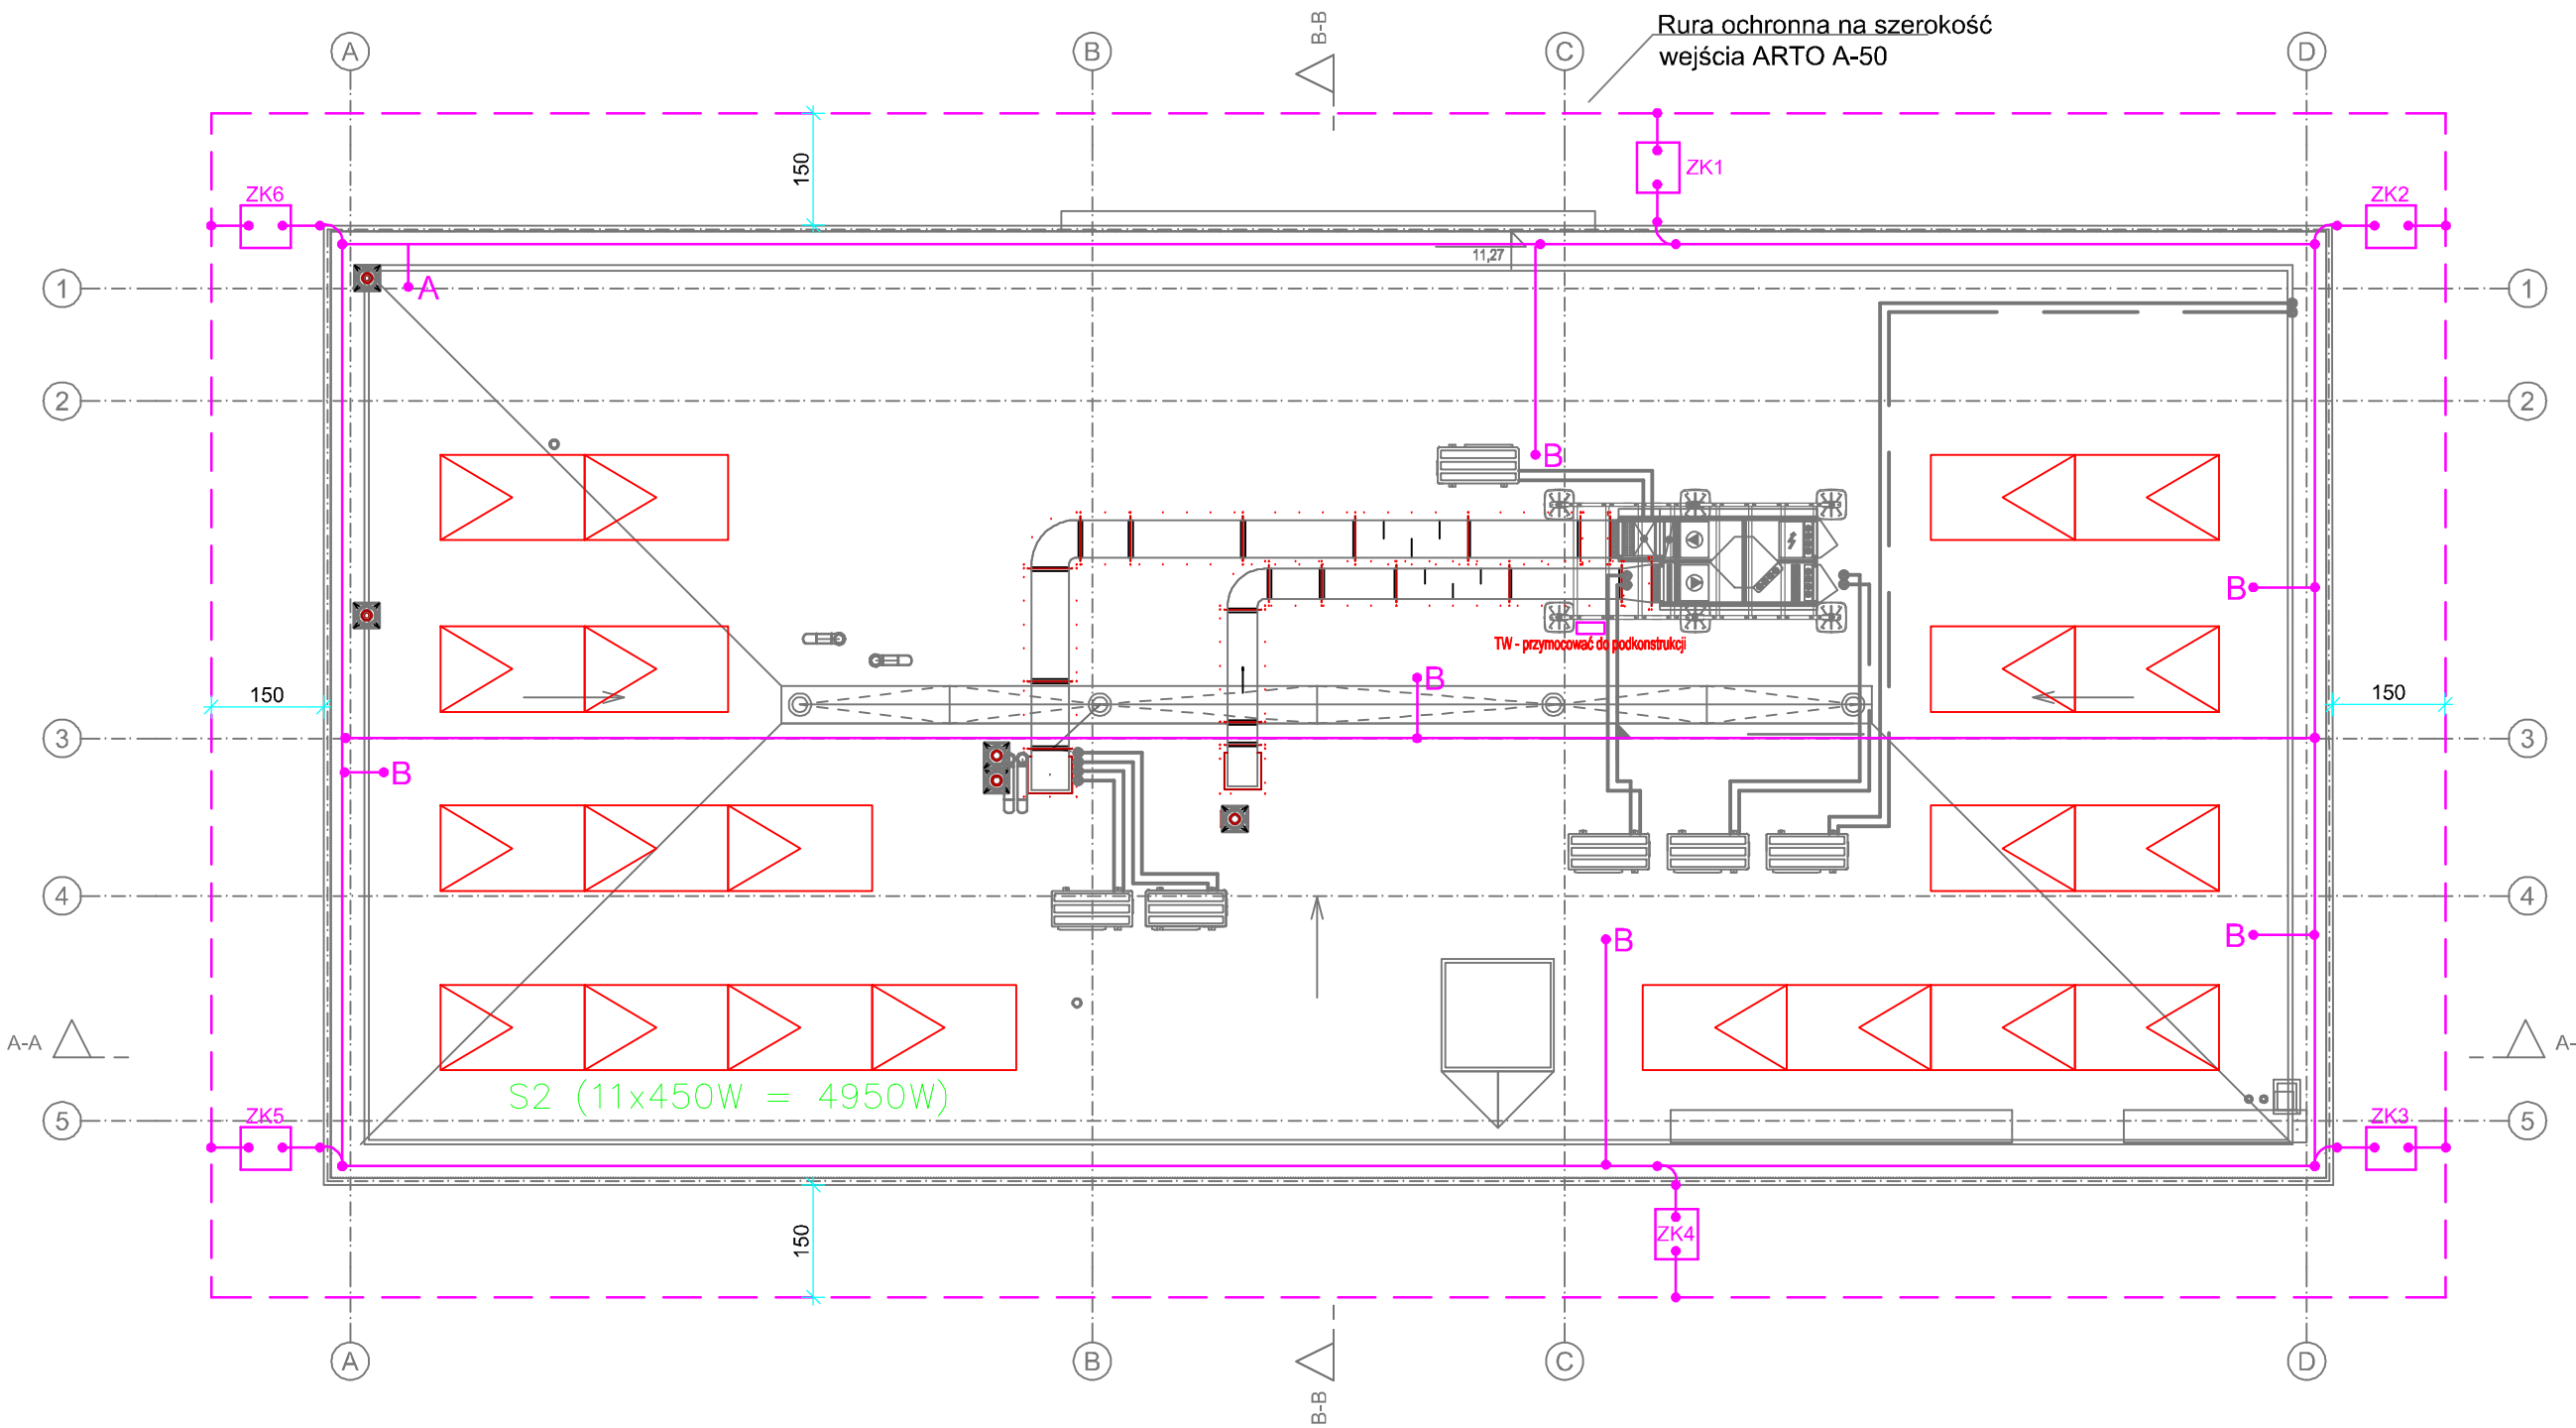

LEGENDA:

- A - masz odgromowy h=1,0mb
- B - masz odgromowy h=2,5mb
- uziom poziomy - bednarka Fe/Zn 30/4
- drut odgromowy ocynkowany Ø8mm
- złącze kontrolne - skrzynka odgromowa w gruncie

Jednostka projektowa:

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA DZIAŁKACH NR EWID. 5866/1 I 417/22

Adres obiektu:	działki nr ewid. 5866/1 i 417/22 obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr proj.: 2024-09-01 Data: 10.2024	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	inż. Janusz Wałodon upr. nr: KL-242/89	
Opracował:	mgr.inż. Paweł Nowak	
Sprawdził:	mgr.inż. Daniel Bednarski upr. nr SWK/0097/PWBE/23	

Tytuł:

RZUT DACHU -BUDYNEK GŁÓWNY
FOTOWOLTAIKA, ODGROMÓWKA

Rewizja:	Skala:	Rys.:
A	1:100	PT-ELE-07