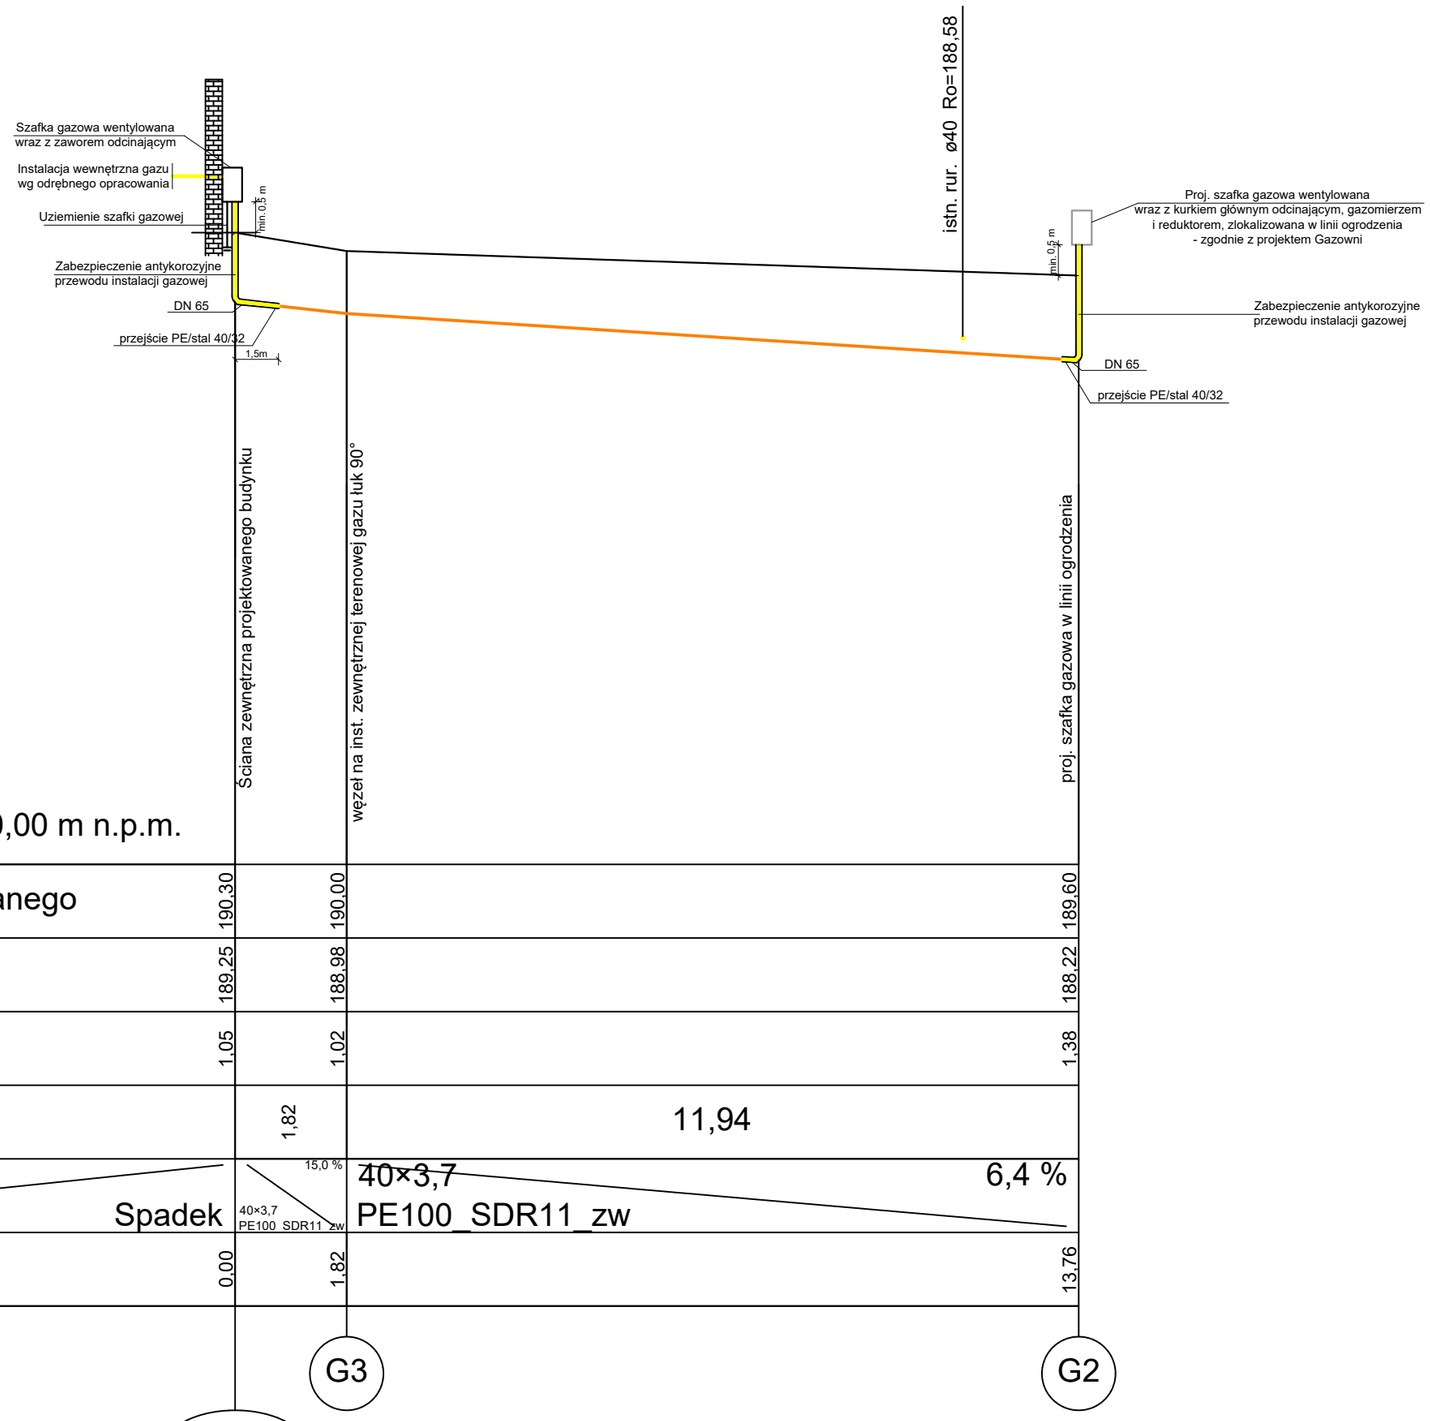

LEGENDA:

- rura gazowa PE100 SDR11 DN 32
- rura gazowa stalowa
- rura ochronna

Uwagi:

1. Szafkę gazową należy uziemić.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania miejsca włączenia w istniejący gazociąg należy odciąć przepływ gazu w rurociagu

1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

Jednostka projektowa:

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Adres obiektu:	działki nr ewid. 5866/1 i 417/22 obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto
Branża:	INSTALACJE SANITARNE
Nr proj.: 2024-09-01	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 10.2024	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Iwona Zalińska upr. nr: SWK/0057/POOS/07	
Opracował:	mgr inż. Weronika Styczeń	
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Śmiech upr. nr: KL-56/2002	

Tytuł:

Profil zewnętrznej instalacji terenowej gazu

Rewizja:	Skala:	Rys.:
A	1:100/100	PW-ISZ-005