poz. S9/-1
szt.1

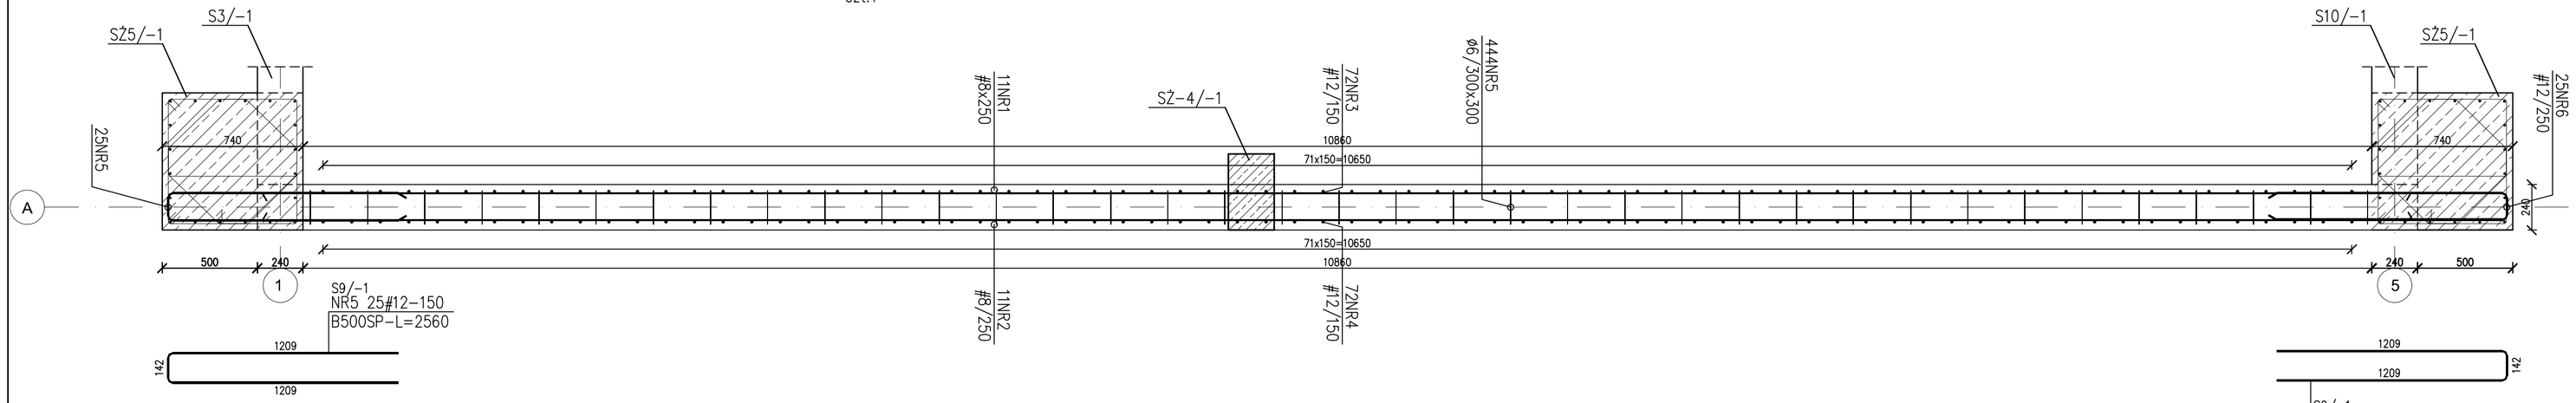

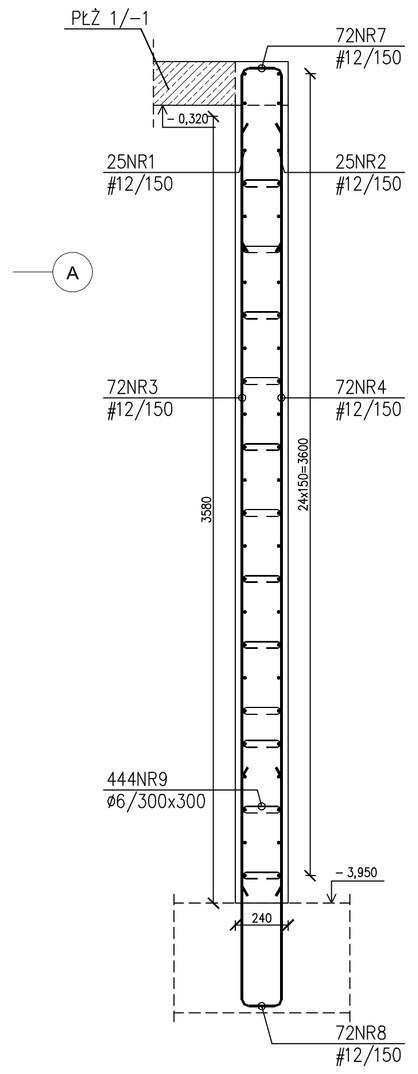

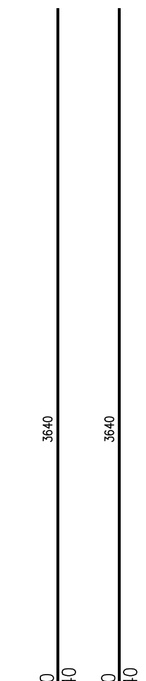

S9/-1
NR1 25#12-150
B500SP-L=11290

11290

S9/-1
NR2 25#12-150
B500SP-L=11290

11290



S9/-1
NR7 72#12-150
B500SP-L=1750



S9/-1
NR8 72ø12-150
B500SP-L=2240

S9/-1
NR9 444ø6-300x300
B500A-L=350

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500A ø6	Długość łączna B500SP ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]			[m]
S9/-1								
1	12	B500SP	11,29	25	1	25		282,25
2	12	B500SP	11,29	25	1	25		282,25
3	12	B500SP	3,64	72	1	72		262,08
4	12	B500SP	3,64	72	1	72		262,08
5	12	B500SP	2,56	25	1	25		64,00
6	12	B500SP	2,56	25	1	25		64,00
7	12	B500SP	1,75	72	1	72		126,00
8	12	B500SP	2,24	72	1	72		161,28
9	6	B500A	0,35	444	1	444	155,40	
Razem długość prętów						[mb]	155,40	1503,94
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	34,5	1335,5
Masa łącznie						[kg]	1370,0	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Beton	**B37** (C30/37), W8
Stal	B500SP
	B500A
Otulina	30 mm

poz. S2/-1
szt.1

S2/-1
NR8 25#12-150
B500SP-L=10810

S2/-1
NR9 25#12-150
B500SP-L=10810



S2/-1
NR4 25#12-150
B500SP-L=1560



S2/-1
NR3 25#12-150
B500SP-L=1560

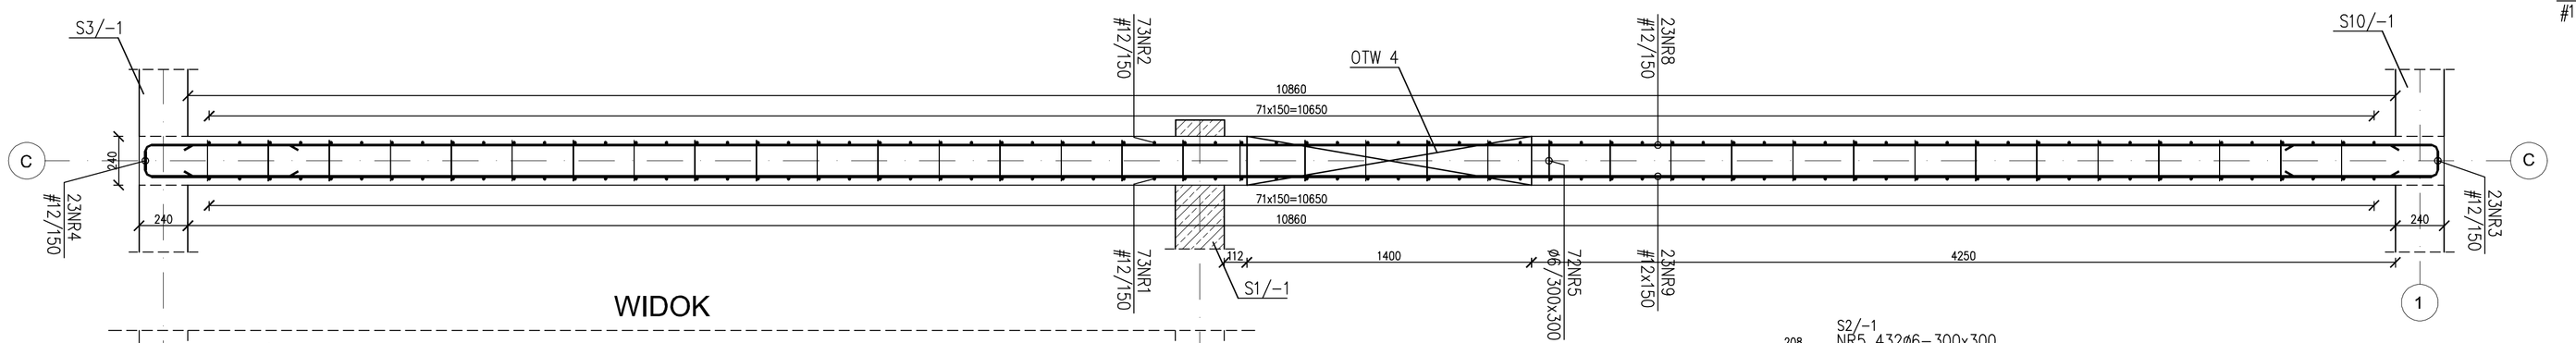

S2/-1
NR5 432ø6-300x300
B500A-L=370

208

WIDOK

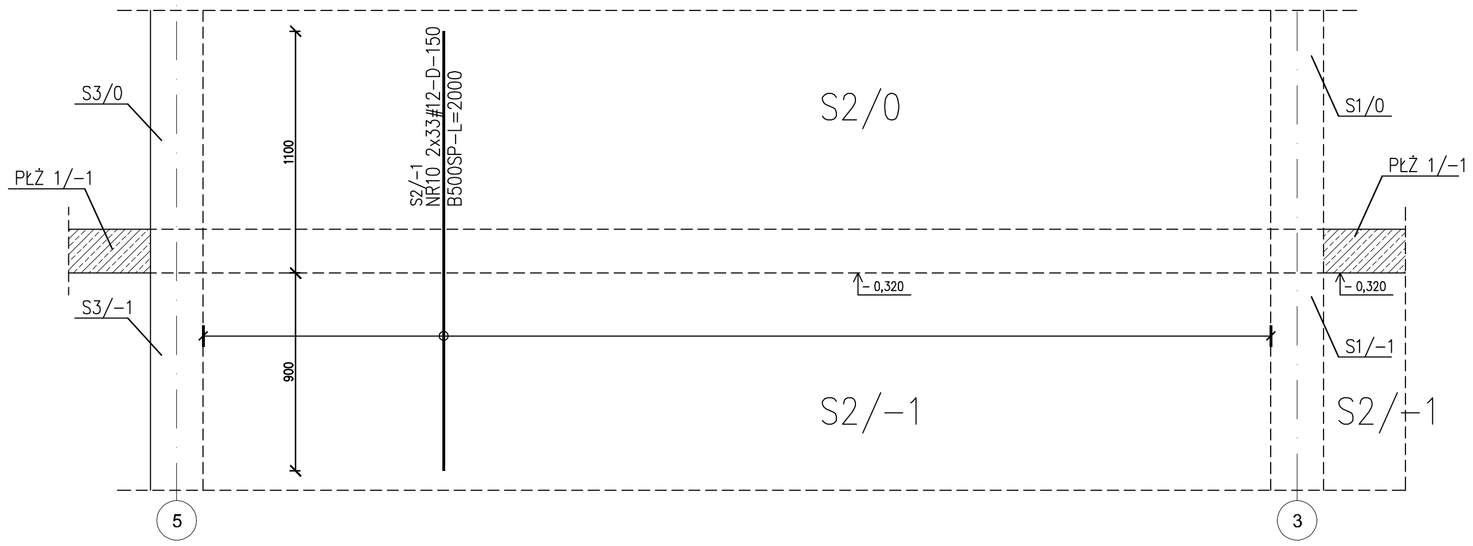

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500A ø6	Długość łączna B500SP ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]		[szt]			[m]
S2/-1								
1	12	B500SP	3,64	73	1	73		265,72
2	12	B500SP	3,64	73	1	73		265,72
3	12	B500SP	1,56	25	1	25		39,00
4	12	B500SP	1,56	25	1	25		39,00
5	6	B500A	0,37	432	1	432	159,84	
6	12	B500SP	1,74	73	1	73		127,02
7	12	B500SP	2,24	73	1	73		163,52
8	12	B500SP	10,81	25	1	25		270,25
9	12	B500SP	10,81	25	1	25		270,25
10	12	B500SP	2,00	66	1	66		132,00
Razem długość prętów						[mb]	159,84	1577,48
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	35,5	1396,4
Masa łącznie						[kg]	1431,9	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

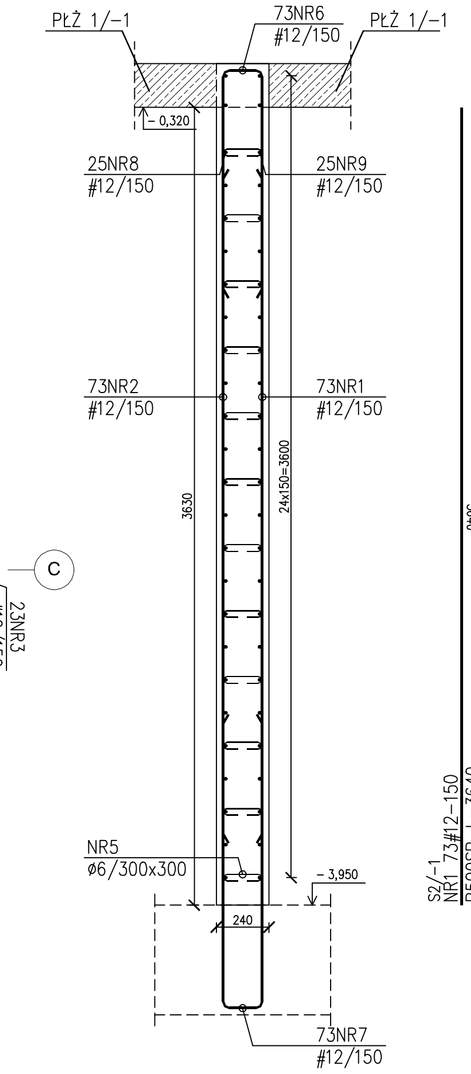

S2/-1
NR6 73ø12-150
B500SP-L=1740

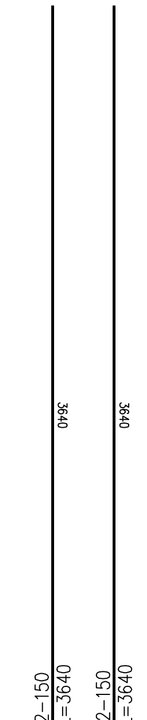

S2/-1
NR7 73ø12-150
B500SP-L=2240

Beton	**B25** (C20/25)
Stal	B500SP
	B500A
Otulina	25 mm

UWAGI:

1. Beton zagęszczać mechanicznie i pielęgnować w czasie dojrzewania,
2. Stosować systemowe wkładki dystansowe,
3. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż,
4. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
5. Pręty zadługie zaginać lub uciąć,
6. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania,
7. Izolacja wg. opisu technicznego.

Jednostka projektowa:
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA DZIAŁKACH NR EWID. 5866/1 I 417/22

Adres obiektu:	działki nr ewid. 5866/1 i 417/22 obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto
Branża:	KONSTRUKCJA
Nr proj.: 2024-09-01	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 10.2024	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Artur Polakowski upr. nr: SWK/0083/POOK/05	
Opracował:		
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Medalion upr. nr: SWK/0173/PBKh/18	

Tytuł:
ŚCIANA ŻELBETOWA S2/-1,S9/-1

Rewizja:	Skala:	Rys.:
	1:20	PW-KON-308