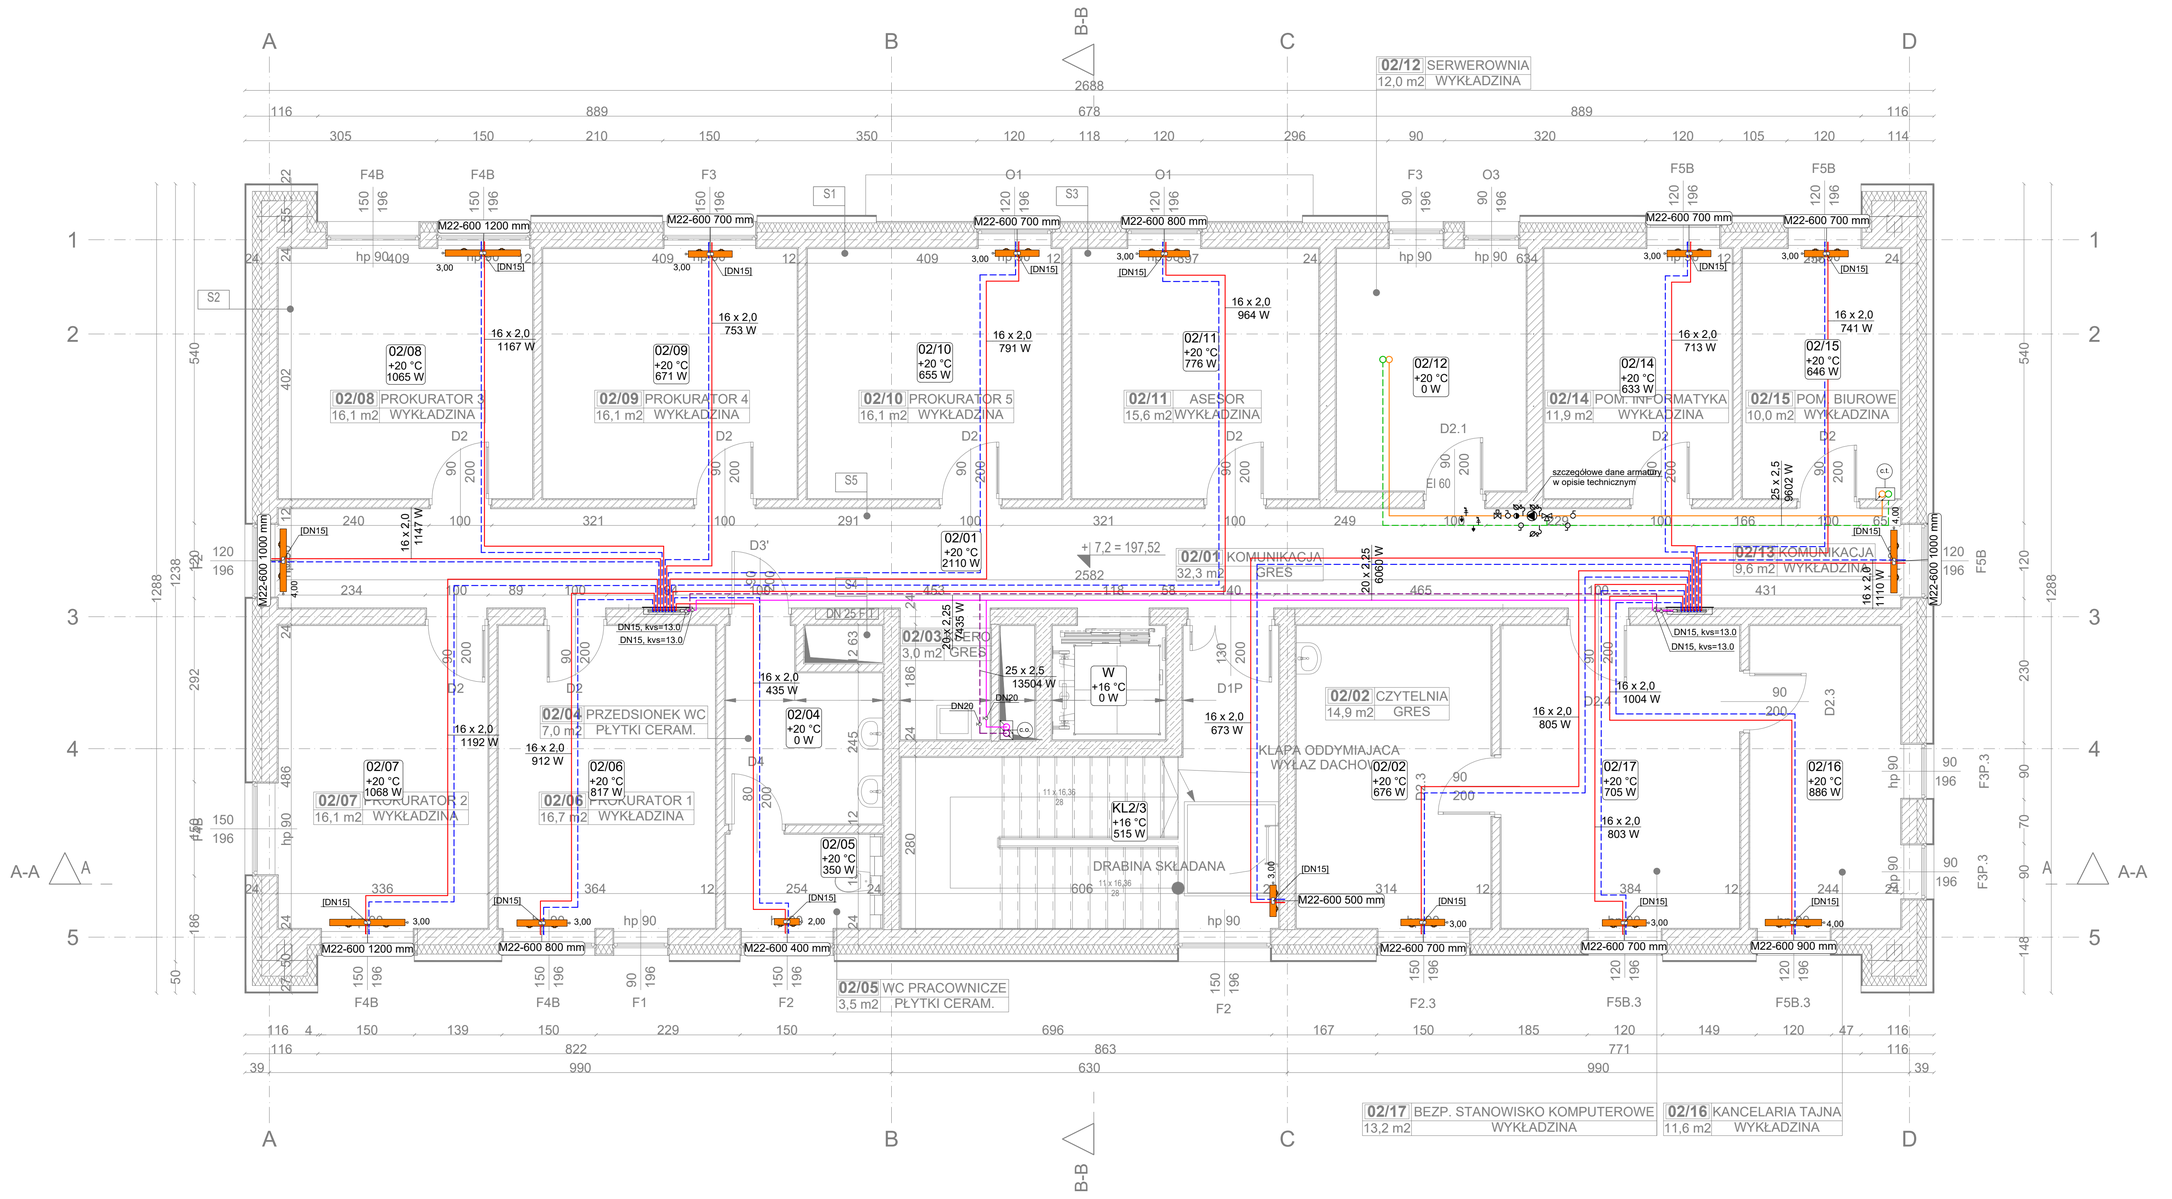

RZUT PIĘTRA II

LEGENDA:

- przewód zasilający piony i rozdzielacze c.o.
- przewód powrotny pionów i rozdzielaczy c.o.
- przewód zasilający grzejniki c.o.
- przewód powrotny grzejniki c.o.
- przewód zasilający c.t.
- przewód powrotny c.t.

M22-600 500 mm — 3,00 — grzejnik wodny środkowozasilany

kurtyna powietrzna

-01/10 +20 °C 1396 W — numer pom. - temperatura pom. -obciążenie cieplne pom.

c.o. — pion instalacji c.o.

c.t. — pion instalacji c.t.

rozdzielacz c.o. w szafce rozdzielaczowej

1. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż.
2. Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczęciem prac wykonawczych.

Jednostka projektowa:
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
Prokuratura Okręgowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. świętokrzyskie

Temat:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Adres obiektu:	działki nr ewid. 5866/1 i 1417/22 obręb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszów-miasto
Branża:	INSTALACJE SANITARNE
Nr proj.: 2024-09-01	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Data: 10.2024	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Iwona Zalińska upr. nr: SWK/0057/POOS/07	
Opracował:	mgr inż. Weronika Styczeń	
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Śmiech upr. nr: KL-560/002	

Tytuł:
Rzut piętra II
Instalacja c.o. i c.t.

Rewizja:	Skala:	Rys.:
A	1:50	PT-IS-012