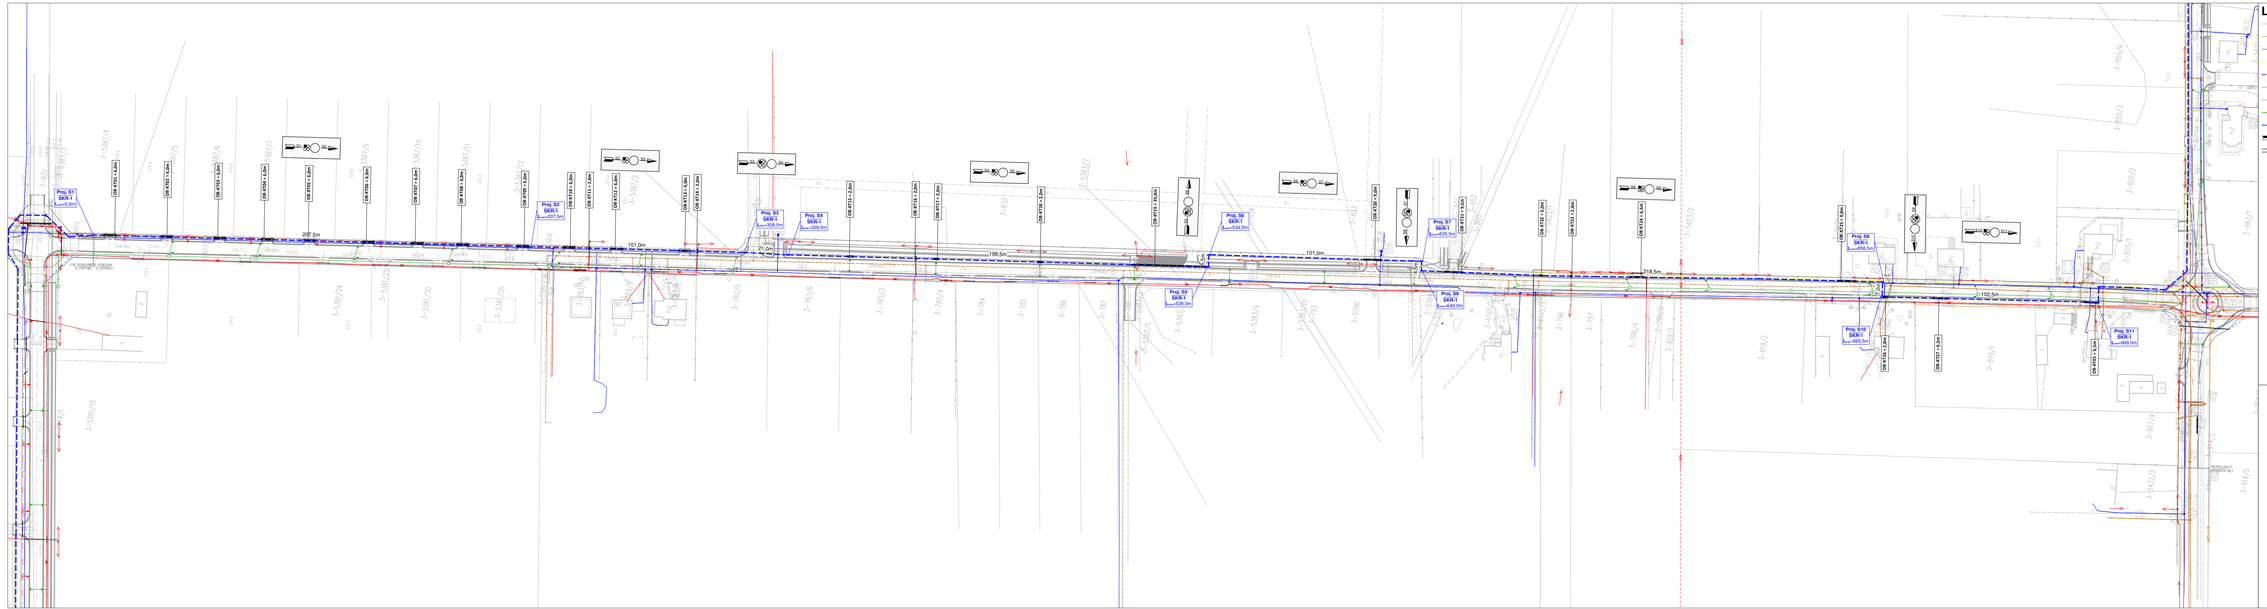

LEGENDA:

- Istn. sieć telekomunikacyjna
- Istn. sieć kanalizacyjna
- Istn. sieć wodociągowa
- Istn. sieć gazowa
- Proj. kanał technologiczny
- Proj. sieć elektryczna
- Proj. sieć KD
- Proj. sieć sanitarna
- 100,0m — Dł. przełotu proj. kanału technologicznego
- Profil proj. kanału technologicznego
- Rura osłonowa

PROJ. PROFIL KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ULICZNEGO **KTu**

Rura osłonowa pusta (RO)
HDPE Ø110
Wiązka mikrorurek (WMR)
7 x 10 / 1,0
Rury światłowodowe (RS)
3 x HDPE Ø40

PROJ. PROFIL KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO PRZEPUSTOWEGO **KTp**

Rura osłonowa pusta (RO)
HDPE Ø110
Wiązka mikrorurek (WMR)
7 x 10 / 1,0
Rury światłowodowe (RS)
3 x HDPE Ø40
Rura osłonowa (RO)
HDPE Ø160

INWESTYCJA: **„Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul. Szerokiej et. I na odc. od skrzyżowania z ul. Strefową do skrzyżowania z Al. Partyzantów w Węgrowie"**

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: DROMACC Maciej Białoszewski, ul.Gowarowska 31A/5, 07-410 Ostrołęka — NIP: 758-210-07-65, REGON: 146110936, tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ MIASTA WĘGRÓW, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów

	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
Projektant branży TELETECHNICZNEJ	mgr inż. Janusz Zych	LUBX/0242/15/Z	
Sprawdzający branży TELETECHNICZNEJ	mgr inż. Paweł Zych	LUBX/0242/15/Z	

RYSUNEK: PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY — nr: 2

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
11/2020	1:1000	PW	A

Projektowany kanał technologiczny przebiega w pasie drogowym ul. Szerokiej